

**Техническая спецификация № 7000017698/2021
на поставку**

Кабеля АПвБШп(г) 4х150-1 силового, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными лентами, с герметизацией

5. Характеристики

5.1. Конструкция кабеля:

Продукция должна соответствовать ГОСТ 31996-2012.

5.2. Маркировка:

Продукция должна иметь маркировку в виде надписи нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля, число сечений, номинальное напряжение, линейную длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя.

Маркировка должна быть выполнена печатным способом или рельефно, быть четкой и прочной и нанесенной через равномерные промежутки не превышающие 1000 мм.

Цвет цифр (букв), выполненных печатным способом, должен быть контрастным по отношению к цвету наружной оболочки или защитного шланга.


7. Аттестация ПАО «Россети»

Требуется


8. Продукция должна быть новой и ранее не использованной

Начальник УТЭВКЛ
Филиала ПАО «Россети Московский регион»-
Московские кабельные сети

Директор
департамента эксплуатации
сетей 0,4 - 20 кВ

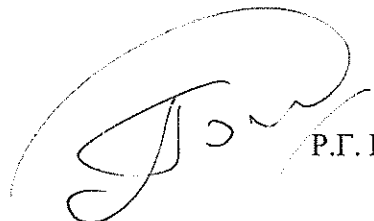

Р.Г. Пензев

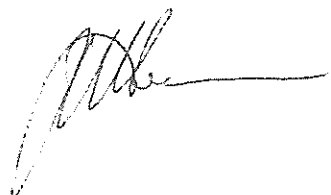

Р.В. Иванов