


Rz40 (✓) (✓)

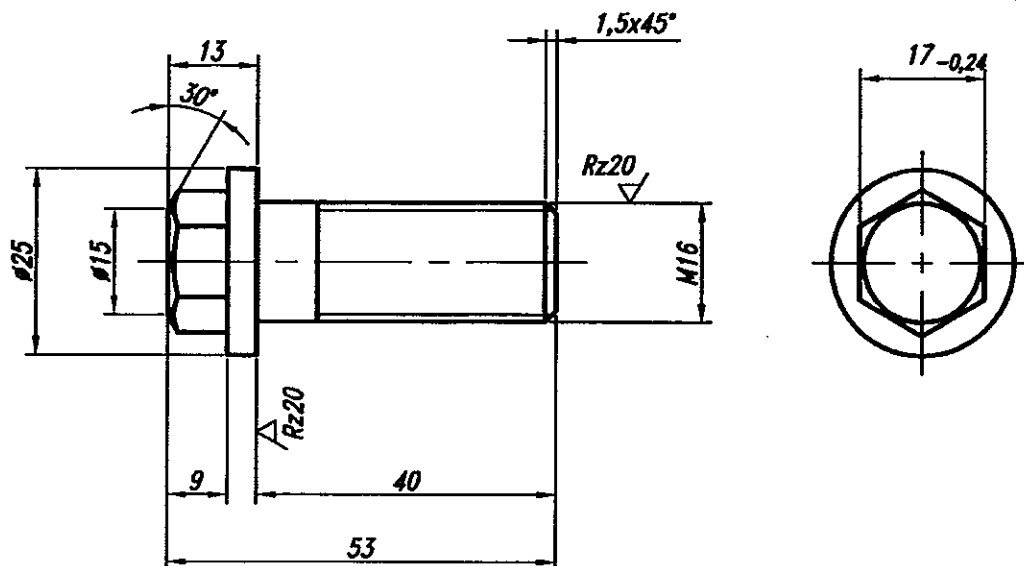

УТВЕРЖДАЮ
 В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 Главный инженер филиала
 ОАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
 «14» 105 2018 г.

1. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{1}{2}$ JT14.
2. Острые кромки притупить R=0,5мм.
3. Резьба метрическая по ГОСТ 9150-59, поля допусков по ГОСТ 6093-70.

				3810.00.00		
Гл. инженер	Тищенко	29.12.2018	Зейский комплексный гидроузел. Рабочее колесо. Крепление нажимных колец уплотнений лопастей РК в период капитального ремонта.	Стация	Лист	Листов
Нач. ТО	Днепровский	28.12.2018			1	1
Нач. ГЭС	Волков	29.12.2018				
Нач. КС	Заболотин	29.12.2018				
Разработал	Заболотин	29.12.2018				
			Болт М16х40 Сталь А2 (0.8Х18Н10)	ОАО "Зейская ГЭС" КС ТО 2006г		