





8	7	6	5	4	3	2	
---	---	---	---	---	---	---	--

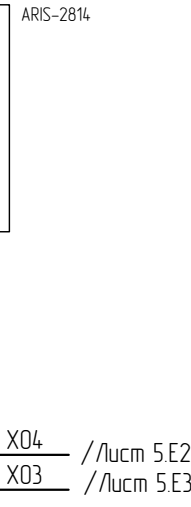


W4 КИПВЭВн2(A)-LS 2х2х0,78  
2м








- |              |              |              |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |
|              |              |              |  |  |
|              |              |              |  |  |
|              |              |              |  |  |

Формат	A3
--------	----


Крейт процессорный А1. Модуль RS-485 ЕЗ

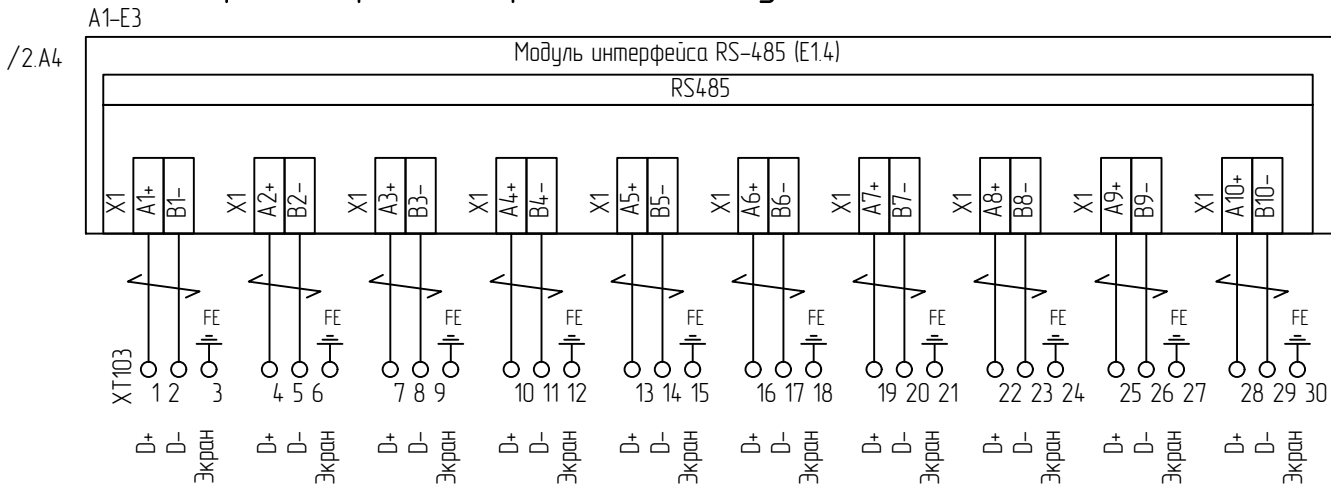

Цепи диагностики шкафа

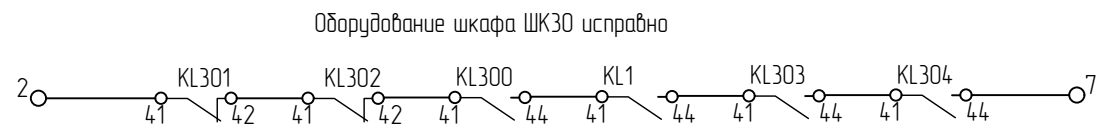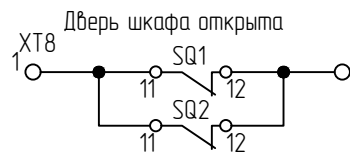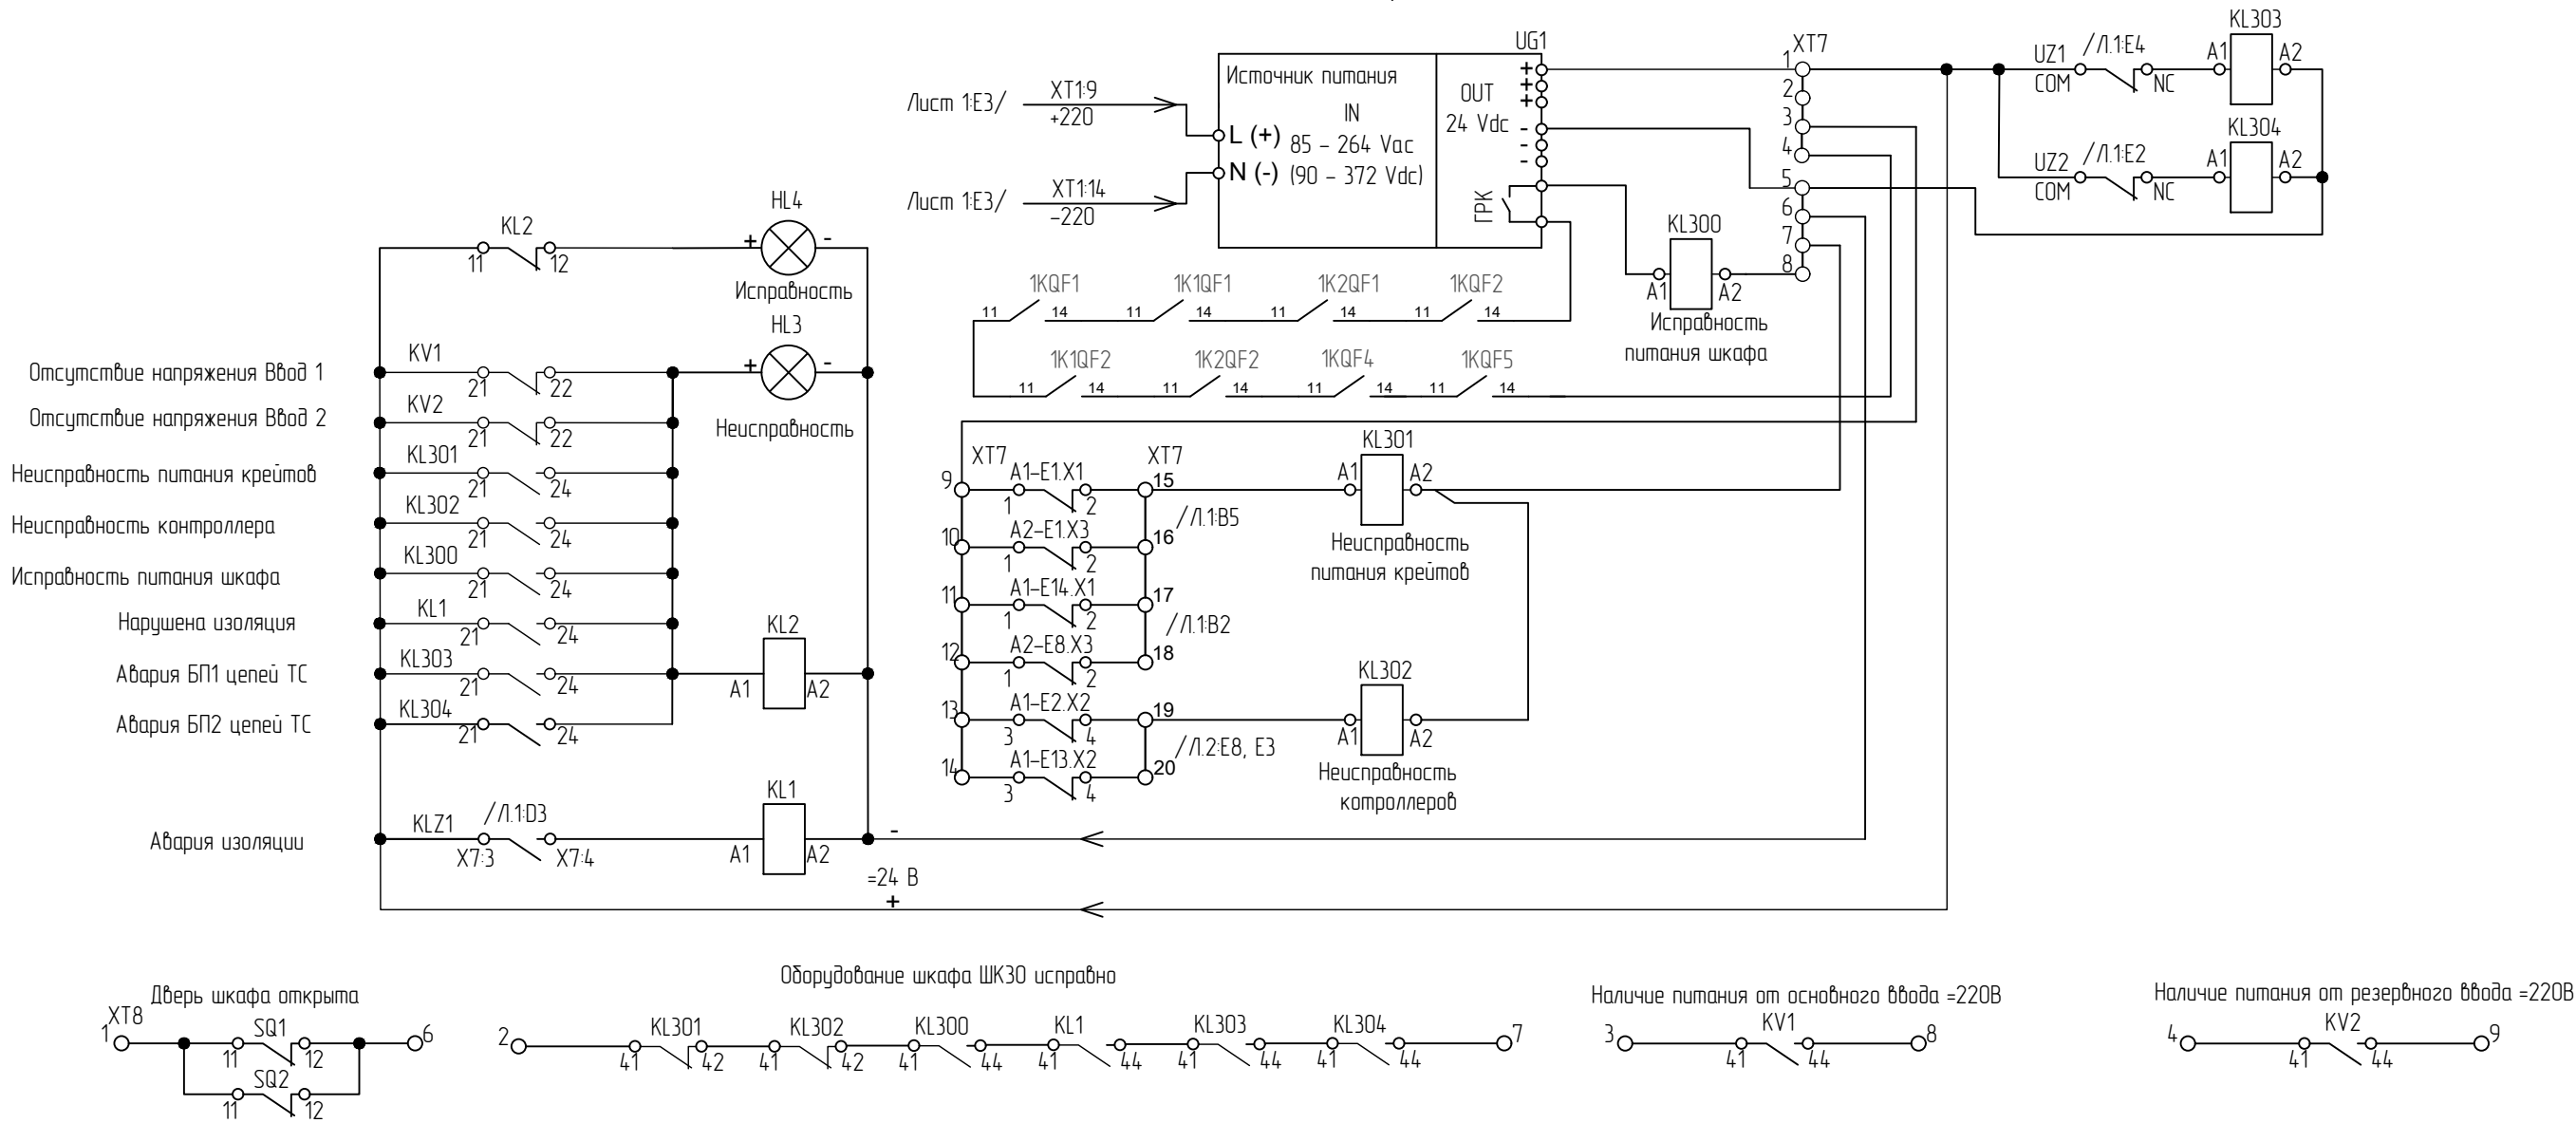

- Положение джамперов согласующих резисторов модуля Е1.4 для интерфейса RS-485 (10 каналов) см. ПБKM.424359.016 РЗ, с. 43. Включение резисторов необходимо с двух сторон линии при большой длине линии связи и определяется при наладке.
- Провода каналов связи RS-485 модуля А1-ЕЗ свить в пары

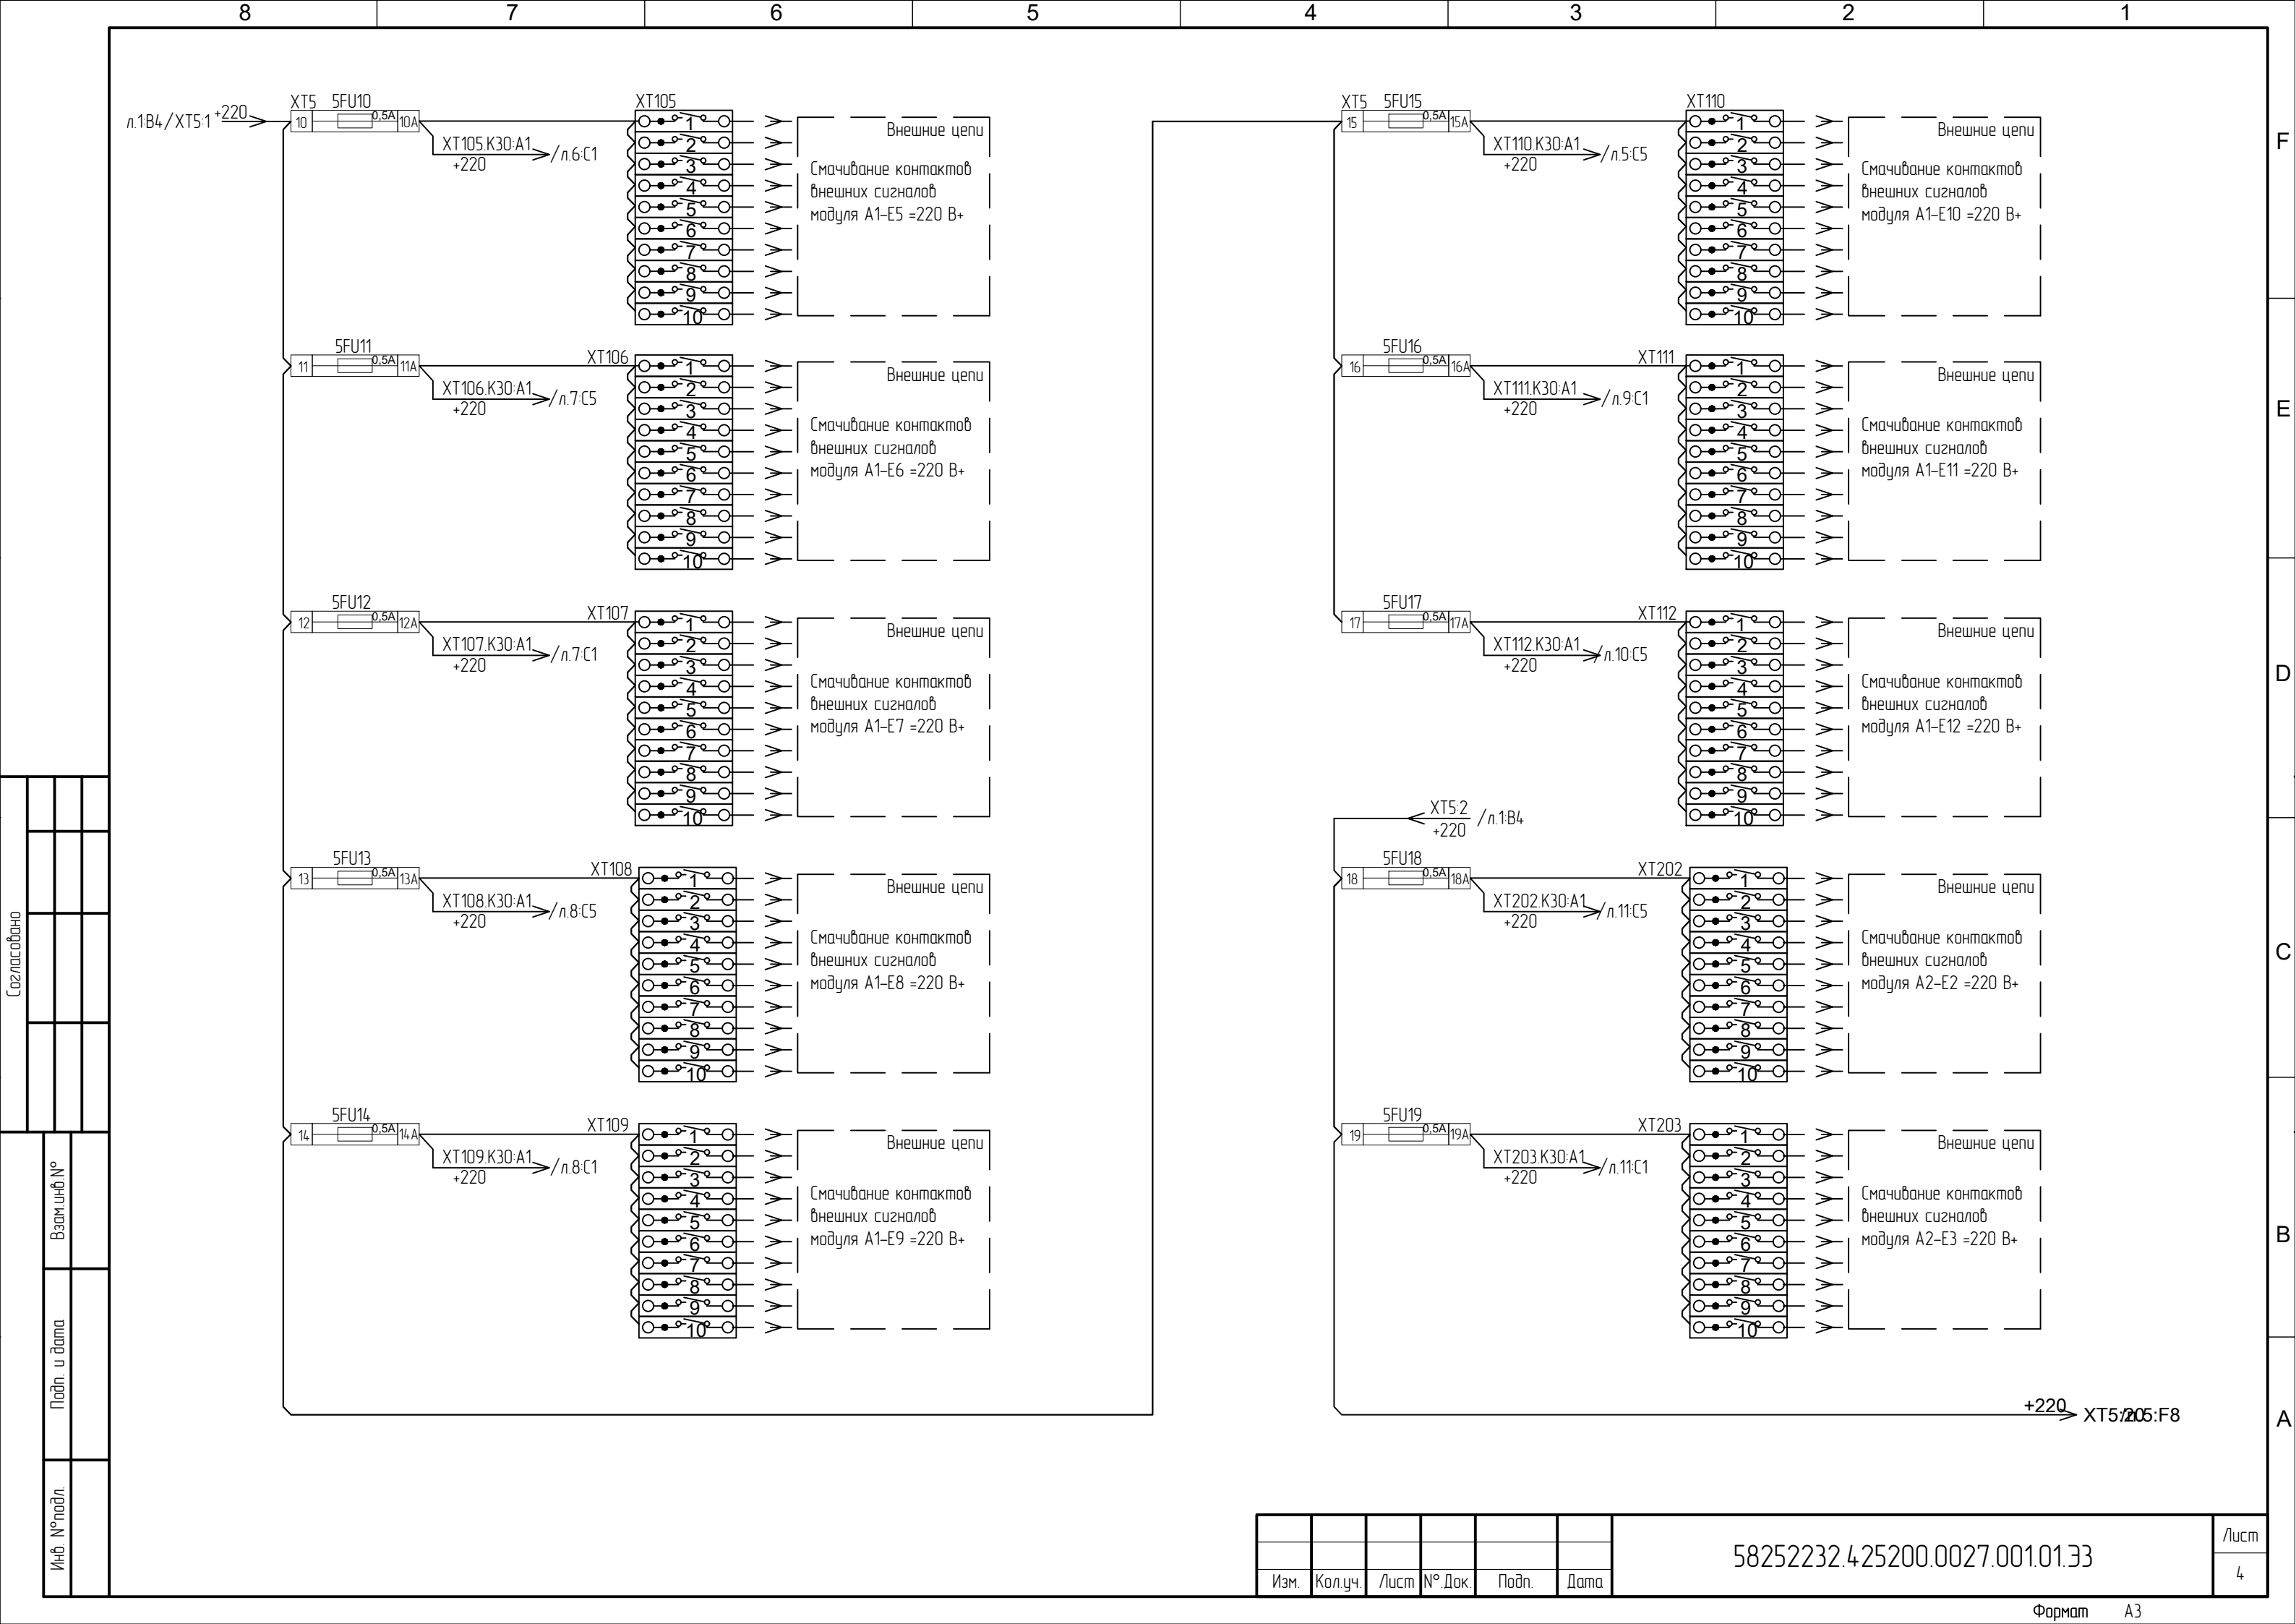



11











Согласовано

Шкаф №35,ПРД АКА 752 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 1	Шкаф №35,ПРД АКА 752 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 2	Шкаф №35,ПРД АКА 752 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 3	Шкаф №35,ПРМ АКА 936 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 1	Шкаф №35,ПРМ АКА 936 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 2	Шкаф №35,ПРМ АКА 936 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 3	Шкаф №35,ПРМ АКА 936 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 4	Шкаф №35,ПРМ АКА 936 кГц ВЛ 220 кВ Волжская ГЭС – Волжская №1, 5	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75	Шкаф учета электроэнергии АИИС ТУЭ 220Т 121ШК75
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Внешние связи

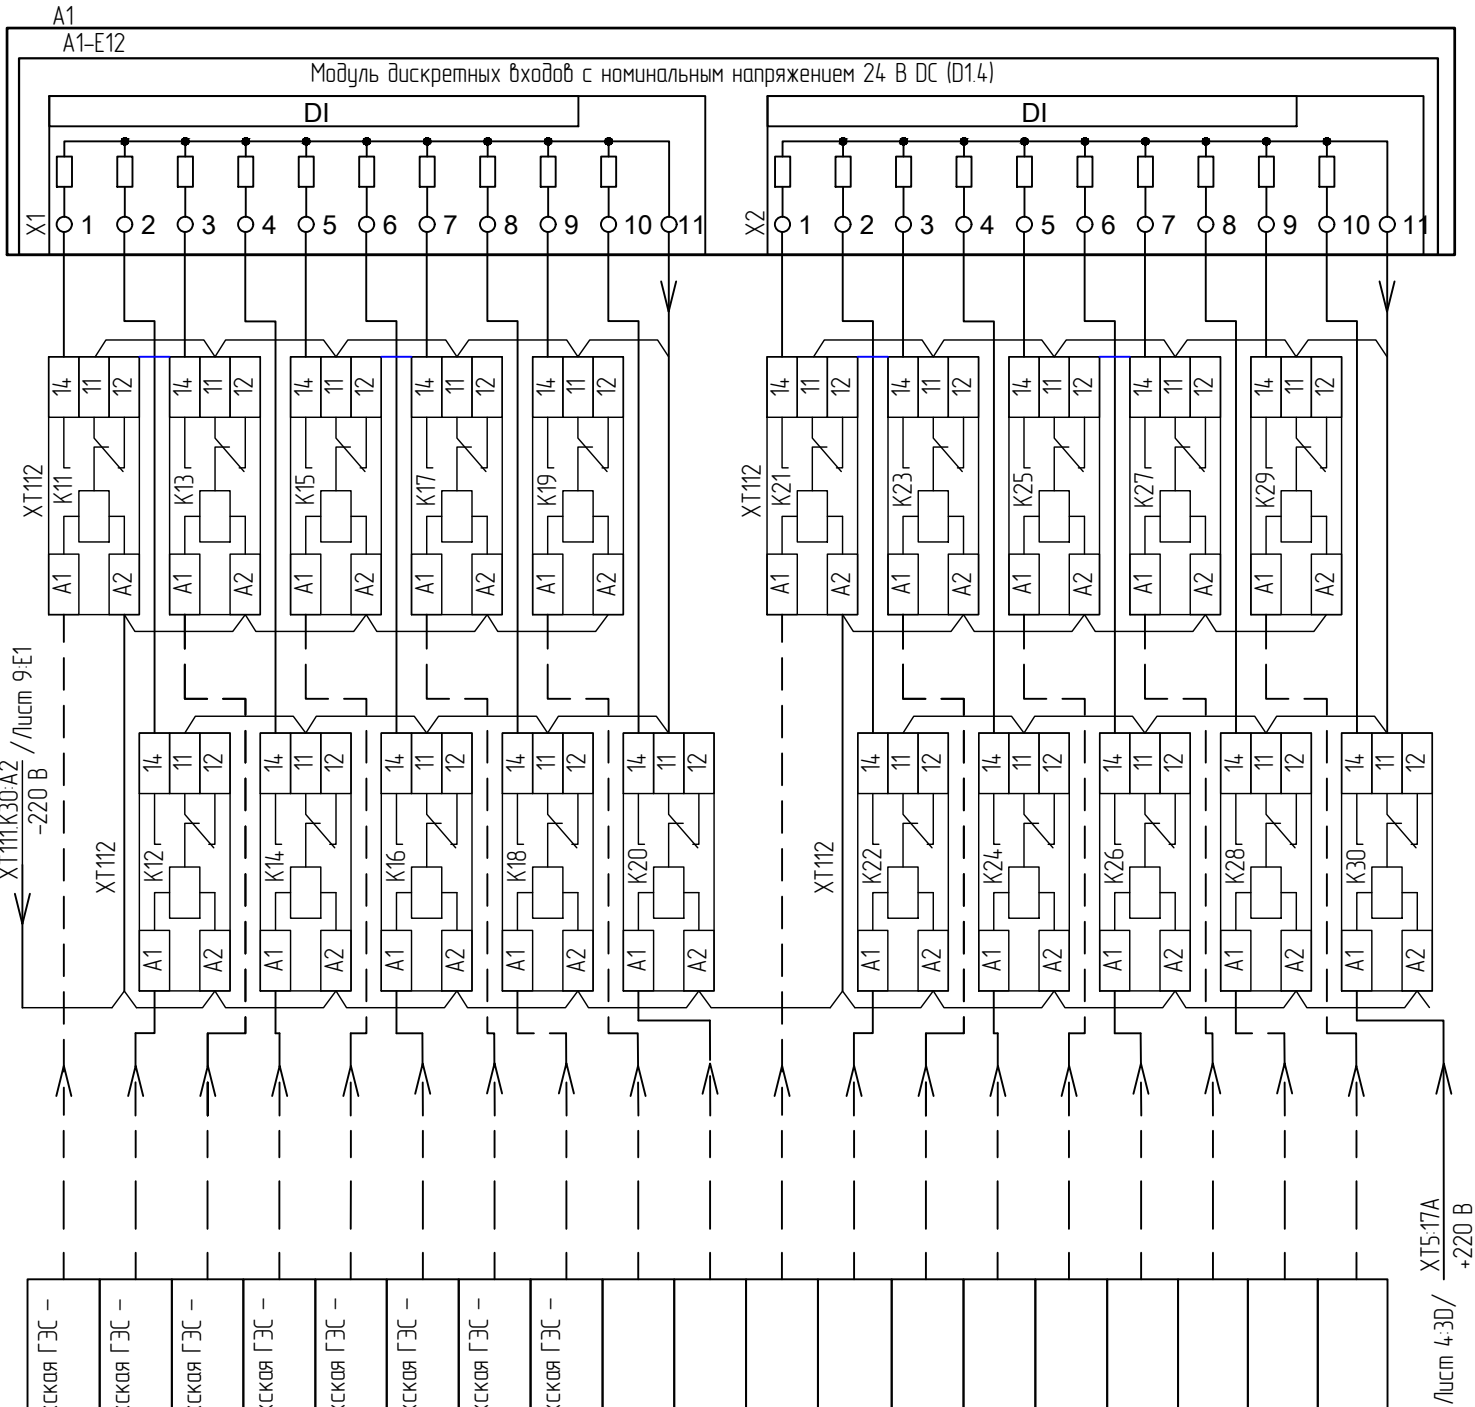


		Согласовано	

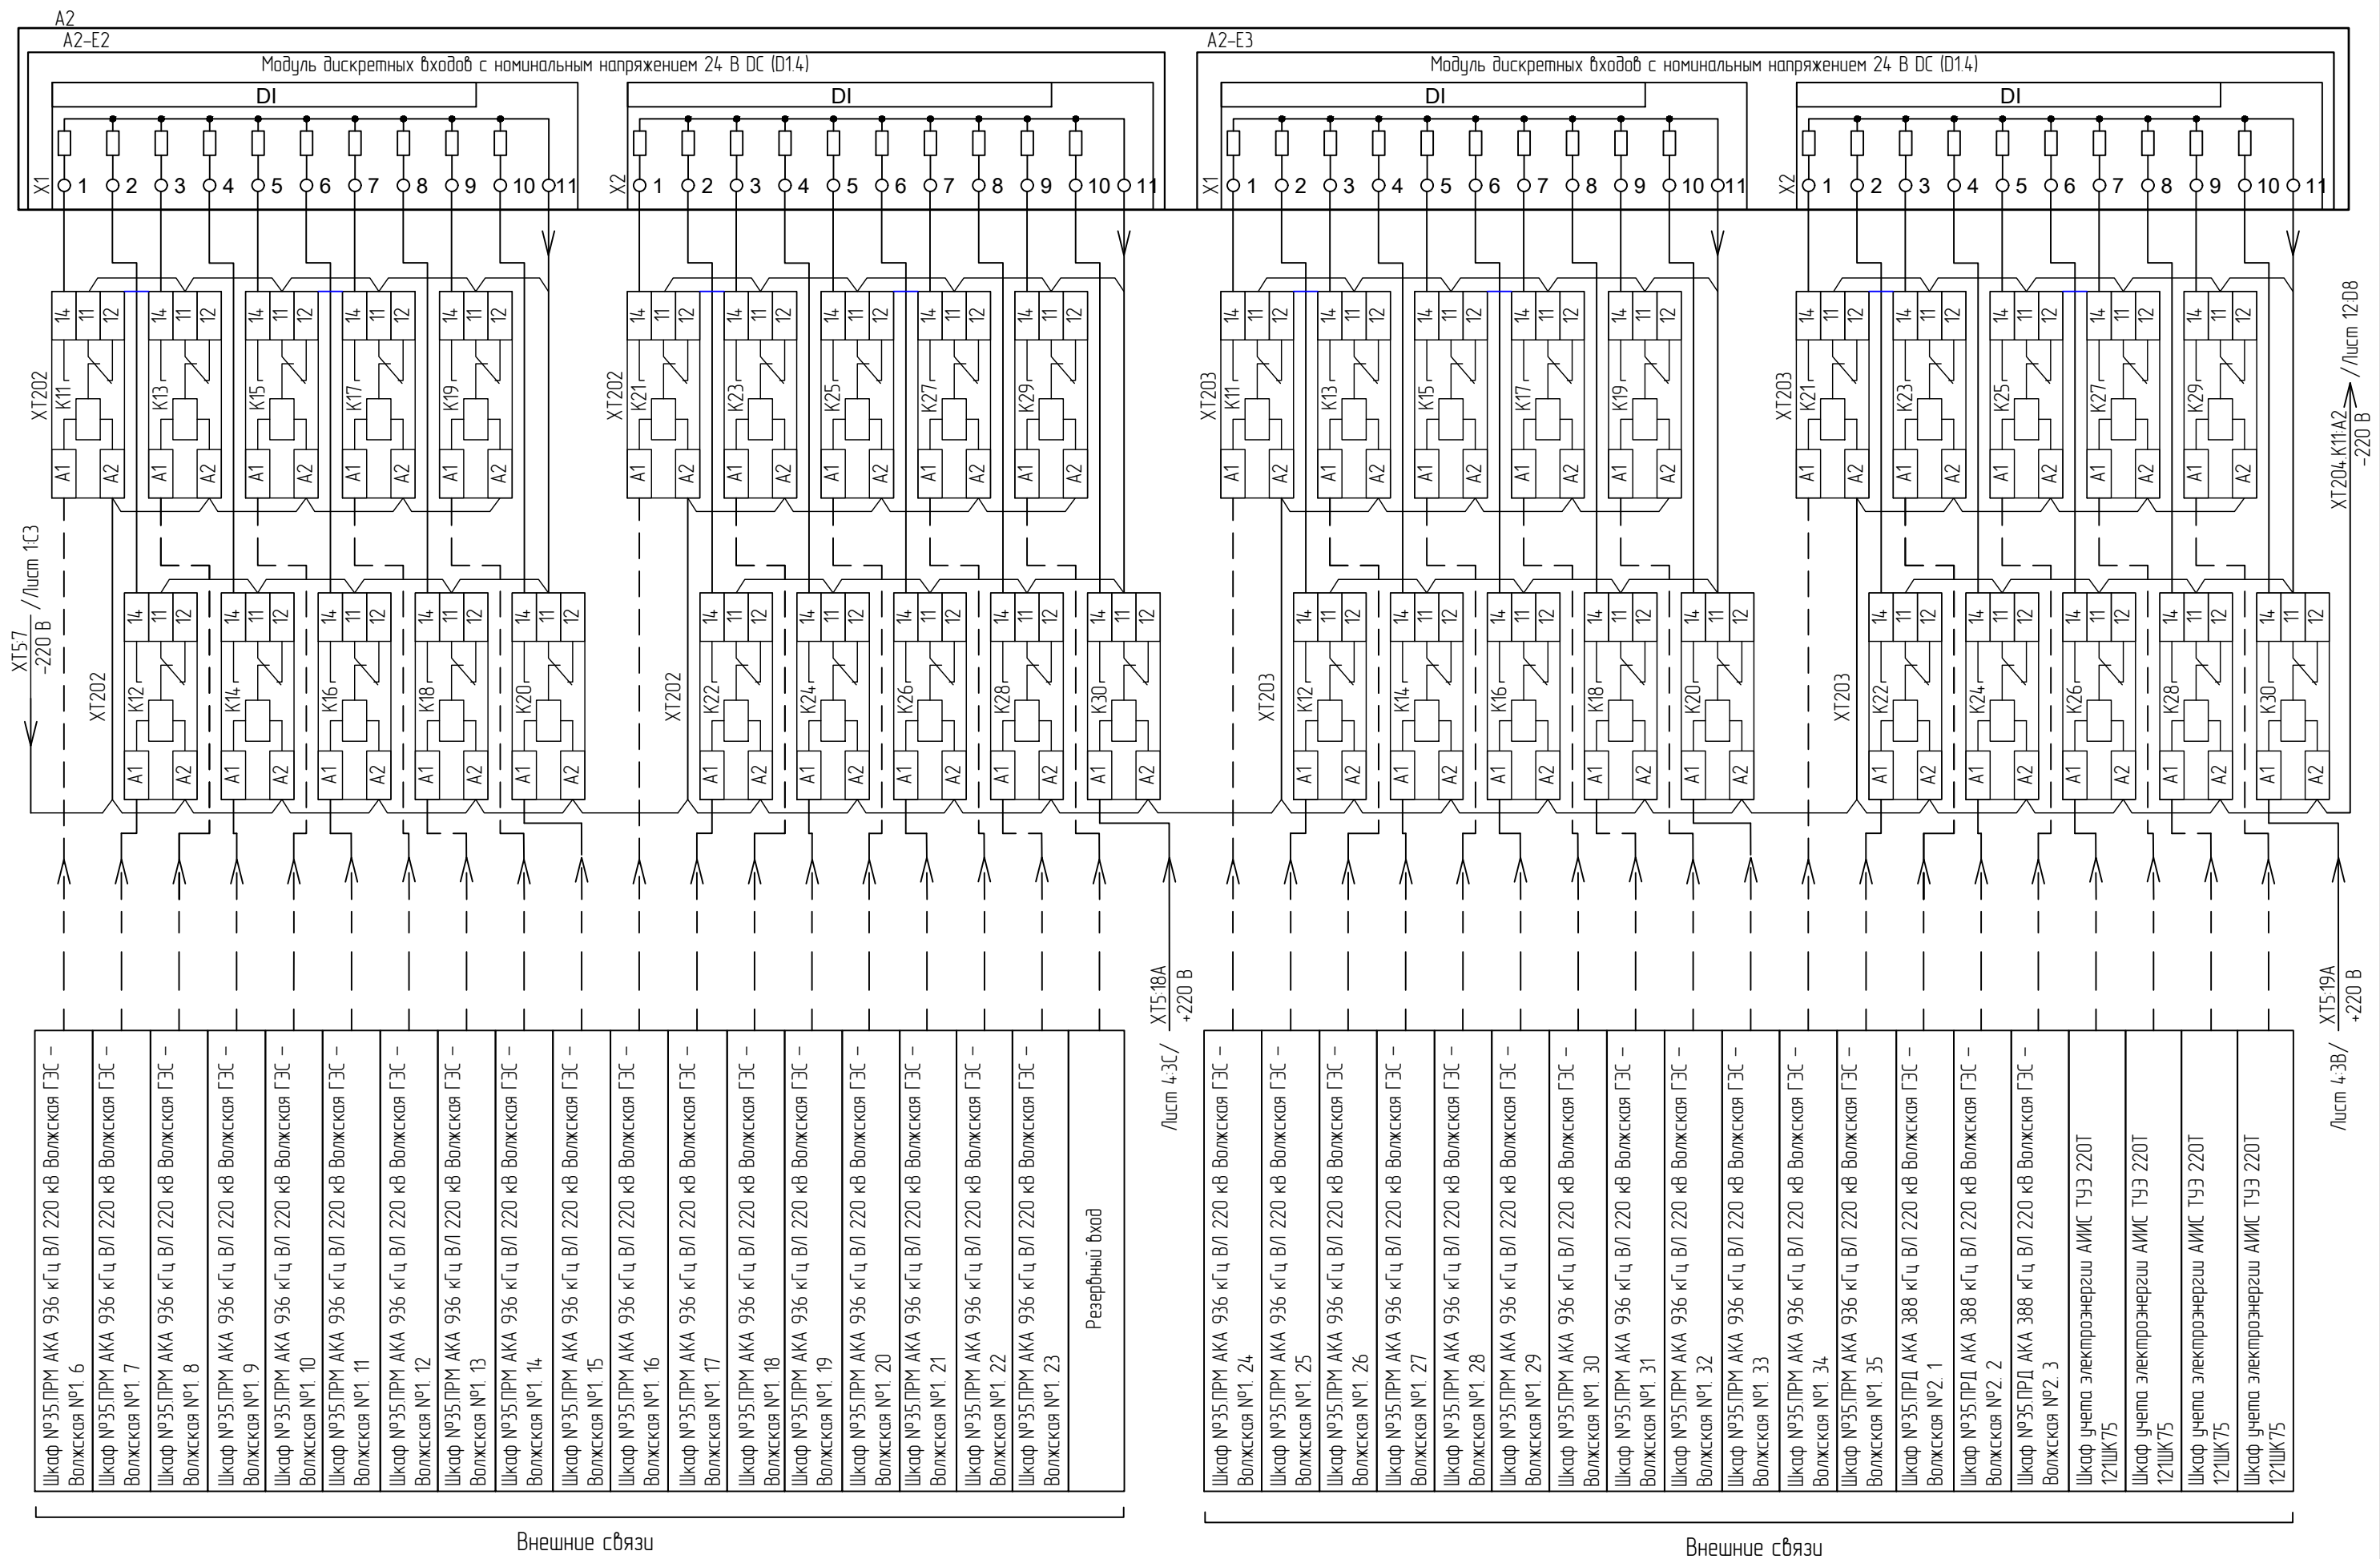

						58252232.425200.0027.001.01.33	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата		11

Согласовано		



[illegible]