

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв. №подл

F

E



D

C



B

A

Крейт контроллера А1.
Оптический кросс.

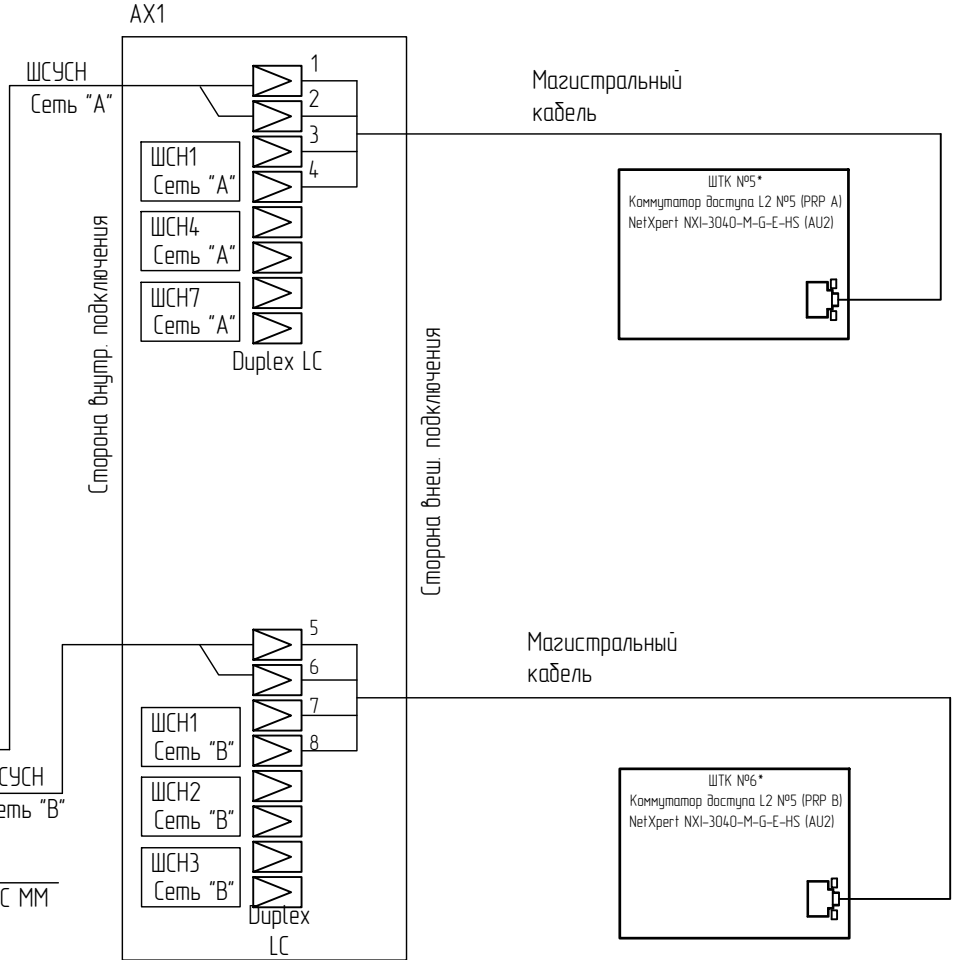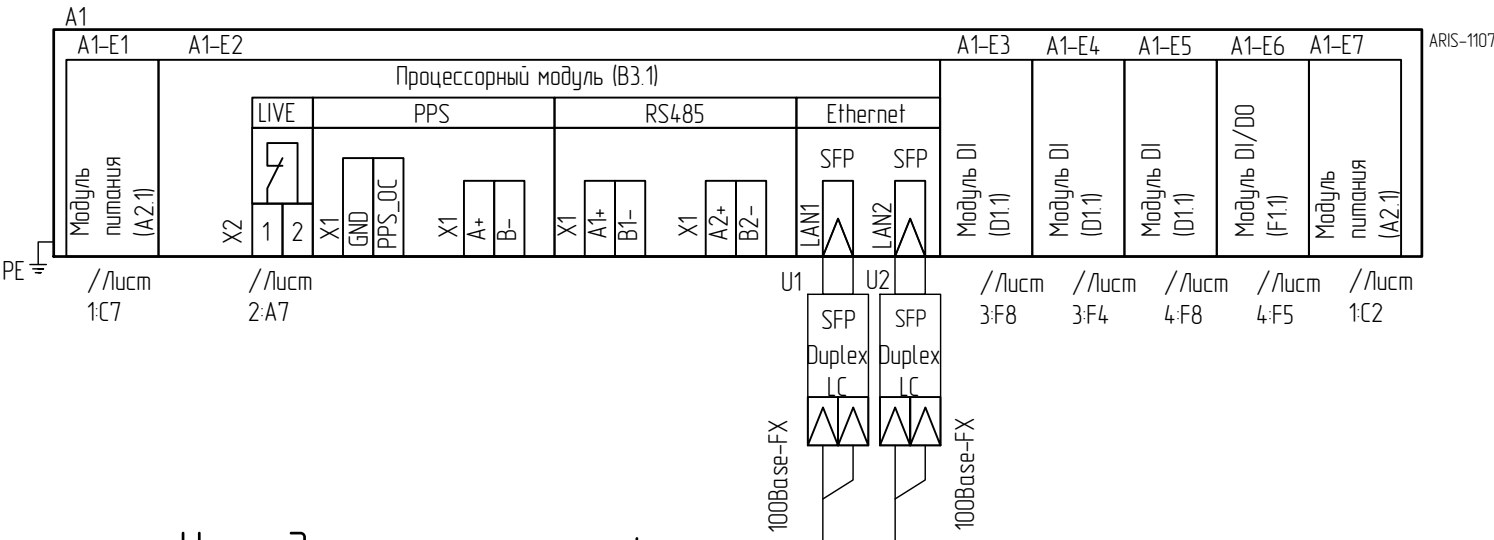


Цепи диагностики шкафа

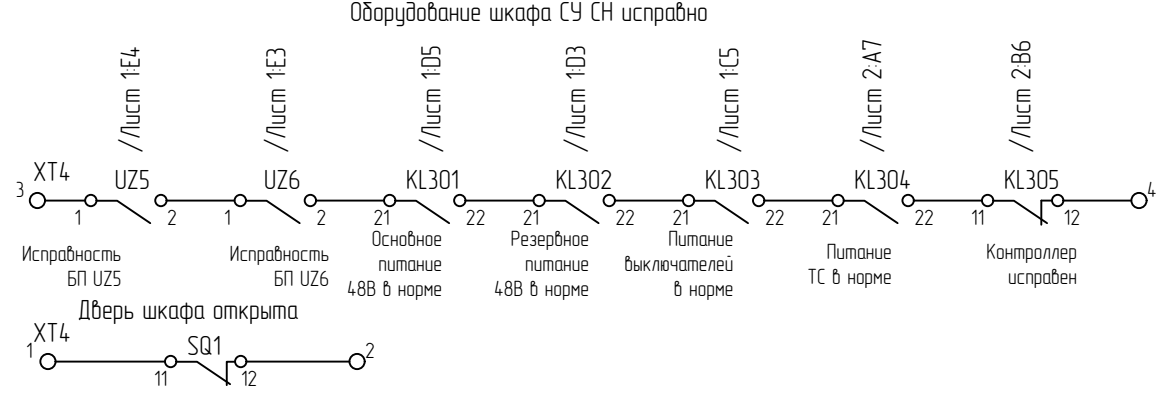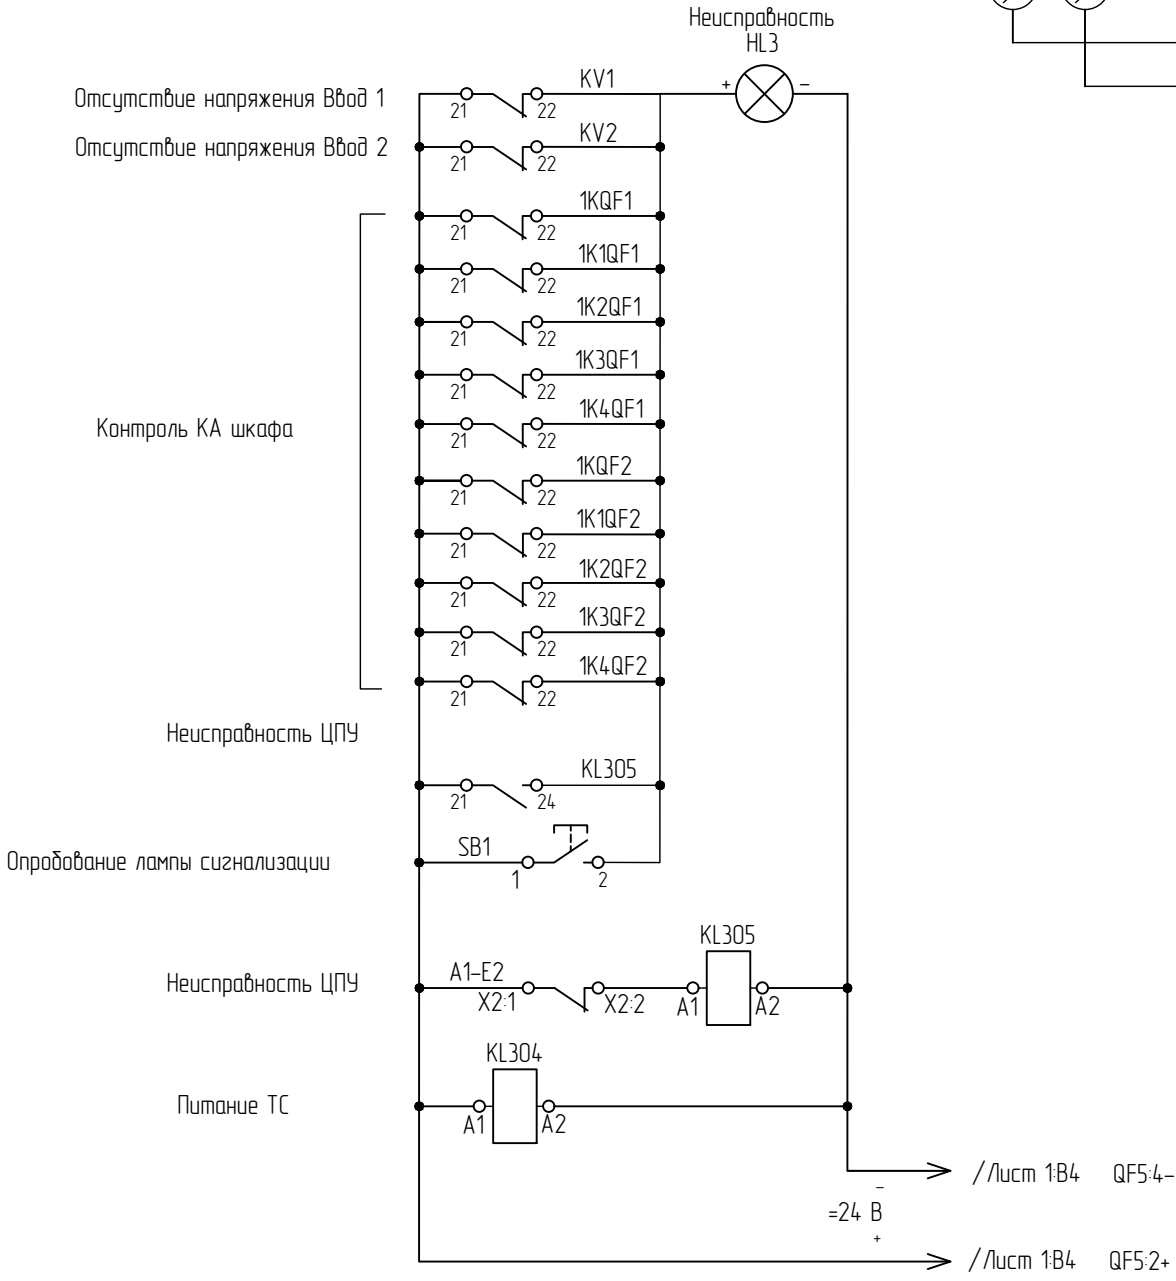

Примечание
* Ссылка на оборудование указана в соответствии с документом 58252232.425200.0027.010.01

Крейт процессорный А1. Модули DI Е3, Е4

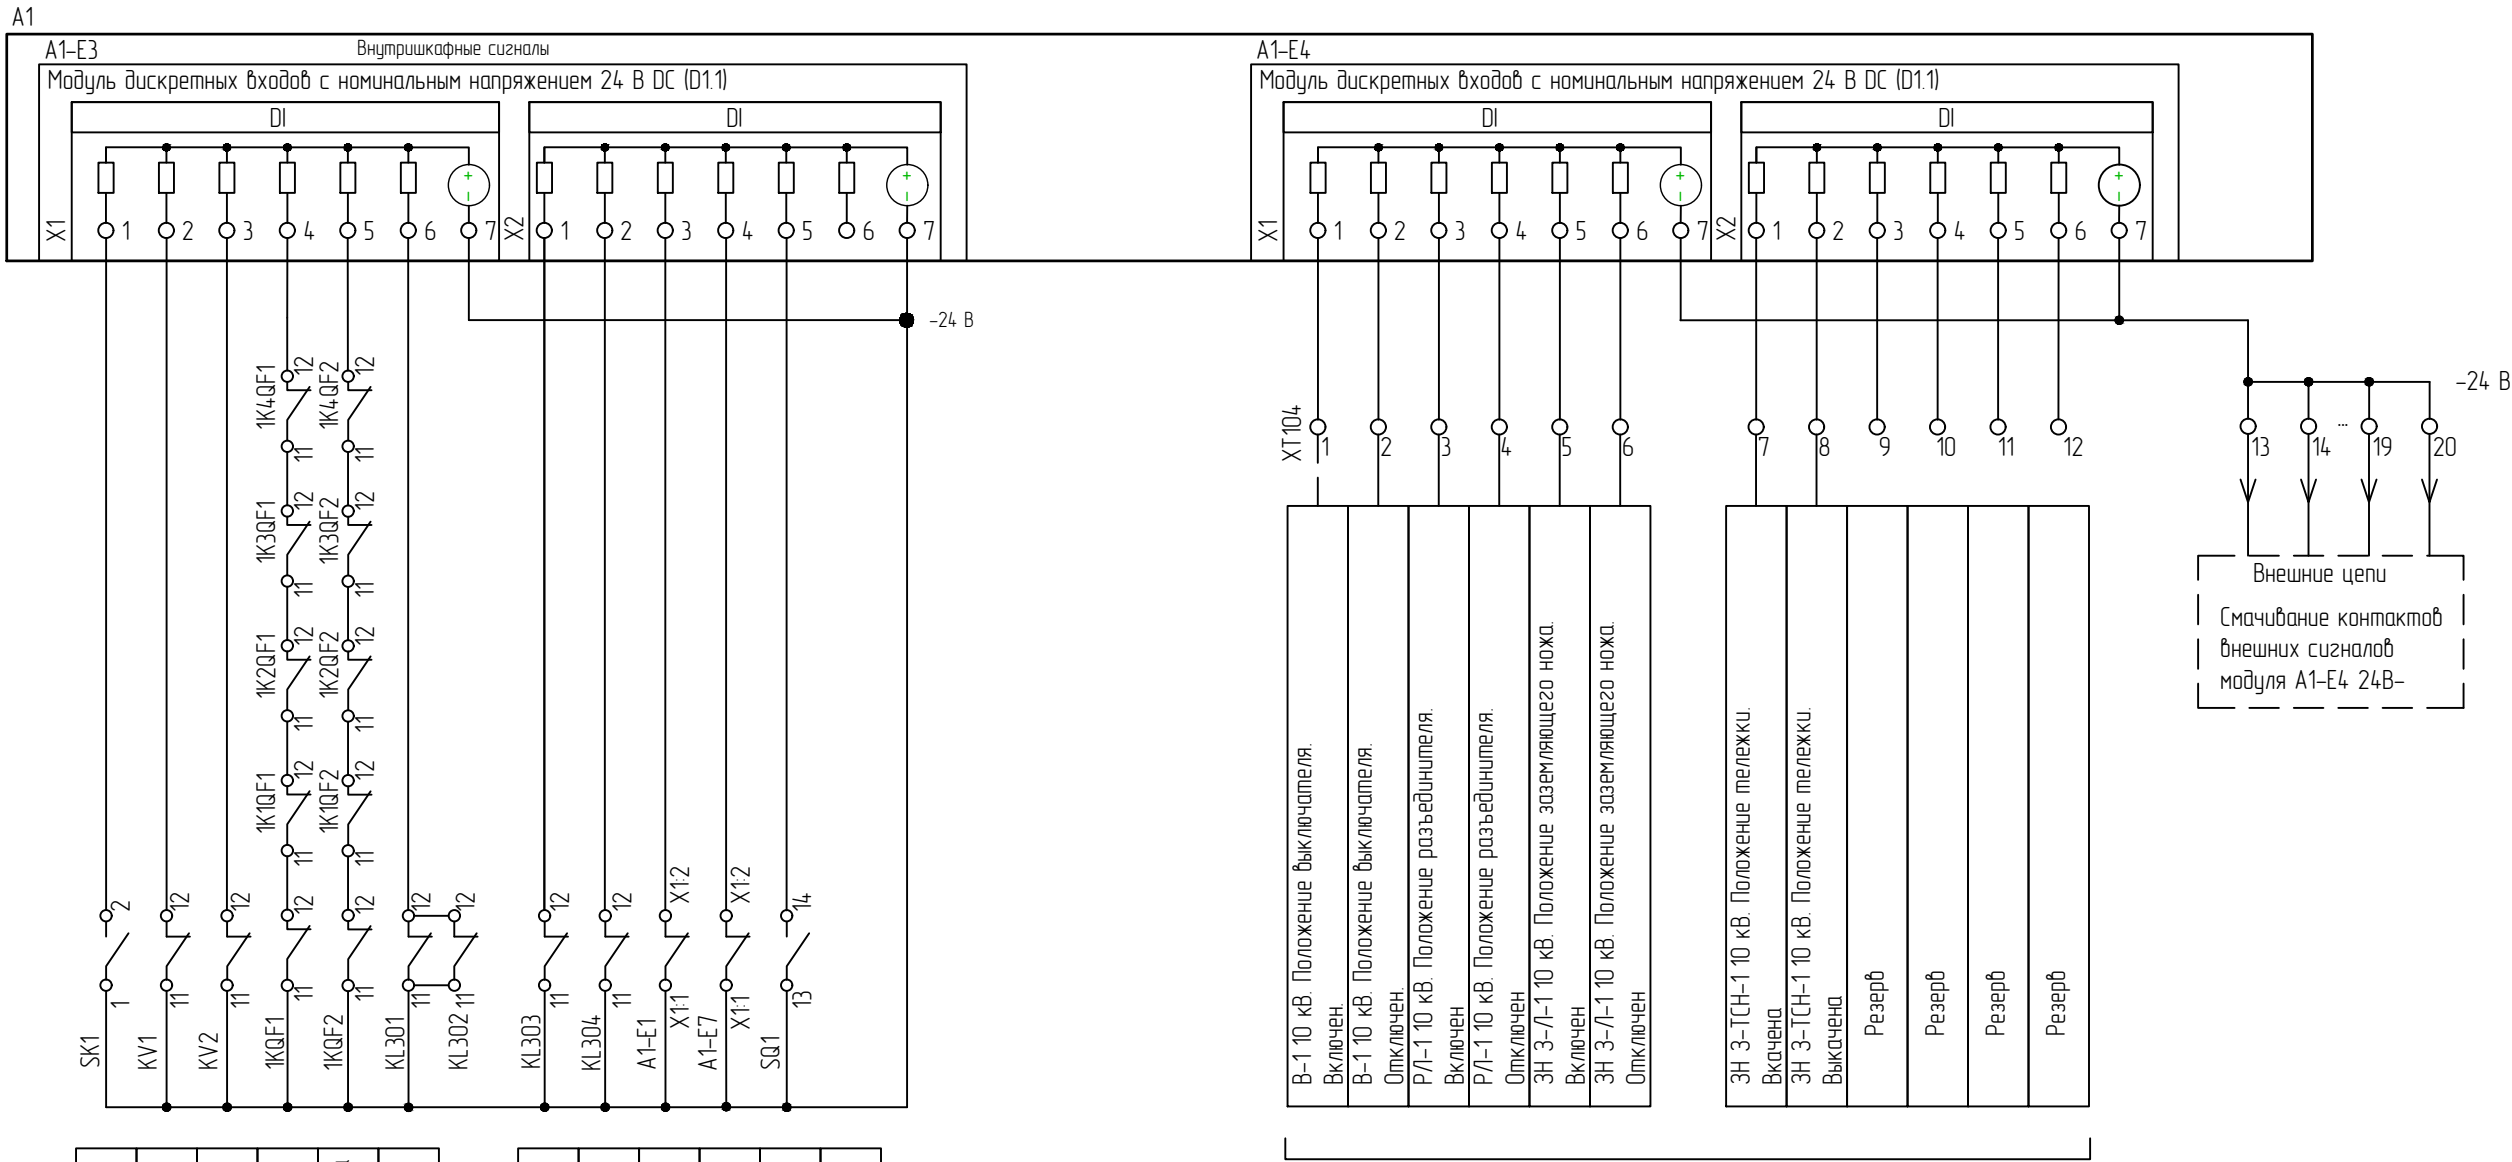

Повышенная температура в шкафу
Отсутствует напряжение на входе 1
Отсутствует напряжение на входе 2
Отключение автоматов цепей основного питания шкафа
Отключение автоматов цепей резервного питания шкафа
Нет основного, или резервного питания 48В прибора выключателей
Потеря питания 48В прибора выключателей
Нет питания цепей сигнализации
Модуль питания контроллера А1-Е1 неисправен
Модуль питания контроллера А1-Е7 неисправен
Дверь шкафа закрыта
Резерв

Диагностика шкафа

Внешние цепи

Согласовано

Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата

58252232.425200.0027.010.01.33

Лист
3

