



Схема установки преобразователя давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р  
 для контроля работы вентилятора вытяжных вентиляционных установок:  
**Вс2, Вс5, Вс9, Вс11, Вс21, Вс22, В1.1, В1.2**

Помещение

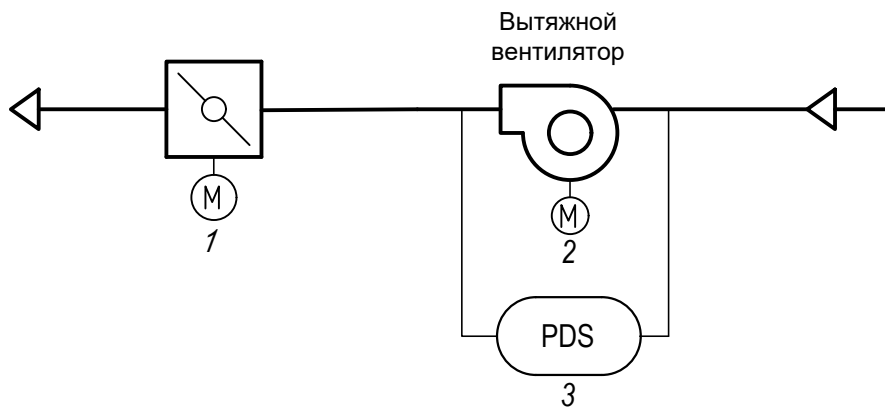

PDS - Преобразователь давления для контроля работы вентилятора.  
 Датчик давления ПД150И-ДД2,5К-899-0,5-1-Р.

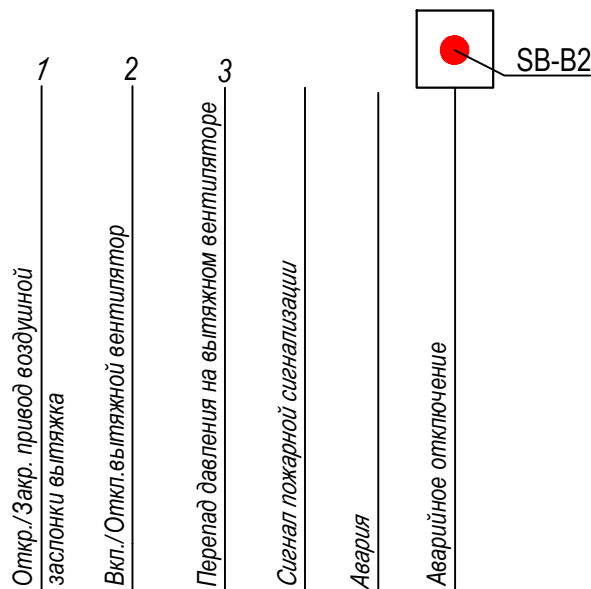

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Шкаф управления (ШУ)	Приборы на щите							
	Аналоговый ввод (AI)							
	Аналоговый вывод (AO)							
	Дискретный ввод (DI)	○	○	○	○	○	○	
	Дискретный вывод (DO)	○	○			○		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	12-2024-П-МОП		
							Лист	
							1	