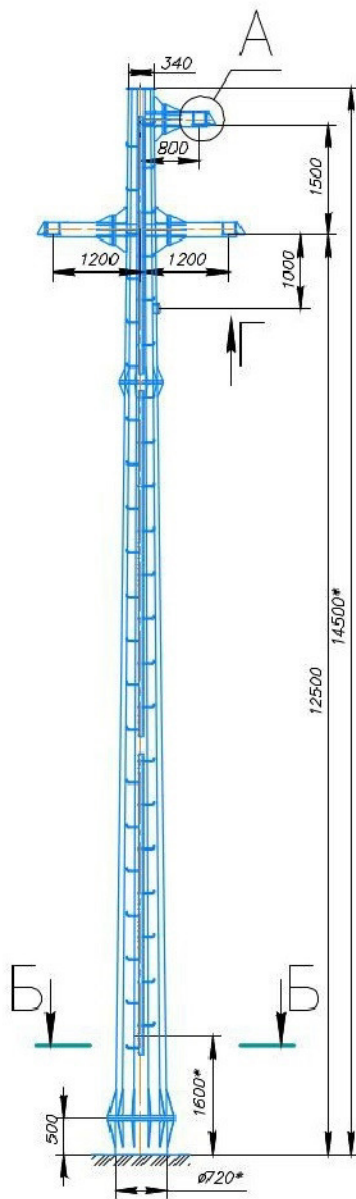


В
Болт под заземление




Схема нагрузок




Таблица 1 Расчетные параметры

Расчетные условия				Пролеты, L габ.р, м		Угол	G _{гр} МПа	G _{вс/лс} МПа	M, кНм	Q, кН	N, кН
Провод	ВО/ЛС	Nz, мм	Nb, Па	A-A							
СИП 3 x 120	ДПТ-П-16 9 12 x 81-10 км	Габарит 10 м									
		II (15)	II (500)	116		5	116,0	136,0	557,7	4,18	38,1

1 Расчетные значения габаритных пролетов:


- A-A - Анкерная опора - Анкерная опора;
- A-П - Анкерная опора - Промежуточная опора;

а также изгибающего момента, действующего на фундамент, определены с учетом несущей способности стойки опоры и в соответствии с требованиями ПУЭ-7.


2 В таблице 1 приведены расчетные значения габаритных, ветровых и весовых пролетов, а также нагрузки на фундамент.

1 Монтаж и установку опор проводить в соответствии с рекомендациями по сборке и монтажу и настоящим чертежом.


2 *- Размеры для справок.


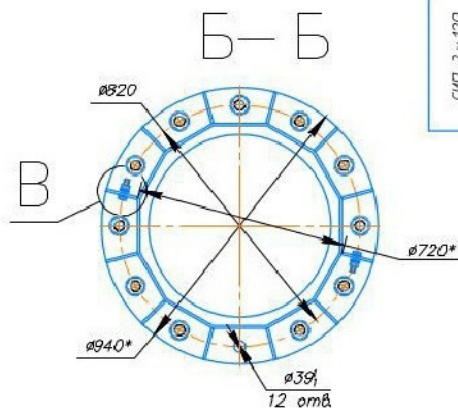


A

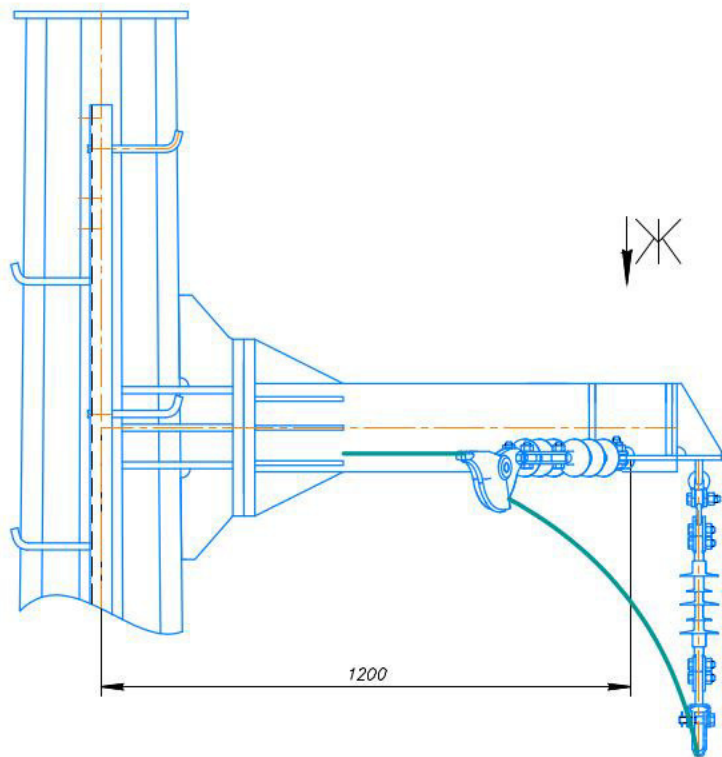

✕

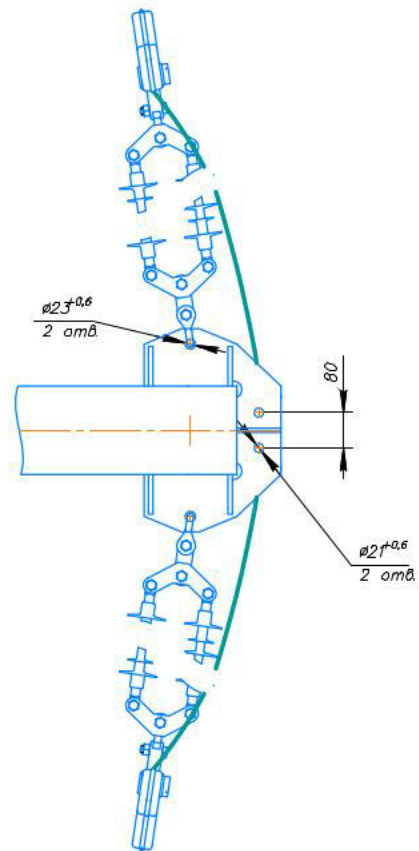

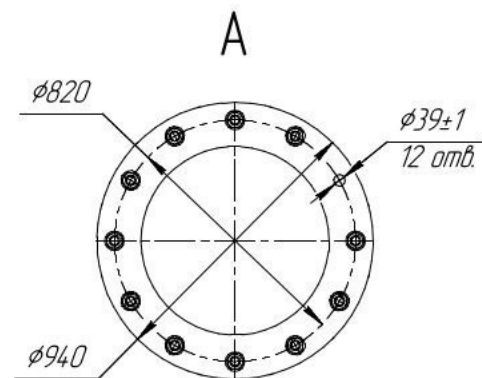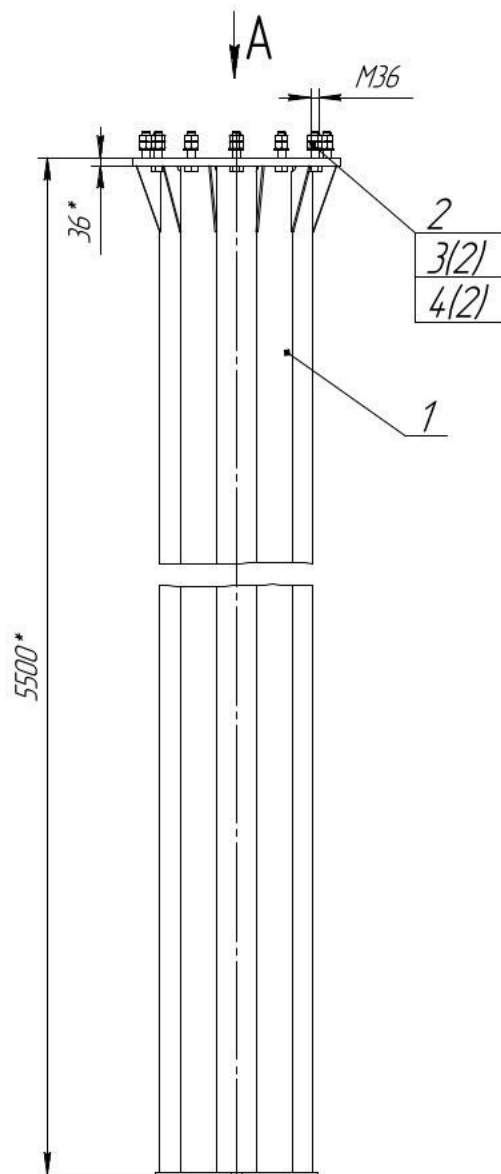

Поз.	Кол.	Сечение, мм	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
				поз.	всех	всего	
1	1	Св. изд.	5500	990,0	990,0	990,0	
		Монтажный комплект					
2	12	Болт М36х160,88				310	ГОСТ 7798-70
3	24	Гайка М36,8					ГОСТ ISO 4032-2014
4	24	Шайба 36					ГОСТ 11371-78

1 * Размеры для справок.

Общий вид фундамента опоры УМ10 10м.