
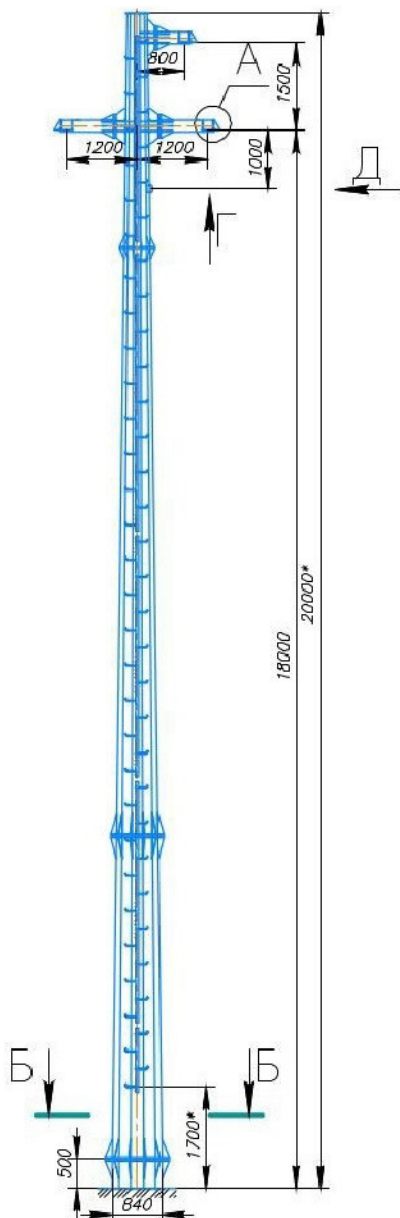


Узел подвески ВОЛС



Б-Б

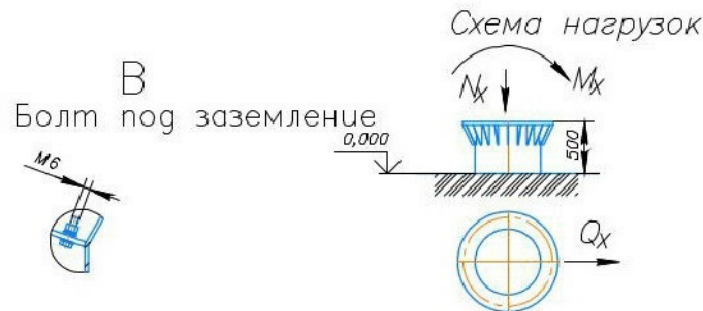
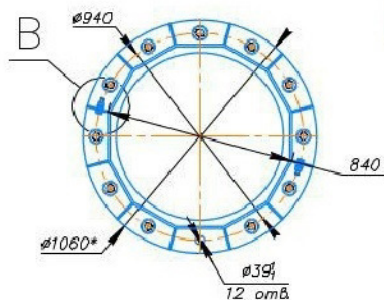


Таблица 1 Расчетные параметры

Расчетные условия				Пролеты, L габ.р., м		Угол	G _{гр} МПа	G _{волс} МПа	M, кНм	Q, кН	N, кН
Провод	ВОЛС	N з, мм	N в, Па	A – A							
СИП 3х120	ДП – П – 16 – 12х6 – 10 кВ	Габарит 16,5 м									
		II (15)	II (500)	79		10	116,0	136,0	751,3	40,0	52,5

1. Расчетные значения габаритных пролетов:



- А-А - Анкерная опора - Анкерная опора;
- А-П - Анкерная опора - Промежуточная опора;



а также изгибающего момента, действующего на фундамент, определены с учетом несущей способности стойки опоры и в соответствии с требованиями ПУЭ-7.

2. В таблице 1 приведены расчетные значения габаритных, ветровых и весовых пролетов, а также нагрузки на фундамент.

1. Монтаж и установку опор проводить в соответствии с рекомендациями по сборке и монтажу и настоящим чертежом.

2* - Размеры для справок.

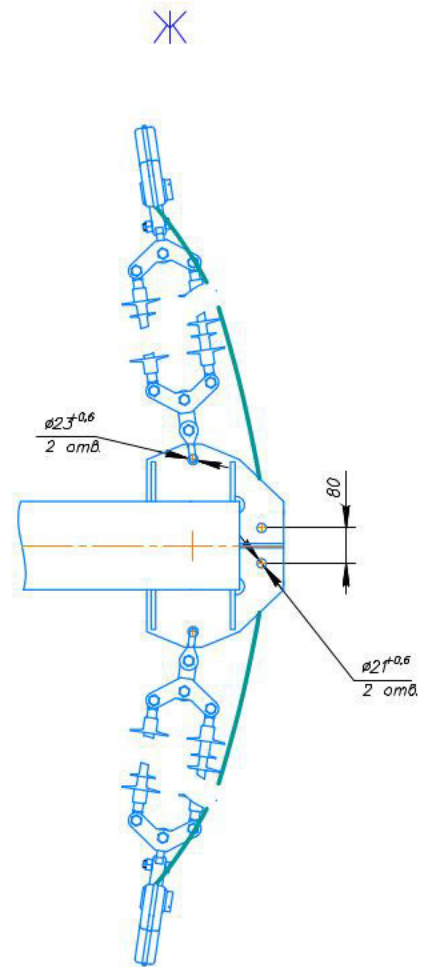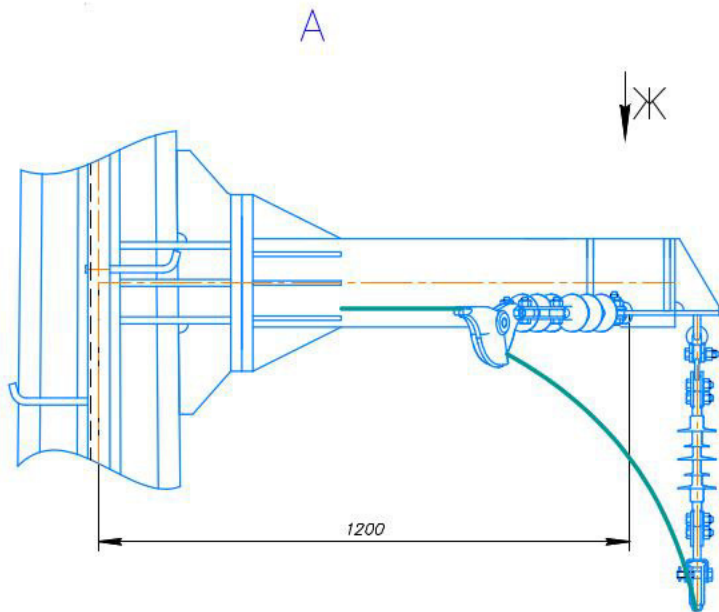

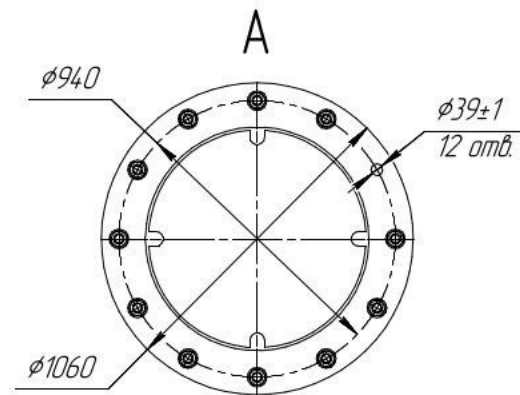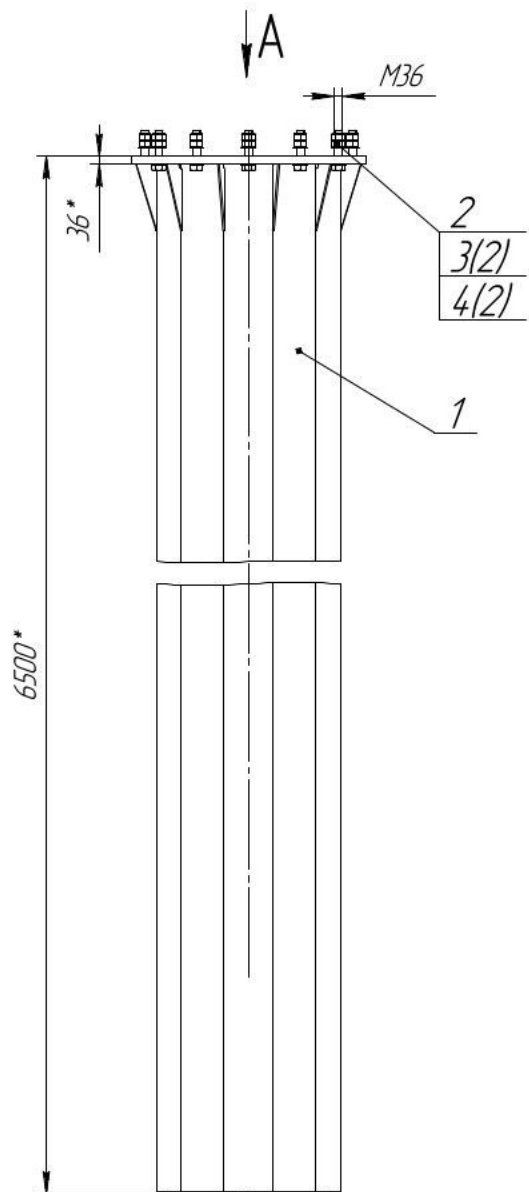

Поз.	Кол.	Сечение, мм	Длина, мм	Масса, кг			Примечание
				поз.	всех	всего	
1	1	Св. изд.	6500	1550,0	1550,0	1550,0	
		Монтажный комплект					
2	12	Болт М36х160.88				310	ГОСТ 7798-70
3	24	Гайка М36.8					ГОСТ ISO 4032-2014
4	24	Шайба 36					ГОСТ 11371-78

1 * Размеры для справок.

Общий вид фундамента опоры УМ10 18м.