

«Утверждаю»
Главный инженера
КВГЭС им. Е.Н. Ватенчука

_____ С.П.Муж
« 07 » _____ 2026г.

Технические требования на поставку МТР

**«ОКПД2 28.11.22.110 Поставка клапана срыва вакуума
турбины гидравлической для пополнения аварийного запаса»**

Лот № _____

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	
1.1 Обозначения и сокращения.....	3
1.2. Наименование закупаемой продукции	4
1.3. Цель использования закупаемой продукции.....	4
1.4. Иные требования и сведения общего характера.....	4
2. Требования к продукции.....	4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки.....	4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.....	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.....	4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.....	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции.....	4
Таблица 3. Требования к продукции.....	5
1.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). Требования к конструкции, изготовлению и материалам.....	5
2.1. Место поставки	5
3. Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию.....	5
4. Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием	6
5. Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции.....	6
6. Прочие (дополнительные) требования к продукции	6
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6
Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 3.1. Требования к продукции).....	7-8
Приложение (чертеж).....	9

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

ГОСТ	Государственный стандарт
ТУ	Технические условия
ТТ	Настоящие Технические требования
КВГЭС	Каскад Виллойских ГЭС им.Е.Н. Батенчука

1.2. Наименование закупаемой продукции:

Клапан срыва вакуума ø200 ГТН280/2 сб.

1.3. Цель использования закупаемой продукции

Целью является приобретение клапана срыва вакуума ø200 ГЭС-2 ГТН280/2 сб. для пополнения аварийного запаса.

1.4. Иные требования и сведения общего характера

- 1.4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, является новым, ранее неиспользованным. Под новым Товаром следует понимать - Товар который не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
- 1.4.2. Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы, установленные в соответствии с законодательством РФ.

2. Требования к продукции**2.1. Требования к объемам и срокам поставки****2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции**

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Код по ОКПД2	Применение законодательства о национальном режиме
1	2	3	4	5	6
1.	Клапан срыва вакуума ø200, чертеж ГТН280/2 сб.	шт	1	28.11.22.110	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции по Приложению № 2

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	Клапан срыва вакуума ø200, чертеж ГТН280/2 сб.	С даты подписания договора	До 30.11.2026 г.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»):

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающег о документа или иной способ подтверждения	
1	2	3	4	5	6
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
1.1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1 продукции представлены в Приложении № 1 к настоящему Техническому требованию		Согласие с требованием		
2.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
2.1.	Место поставки	Клапан срыва вакуума, должен быть доставлен Поставщиком по адресу: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Центральный склад Каскада Вилуйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для Каскада Вилуйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (По согласованию с Покупателем)	Согласие с требованием		
3.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию		-//-	-//-	-//-
3.1.	Срок гарантии	Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 24 месяца с момента получения продукции на складе Покупателя	Согласие с требованием		

4.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	-//-	-//-	-//-
4.1.	Товар должен иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, иные документы, подтверждающие качество товара (при наличии), либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации.	<i>Согласие с требованием</i>	<i>Сертификат / Информационное письмо</i>	
4.2	<i>Предоставление документации, подтверждающей страну происхождения товара. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875, установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (Приложение № 2)</i>	<i>Согласие с требованием</i>	<i>Предоставление документации происхождения товара</i>	
5.	Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции			
5.1	В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»	<i>Подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента</i>		
6.	Прочие (дополнительные) требования к продукции	-//-	-//-	-//-
	<i>Продукция должна быть новой,, ранее неиспользованной.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		

В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки».

Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1 Таблицы 1.1 Перечня и объемов закупаемой продукции).

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора».

Требования отсутствуют.

5. Приложения

Приложение № 1 к Техническим требованиям (Таблица 3.1. Требования к продукции);

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Клапан срыва вакуума

№ п/п	№ позиции Таблиц ы 1.1. «Перече нь и объем закупае мой продукц ии»	Наименование продукции	Требования заказчика			Предложения участника*			
			ГОСТ/ТУ	Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности)	Место поставки	Наименован ие продукции	ГОСТ/ ТУ	Технически е и функцио нальные характерис тики	Место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Позиция 1	Клапан срыва вакуу- ма ø200, чертеж ГТН280/2 сб.	чертеж ГТН280/2 сб.	- чертеж ГТН280/2 сб.; - рабочая среда – вода;	678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, Центральный склад Каскада Виллойских ГЭС имени Е.Н. Батенчука филиал ПАО «Якутскэнерго» или до склада Грузоперевозчика в г.Мирный Республики Саха Якутия для Каскада Виллойских ГЭС			-	

					им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (По согласованию с Покупателем)				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции

1. Приложение - чертеж ГТН280/2 сб. – 1 лист;


Согласовано:

Начальник машинного цеха КВГЭС


/В.И.Гусаров/
(подпись)
« 01 » 04 2026г.


Ответственный за тех.описани:

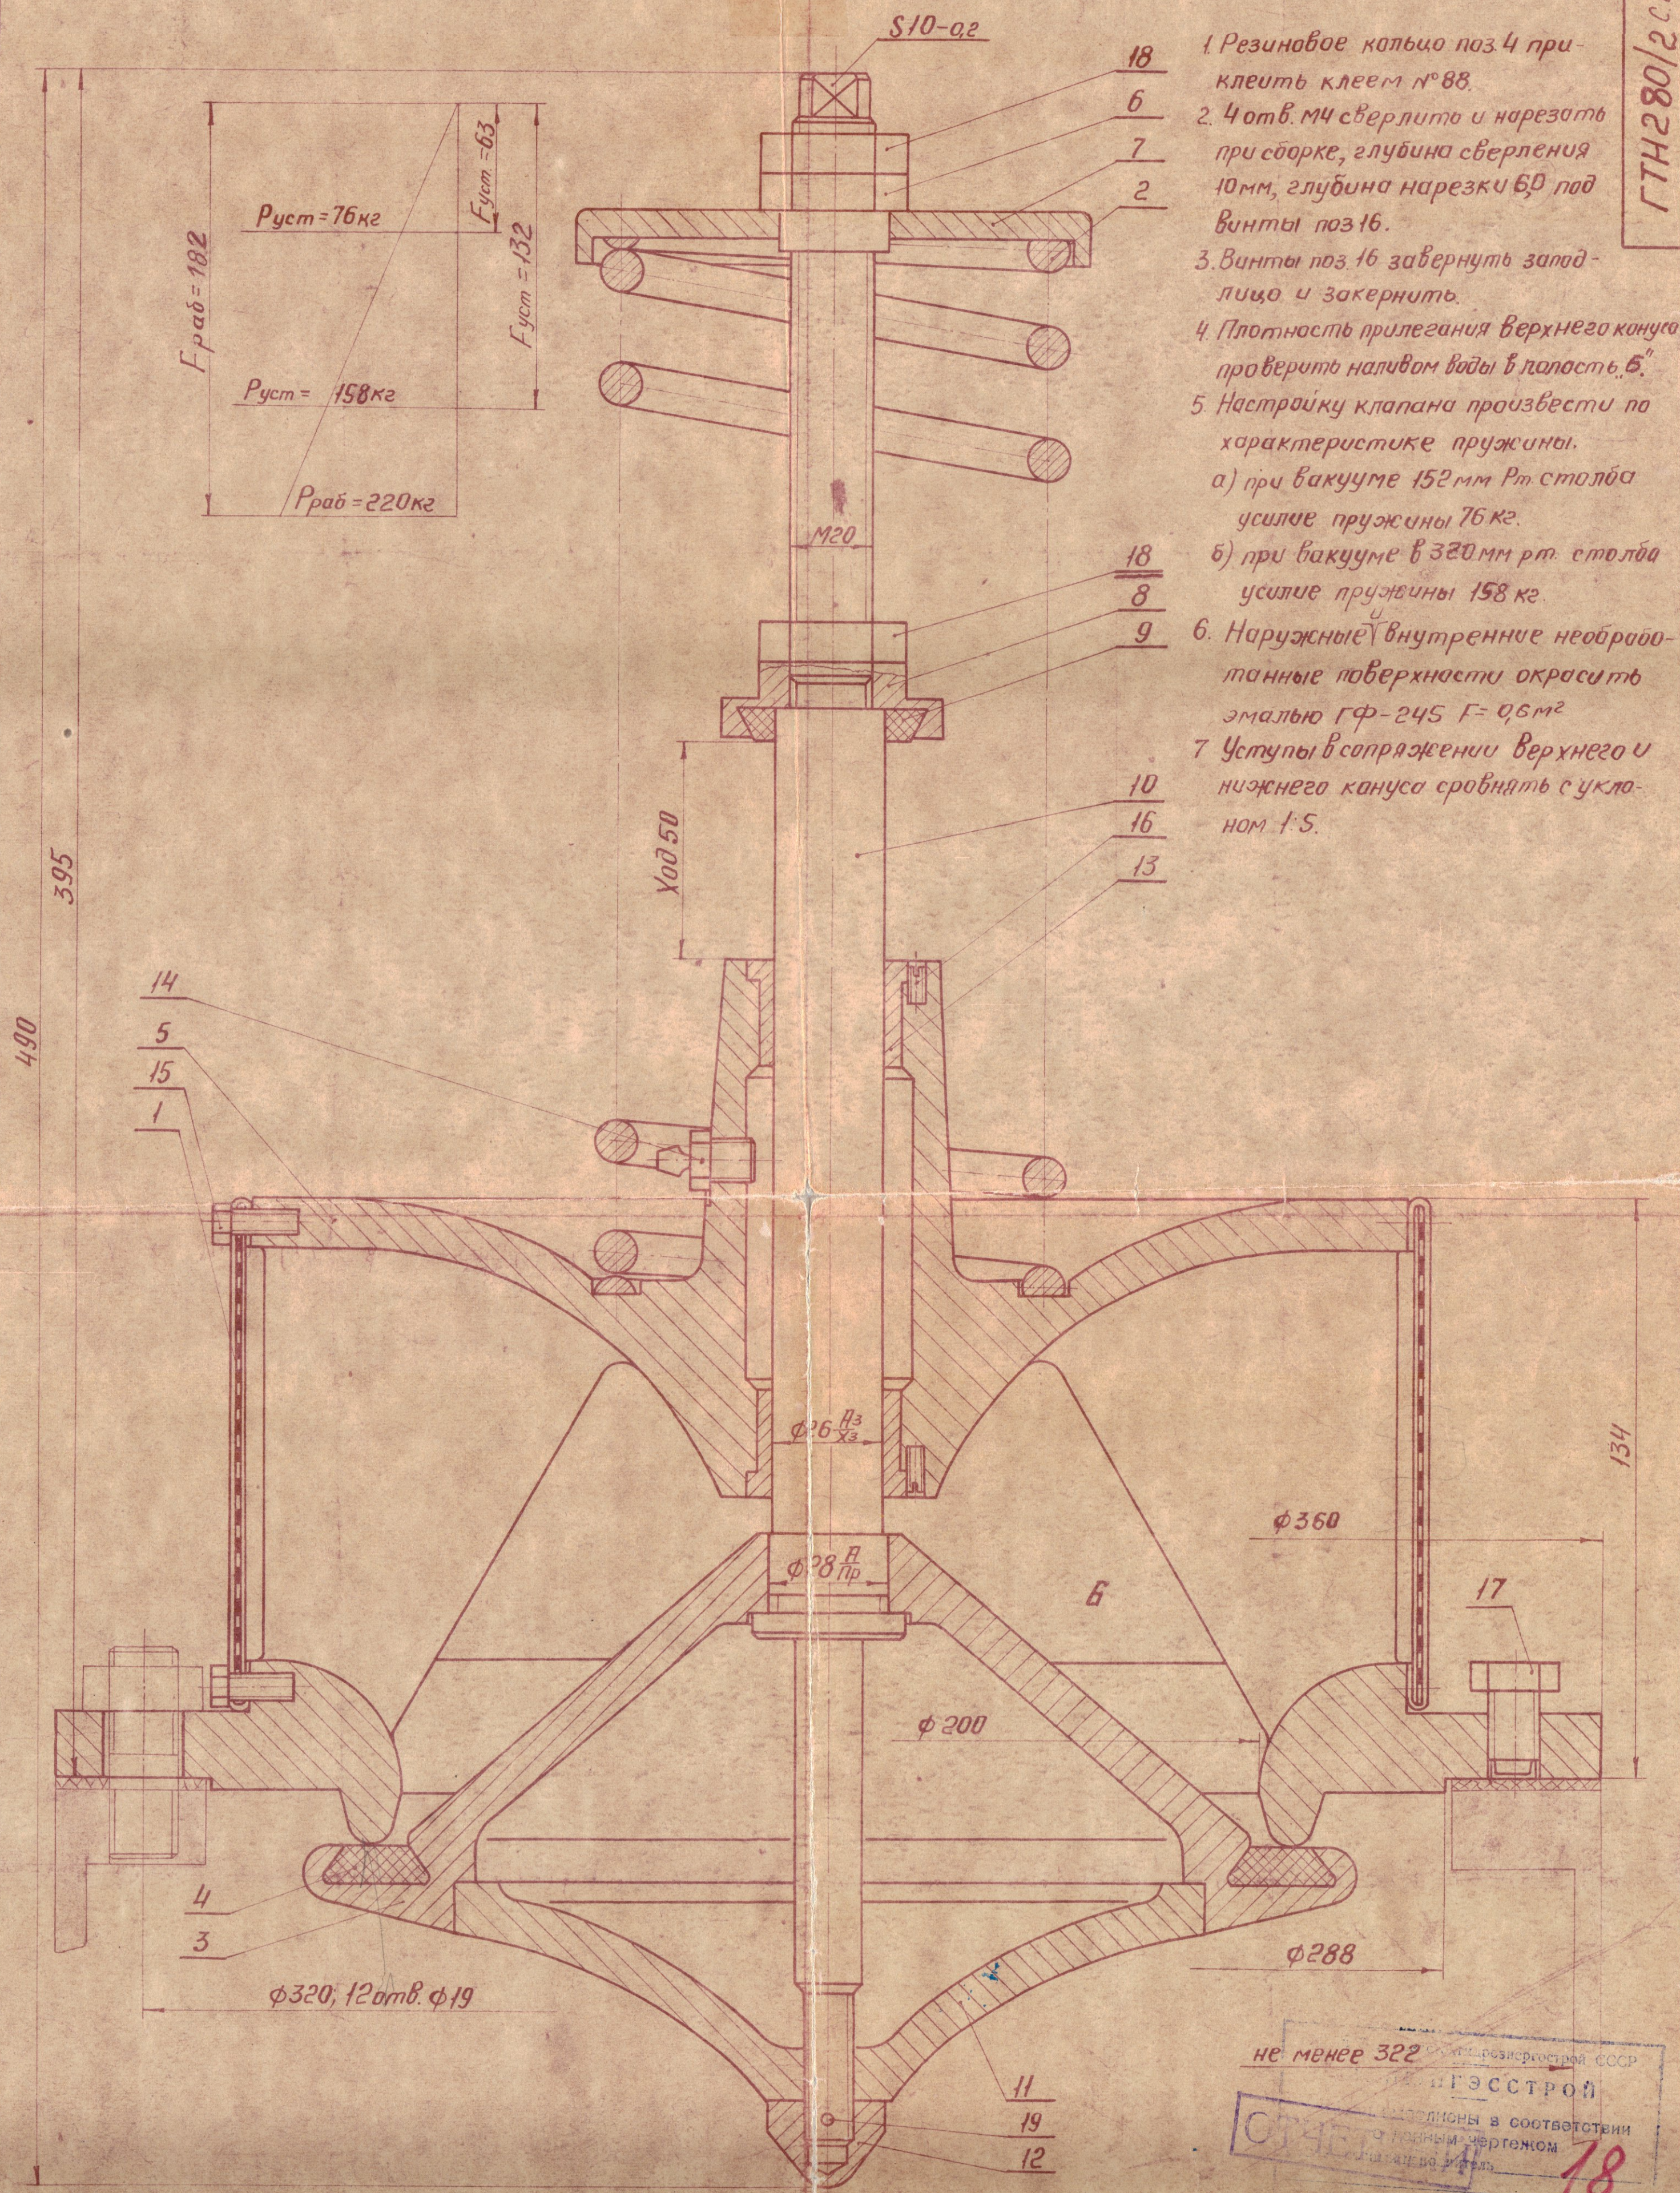
Зам.начальника машинного цеха КВГЭС


/А.В.Ползунов./
(подпись)
« 01 » 04 2026г.

Составил:

Ведущий инженер ОМТС КВГЭС


/Петрухина Г.А./
(подпись)
« 01 » 04 2026г.



не менее 322 с. гидроэнергострой СССР

ГЭССТРОЙ

СДЕЛАННЫ В СООТВЕТСТВИИ

Порным чертежом

100

197

		ЛЭС-2		ГТН 280/2 с.б.	
Клапан срыва в вакуума ф200				Литер	Масса
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Разр. Фумак 22.08.1971 Пров. Кооняков 22.08.1971 Т.контр. Пузырьков				И	18,9
Сварочный чертеж.				Лист 1	Листов 1
Н.контр. Кооняков (Хаджи)				ХТГЗ им.	Отдел ОГКЗ
Утв. Мельников				Кирова	К.Б. №