

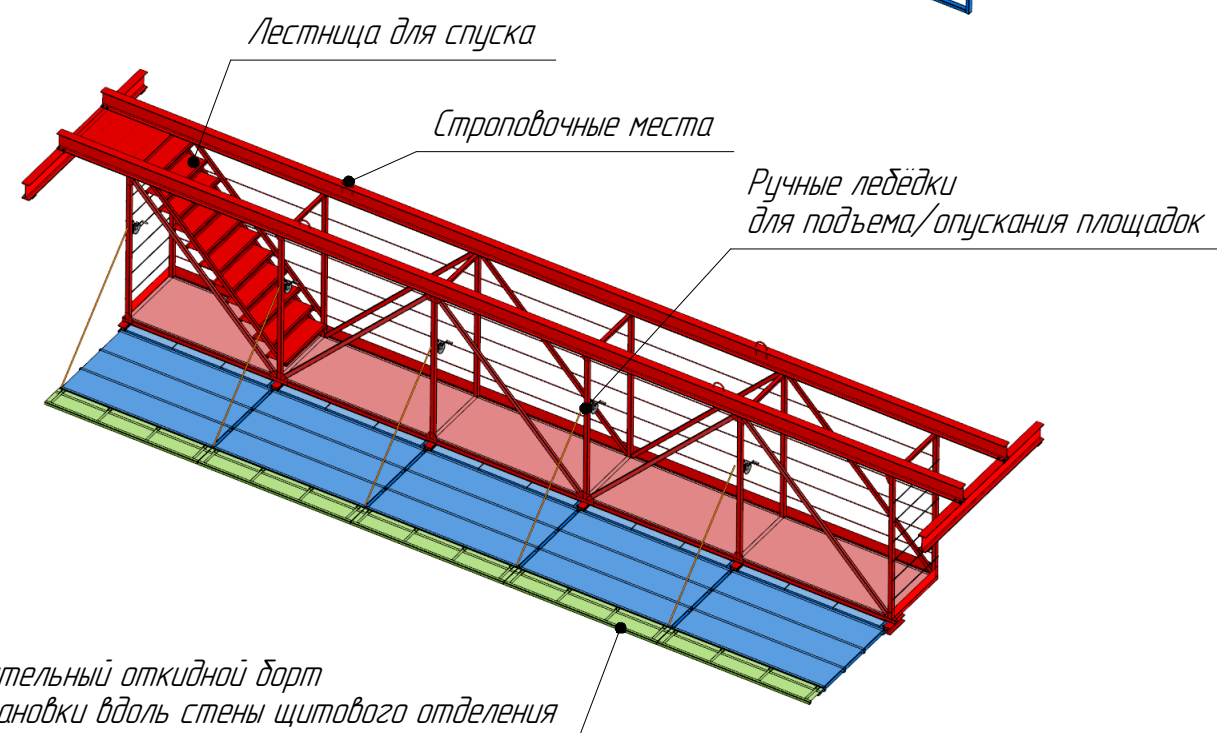
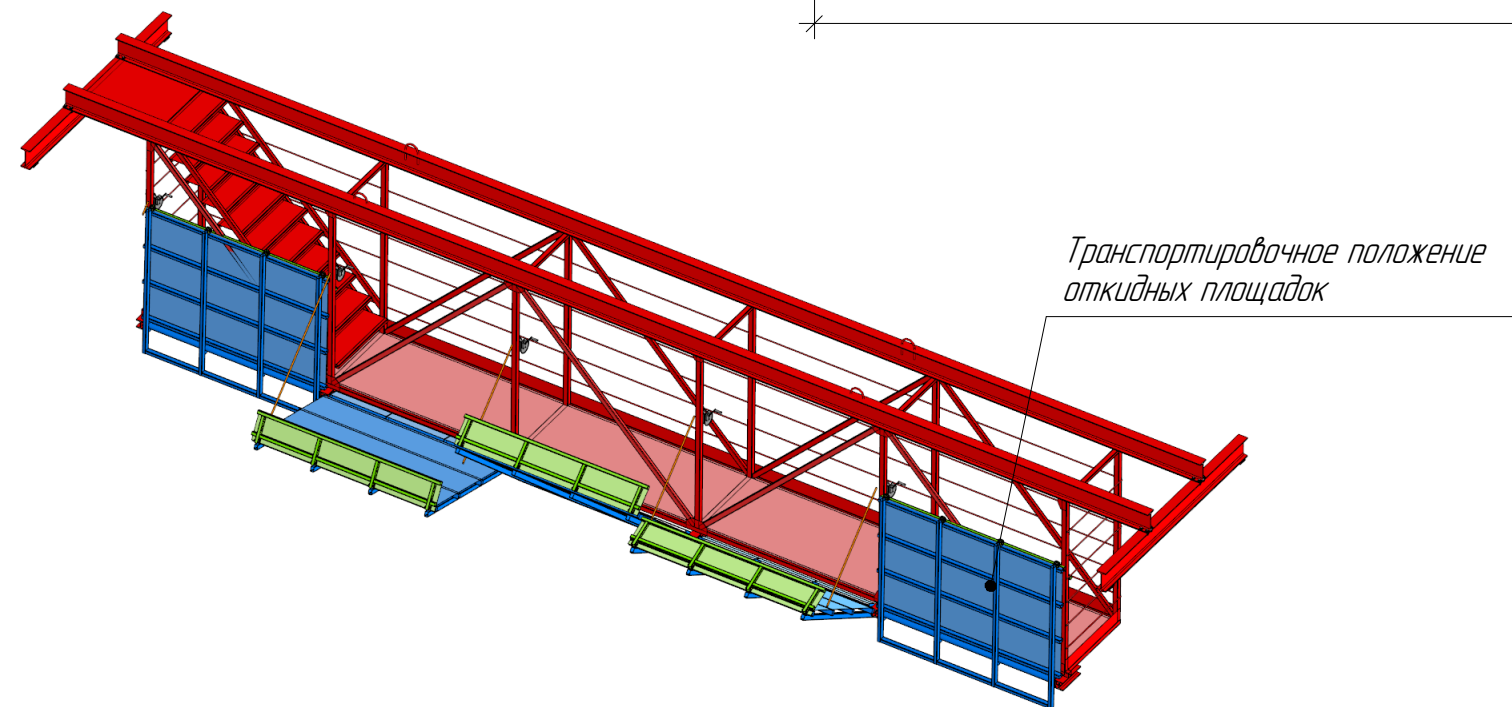
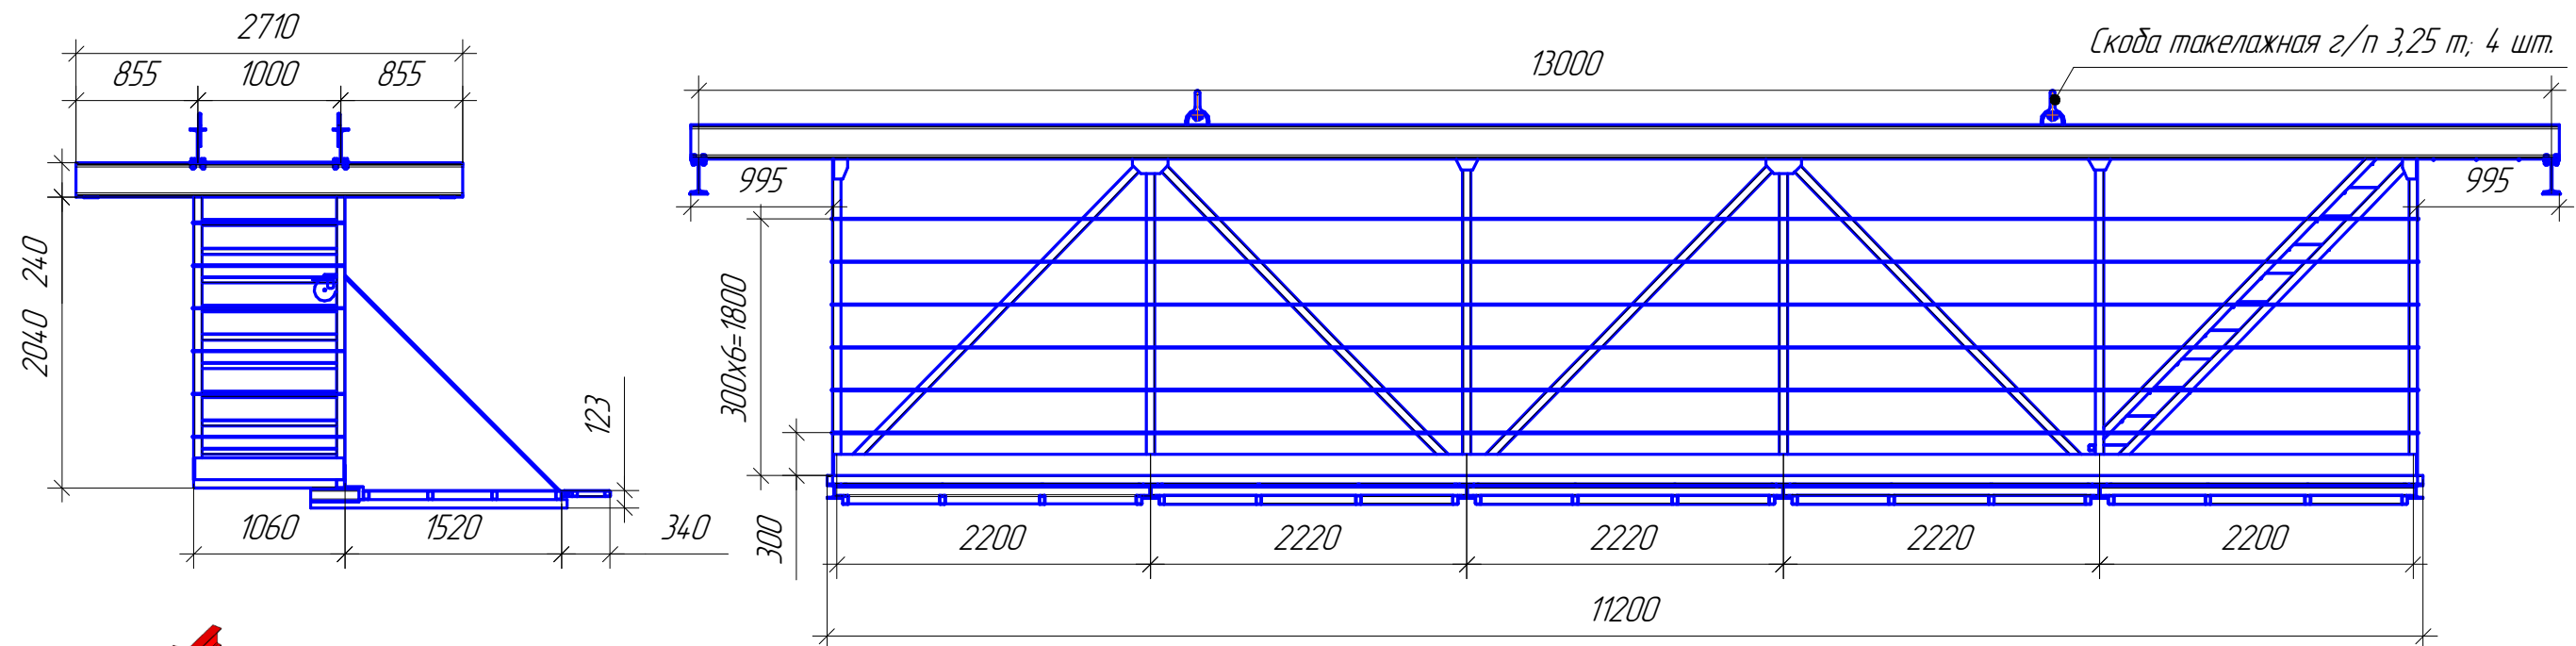
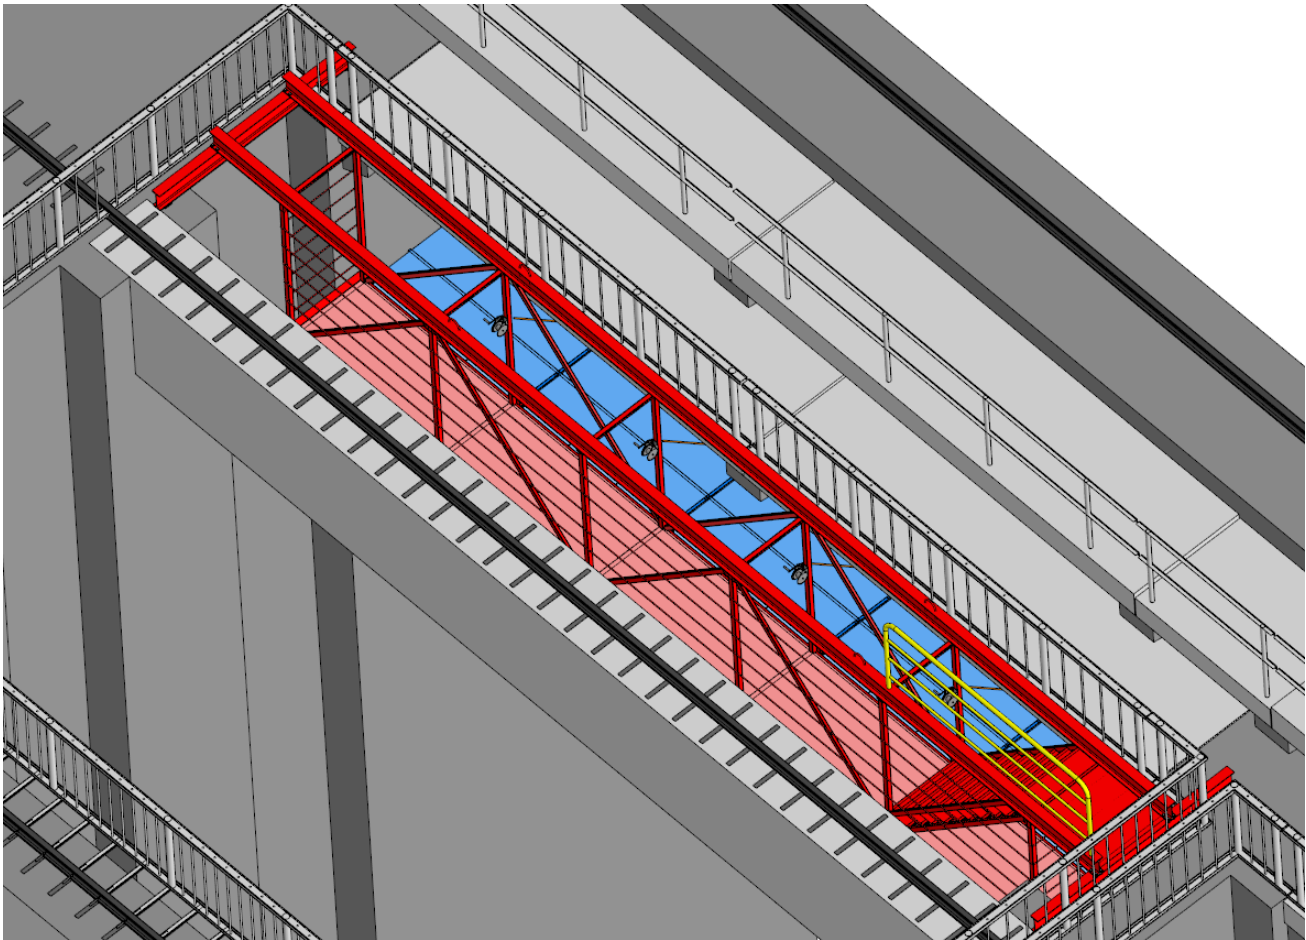
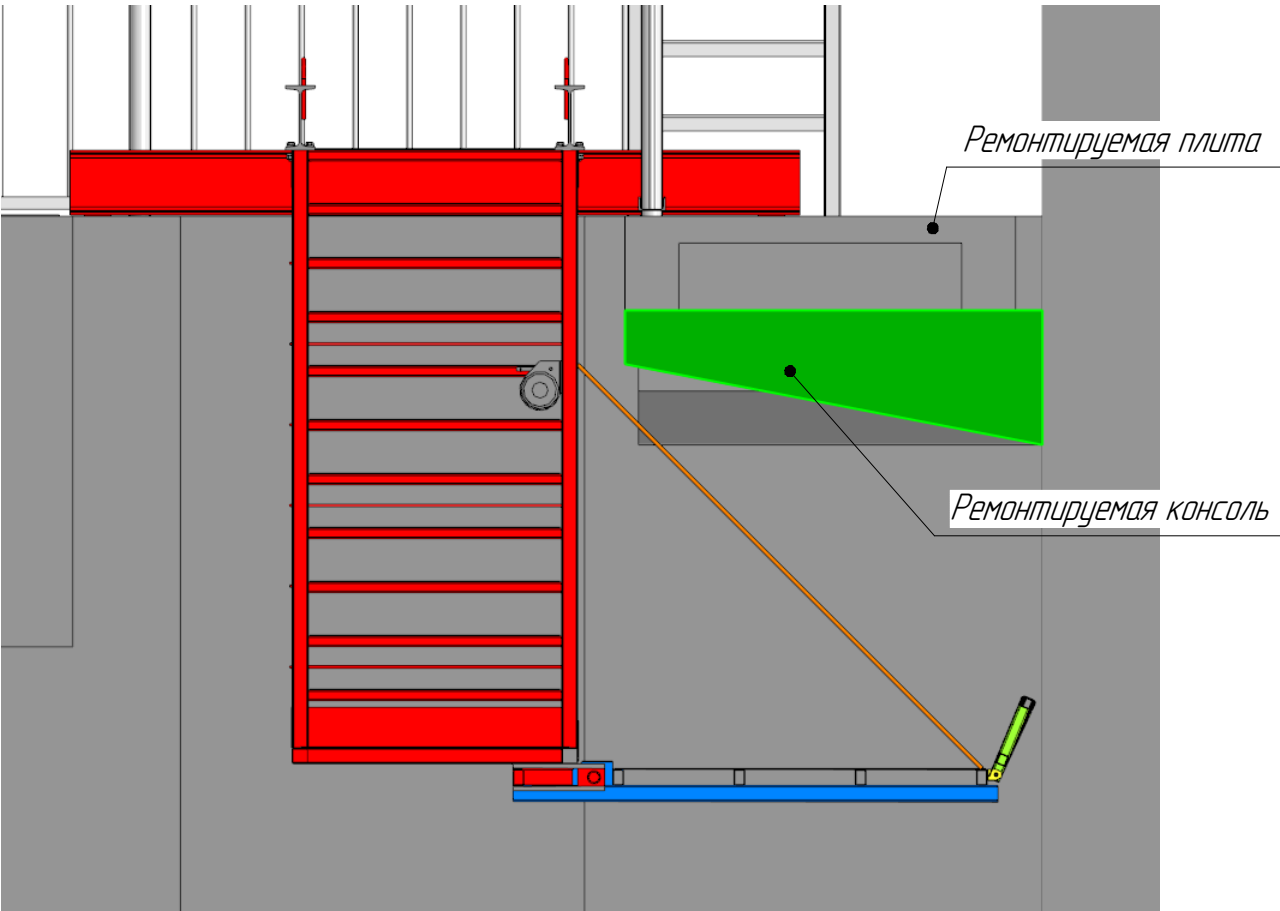


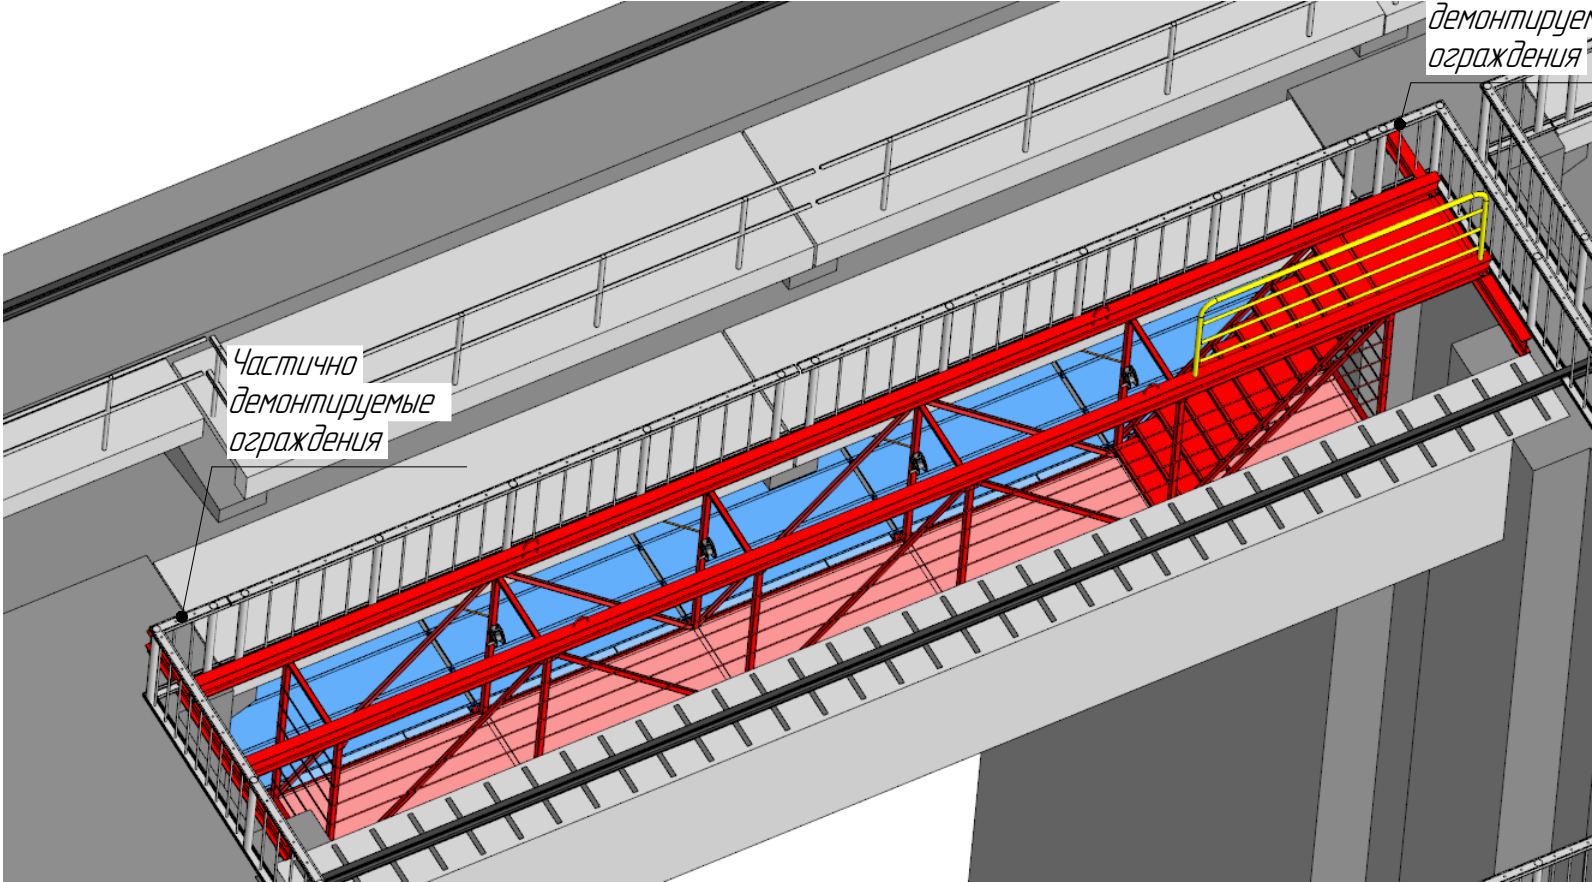

1. Назначение: выполнение работ на высоте в зоне пазов затворов щитового отделения ВБ.
2. Принцип: сборная сварная конструкция, которая устанавливается на существующие железобетонные конструкции.
3. Материал: сталь.
4. Условия эксплуатации: порывы ветра до 10 м/с; температура до -40 °С; среда эксплуатации - открытая производственная площадка.
5. Конструкция - сборно-сварная, каркас двутавров (предварительно №24) и профильных труб разных сечений с усилением с откидными при помощи лебёдок площадками. Транспортируется и устанавливается при помощи существующего крана за штатные проушины - места строповки. В комплект подмостей входят: несущий каркас с лестницей - 1 шт.; платформа - 5 шт., лебёдки - 5 шт.; откидные борты - 5 шт.; ограждения лестницы - 1 шт. Ориентировочная масса - 3200 кг.
6. Подмости испытать статической нагрузкой согласно ГОСТ Р 58752-2019.
7. Окраску и маркировку производить согласно ГОСТ Р 58752-2019.

						ИВР-2982.00				
						Эскиз переставные подмости для пазов затворов	Стадия	Масса	Масштаб	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.	Ильин В.Р.									
Провер.	Андрянов В.О.					Филиал ПАО РусГидро Саратовская ГЭС	Лист	1	Листов	2
Соглас.										
						АО Гидроремонт-ВКК				
Утверд.	Мерзляков Д.С.									

Установленная подмость в пазы затвора

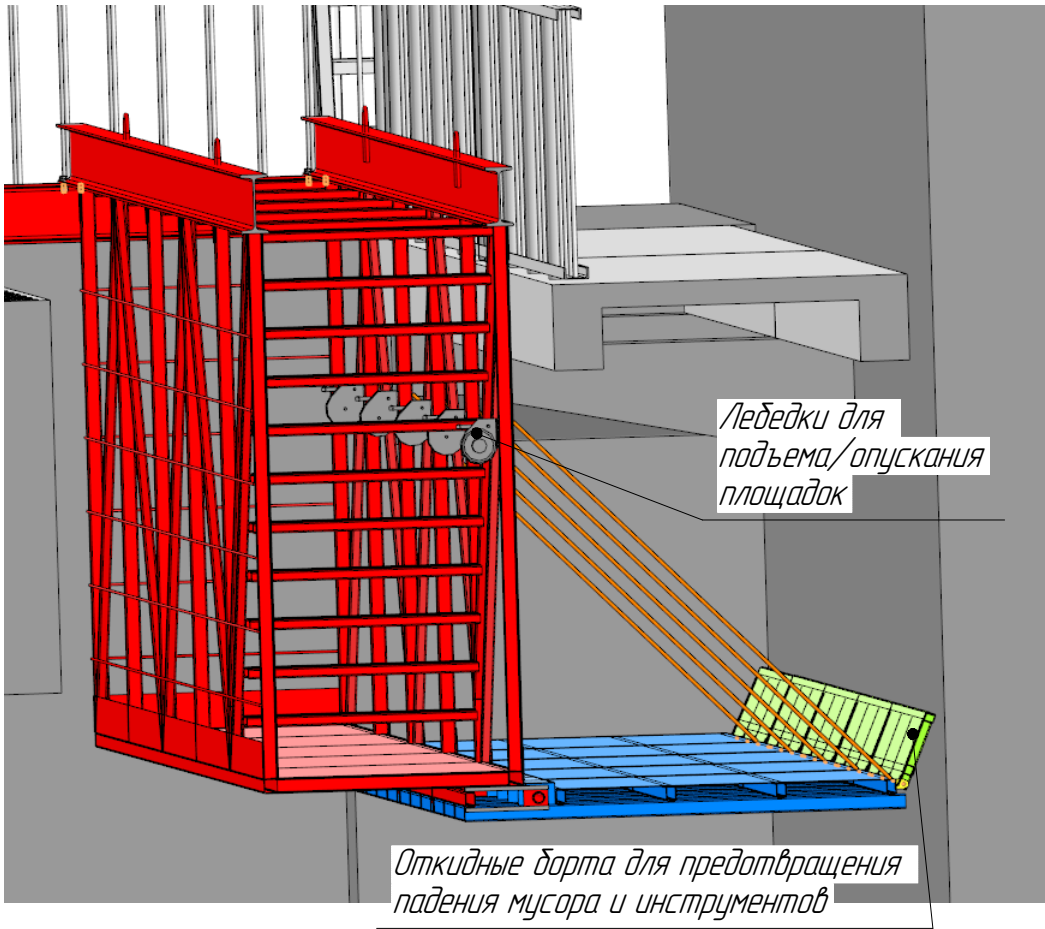

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИВР-2982.00