



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-381825/102/Ю8 от 08.07.2026 г.**

Заявитель: **Слепцов Юрий Михайлович**

тел. **+7(0)--**

Объект: **Хозяйственное строение**

Адрес объекта: **обл. Московская, р-н Чеховский, СП Баранцевское, д. Голыгино, уч-к 22- 1**

Кадастровый №: **50:31:0060344:485**

Требуемая максимальная мощность (всего): **10 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **10 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	25	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. **от** Ошибка! Источник ссылки не найден. **г.**

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-10 кВ с ПС/110/Талеж—ТП-1030---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП- осуществить
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 25 м.
сечение провода не менее 50 мм²**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)


Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)


Исп А.М. Учасев Подпись



Дата


(Подпись)

Воткробеничев И.С.
(Фамилия, И.,О.)

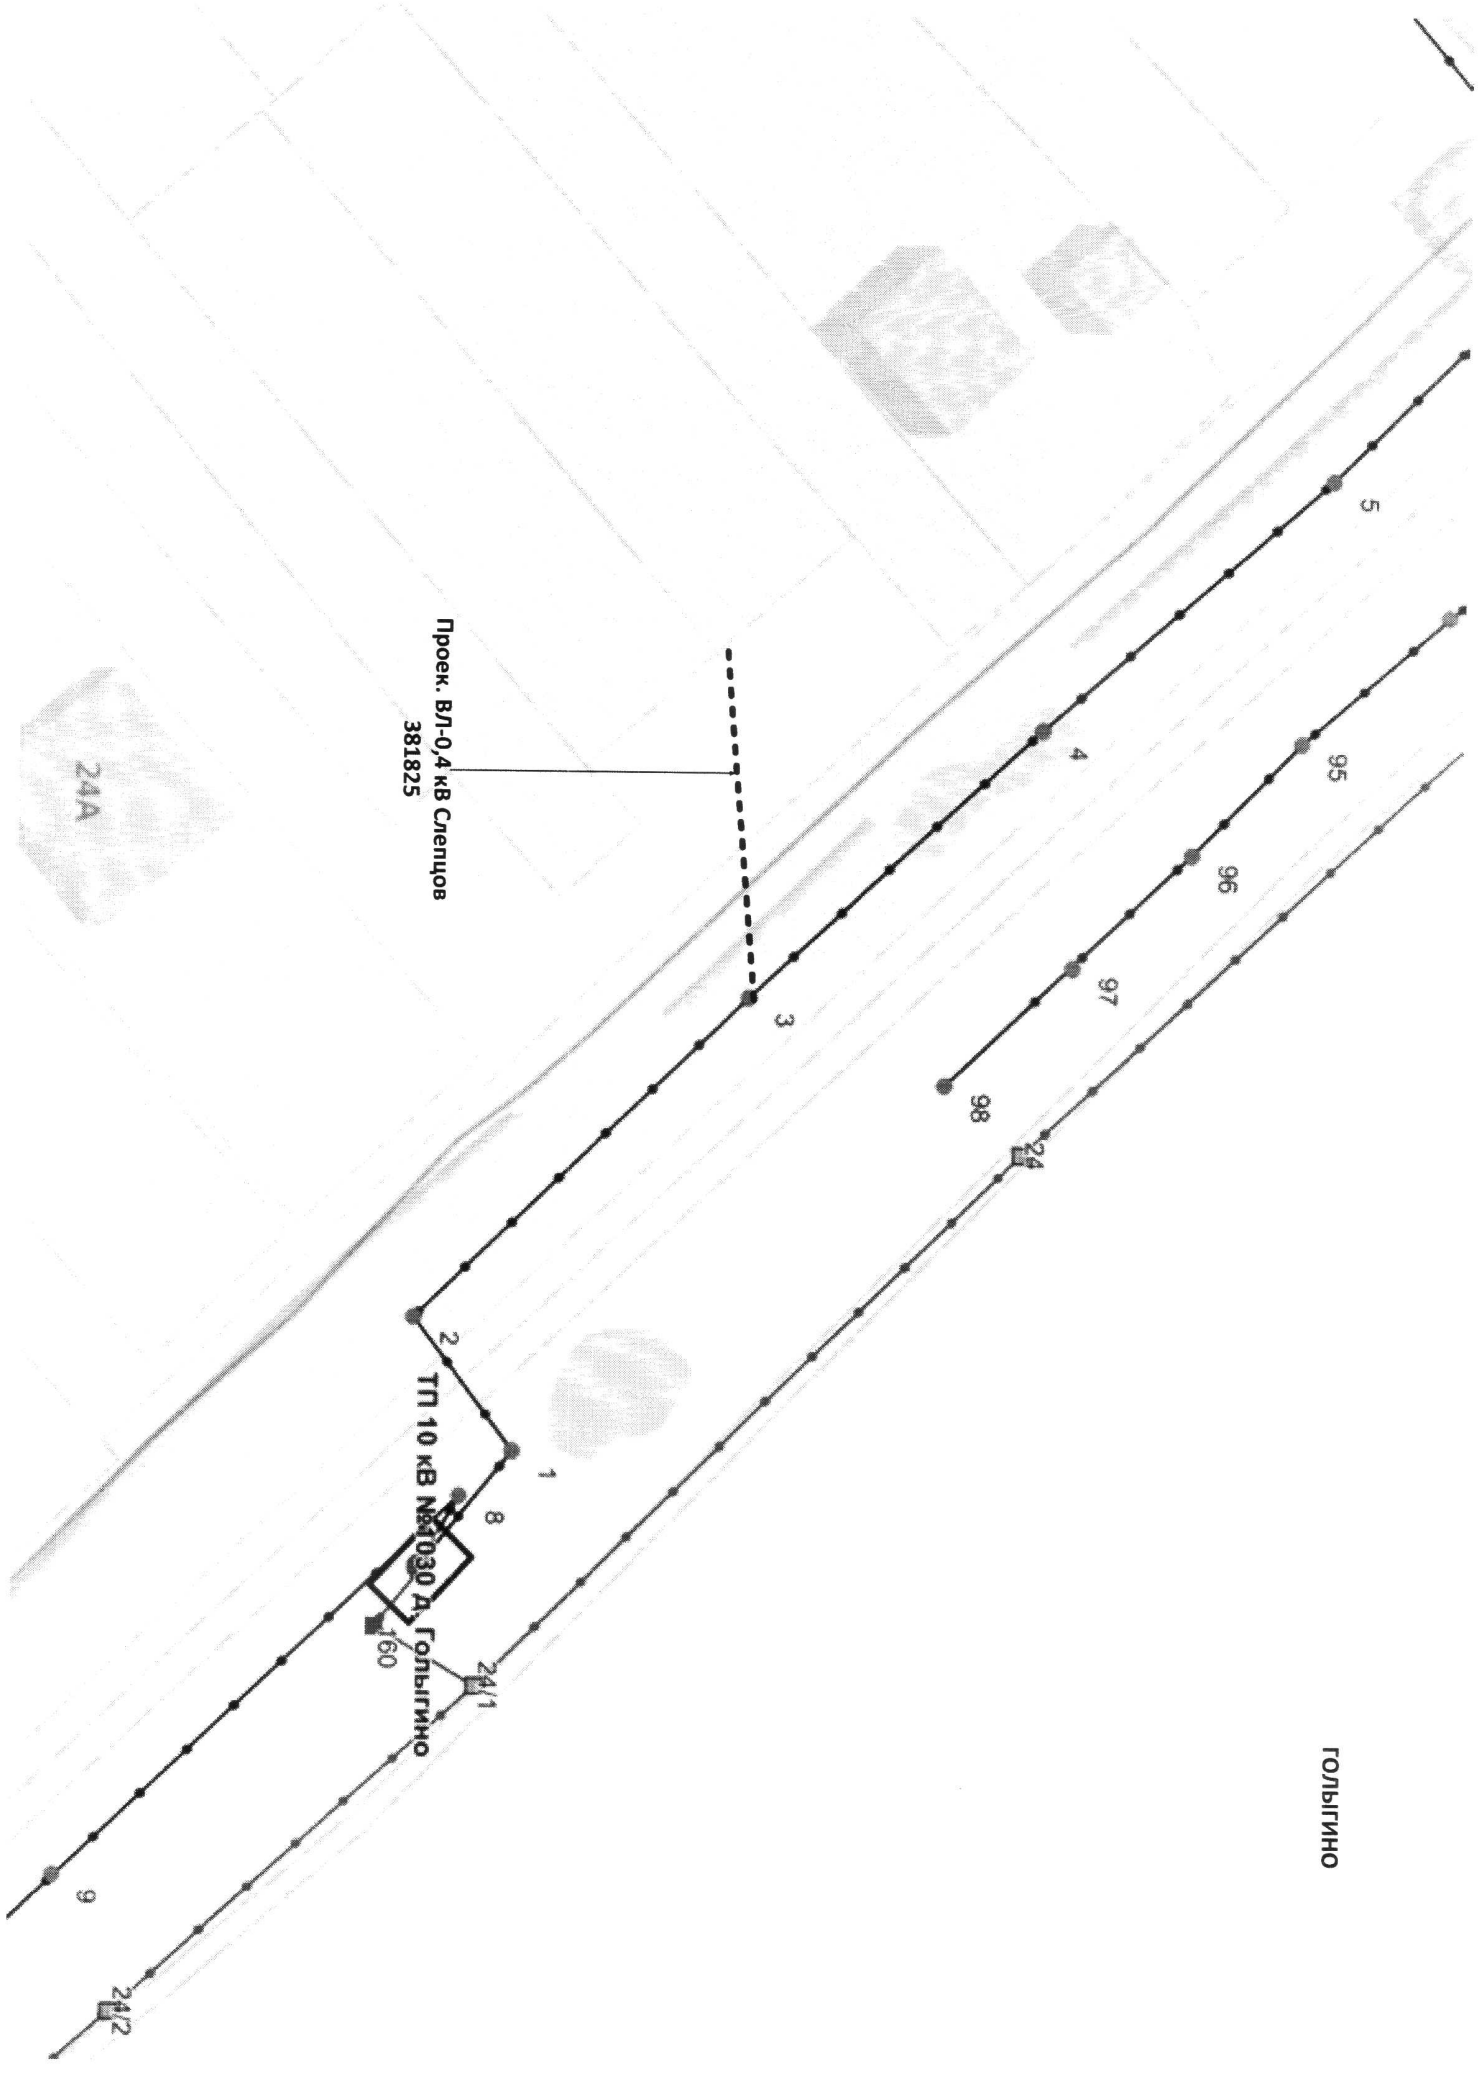

ГОЛЫГИНО

Проект. ВЛ-0,4 кв Сленцов
381825

ТН 10 кв №1030 д. Голыгино

24А

9

24/2

24/1

60

8

1

2

3

98

24

97

96

95

4

5