
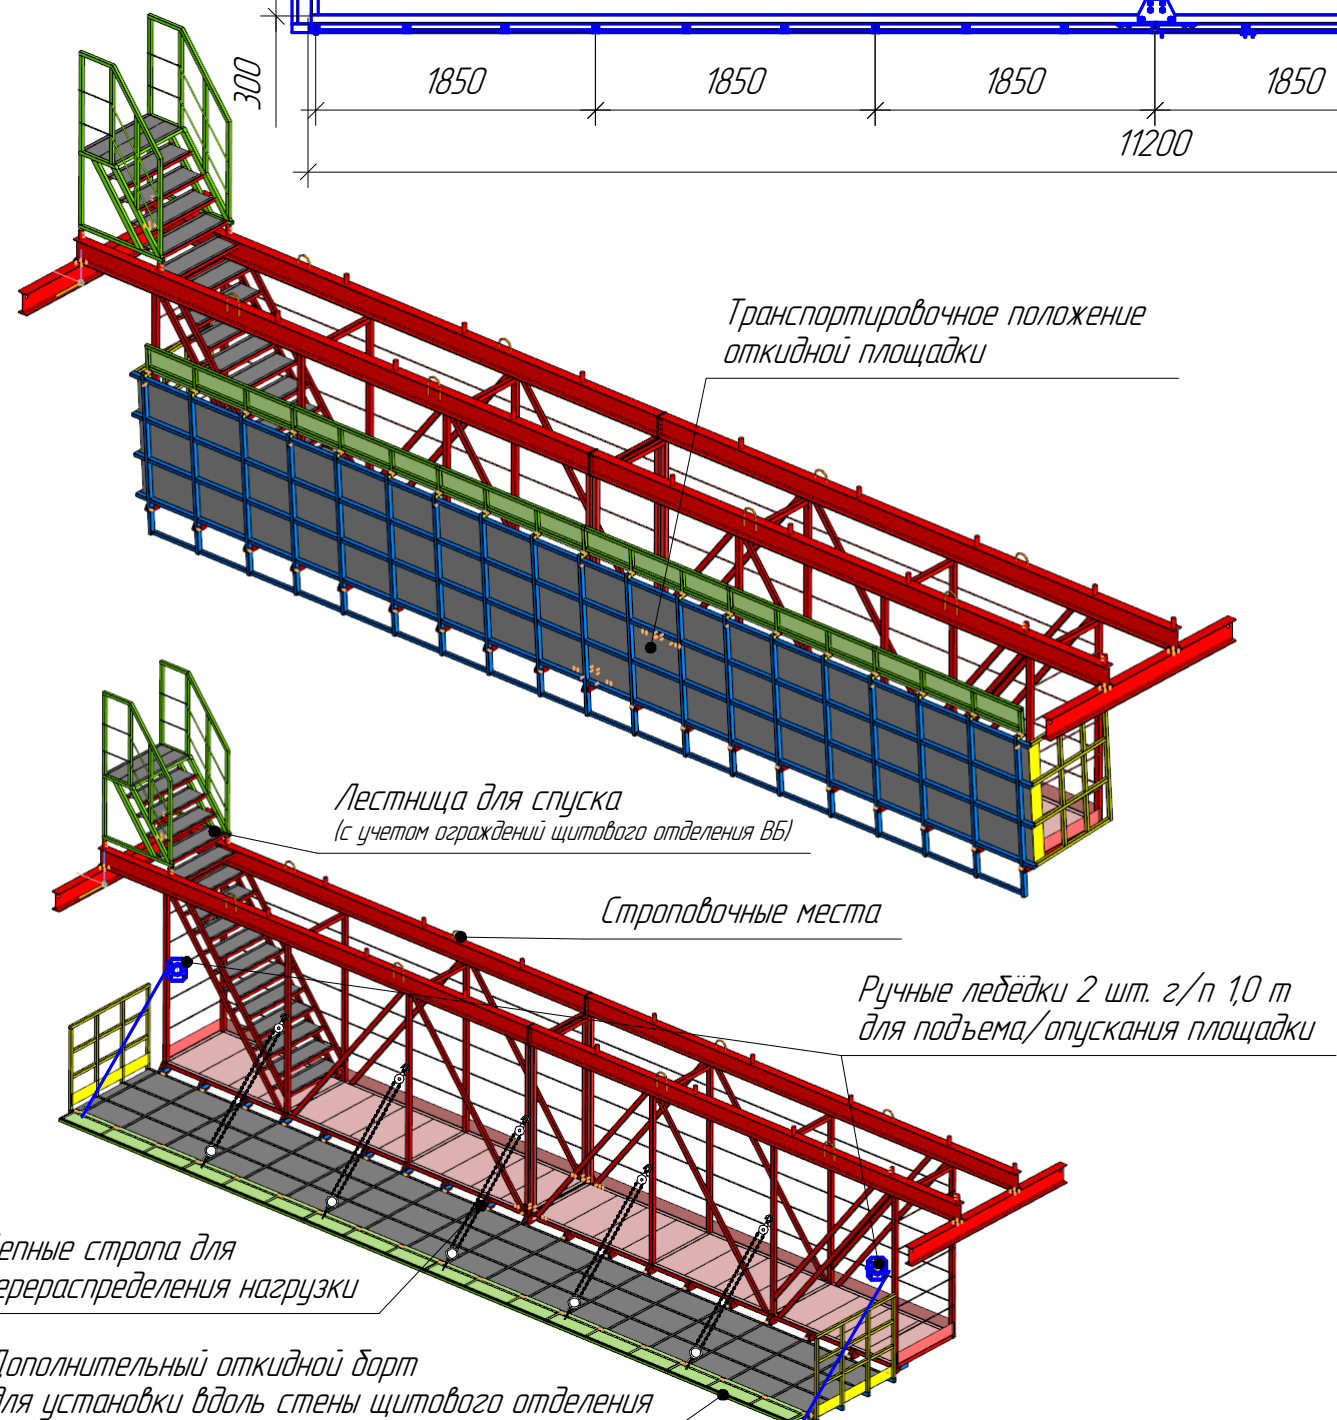


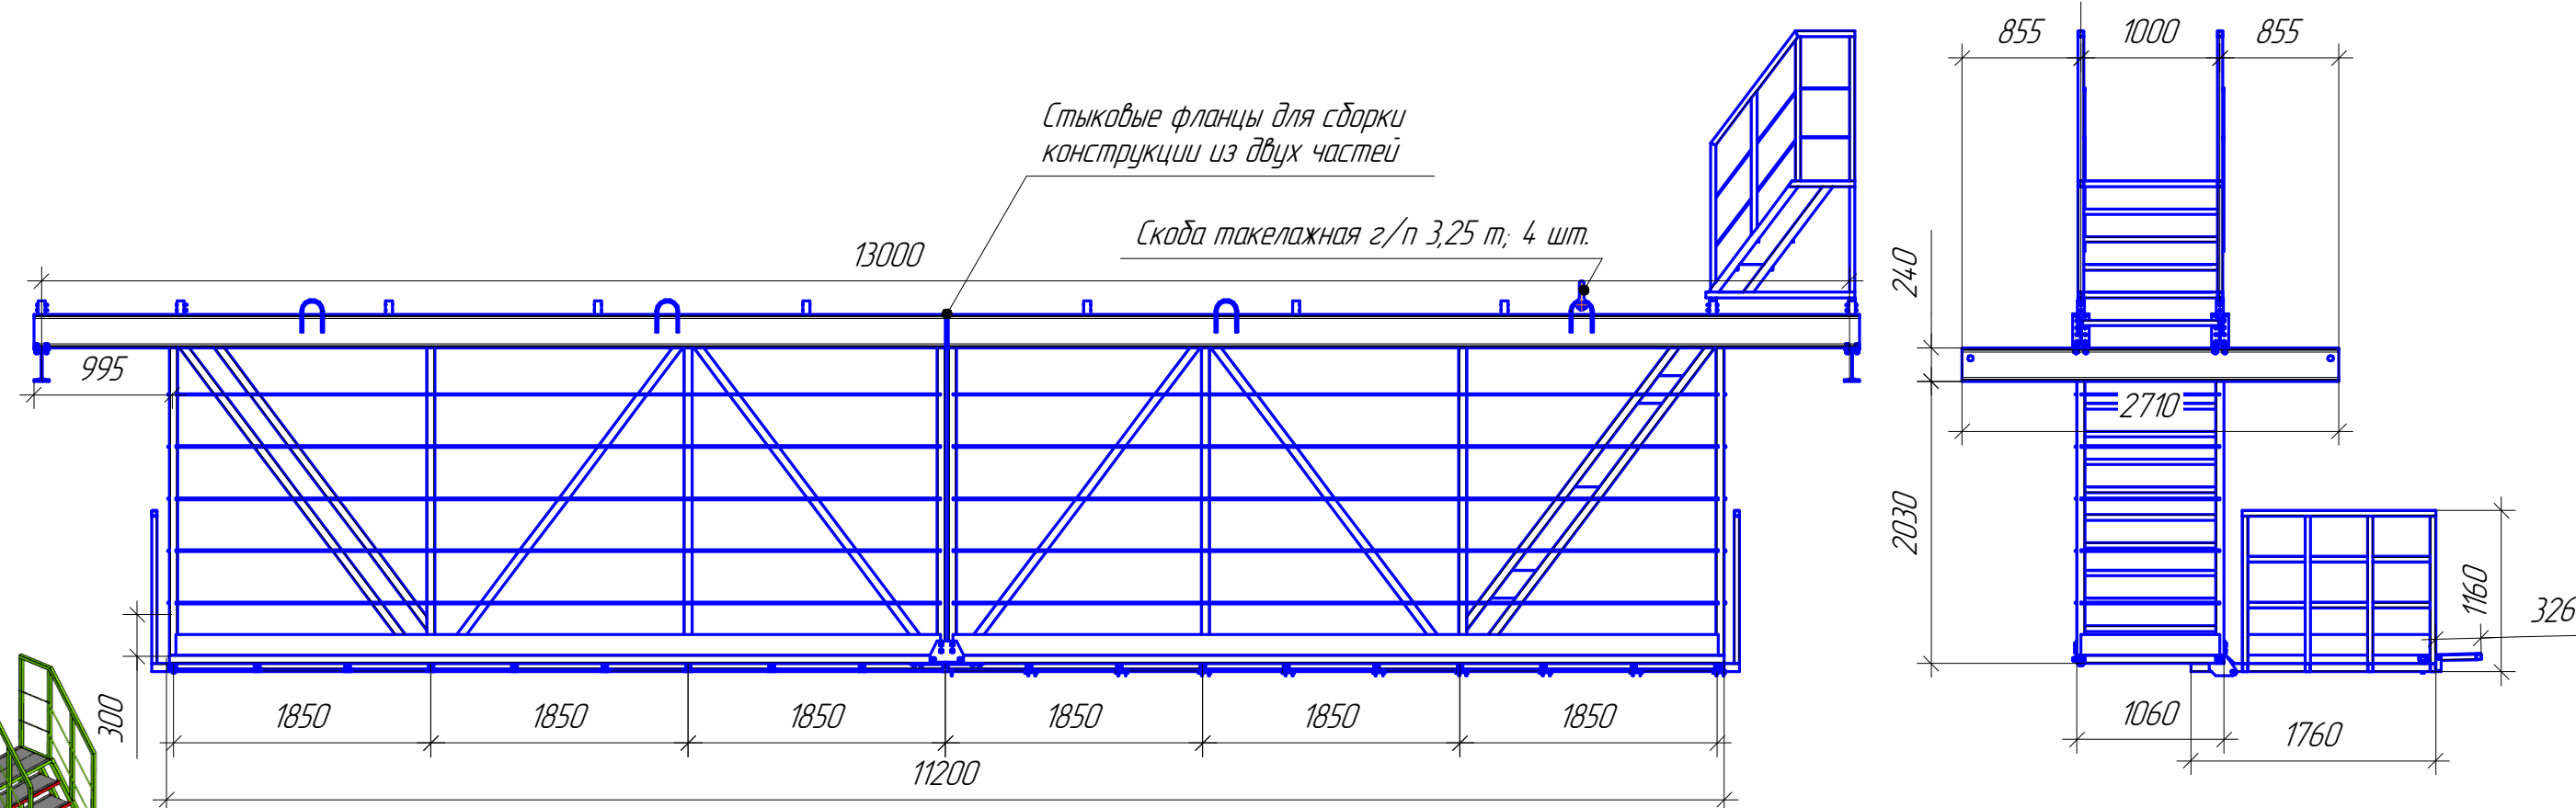

1. Назначение: выполнение работ на высоте в зоне пазов затворов щитового отделения ВБ.
2. Принцип: сборная сварная конструкция, которая устанавливается на существующие железобетонные конструкции.
3. Материал: сталь.
4. Условия эксплуатации: порывы ветра до 10 м/с; температура до -40 °С; среда эксплуатации – открытая производственная площадка.
5. Конструкция – сборно-сварная, каркас двутавров (предварительно №24) и профильных труб разных сечений с усилением с откидными при помощи лебёдок площадками. Транспортируется и устанавливается при помощи существующего крана за штатные проушины – места строповки. В комплект подмостей входят: несущий каркас из двух частей– 1 шт.; лестница для спуска подъема – 1 шт.; платформа – 5 шт., лебёдки – 2 шт.; цепные стропа – 5 шт.; откидные борта – 6 шт.; 4 скобы такелажной з/п 3,25 т (или более). Ориентировочная масса – 3200 кг.
6. Подмости испытать статической нагрузкой согласно ГОСТ Р 58752-2019.
7. Окраску и маркировку производить согласно ГОСТ Р 58752-2019.

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

						ИВР-2982.00			
						Эскиз переставные подмости для пазов затворов	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Ильин В.Р.								
Провер.	Андрянов В.О.								
Соглас.							Лист	Листов	1
						Филиал ПАО РусГидро Саратовская ГЭС	АО Гидроремонт-ВКК		
Утверд.	Мерзляков Д.С.								