

Инв. № подл.

Подп. и дата

Т. контр.

Пров.

Разраб.

Изм.

Лист

Изм. №

Инв. №

Взам. инв. №


Подп. и дата

Подп. и дата


Справ. №

Перв. примен.

Опора реклоузера

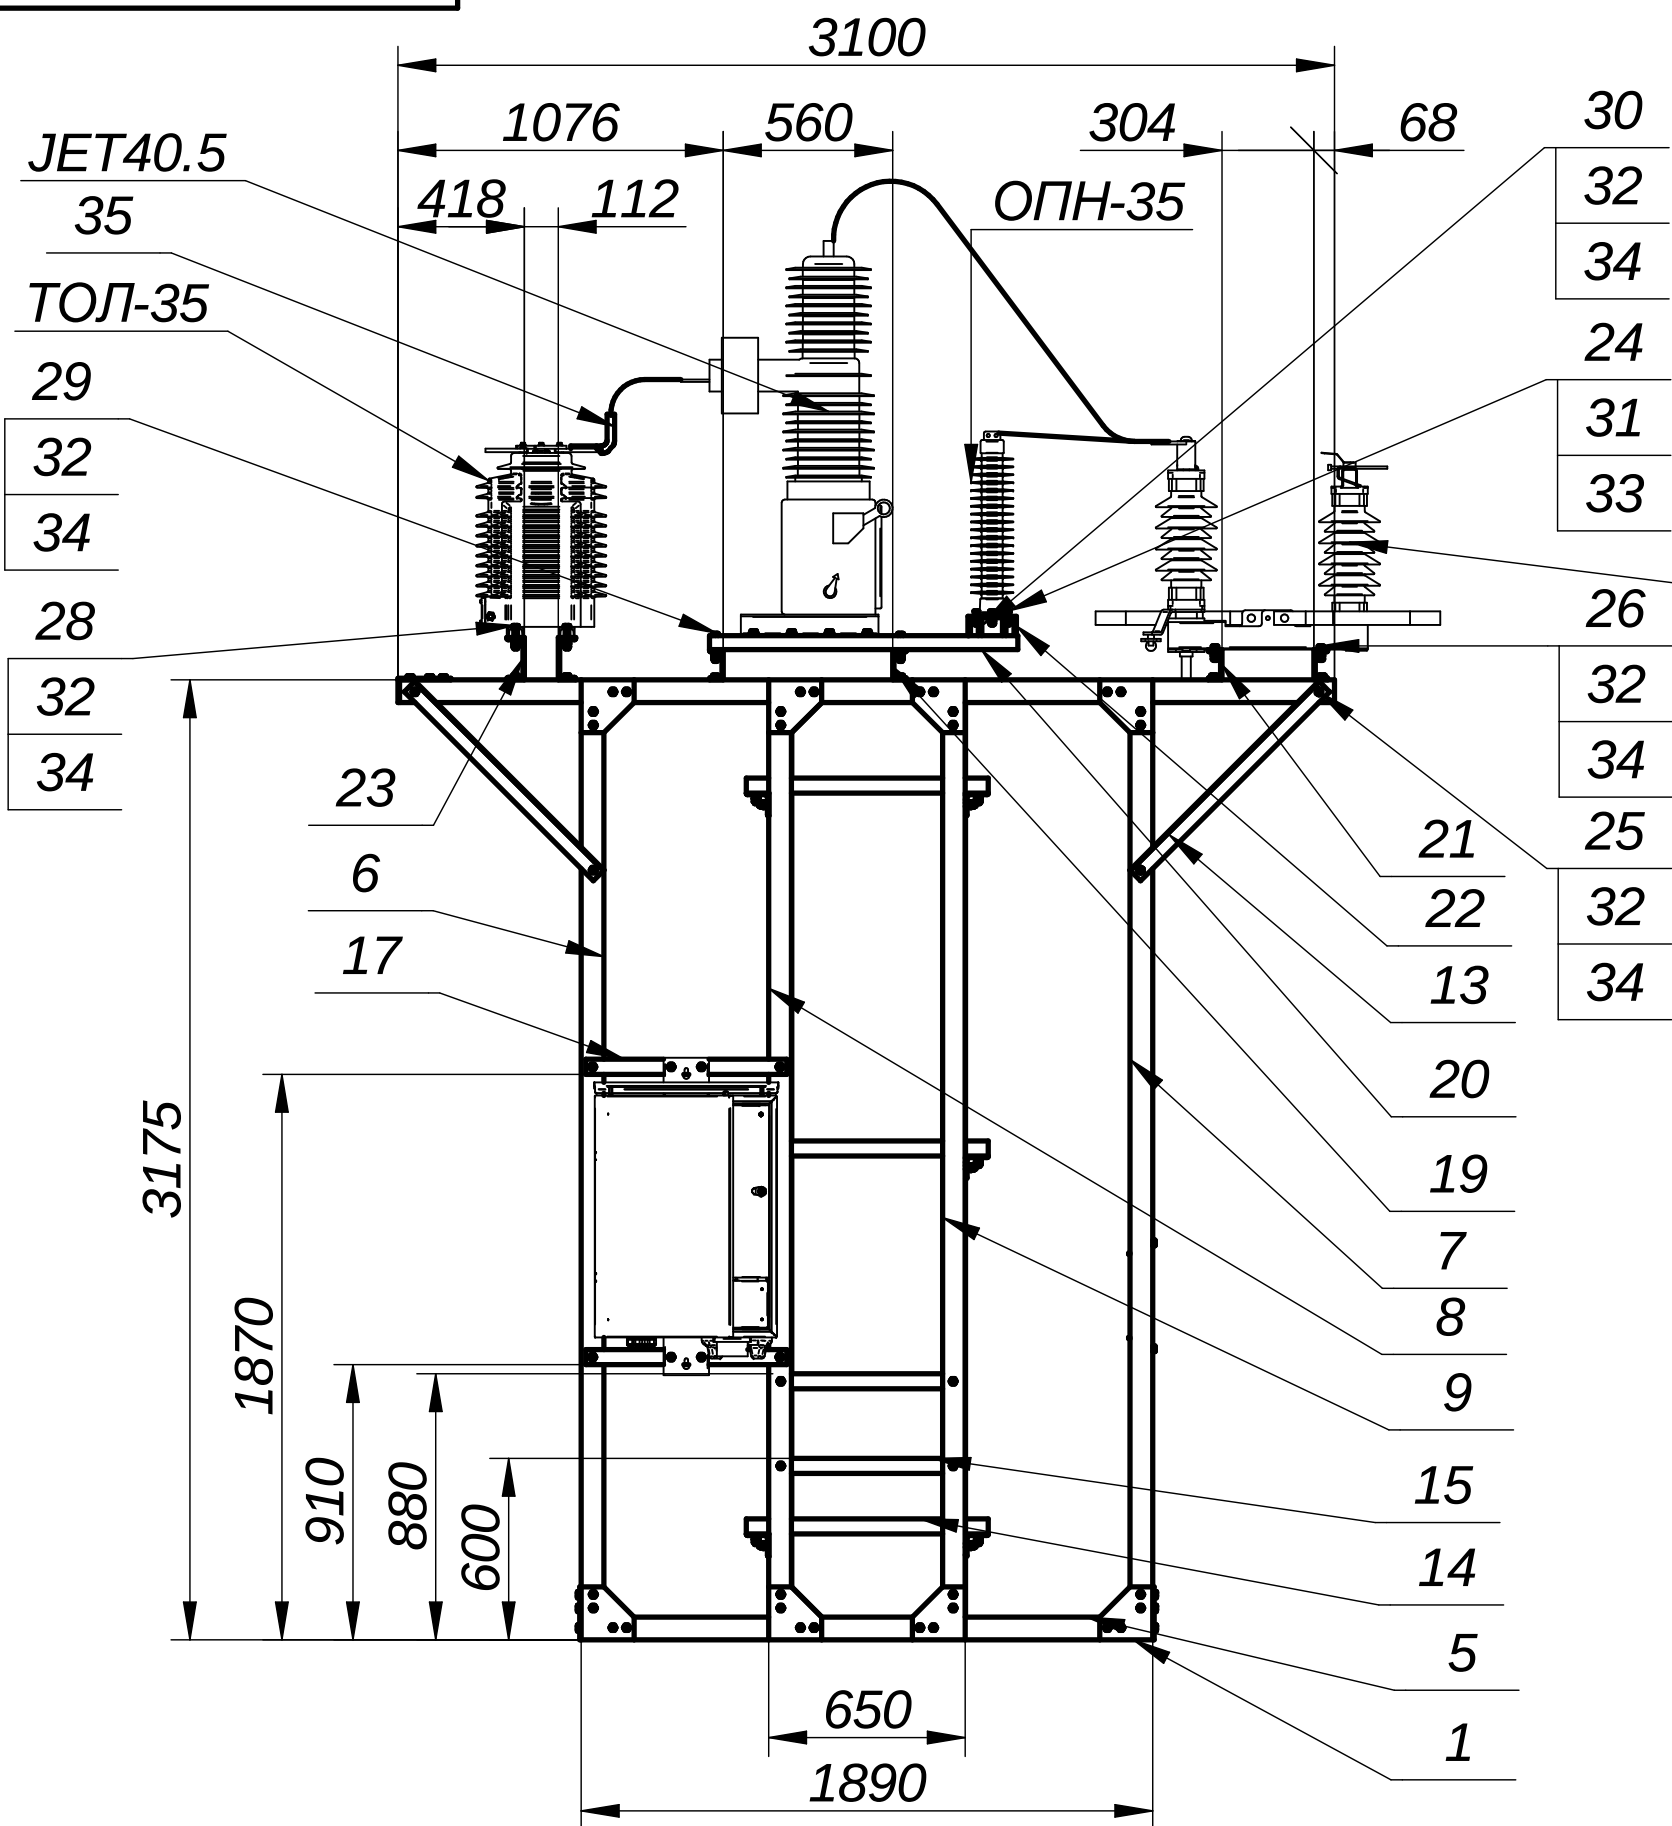

РГП СЭЩ-2-II-35-1000

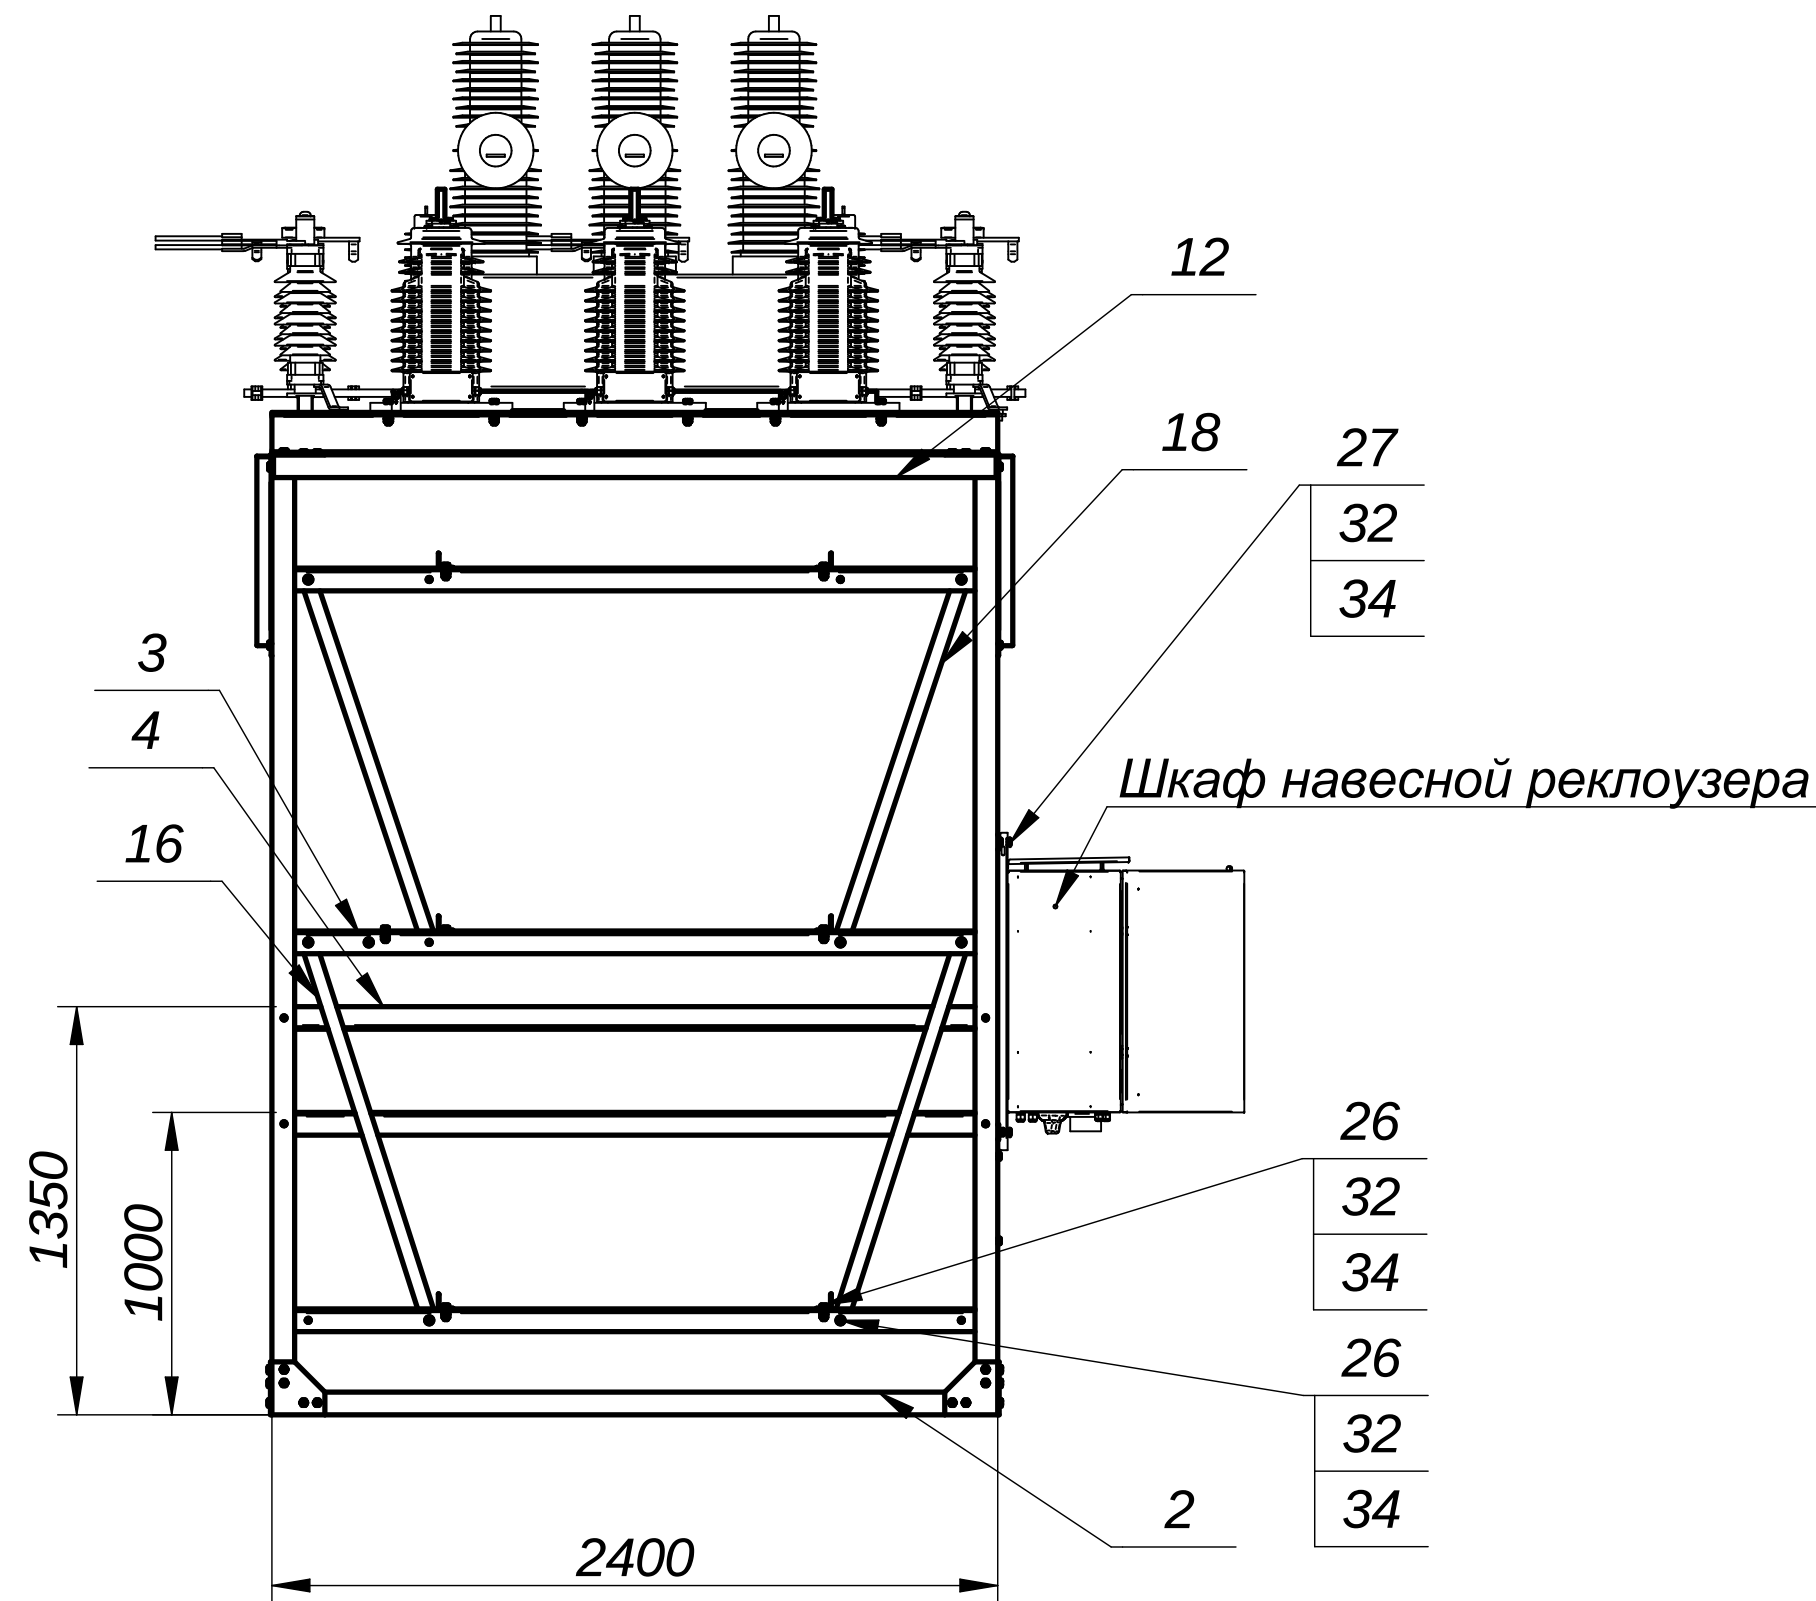

1. Усилия затяжки болтовых соединений 35-40 Нм
2. Монтаж реклоузера выполнять согласно Руководства по эксплуатации
3. При соединении проводов к ТОН-35 и РГП не допускать бокового усилия (натяжения провода) более 500 Н. При соединении проводов к ОПН-35 не допускать бокового усилия (натяжения провода) более 300 Н.
4. Полосу заземления приварить к металлоконструкции (раме).
5. Заземление реклоузера JET40,5 и шкафа навесного реклоузера выполнить с применением отдельных медных проводников сечением не менее 35 мм2 и отдельного спуска из проводника того же сечения.
6. Заземление остального оборудования выполнить медным проводом сечением не менее 25 мм2 опрессованным наконечниками с обеих сторон. Допускается заземлять остальное оборудование непосредственно на стальную металлоконструкцию (раму), руководствуясь Инструкциям по эксплуатации к данному оборудованию.
7. Места присоединения заземления к существующему контуру заземления уточнить по месту.

						СБ						
						Опора реклоузера сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата								0	1:1
Разраб.	Артемов		16.03.2023									
Пров.									Лист:	Листов: 1		
Т. контр												
Н. контр												
Утв.												