



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-404017/102/Ю8 от 20.07.2026 г.**

Заявитель: **Вовченко Денис Иванович**

тел. +7()--

Объект: **Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/ Садовый/Дачный дом)**

Адрес объекта: **Московская область, муниципальный округ. Чехов, д. Чепелёво, Российская Федерация, городской округ Чехов**

Кадастровый №: **50:31:0020301:2315**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	20	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	20	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	20	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	20	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

КЛ-10 кВ с ПС/110/Полиграф---ТП-1940---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1940 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 20 м. сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учасев Подпись




Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Вовченко 404017

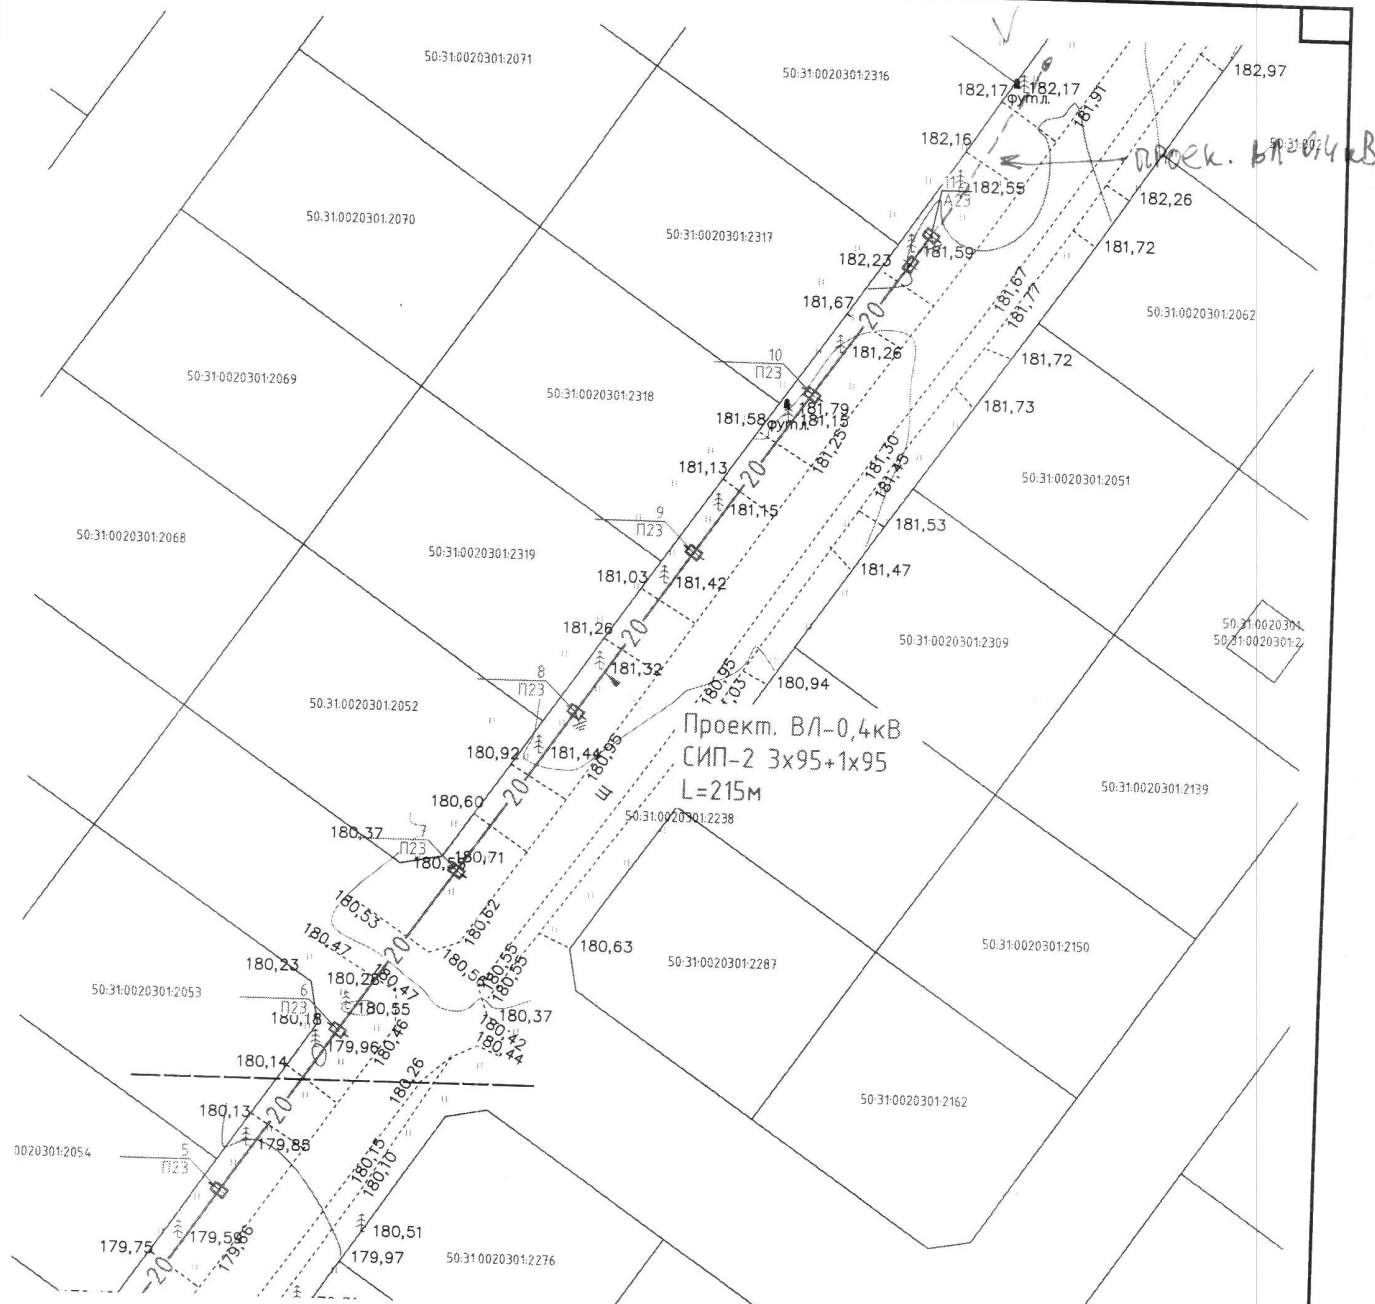

Проект. ВЛ-0,4кВ
СИП-2 3х95+1х95
L=215м

	-проектируемая ВЛИ-0,4кВ
	-одностоечная опора ВЛИ-0,4кВ
	-двухстоечная опора ВЛИ-0,4кВ
	-трехстоечная опора ВЛИ-0,4кВ
	-указание номера и типа опоры
	-заземляющее устройство опоры
	-переносное заземление РС-481
	- существующая ВЛ-0,4 кВ
	-существующая ВЛ-6(10) кВ
	- расстояние между опорами
	- пересечение с сооружениями и ЛЭП
	- работы по демонтажу ЛЭП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ген.директор					
Проверил	Исмаилов				
Разраб.	Исмаилов				

ПД-350040.03.26-ЭС.ПТ

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-244.753(151526)), ПС №567 «Полиграф», РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Челепёво Ю8-25-302-271599(461586)

Строительство КЛ-0,4 кВ

План трассы

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

ИП Исмаилов