

Согласовано
Инв. № подл. Подп. и дата
365578 21.04.24
Взам. инв. №

Гидроаккумулятор						Фильтрационно-заправочная станция
Электромагнит клапана впуска воздуха	Давление масла в гидроаккумуляторе	Давление масла в гидроаккумуляторе	Уровень масла в гидроаккумуляторе	Аварийно-низкий уровень масла в МНУ	Аварийно-низкое давление масла в МНУ	

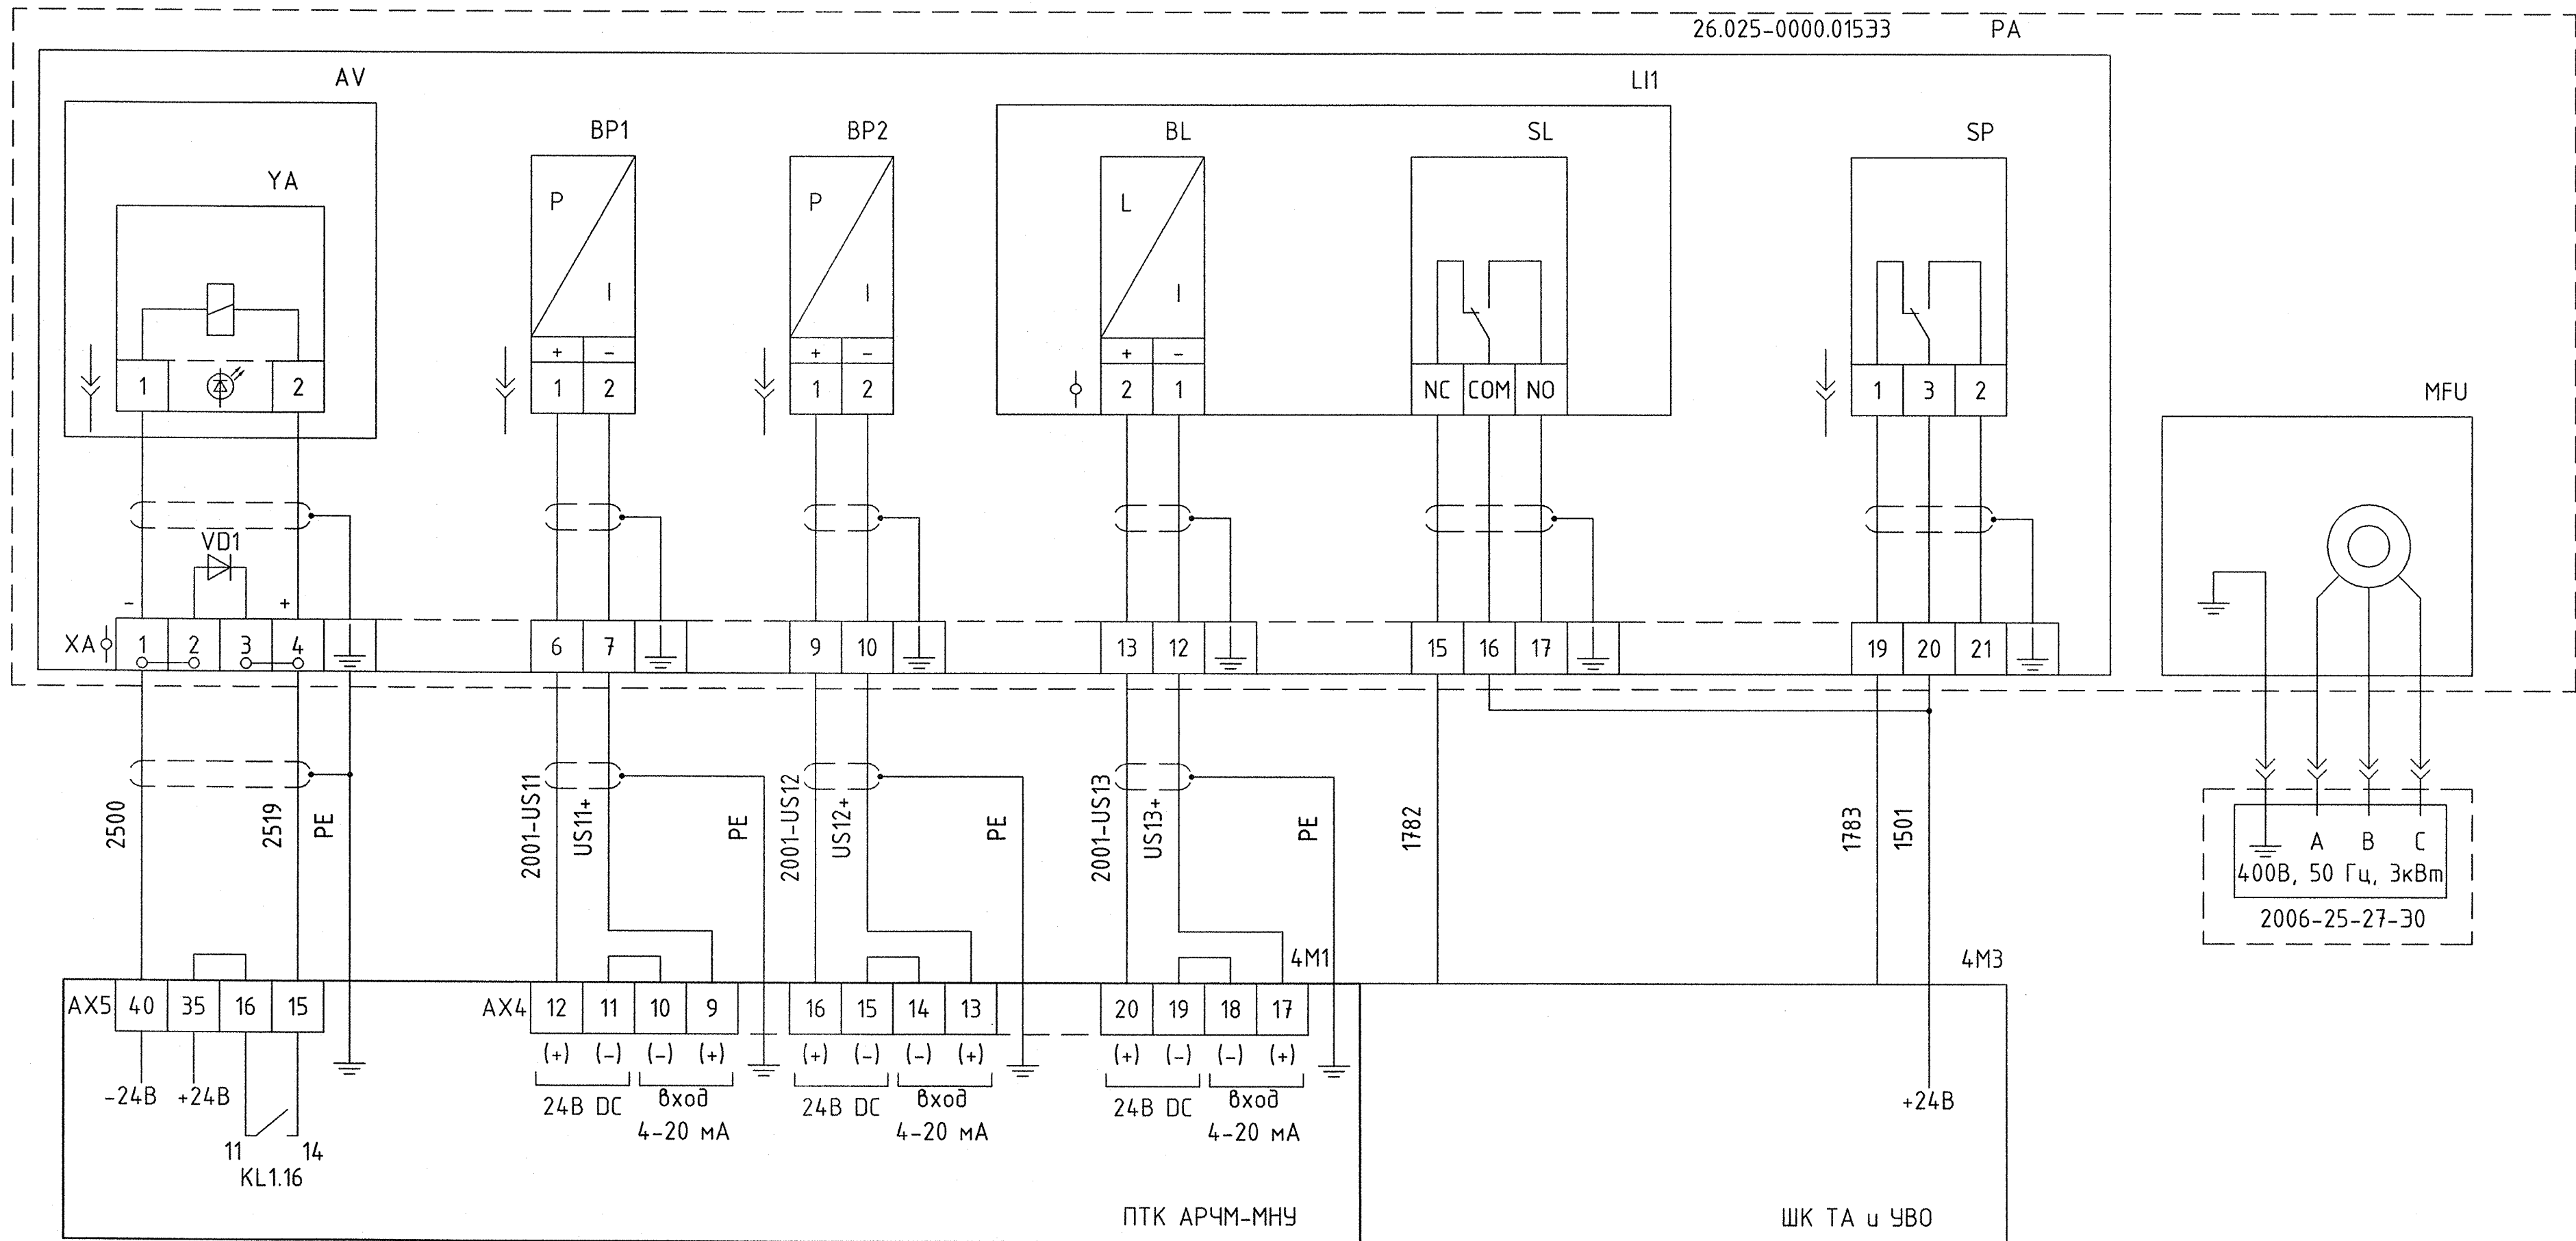


Таблица 12 - Уровень масла в гидроаккумуляторе

Позиционное обозначение	Клемма ХА	Уровень масла	
LI1-BL	12-13		
LI1-SL	16-17	Аварийно-низкий	Номинальный
	15-16		

Таблица 13 - Давление воздуха в гидроаккумуляторе

Позиционное обозначение	Клемма ХА	Давление	
BP1	6-7		
BP2	9-10		
SP	20-21	Аварийно-низкое	Нормальное
	19-20		

2006-26-763-AP3						Чиркейская ГЭС на р. Сулак		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здание ГЭС. ГА4. ПТК АРЧМ-МНУ. Системы управления, оборудование и механизмы турбины. Полные схемы	Стadia	Лист
Разработал	Маньков				18.12.23		Р	9
Проверил	Валиев				18.12.23	МНУ. Агрегат маслораспределительный. Гидроаккумулятор	Акционерное общество "Ленгидропроект"	
Н. контр.	Щебелева				18.12.23			
Нач. отдела	Быстрицкая				18.12.23			