
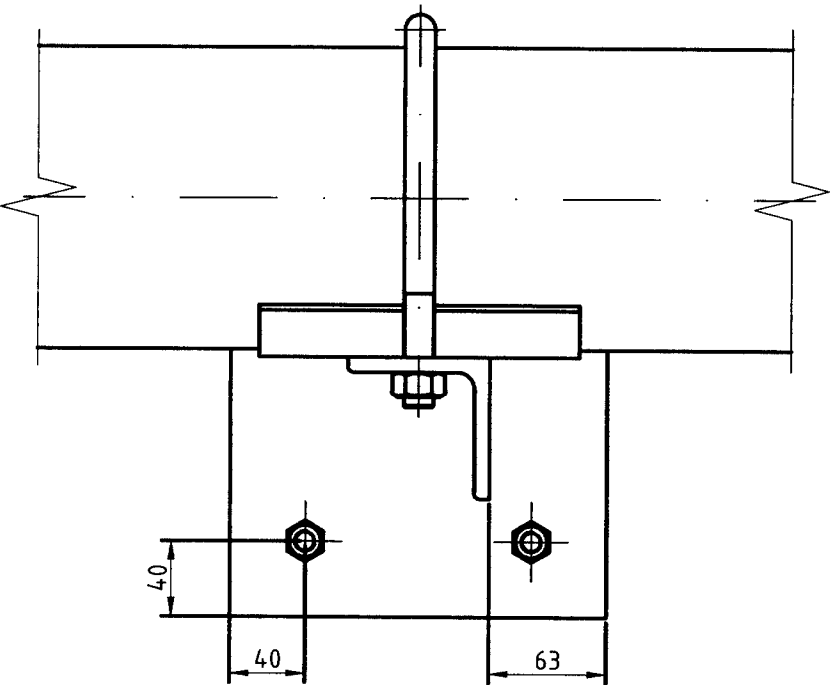
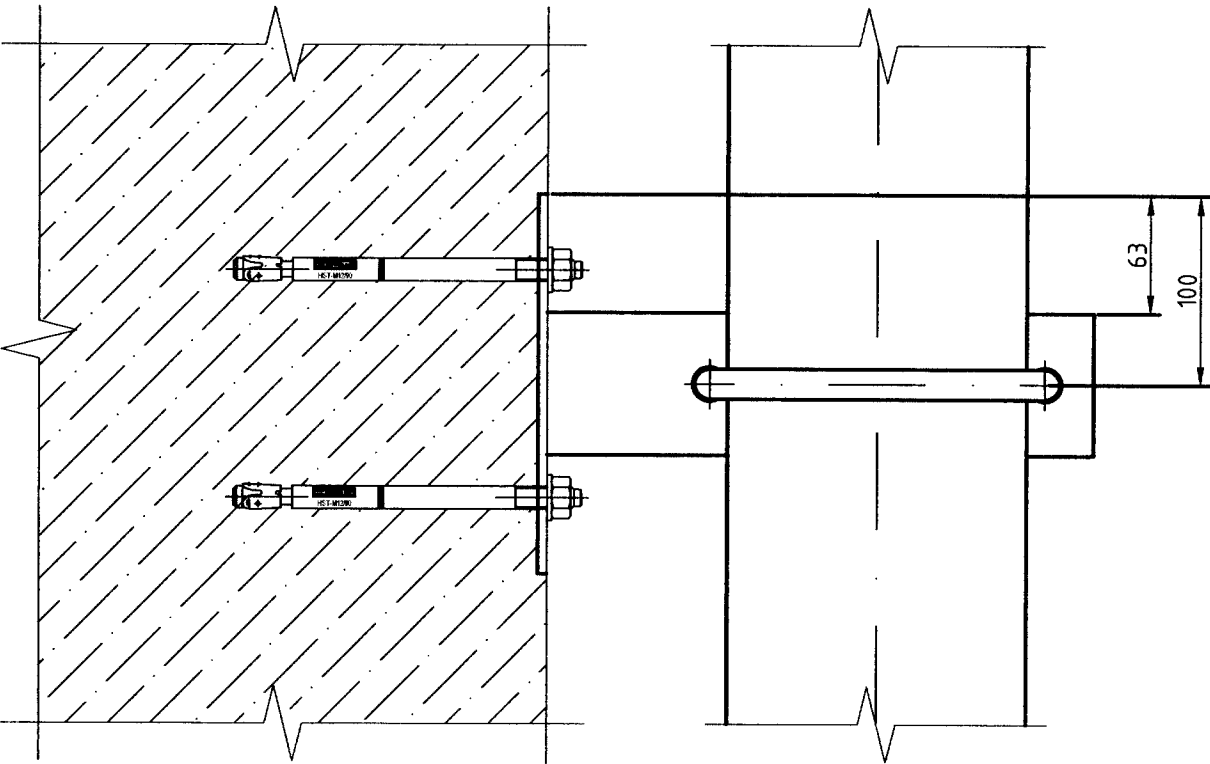



Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	
365335		21.08.12.23			

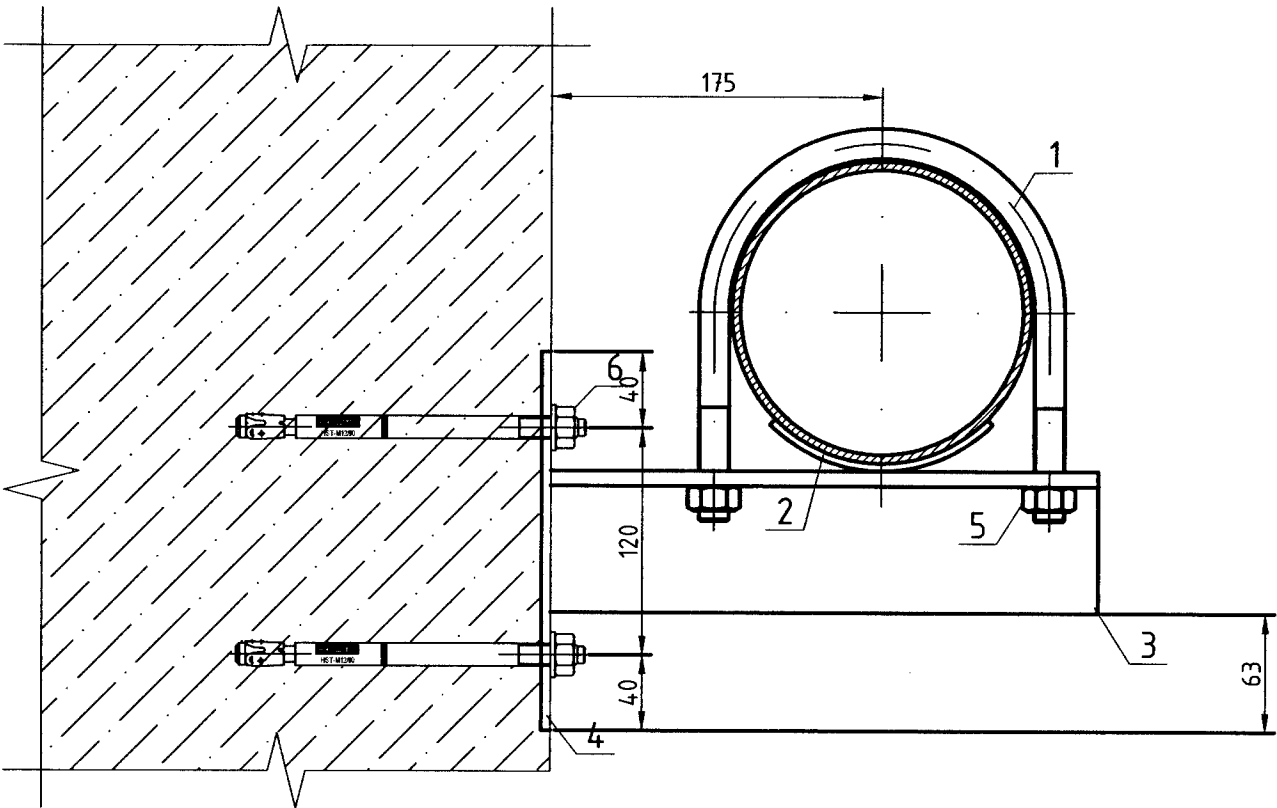




						2006-19-4/1-ТХ			
						Крепление трубопровода Ду150 Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Р	6.34	1:4
Разработал		Фадин			15.09.23				
Проверил		Расчихули			15.09.23				
							Лист	Листов 1	
Н.контр.		Иваненко			15.09.23		Акционерное общество "Ленгидропроект"		


Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
			8/28.12.23	365335

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Хомут 160-СмЗ	ГОСТ 24137-80			шт.	1	0.8	
2	Подушка из листа 170х120х4; СмЗ	ГОСТ19903-74 ГОСТ535-58			шт.	1	0.62	
3	Кронштейн из уголка 75х75х8; L=290мм; СмЗ	Б ГОСТ8509-72 ГОСТ535-58			шт.	1	3.1	
4	Пластина из листа 200х200х5, СмЗ	ГОСТ19903-74 ГОСТ535-58			шт.	1	1.56	
5	Гайка М16-7Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	2	0.03761	
6	Анкер М12х185 110/90				шт.	4	0.16	

						2006-19-4/1-ТХ.СО			
						Крепление трубопровода Ду150 Спецификация	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Р	6.34	1:4
Разработал		Фадин			15.09.23				
Проверил		Расчихули			15.09.23				
							Лист	Листов 1	
Н.контр.		Иваненко			15.09.23		Акционерное общество "Ленгидропроект"		

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	
365335		21.08.12.23			

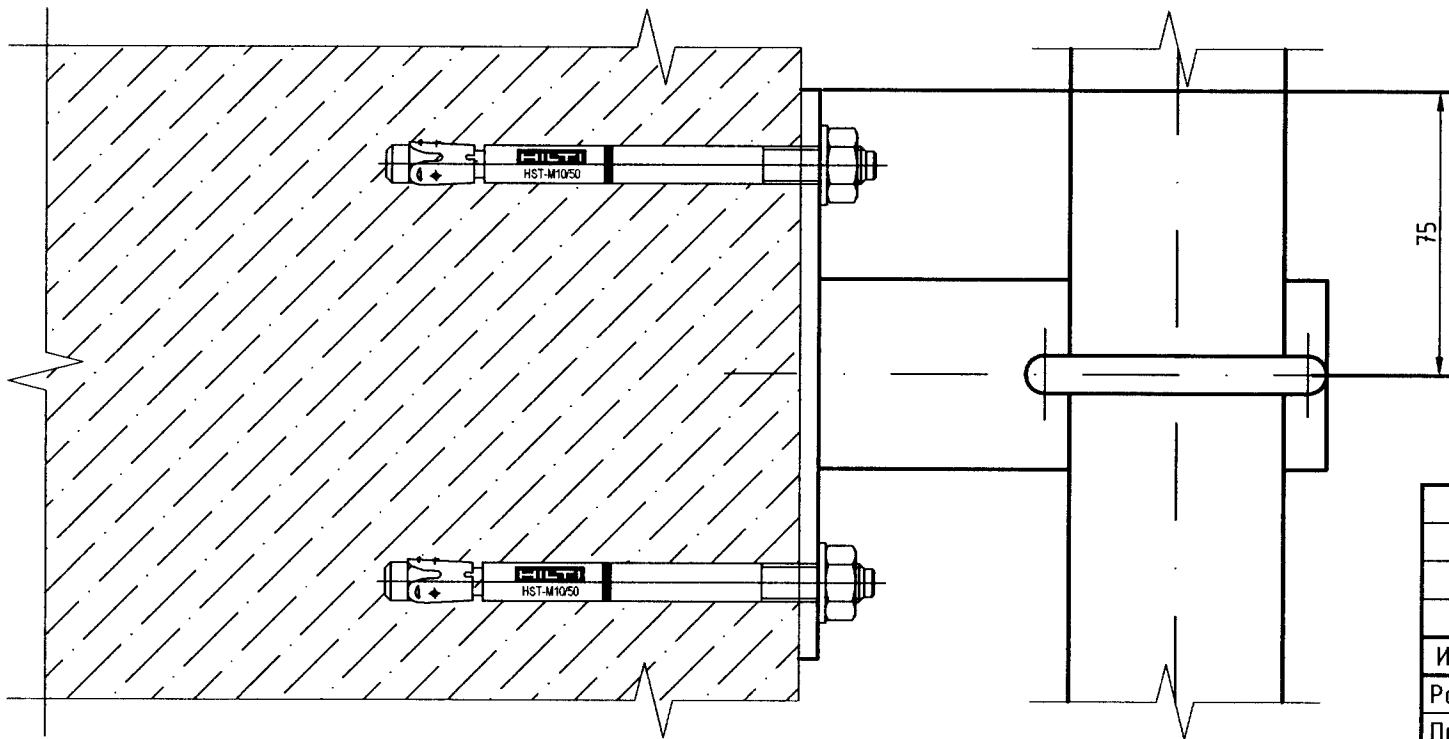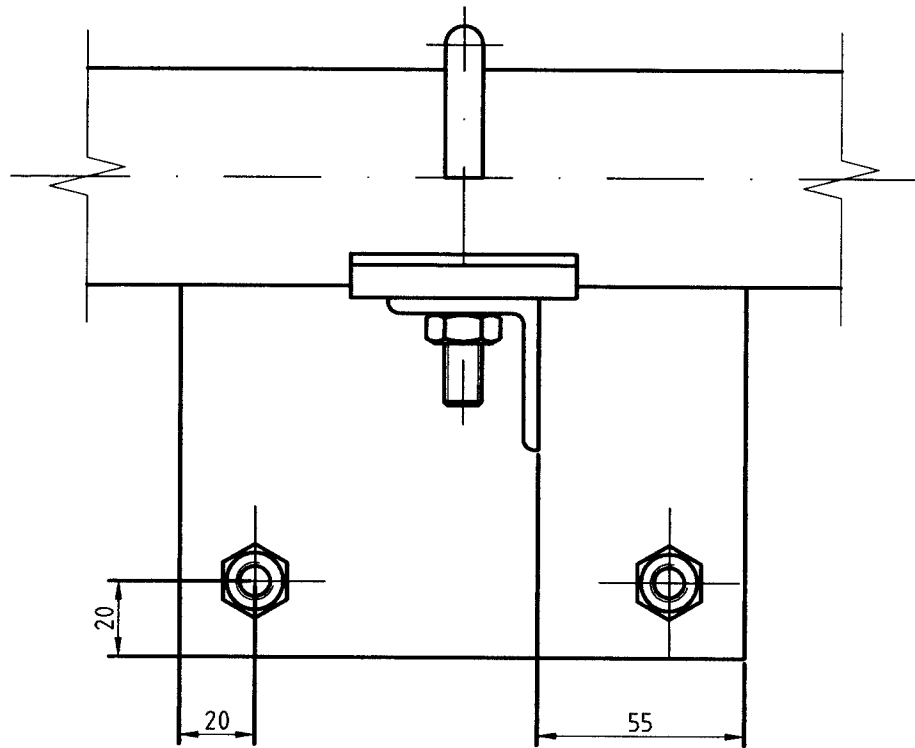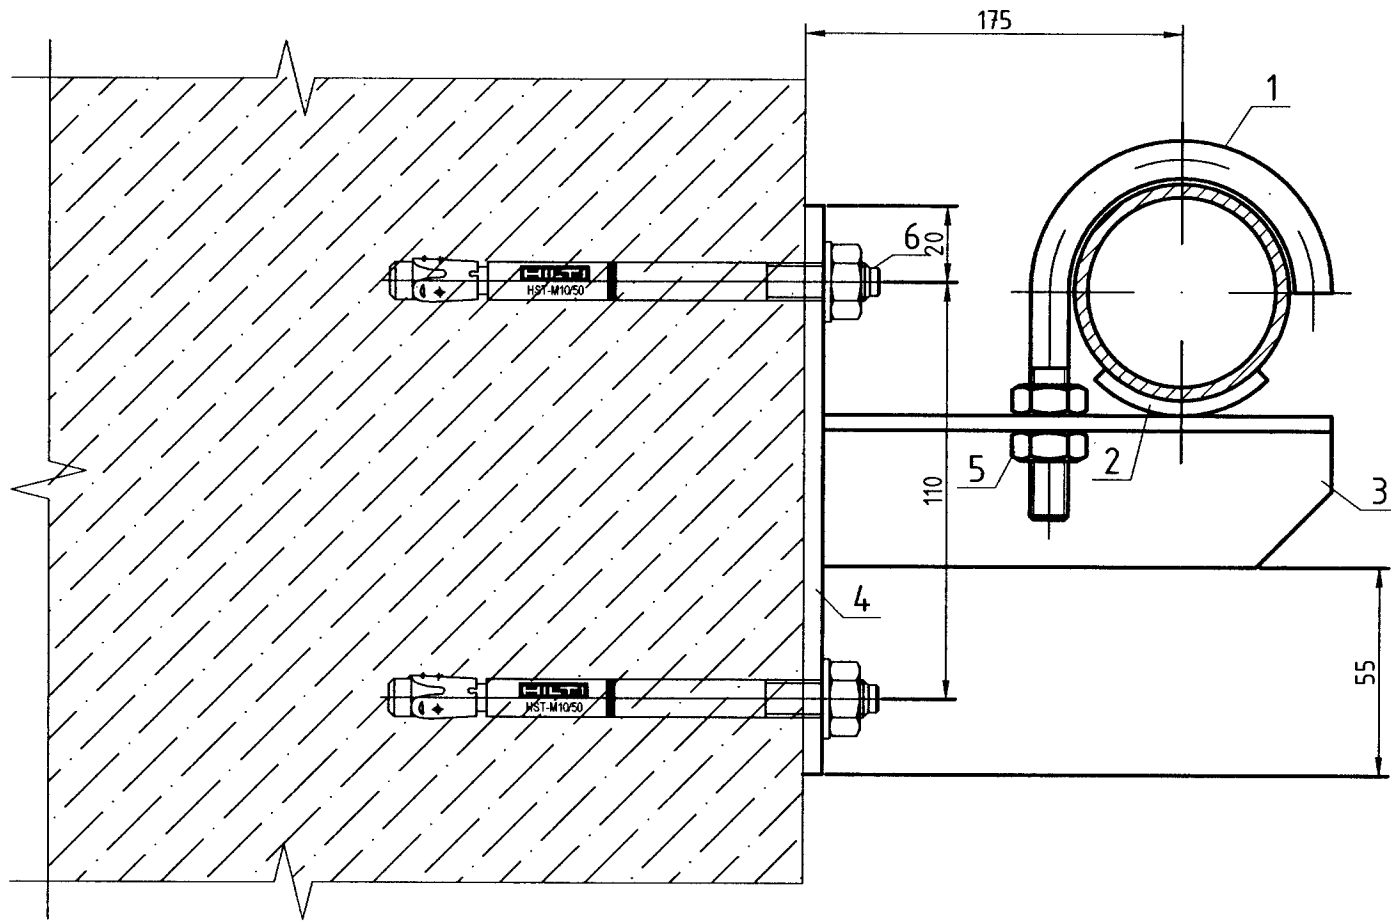

						2006-19-4/2-ТХ			
						Крепление трубопровода Ду50 Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Р	1.83	1:2
Разработал		Фадин			15.09.23				
Проверил		Расчикули			15.09.23				
							Лист	Листов 1	
Н.контр.		Иваненко			15.09.23		Акционерное общество "Ленгидропроект"		

Согласовано	
Инд. № подл.	Взам. инв. №
365335	8/28.12.23

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Хомут 55-СмЗ	ГОСТ24139-80			шт.	1	0.11	
2	Подушка из листа 60x45x4; СмЗ	ГОСТ19903-74 ГОСТ535-58			шт.	1	0.085	
3	Кронштейн из уголка 40x40x4; L=210мм; СмЗ	Б ГОСТ8509-72 ГОСТ535-58			шт.	1	0.32	
4	Пластина из листа 150x150x5; СмЗ	ГОСТ19903-74 ГОСТ535-58			шт.	1	0.88	
5	Гайка М10-7Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	2	0.01022	
6	Анкер М10х130 70/50				шт.	4	0.1014	

						2006-19-4/2-TX.CO			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление трубопровода Ду50 Спецификация	Стадия	Масса	Масштаб
Разработал				Фадин	15.09.23		Р	1.83	1:2
Проверил				Расчихули	15.09.23				
Н.контр.		Иваненко			15.09.23		Лист 1		
							Акционерное общество "Ленгидропроект"		




СОЗДАНО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

365335 8/28.12.23

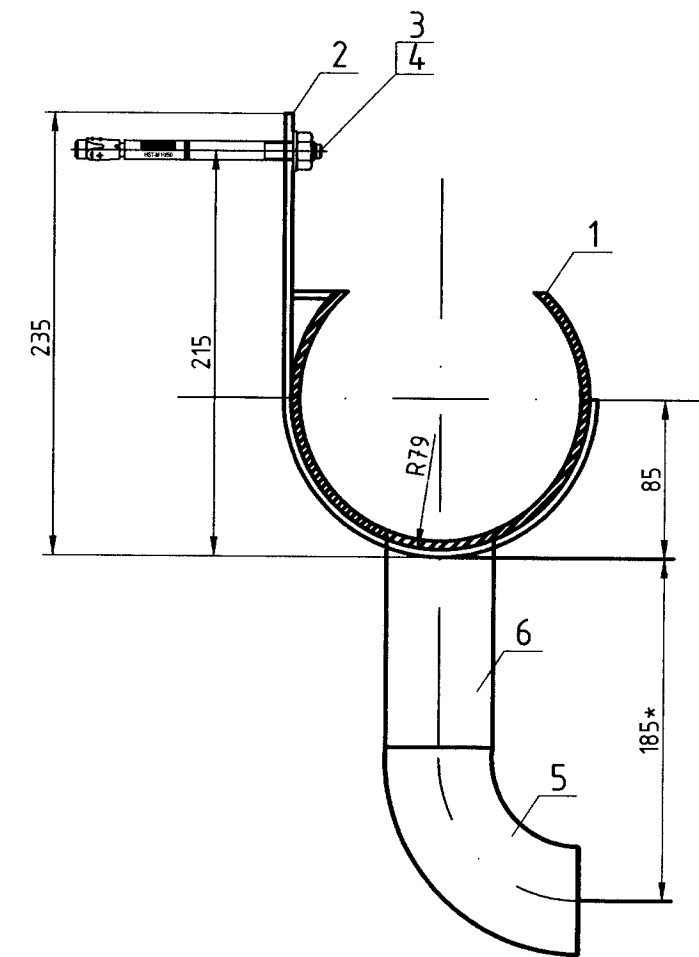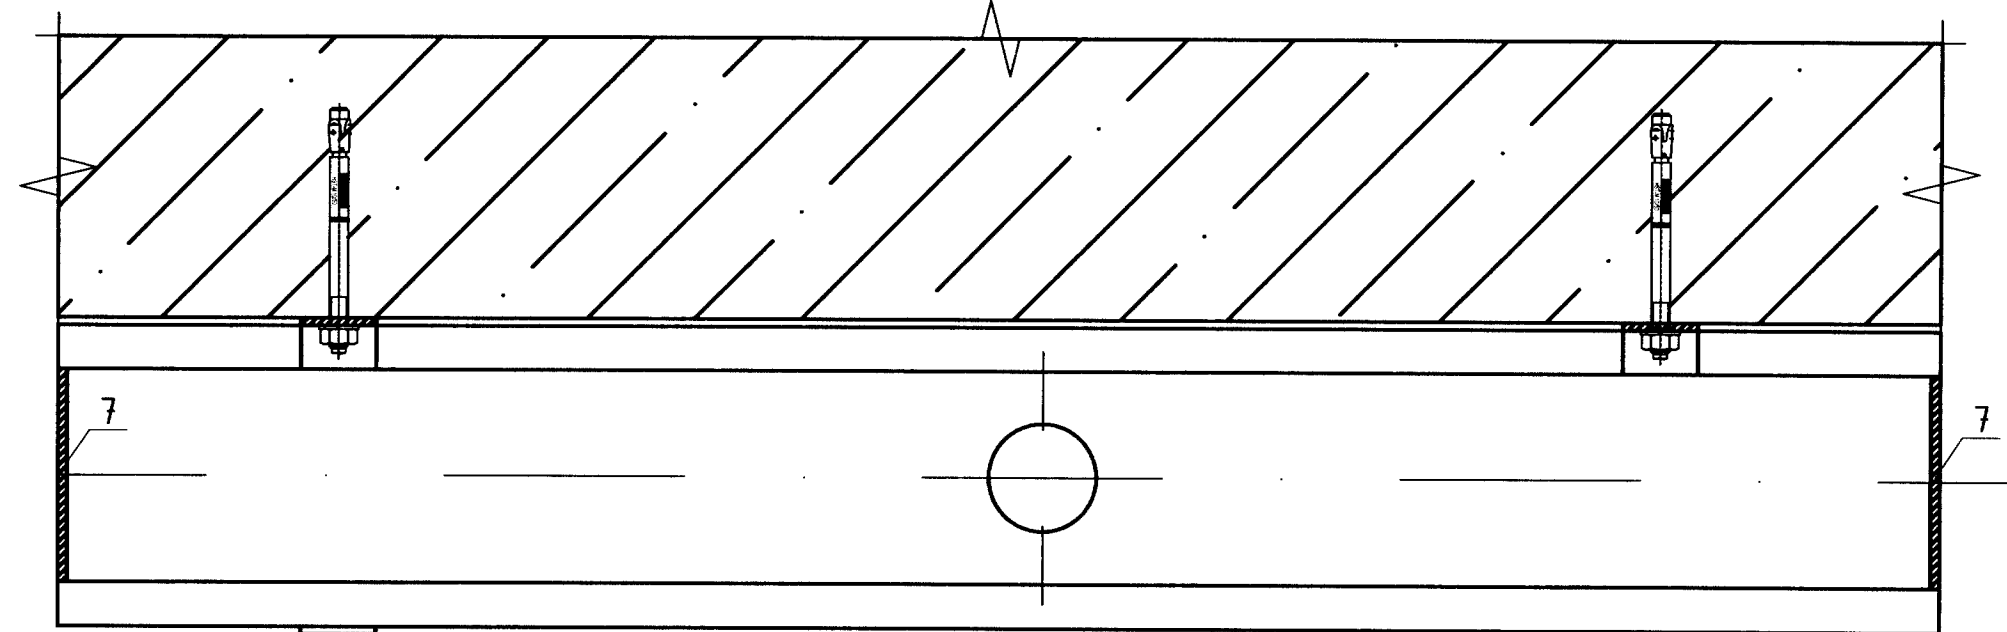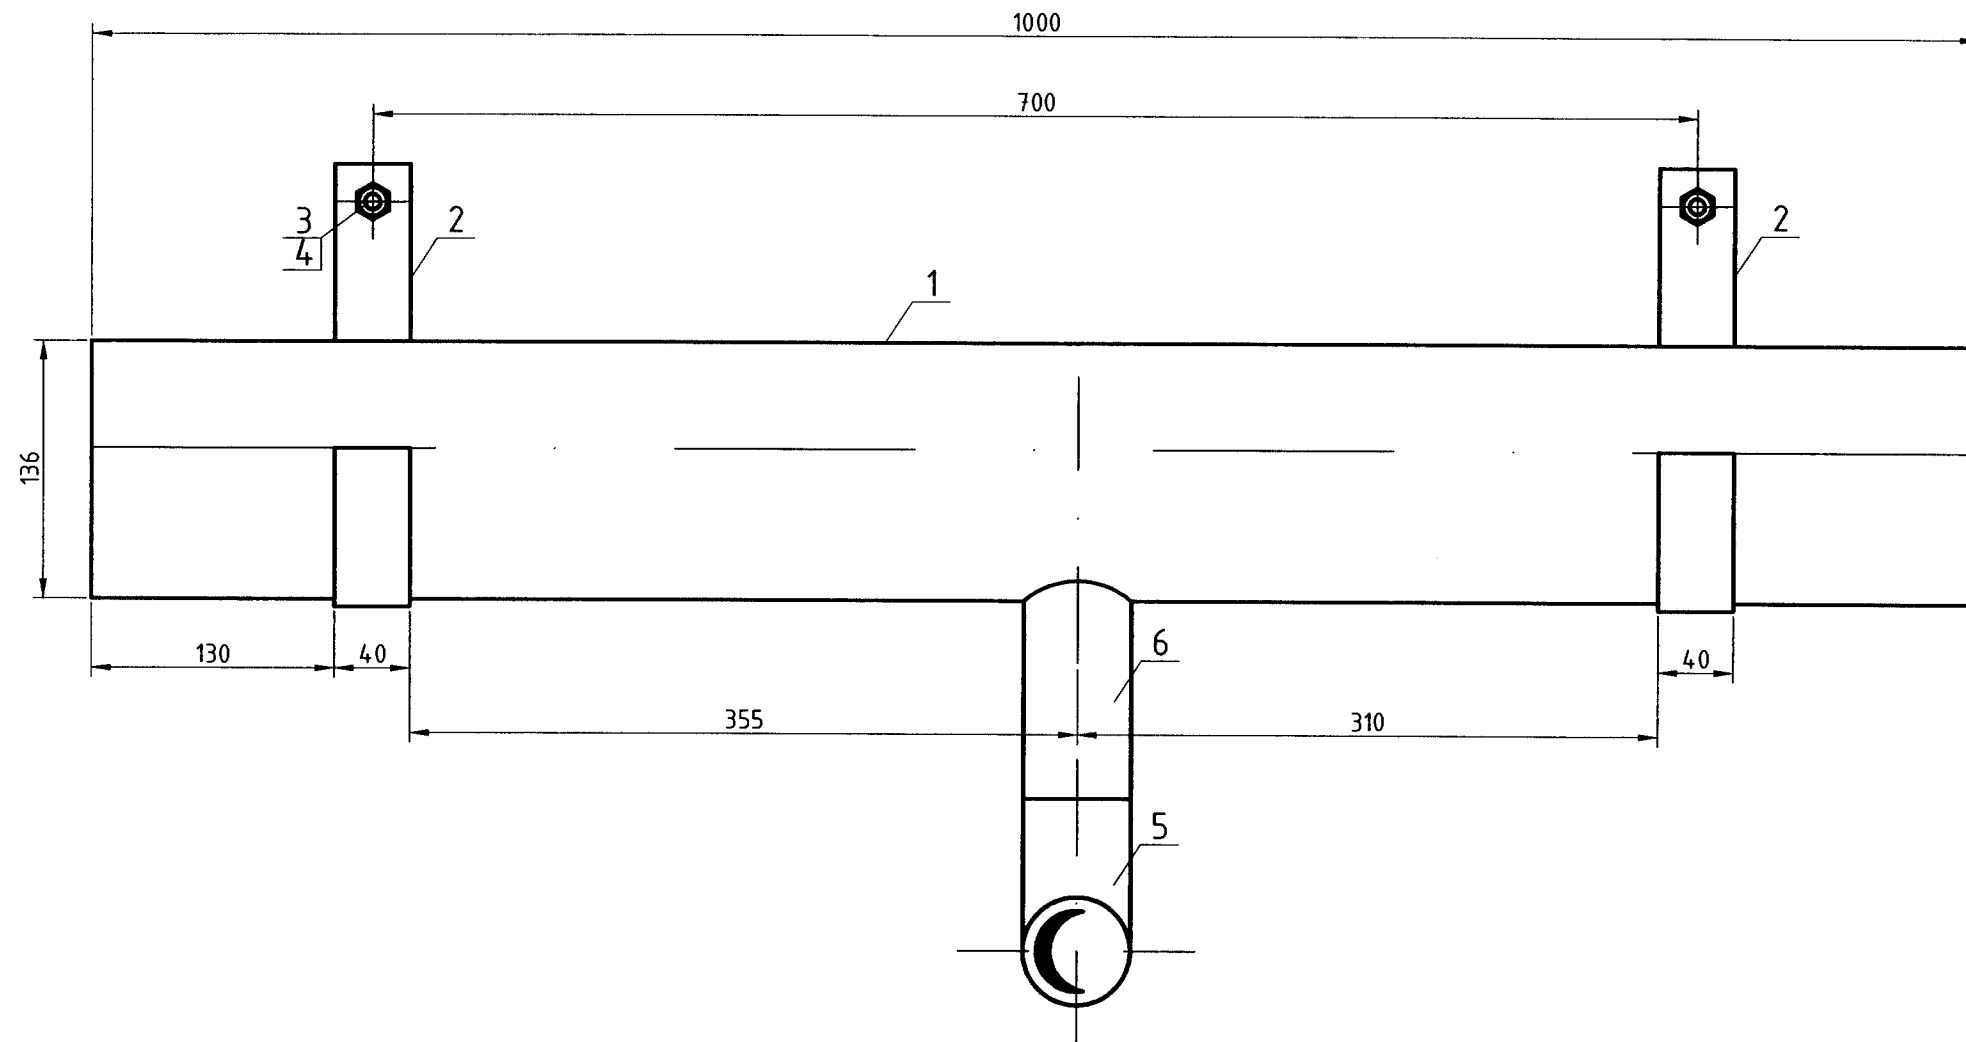

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Фадин			15.09.23
Проверил		Расчихули			15.09.23
Н.контр.		Иваненко			15.09.23



2006-19-4/3-ТХ

Емкость сбора протечек
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	19.1	1:4
Лист	Листов 1	
Акционерное общество "Ленгидропроект"		

Согласовано				
Инв. № подл.	365335	Подп. и дата	4/28.12.23	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Труба 159x4,5 Ду150	ГОСТ 10704-91 Д ГОСТ 10705-80			м	1	17,15	
2	Подвес из полосы 40x4, Ст3	ГОСТ 103-2006			м	1	1,256	
3	Гайка М10-7Н.5	ГОСТ 5915-70			шт.	2	0,01022	
4	Анкер М10х130 70/50	HST3	2105715	"Hilti"	шт.	2	0.1014	
5	Отвод 90-57x3,5 Ду50	ГОСТ 17375-01			шт.	1	0,4	
6	Труба 57x3,5 Ду150	ГОСТ 10704-91 Д ГОСТ 10705-80			м	0,2	4,62	
7	Заглушка из листа Ст3 Б3 180x180	Б3 ГОСТ 19903-93 Ст3 ГОСТ 14637-97			шт.	2	0,59	

						2006-19-4/3-TX.CO			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Емкость сбора протечек Сборочный чертеж	Стадия	Масса	Масштаб
Разработал		Фадин			15.09.23		Р	19.1	1:4
Проверил		Расчихули			15.09.23				
Н.контр.		Иваненко			15.09.23		Лист	Листов 1	
							Акционерное общество "Ленгидропроект"		