



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-437243/102/Ю8 от 09.08.2026 г.**

Заявитель: **Вострикова Ольга Геннадьевна**

тел. +7()--

Объект: **Жилой дом**

Адрес объекта: **Московская область, муниципальный округ. Чехов, деревня. Ходаево**

Кадастровый №: **50:31:0020501:9983**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-10 кВ с РП-Ходаево(ПС/220/Бугры)---проект. ТП---проект. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Горякиной 418239
осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 45 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)


Исп А.М. Учаев Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

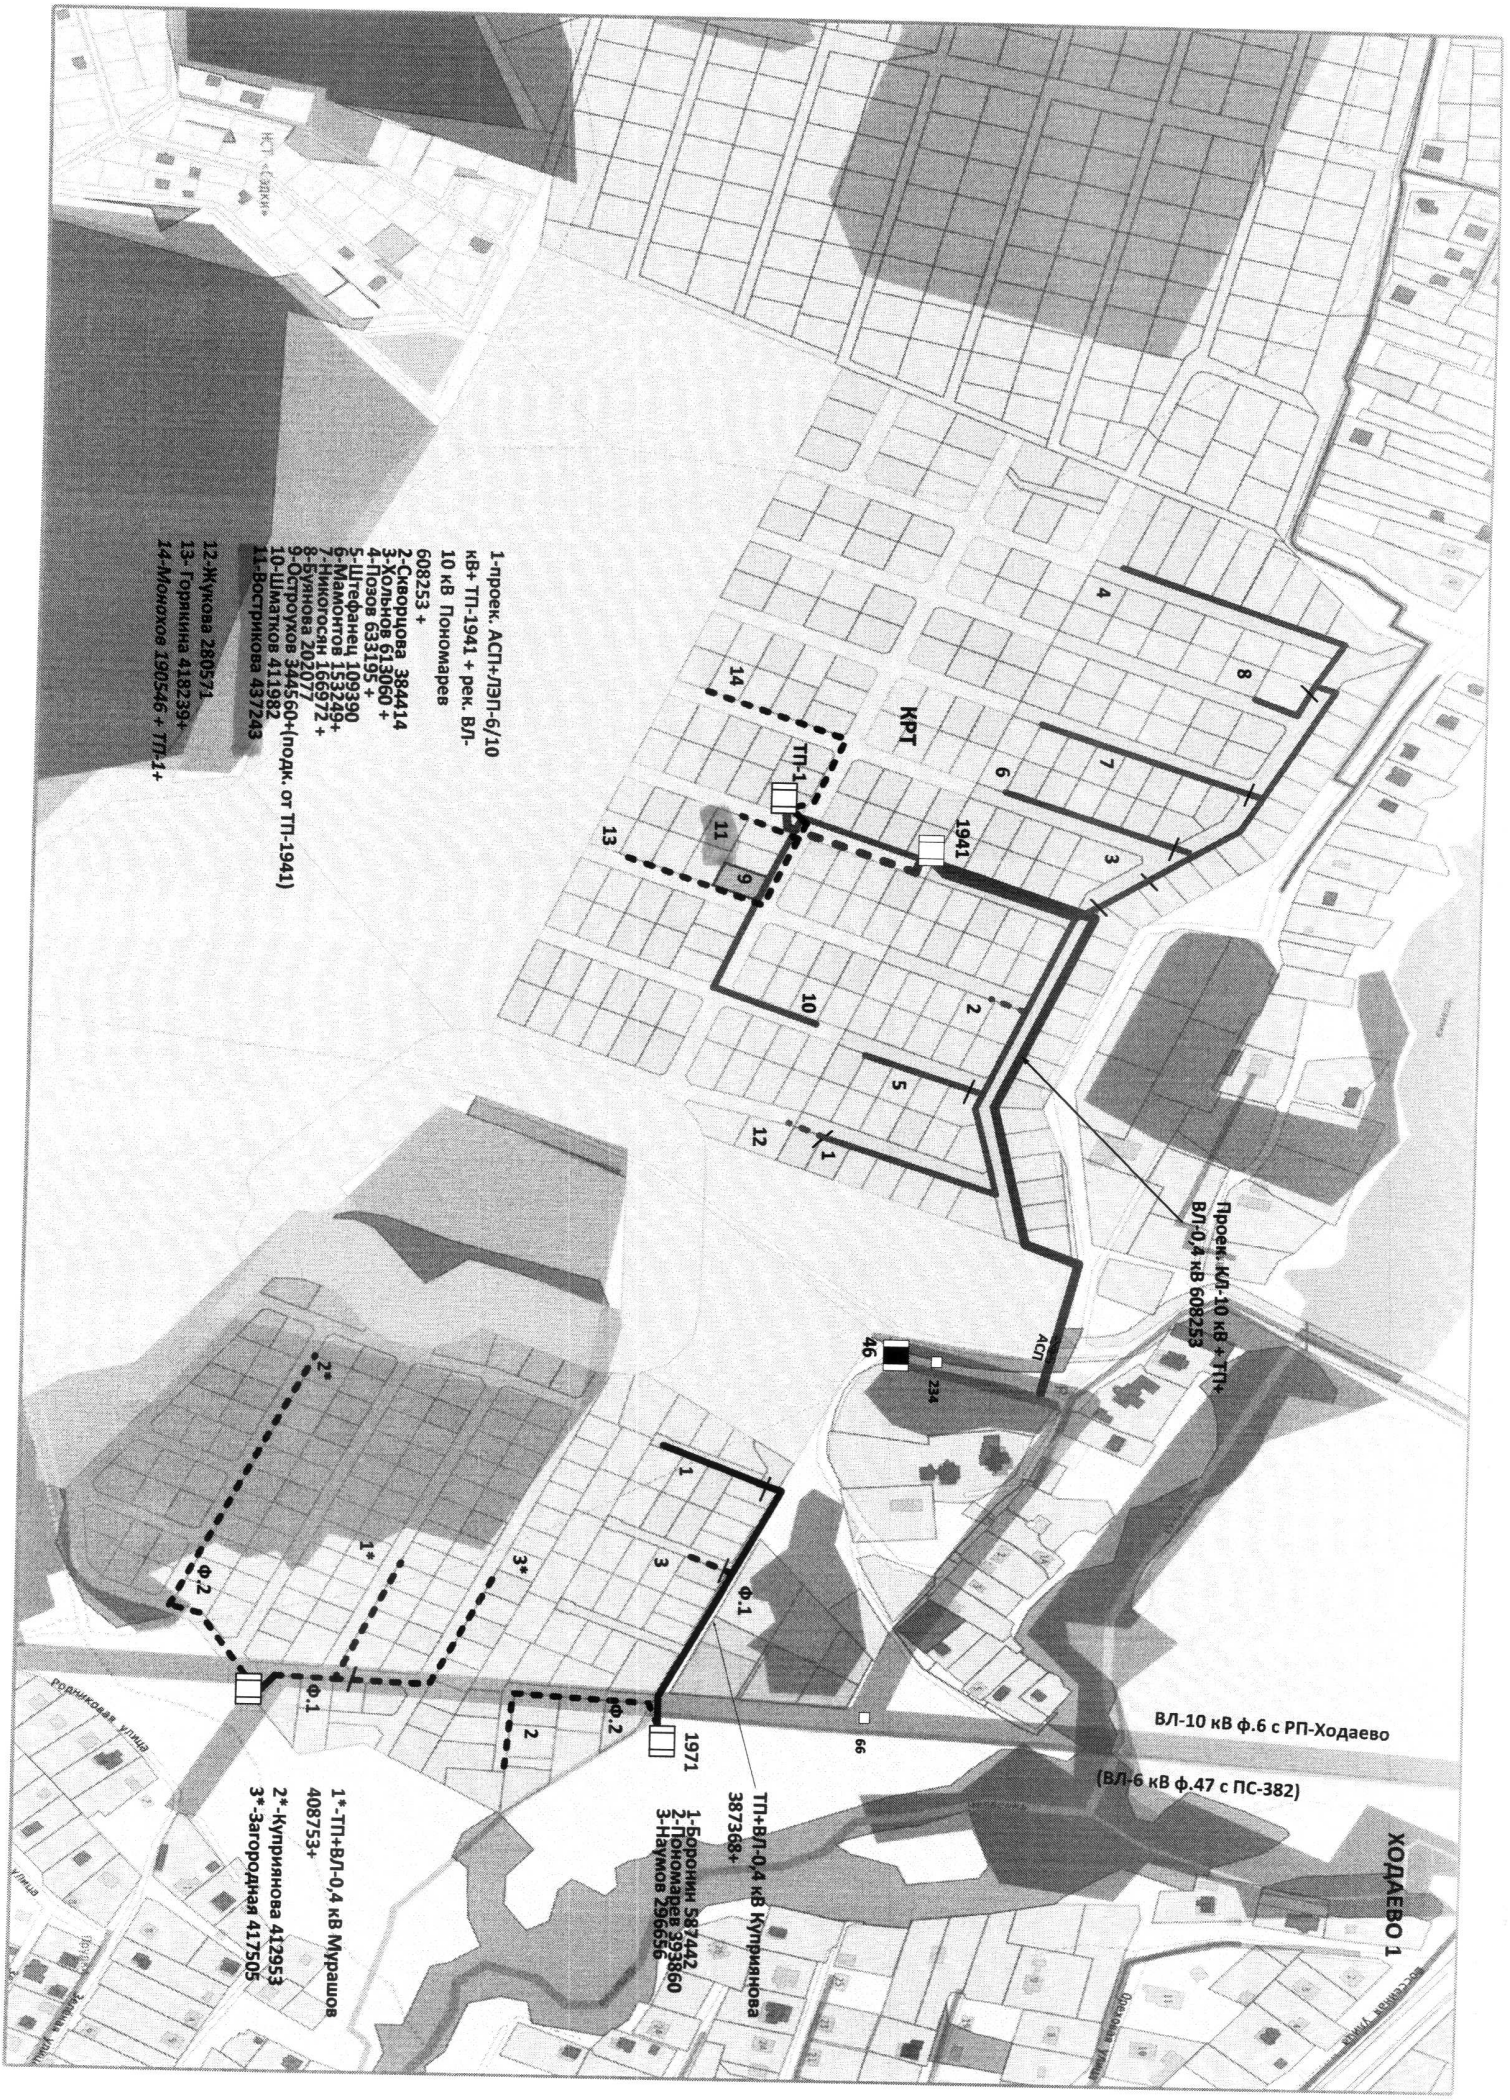

- 1-проект, АСП+ЛП-6/10
кв+ ТП-1941 + рек. ВЛ-
10 кв Пономарев
608253 +
2-Скворцова 384414
3-Кольнов 613060 +
4-Позов 633195 +
5-Штефанец 109390
6-Мамонтов 153249 +
8-Бунова 202077
9-Остроухов 344560+подк. от ТП-1941)
10-Шмаков 411982
11-Вострикова 437243
12-Жукова 280571
13- Горкина 418239+
14-Монохов 190546 + ТП-1+

Проект, КЛ-10 кв + ТП+
ВЛ-0,4 кв 608253

ВЛ-10 кв ф.6 с РП-Ходаево
(ВЛ-6 кв ф.47 с ПС-382)

ХОДАЕВО 1

1-Бородин 587442
2-Помарев 293660
3-Нурков 256656
ТП+ВЛ-0,4 кв Куприна
387368+
1971

1*-ТП+ВЛ-0,4 кв Мурашов
408753+
2*-Куприна 412953
3*-Загородная 417505