



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-436568/102/Ю8 от 07.08.2026 г.**

Заявитель: Нестерова Ирина Валерьевна

тел. +7(0)--

Объект: Земельный участок с жилым строением

Адрес объекта: Московская область, Чеховский район, в районе д.Плешкино, с/т "Шарапова Охота", участок 105

Кадастровый №: 50:31:0060350:210

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	100	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от
Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-10 кВ с ПС/110/Талеж---ТП-414---ВЛ-0,4 кВ(аб.)(СНТ «Шарапова охота»)

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

I вар. От существующей ТП-414---ВЛ-0,4 кВ(аб.)(СНТ «Шарапова охота»)

С согласия владельцев сети


II вар. От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-414 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 110 м. сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учасев Подпись




Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

СНТ «ШАРАПОВА ОХОТА»

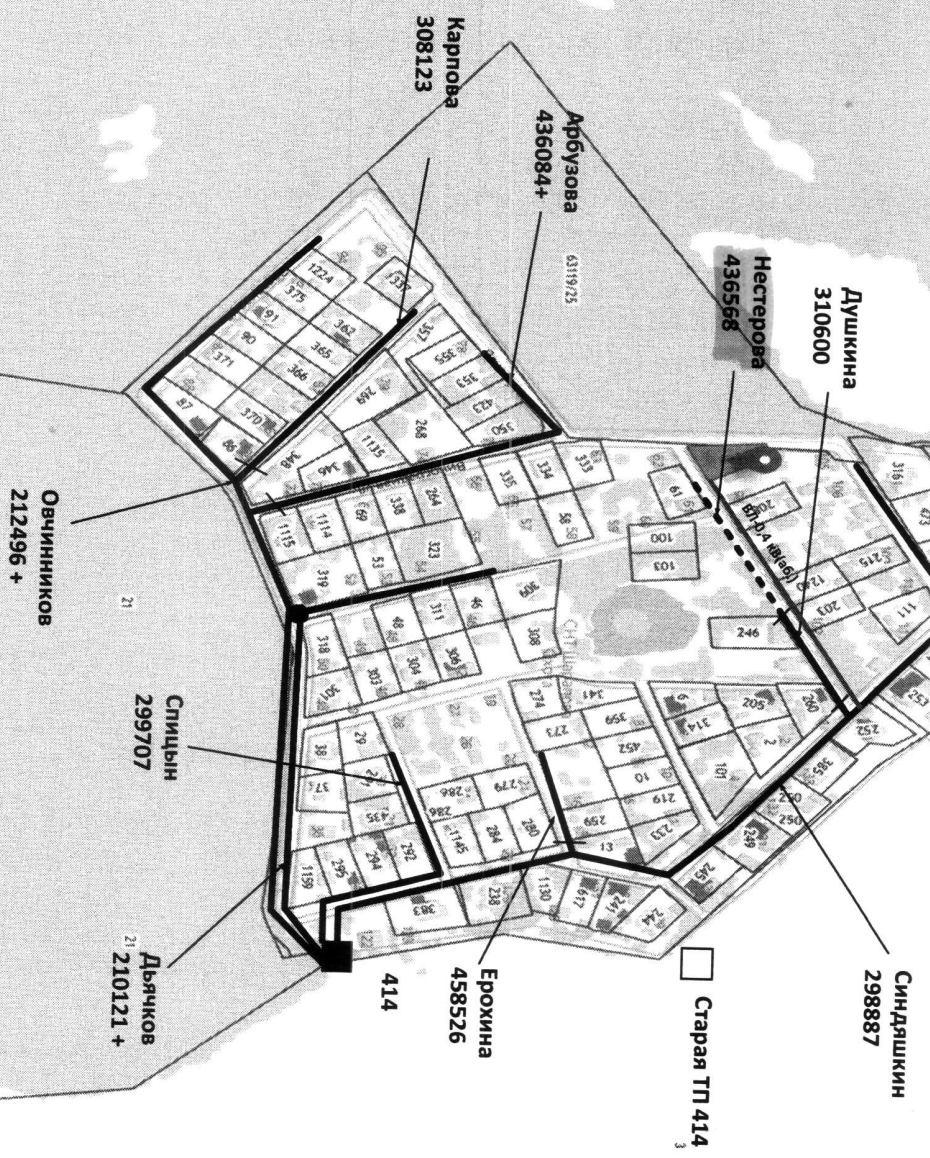

• Карта Яндекс

Карта Google

Карта 2GIS

OpenStreetMap

Спутник Яндекс

Спутник Google

Спутник Bing

Показать кадастровые границы участков

Тематическая карта

Зона с особыми условиями использования территории

Настроить карту

Показать легенду

Подключить спутник