

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № докл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инд. № подл.

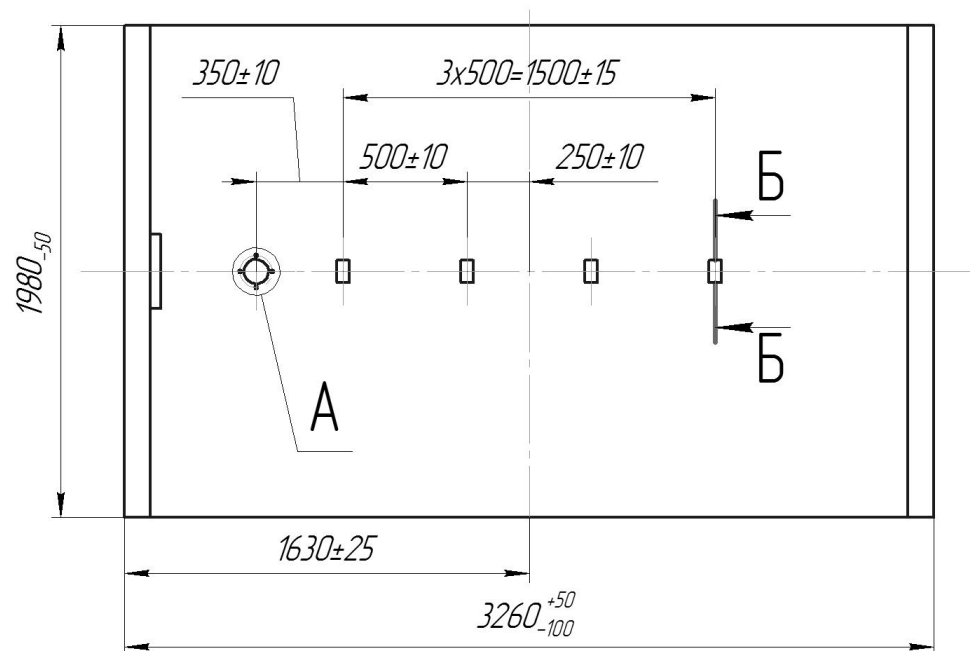


A(1:5)

Отверстие маслоуказателя

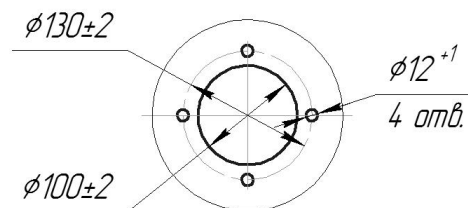

Б-Б(1:2)⊙

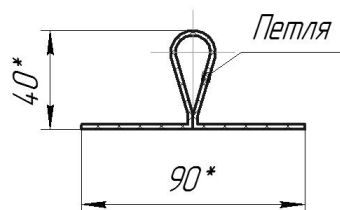

1. *Размеры для справок.

Исходные данные для расчета:

1. Длина расширителя 2000 мм
2. Диаметр расширителя 1260 мм
3. Расстояние между точками крепления петель 500 мм
4. Расстояние от крайней левой петли до центра отверстия маслоуказателя 350 мм
5. Количество петель 4 шт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Оболочка защитная ОЗТ 3,3х2,0		
Разраб.	Чумаков			02.11.2020	Лит.	Масса	Масштаб
Проб.					3	-	1:20
Т.контр.					Лист	Листов	1
Нач. отд.	Бальцевич				Акционерное общество "Ярославль-Резинотехника"		
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3