



Согласовано с ТБЧ, Милиционер
района "Свердловский"
Подпись А. М. [Signature]

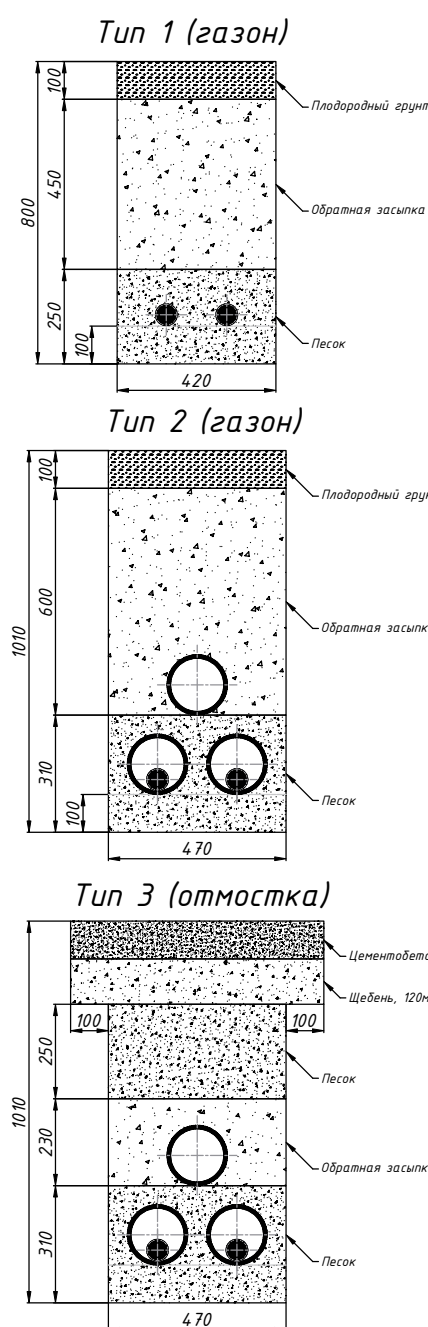

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА					
Аварийный режим	Р _{каб} [кВ]	сиг	h _{каб} [м]	h _{каб} [м]	h _{каб} [м]
	365	0.36	530	1712	1762 (h _{каб}) 1.4x240

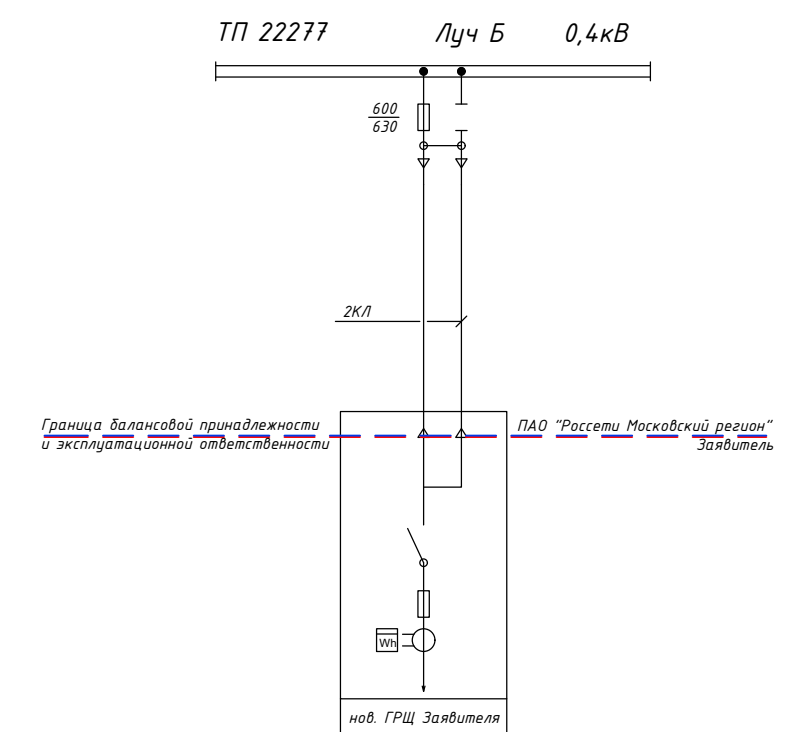

План трассы 0,4кВ ТУ № МС-26-302-232448 (243095)
В 2х РЭР УНС ЮО согласован при условии:
- Перед началом производства работ вызвать представителя 2х РЭР УНС ЮО, отгрузить и зафиксировать КИ от механических повреждений;
- Укладывать кабель в кабельный канал в траншеях;
- Материалы и арматуру использовать только аттестованную в ПАО "Россети Московский регион"

14.08.2023
Филиал ПАО "Россети Московский регион"
- Московские кабельные сети
24 РЭР [Signature]
Зам. начальника управления
- начальник района

Условные обозначения:
- Проектируемый кабель
- Проектируемые трубы ПНД

Заказчик: АНО «МосколлекторСтройТрест» МКС-ДОРХС-1364-ЭС					
Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22277 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., в.170Е, корп.1					
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Утвердил	Хданов	8	08.26	[Signature]	08.26
Разраб.	Гарибян	8	08.26	[Signature]	08.26
Кавельные линии 0,4 кВ					
План трассы М 1:500					
Н. контр.	Хданов	8	08.26	[Signature]	08.26
Копировал					
Формат А1					