

Техническая спецификация № 7000027491/2050
на поставку
Устройства сопряжения оптического УСО-2Т (USB)*

Организация: **Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион»**

Адрес: 143006, г. Одинцово, Транспортный проезд, д.32
Конт. лицо Тиберьков Алексей Владимирович 8-985-271-50-66
Должность Начальник отдела ОиЭСУЭ

1. Назначение

Устройства сопряжения оптические предназначены для бесконтактного подключения компьютера к внешнему устройству, оснащеному оптопортом, с целью осуществления дуплексного обмена информацией через USB

2. Характеристики

Технические характеристики	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Характеристики аппаратной части:		
Питание	от последовательного порта компьютера или от порта USB	
Скорость обмена, бод:		
для COM	порта от 300 до 19200	
для USB	порта от 300 до 38400	
Протяженность оптического канала связи (от передающего светодиода до приемного устройства и обратно), мм	не более 10	
Диапазон рабочих температур, 0С	от +5 до +60	
Средний срок службы, лет	не менее 15	

* в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» поставка эквивалентного оборудования невозможна в связи с необходимостью обеспечения полной совместимости и взаимодействия с уже используемым оборудованием автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (АИИС КУЭ)

Масса, кг	не более 0,1	
-----------	--------------	--

3. Комплект поставки:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Количество, шт	Количество, предложенное участником ТЗ
Устройства сопряжения оптического УСО-2Т (USB), шт	1	

4. Гарантия: 12 месяцев.

5. Аттестация ПАО «Россети» не требуется.

Начальник отдела ОЭСУЭ УРУПЭЭ

Западных электрических сетей –


филиала ПАО «Россети Московский регион»



А.В. Тибирьков «18» 05 2022 г.

Начальник УРУПЭЭ Западных электрических

сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион»

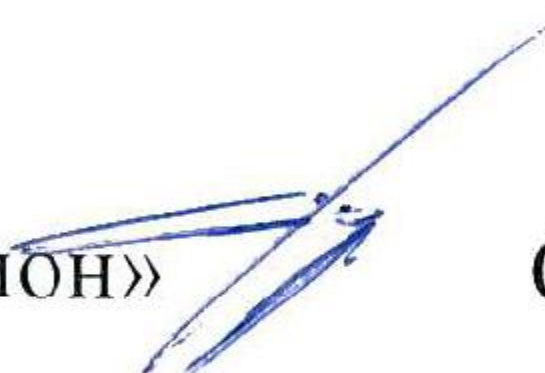


С.В. Гугнин «18» 05 2022 г.

И.о. заместителя директора - технический директор

«Энергоучет» - филиал

ПАО «Россети Московский регион»

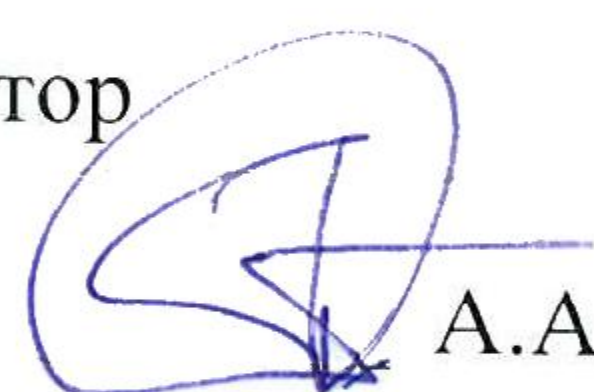

А.А. Панюков «23» 05 2022 г.

Руководитель дирекции метрологии и контроля

качества электроэнергии

ПАО «Россети Московский регион»



Е.А. Бучкина «24» 05 2022 г.

Директор департамента учета электроэнергии

ПАО «Россети Московский регион»



А.А. Зибров «23» 05 2022 г.