

В адрес Организатора проведения закупки
Приобретение интеллектуальных коммутационных аппаратов для нужд ПАО "Россети
Ленэнерго"(261546)
поступил запрос на предоставление разъяснений:

Вопрос:

Номер запроса 494095

Тема запроса Запрос на корректировку технического задания.

Текст запроса Запрос на корректировку технического задания.

В техническом задании, приложенном к конкурсной документации, имеются расхождения в указании цикла АПВ.

На стр. 3 п.2.17 указан следующий цикл АПВ:

О – 0,1 с – ВО – 10 с – ВО – 10 с – ВО.

При этом на стр. 8 п.2.17 указан цикл АПВ:

О – 0,3 с – ВО – 10 с – ВО – 10 с – ВО.

В соответствии с п. 6.6.1.5 ГОСТ Р 52565-2006 значение бестоковой паузы в цикле АПВ для выключателей переменного тока составляет 0,3 с.

В связи с вышеизложенным просим скорректировать техническое задание и указать в обоих местах единое значение цикла АПВ:

О – 0,3 с – ВО – 10 с – ВО – 10 с – ВО.

Ответ:


Добрый день!

На стр. 3 п.2.17 указан цикл АПВ для реклоузеров с односторонним питанием: отключающая способность в 0,1 сек. необходима для обеспечения быстродействия отключения потребителей, с целью минимизации последствий для магистральных потребителей.

На стр. 8 п.2.17 цикл АПВ указан для реклоузеров с двухсторонним питанием.

Начальник отдела логистики
ПАО «Россети Ленэнерго»

Секретарь закупки

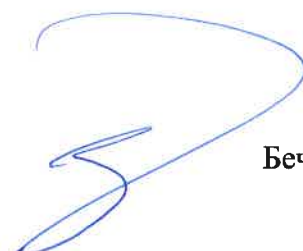


Бечик С.Е.

Емец И.А.