



Приложение Б.
Загорская ГАЗС-2 на р. Кунье.
Компловые ПТУ №3 и №4 на
отм. 142,70.

План ПТУ №4

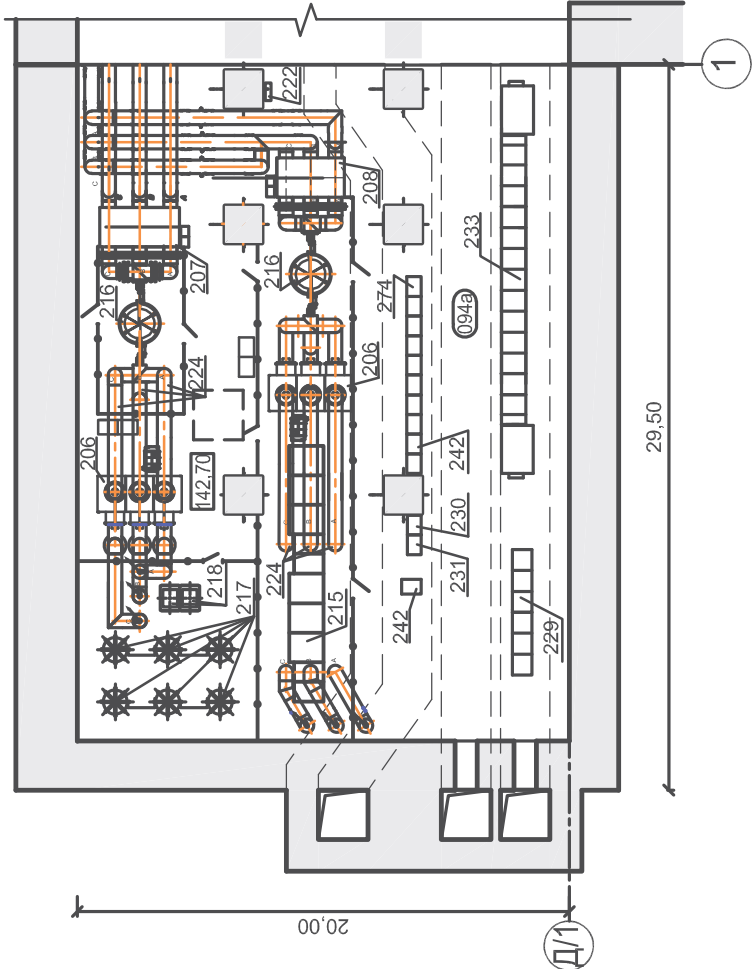

План ПТУ №3

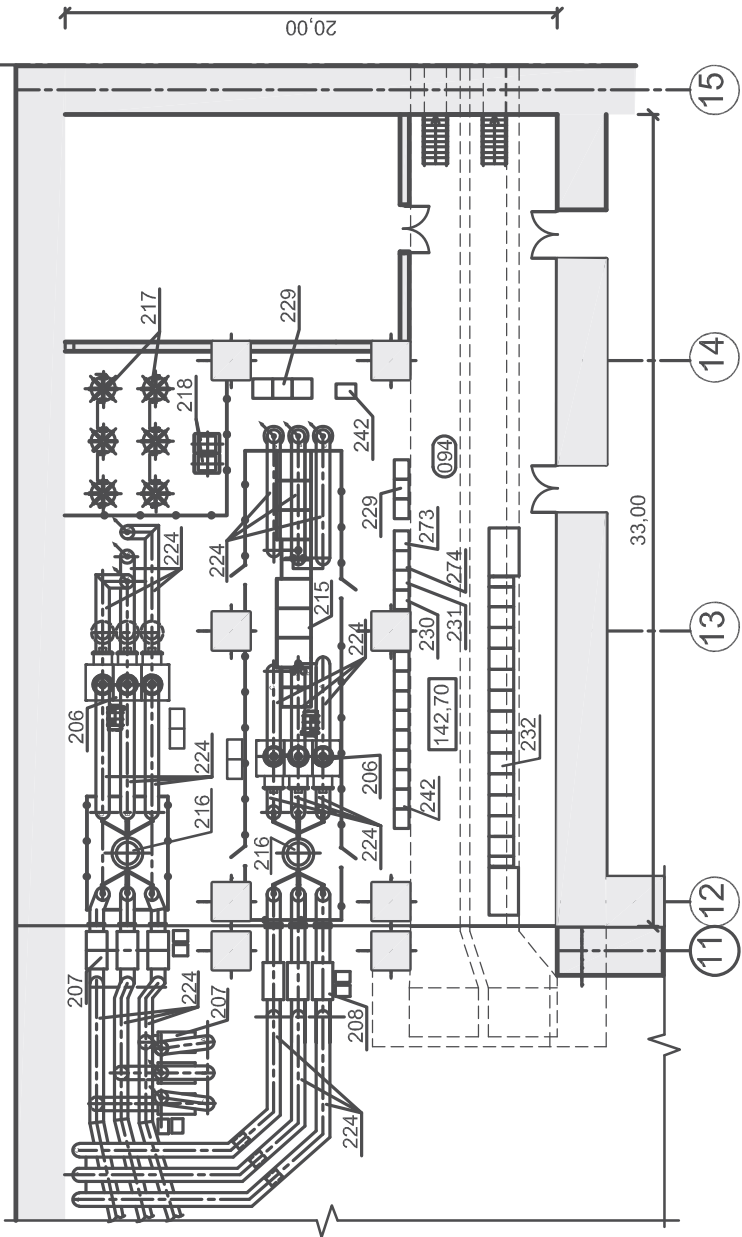

№ п/п	Наименование оборудования
206	Вакуумный трехфазный выключатель, 17,5кВ, 3150А
207	Шкаф с разъединителем на отпайке от главных токопроводов 17,5кВ, 1250А
208	Шкаф с разъединителем (пусковые токопроводы) 17,5кВ, 1250А
215	Пусковое тиристорное устройство ПТУ №3,4
216	Реактор бетонный, токоограничивающий, трехфазный 15,75кВ, 1250 А
217	Реактор сглаживающий ПТУ
218	Шкаф демпфирования
224	Токопровод пофазно-экранированный, 20кВ, 1600 А
229	Распределительный пункт
230	Шкаф распределительный переменного тока, 0,4кВ
231	Шкаф распределительный постоянного тока, 220В
232	Комплектная двухтрансформаторная подстанция собственных нужд для агрегатов №7 и №8, 2х1000кВА, 6,3/0,4кВ =В/А
233	Комплектная двухтрансформаторная подстанция собственных нужд для агрегатов №9 и №10, 2х1000кВА, 6,3/0,4кВ =В/В
242	Шкафы управления ПТУ
273	Шкаф АСУ ОС (общестанционных систем)
274	Шкаф сетевого оборудования

Примечание:
Все размеры даны в метрах, отметки уровней в метрах.