

Статья сметы затрат (источник)

Другие прочее

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказание услуг:

Оказание услуг по обследованию очистных сооружений в филиале ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети в 2026 г.»

Начальная стоимость лота:

49 000,00 руб. (без НДС) / 59 780,00. (с НДС 22%)

1. Основание для оказания услуг.

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37);
- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 5 августа 2014 г. № 437/пр «Об утверждении требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г.
- СНиП 2.04.03-85 от 25.12.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения "
- СНиП 2.04.01-85* Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр).

2. Цель оказания услуг.

Обследование очистных сооружений ливневой канализации на предмет наличия дефектов, повреждений, засоров, а также определения объема ремонтно-восстановительных работ и общего состояния системы с целью разработки мероприятий по ремонту и запуску в эксплуатацию очистных сооружений.

3. Описание оказываемых услуг.

Обследование очистных сооружений ливневой канализационной сети ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети по адресу Голубинская ул., 10, корп.1. с целью определения объема ремонтно-восстановительных работ и запуска очистных сооружений для достижения предельно допустимых концентраций ПДК загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в городской водосток.

Проведение подготовительных работ - инвентаризация объекта Филиала в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию: сбор исходных данных и необходимой информации; определение наличия неисправностей, засоров, препятствий и иных преград, влияющих на нормальное функционирование системы очистных сооружений; оценка состояния технологического оборудования, блока автоматического управления, запорной арматуры, трубопроводов, ж/б резервуара исходных стоков, трубопроводов и элементов системы на наличие дефектов, повреждений, коррозии или утечек; анализ гидравлического состояние системы и выявление возможных причин неполадок.

Проведение камеральных работ - обработка полученной информации, составление проектно-изыскательских работ по ремонту или реконструкции системы очистных сооружений и разработка архитектурных, конструктивных решений.

Перечень технической документации, передаваемой Заказчику по окончании оказания услуг (также на электронном носителе в формате pdf для скачивания):

- акт обследования очистных сооружений;
- технический отчет;
- проект реконструкции или ремонта очистных сооружений;

4. Сроки оказания услуг:

С даты заключения договора и до 31.12.2026г.

5. Порядок оформления договора.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор на возмездное оказание услуг по форме, утвержденной Приложением №1 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 30.12.2019 №1508.

6. Расчеты по договору.

По окончании оказания услуг оформляется акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, оговоренные в Договоре. Оплата производится за полностью оказанные услуги на основании подписанного сторонами акта и представленных «Исполнителем» счета и счета-фактуры в течение 30 календарных (7 рабочих¹) дней.

7. Требования к оказанию услуг и Исполнителю.

7.1. Услуги должны оказываться качественно, в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации и нормативно-методической документацией.

7.2. Обязательна консультация, передача на рассмотрение и согласование подготовленных документов и обосновывающих материалов с представителями экологической службы Филиала.

7.3. Учитывать мотивированные требования уполномоченных представителей «Заказчика», касающиеся оказываемых услуг.

7.4. При запросе исходной информации Исполнитель мотивирует потребность в ней ссылками на требования действующего законодательства

7.5. Заказчик предоставляет Исполнителю материалы, необходимые для оказания услуг.

7.6. Доставка персонала, машин, механизмов, документов, приборов, необходимых для оказания услуг, осуществляется силами и за счёт Исполнителя и входит в стоимость работ по договору.

7.7. Все промежуточные согласования, в том числе получение справок, протоколов, заключений, проведение замеров и анализов, включены в общую стоимость услуг по техническому заданию и дополнительно Заказчиком не оплачиваются. За непредусмотренные дополнительные расходы денежных средств, необходимых для выполнения услуг, несет Исполнитель.

8. Требования к участнику

8.1. Обязательные (отборочные) требования

8.1.1. Участник должен состоять в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

¹ Если по результатам закупки договор заключается с субъектом МСП

8.1.2. Участник должен иметь оборудование, инструменты, материалы, техническую документацию, технические средства, в том числе средства измерения необходимые для выполнения работ.

8.1.3. Участник должен иметь в штате не менее 3 специалистов технических, и (или) энергомеханических, и (или) контрольных, и (или) других технических служб и подразделений (далее - специалисты технических служб), работающих по трудовому договору, в том числе по совместительству, сведения о которых могут быть не включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, имеющих профессиональное (техническое) образование, в том числе по специальности или направлению подготовки в области строительства, стаж работы на инженерных должностях в организациях, выполняющих инженерные изыскания, не менее 3 лет, подтверждение прохождения не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификации" независимой оценки квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности.

В составе заявки на участие - участник должен представить информацию о привлекаемых работниках, обладающих профессиональной компетентностью для выполнения работ, являющихся предметом закупки. По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, документы об образовании, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион» (утвержден приказом ПАО «Россети Московский регион» от 05.04.21 №333) (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).


Приложения:

- Приложение № 1 – Схема системы очистных сооружений сточных вод – филиала ПАО "Россети Московский регион".;

Начальник управления производственной
безопасности и производственного контроля
Московских кабельных сетей –
филиала ПАО «Россети Московский регион»



Н.А. Бизяева

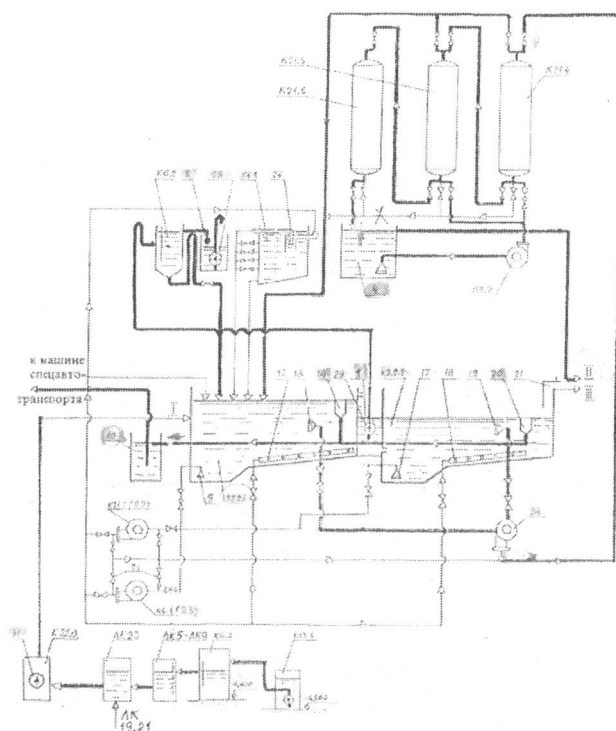

Поз.	Наименование	Примеч.
1	Машинобортная камера	
2	Система управления инфракрасной	
3	Полосовая оптика	
4	Регистратор оптических кодов	
5	Процессор для управления инфракрасной	
6	Панель командной индикации	
12.8	Гидравлический выключатель скорости	
13.19	Устройство для управления гидравлической силой	
14.26	Надвигатель	
22.23	Системный трубопровод	
24	Насосы	
25	Валителы	
26	Гидроцилиндры	
26.29	Насосы	
31.2	Насос	
K14.2	Насос	
K13.2	Сепаратор	
K13.4	Маслоотделитель	
K15.3	Маслоотделитель	
K21.4	Соединительные фитинги	
K21.5		
K21.6		
K2.2	Наклонные емкости	
K2.2		
K2.2		
K2.2	Аккумуляторная емкость	
ВК2-5	Колоды	
ВК19	Колоды	

очистка дренажных и дренажных вод
удаление пестицидного слоя
удаление иловых отложений
регенерация механических фильтров

I	И. дождевой карачаевцам
II	О. сценария аполон дождя и кинизужуя
III	Аварийный слух в карачаевцах

				22.02.98-12	
				CPC30 PMS AG "MOCNITO"	
Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Подпись	Подпись