


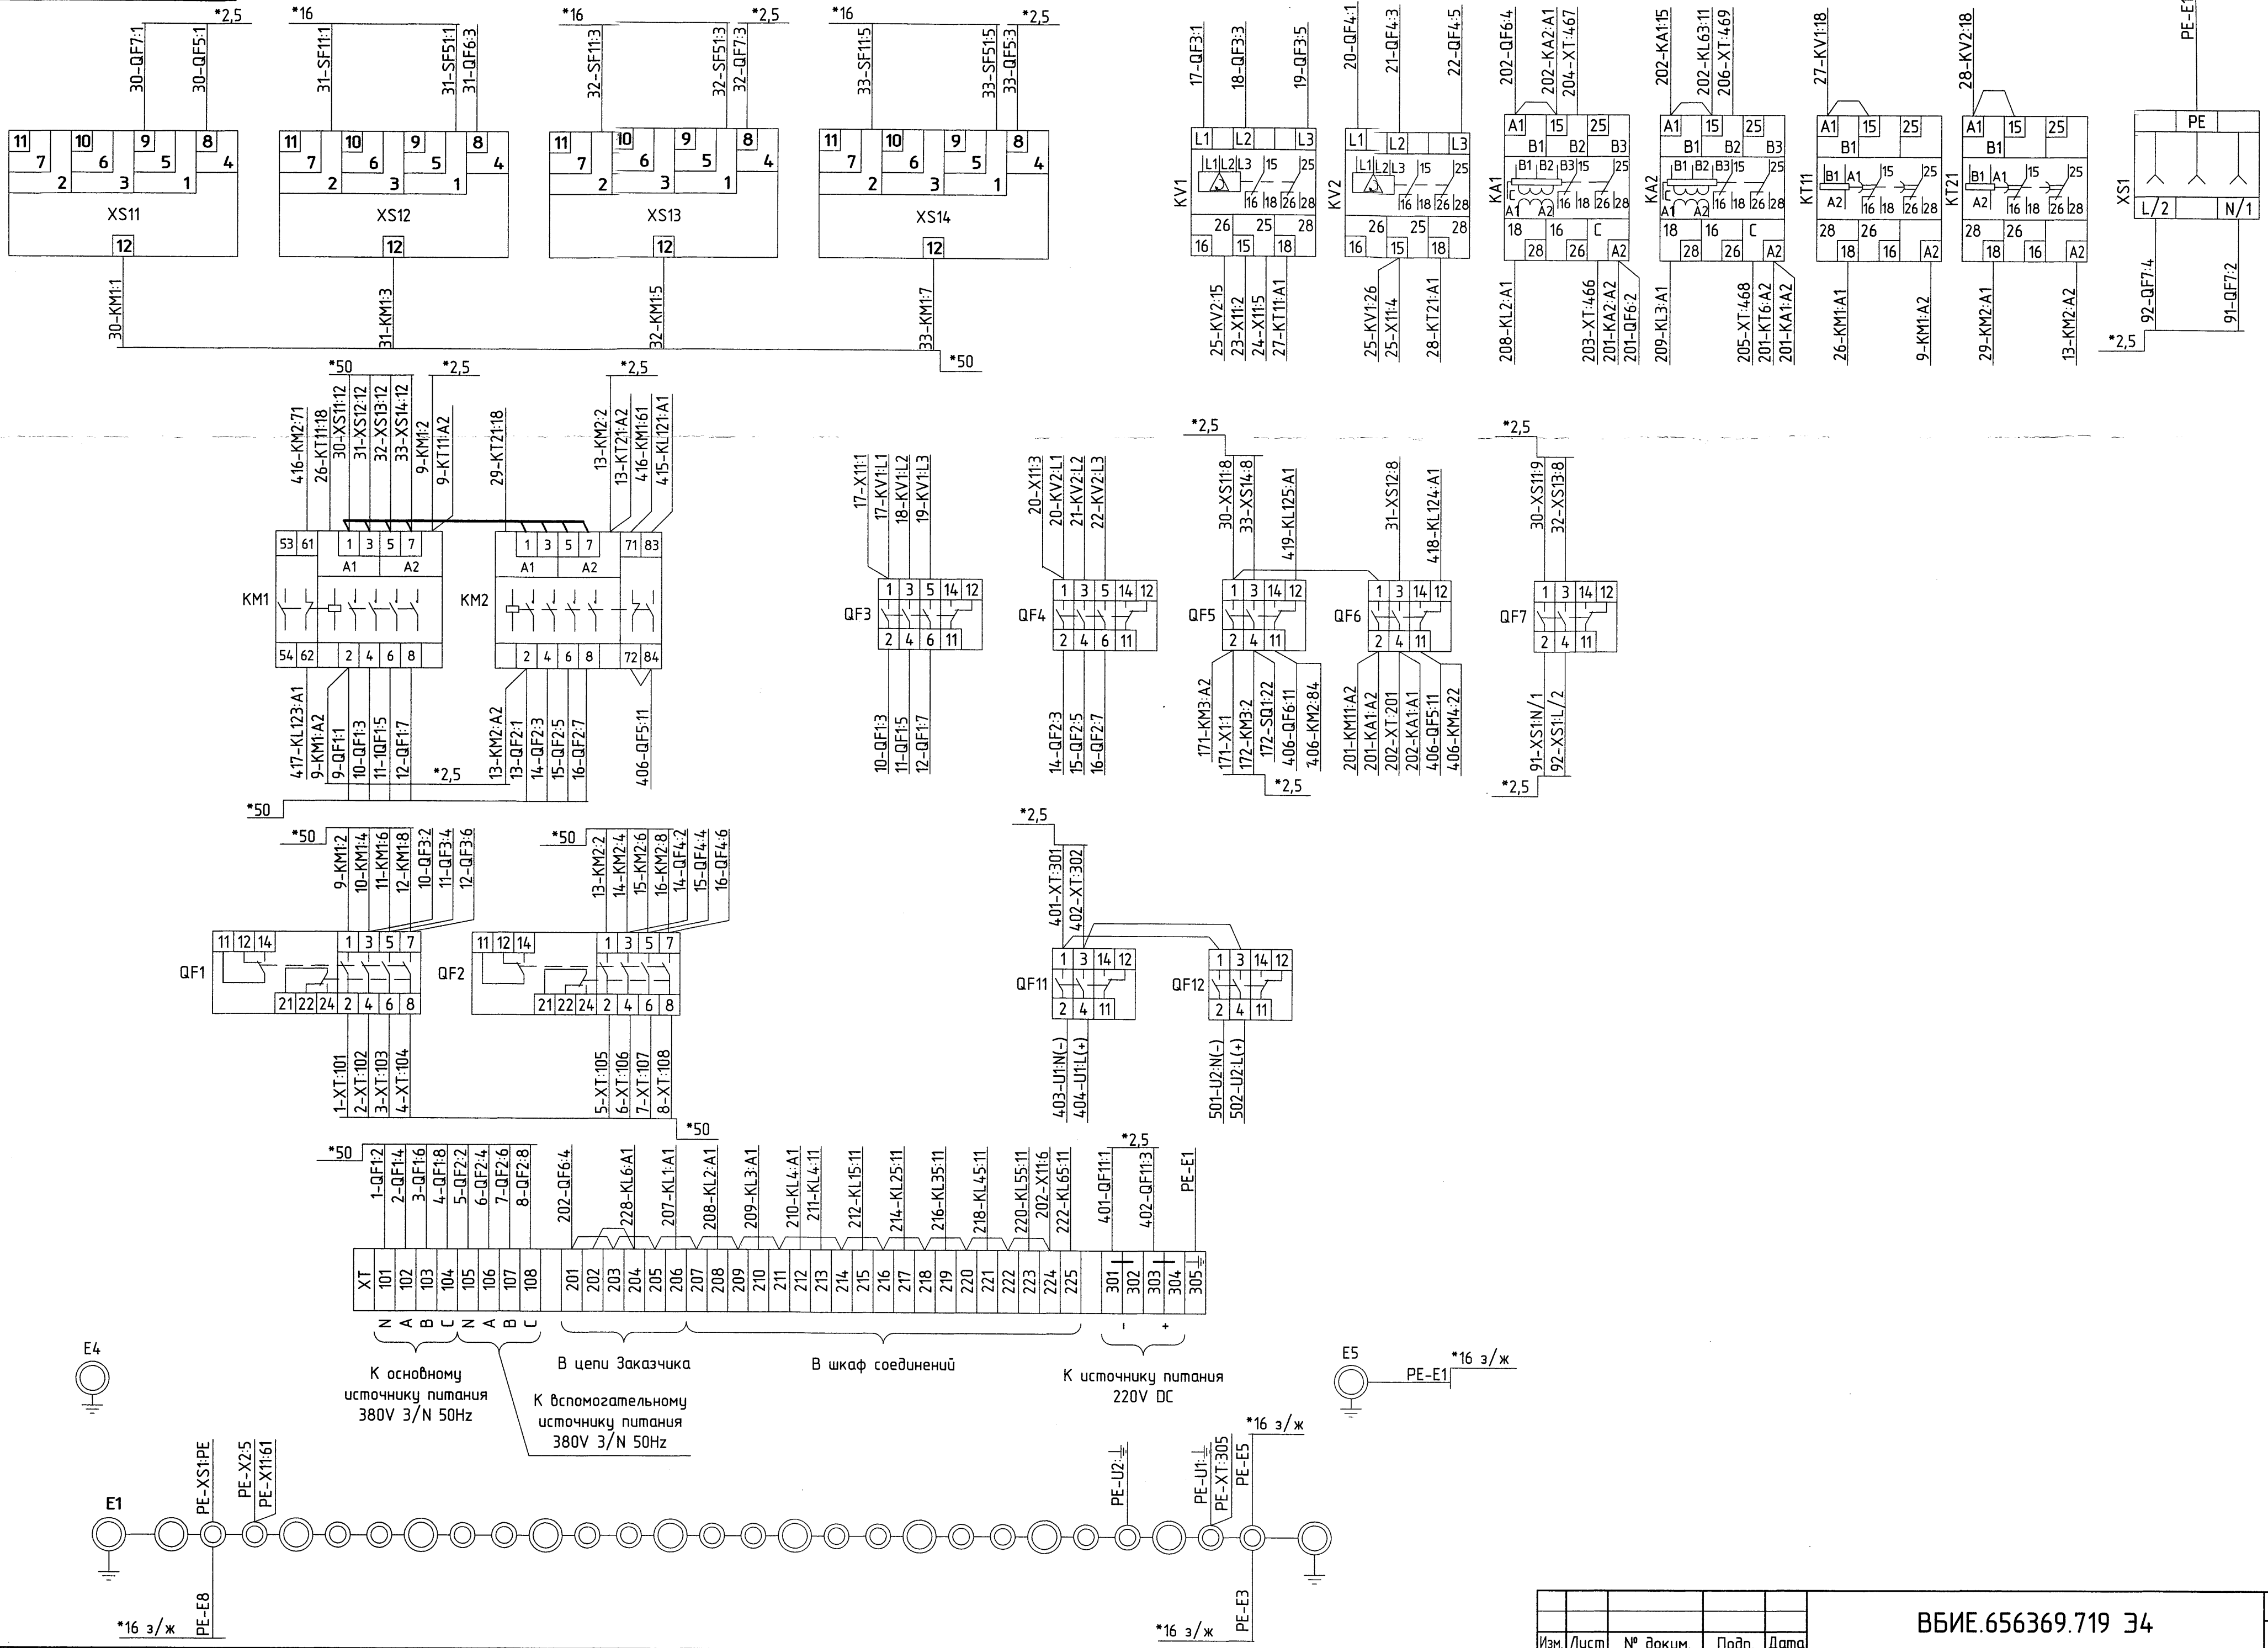


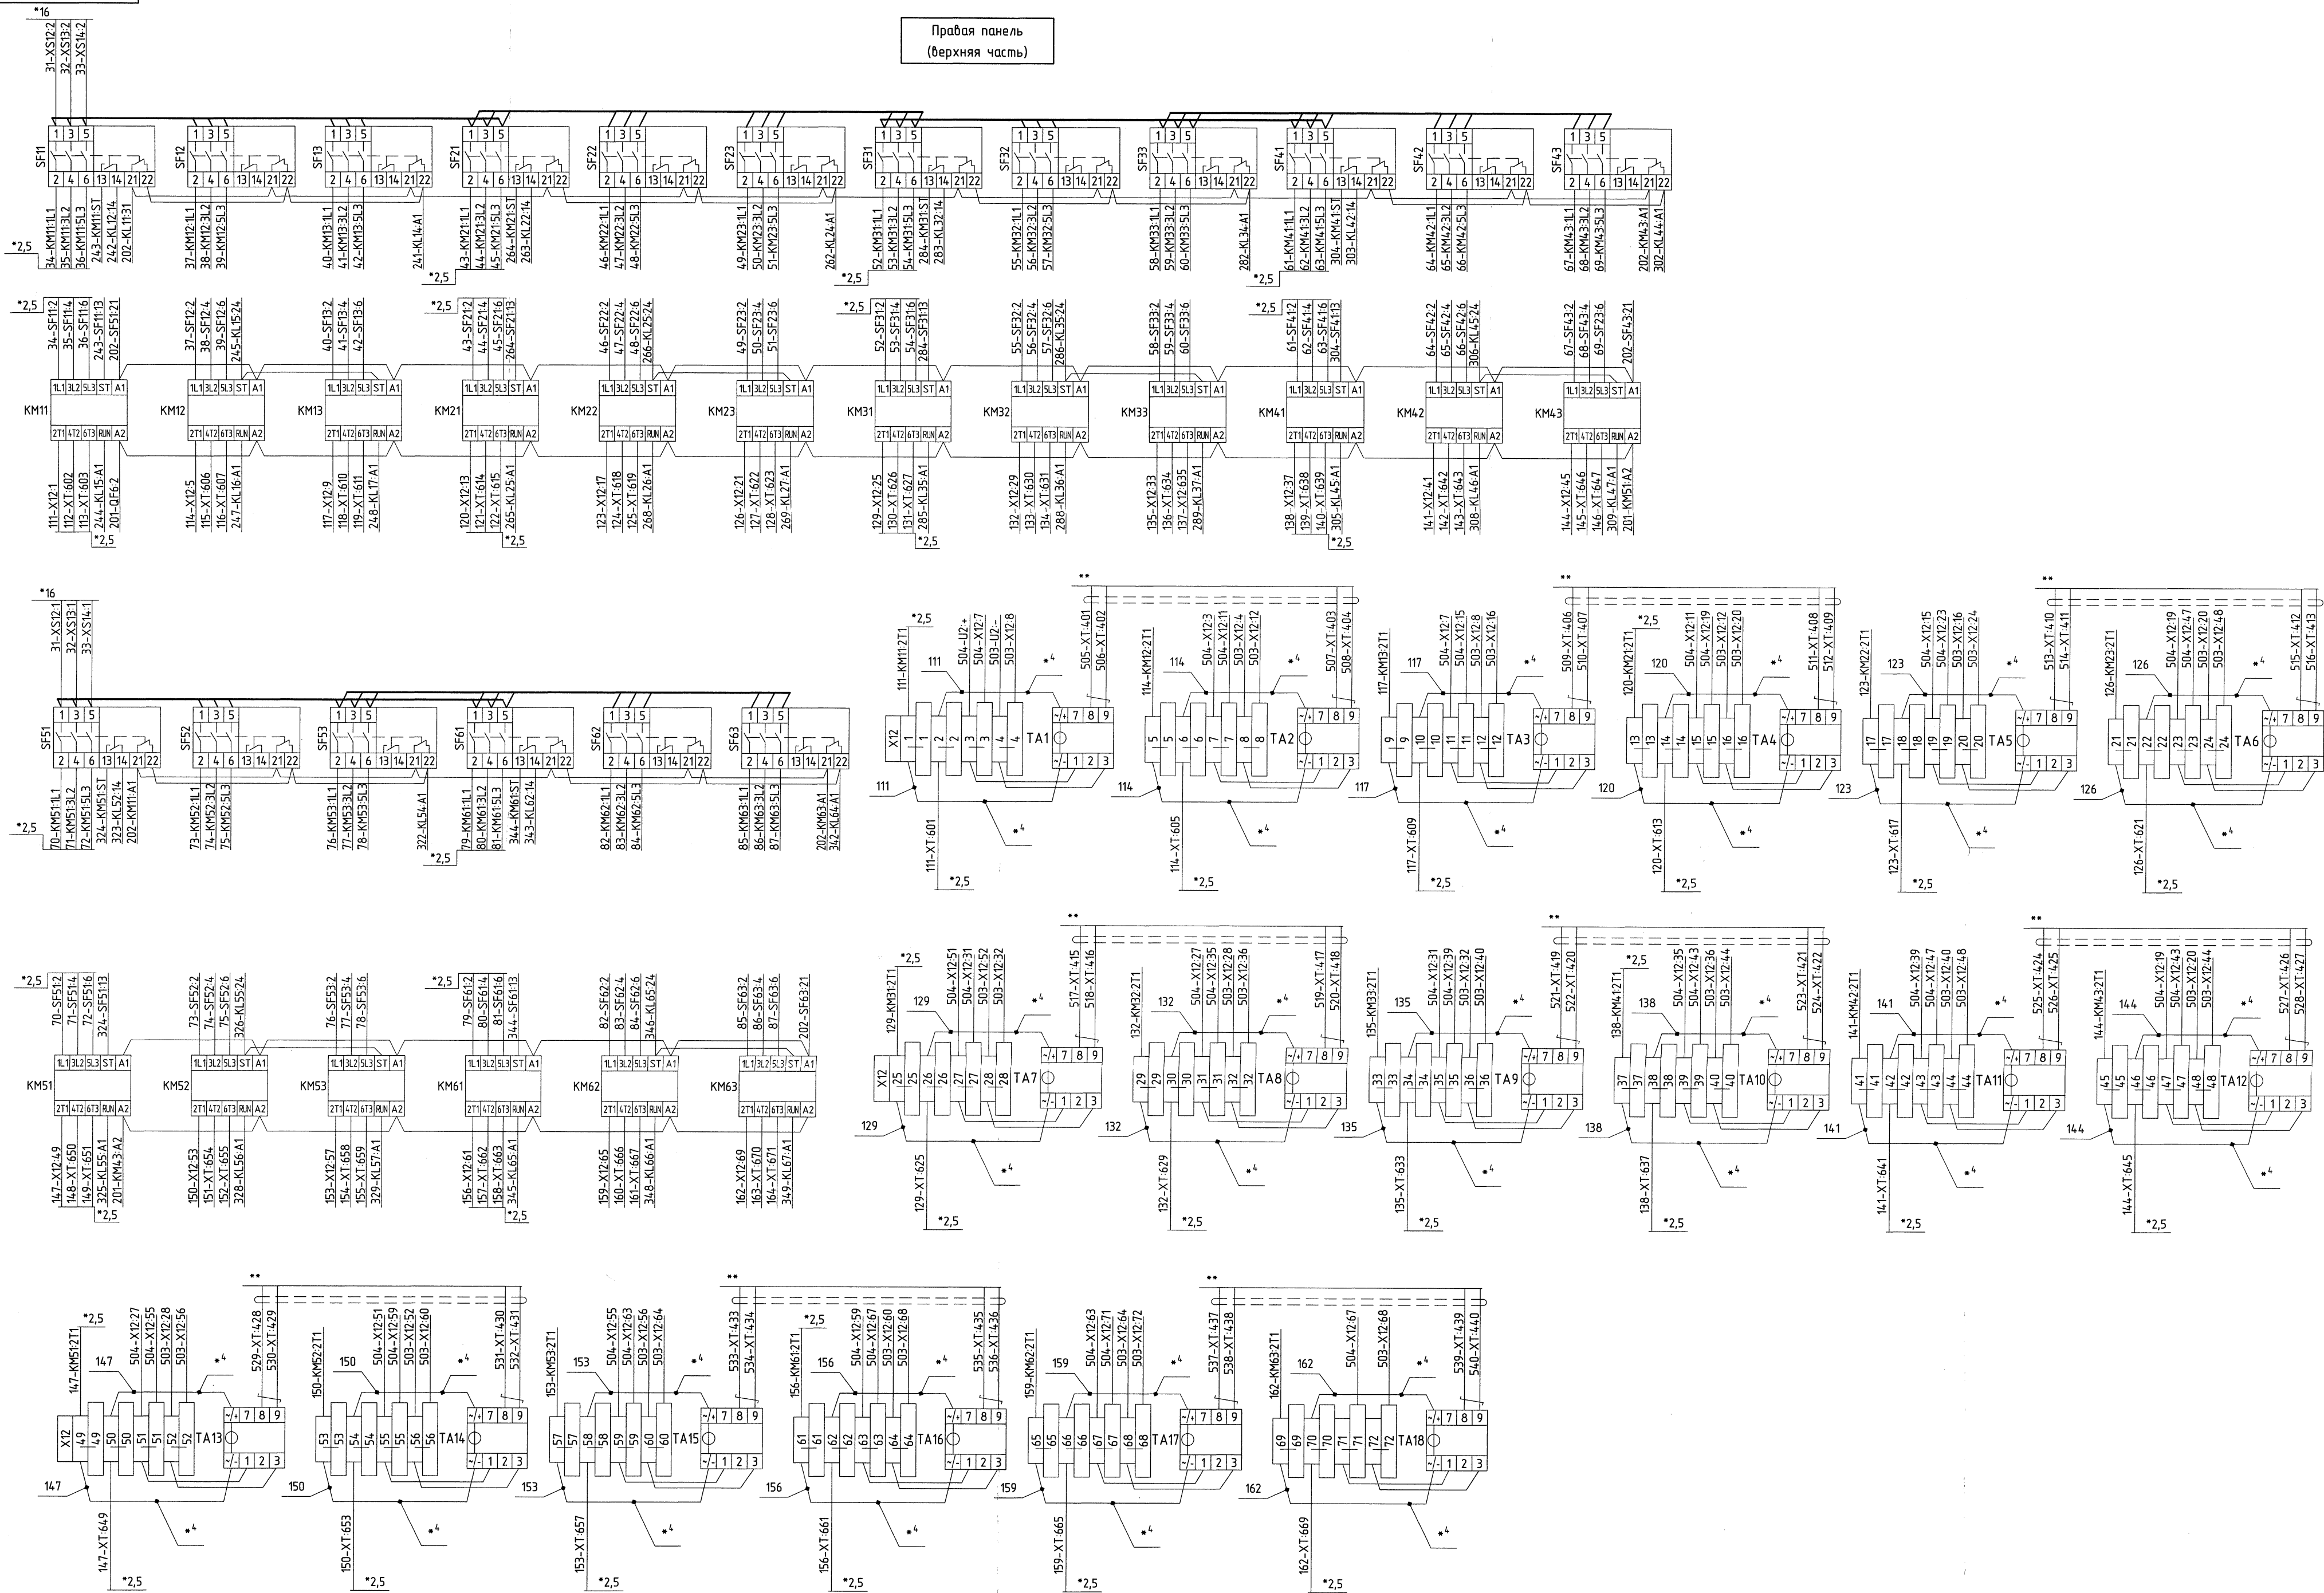

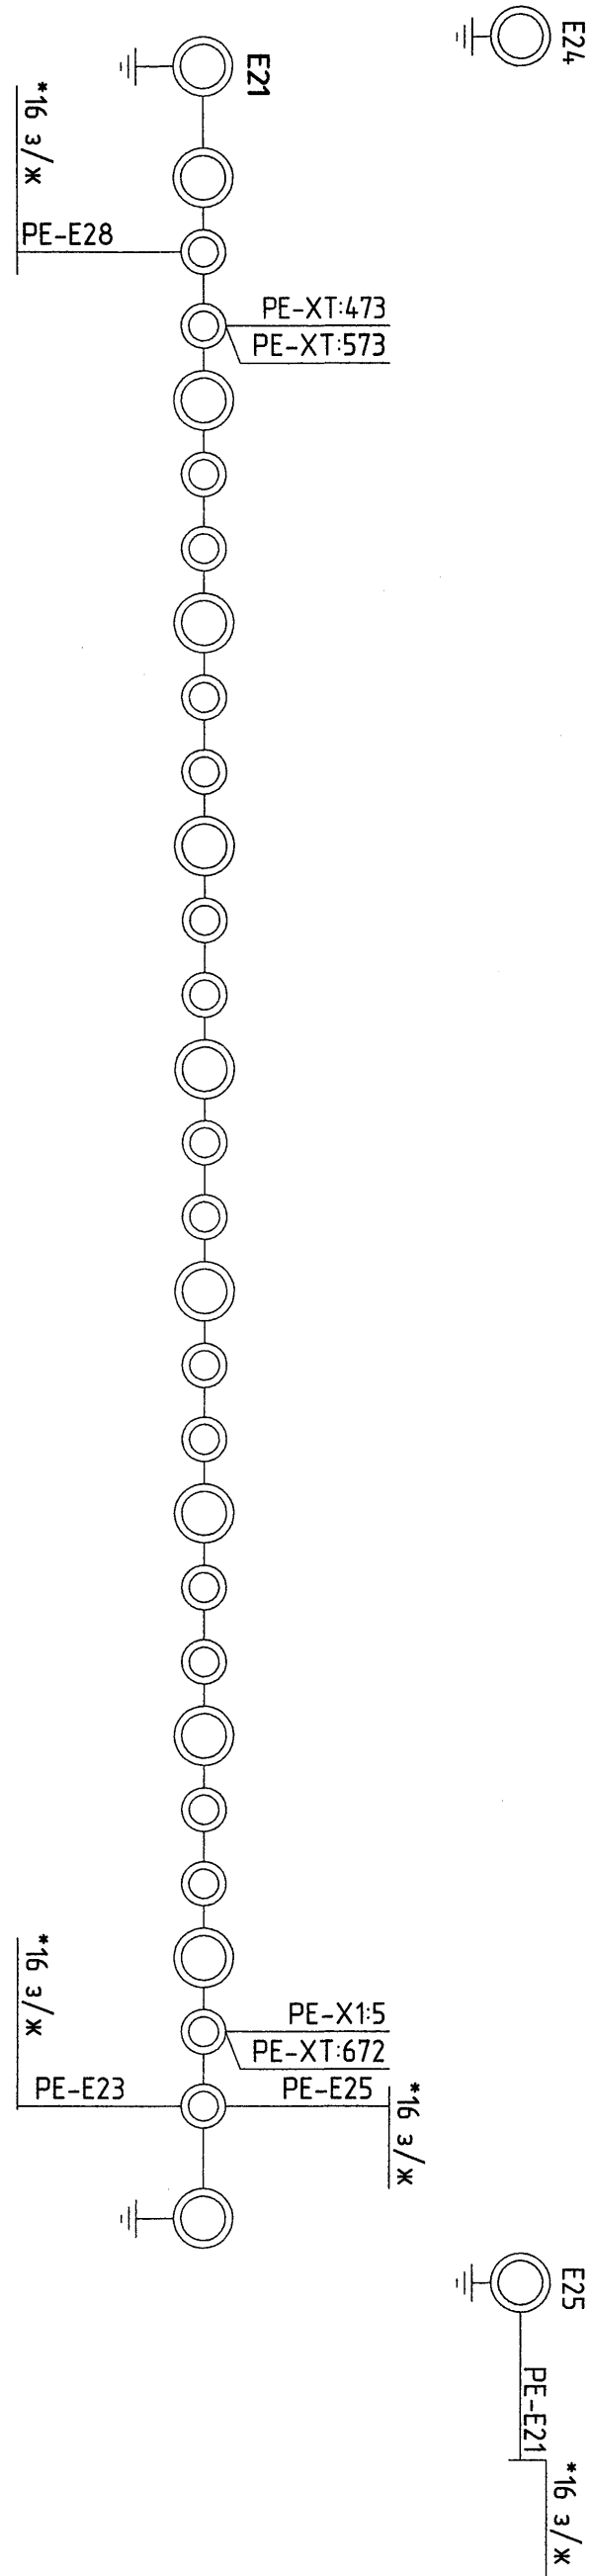

Пробная панель
(нужная часть)

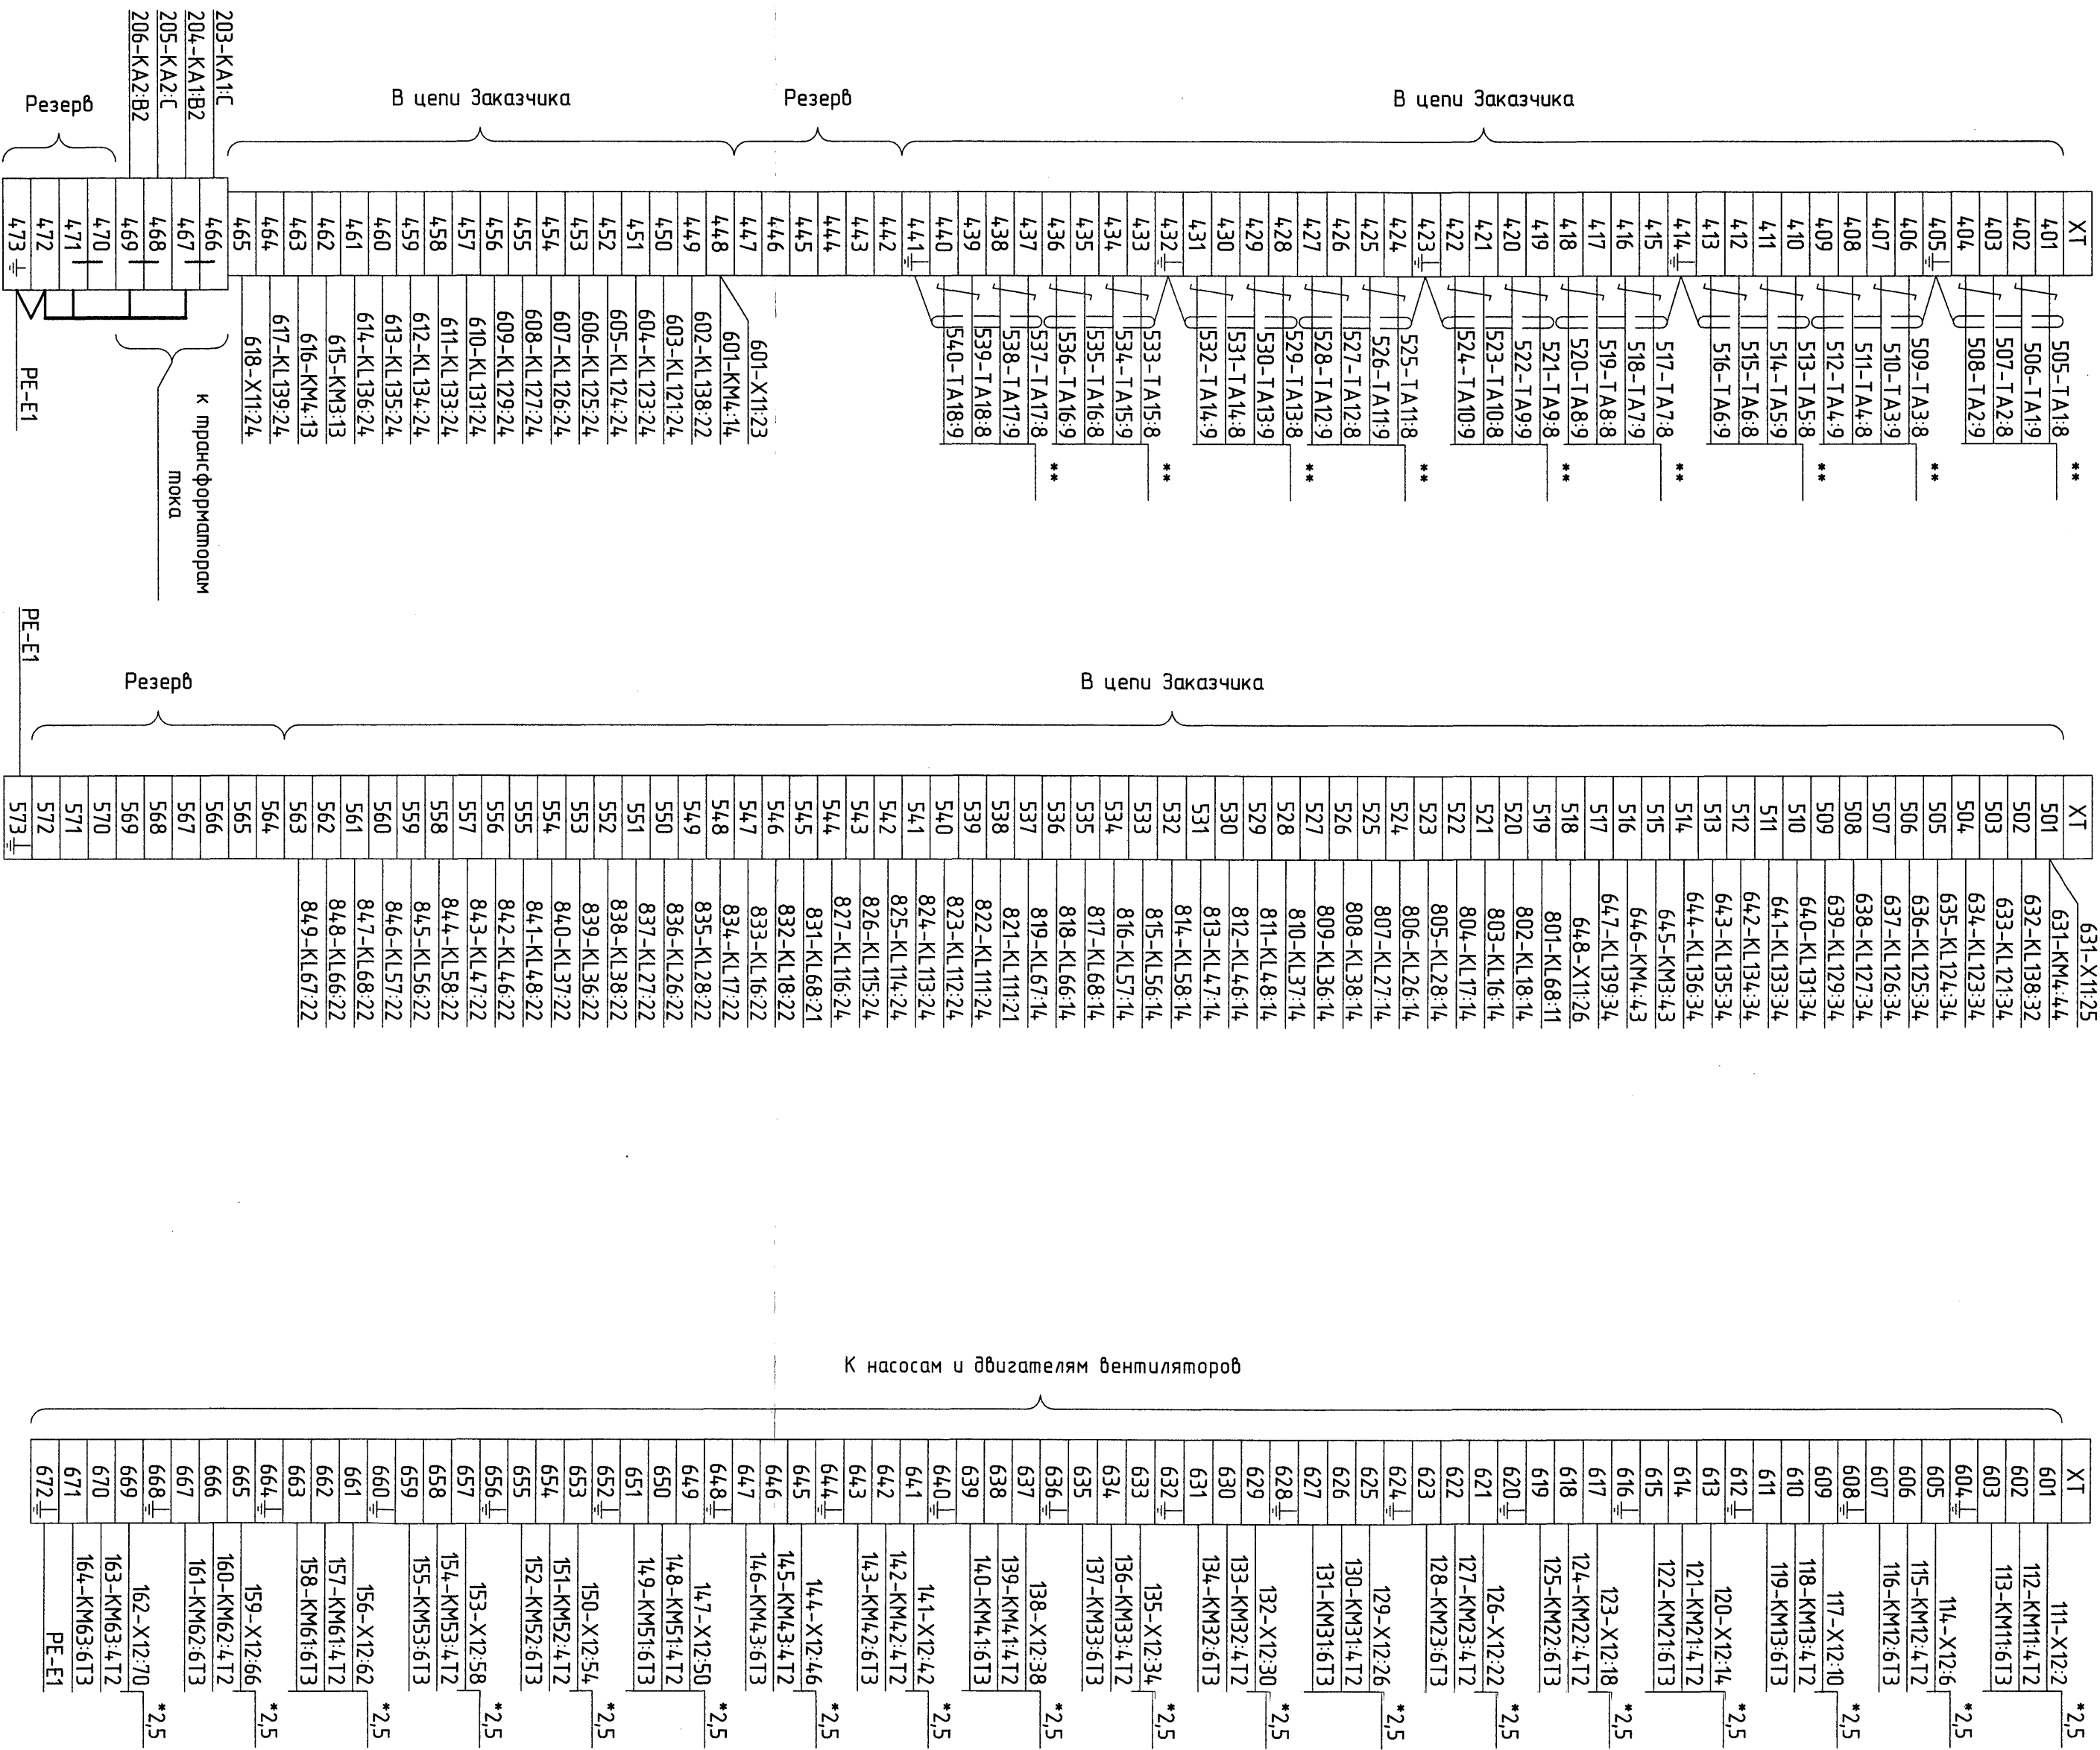

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Фсодс
1042314	23.04.18				Ф-7.3-137

1	Зад. ВНИИ 656369.719 З4	№ докум.	Подп.	Дата	ВНИИ 656369.719 З4	Лист
						4





Схема заземления шкафа

Все подключения выполнить проводом сечением 16 мм², зелено-желтого цвета и маркировать биркой "РЕ" с обоих концов провода.

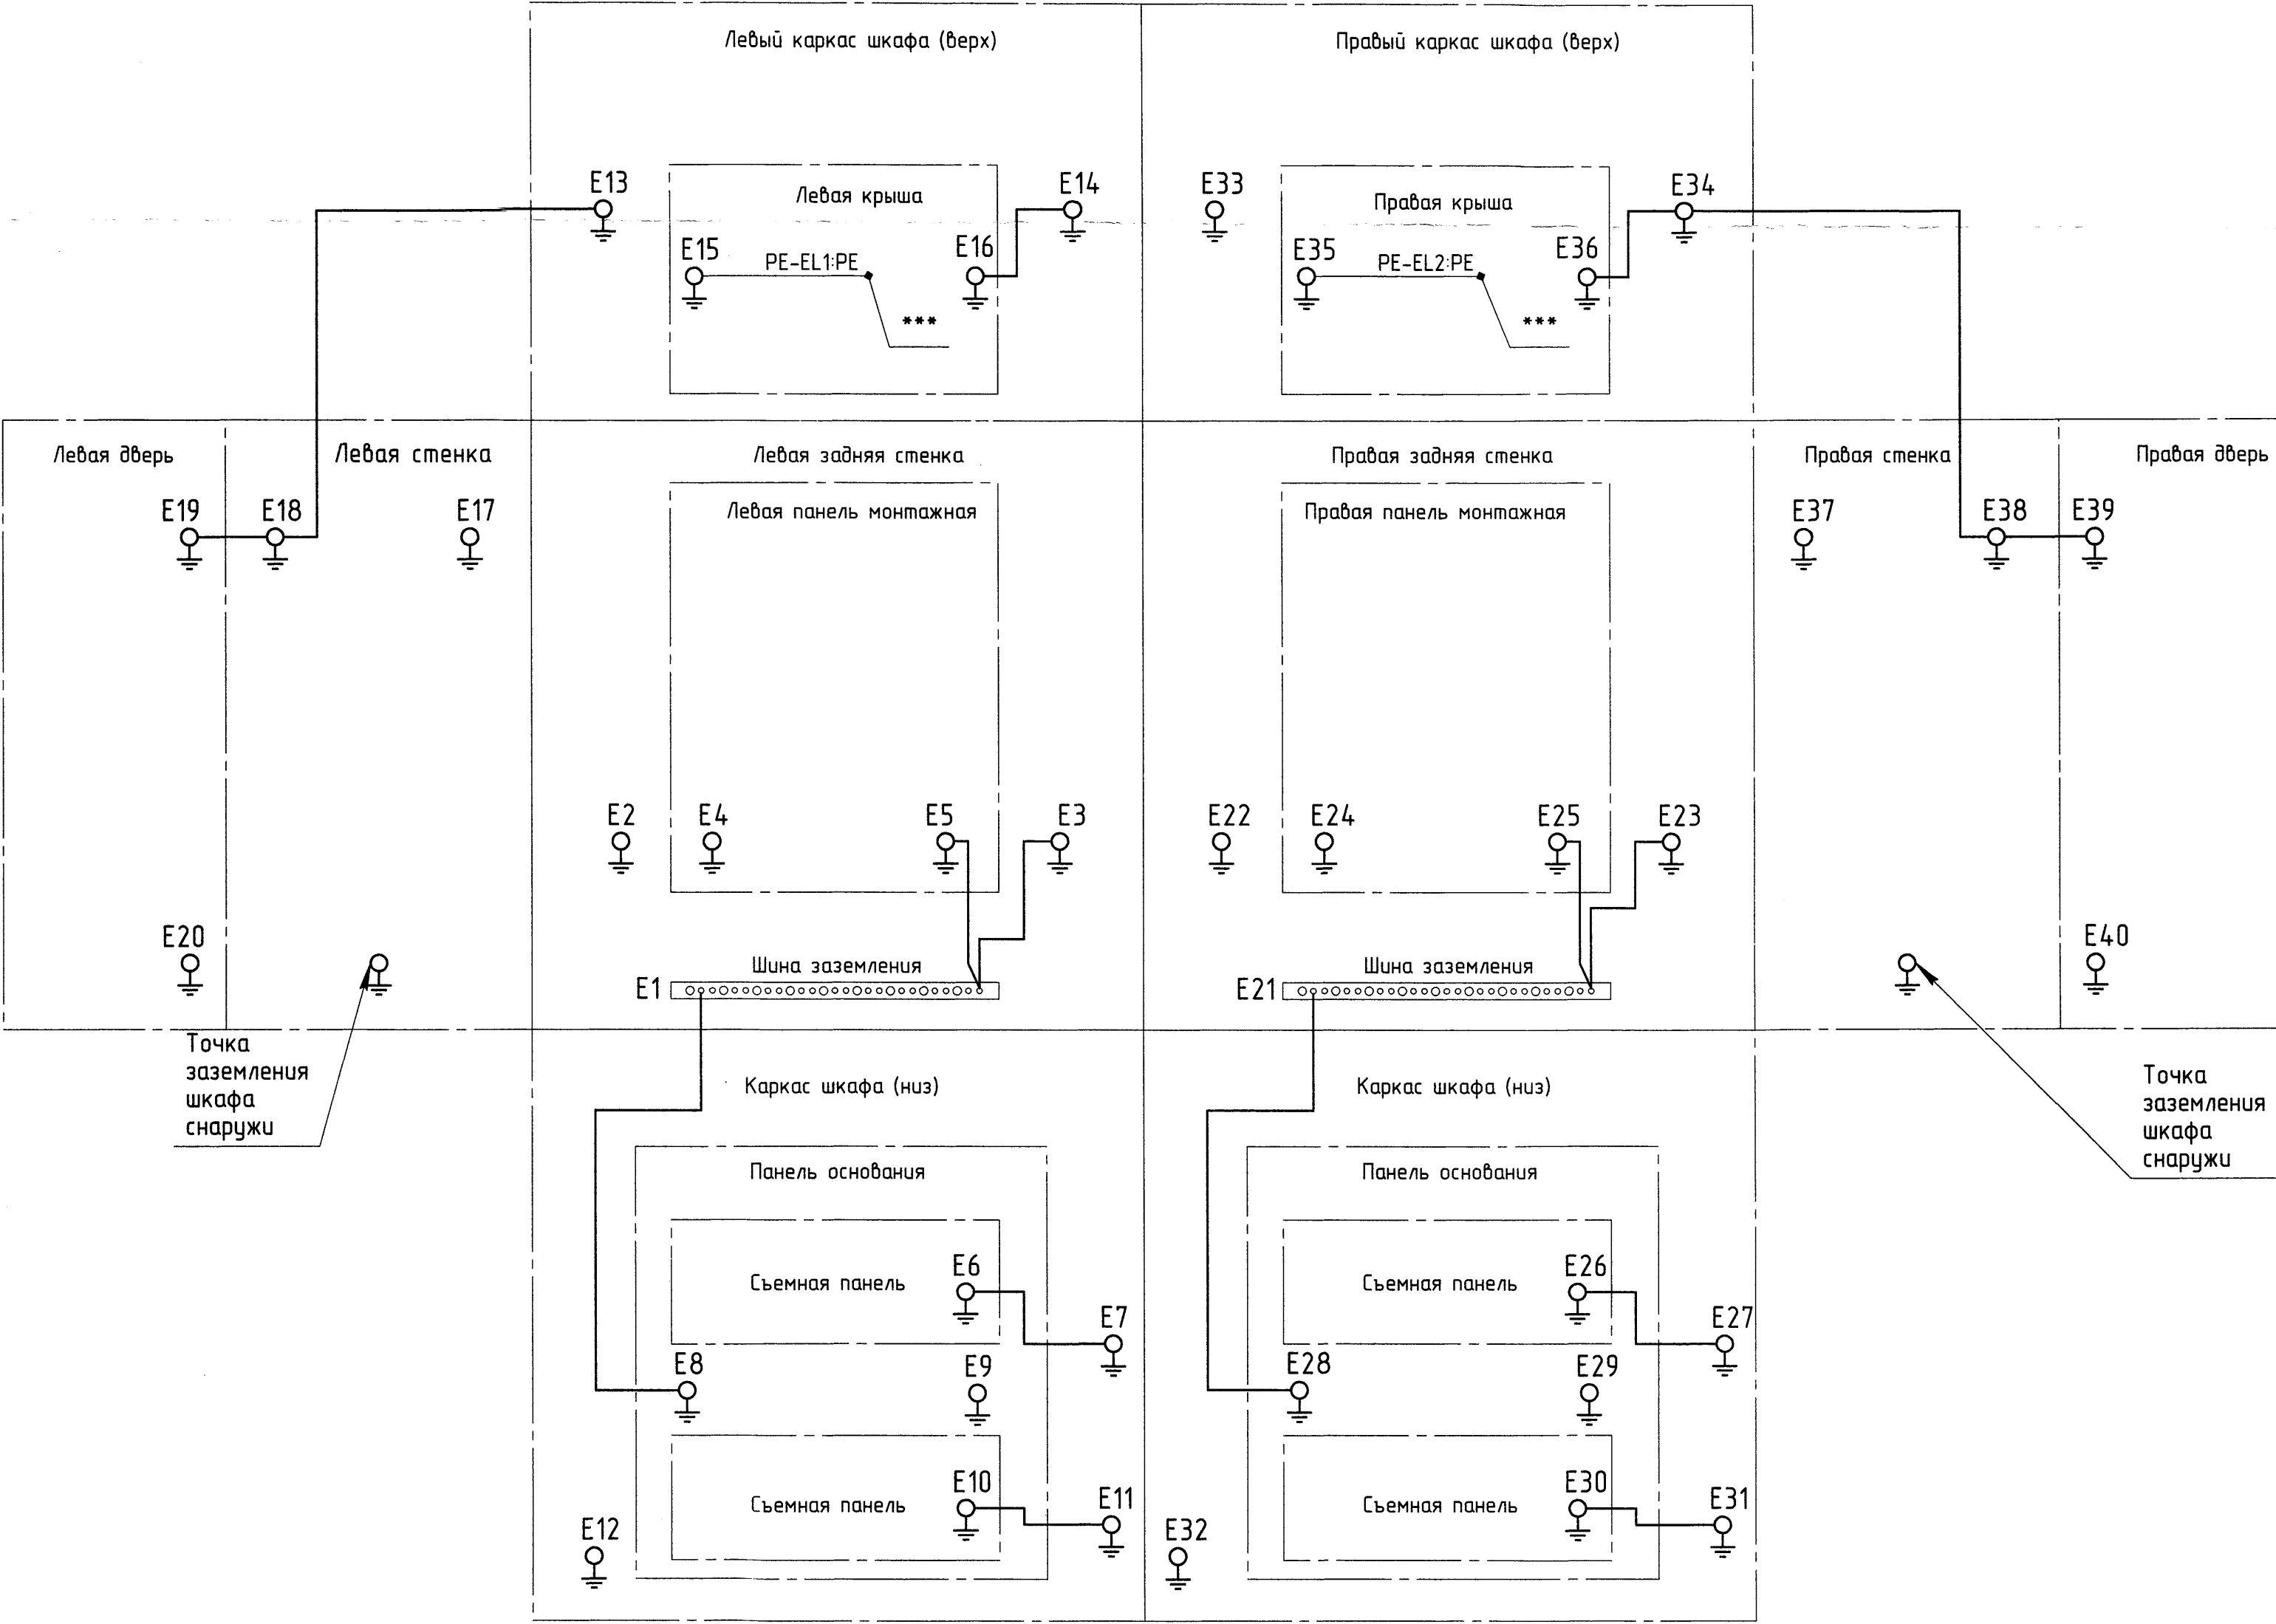

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата	Ф-7.3.137
1042314	18.04.18				