


ИНТЕ.656335.001-309 В0

Дверь шкафа условно открыта на 180°

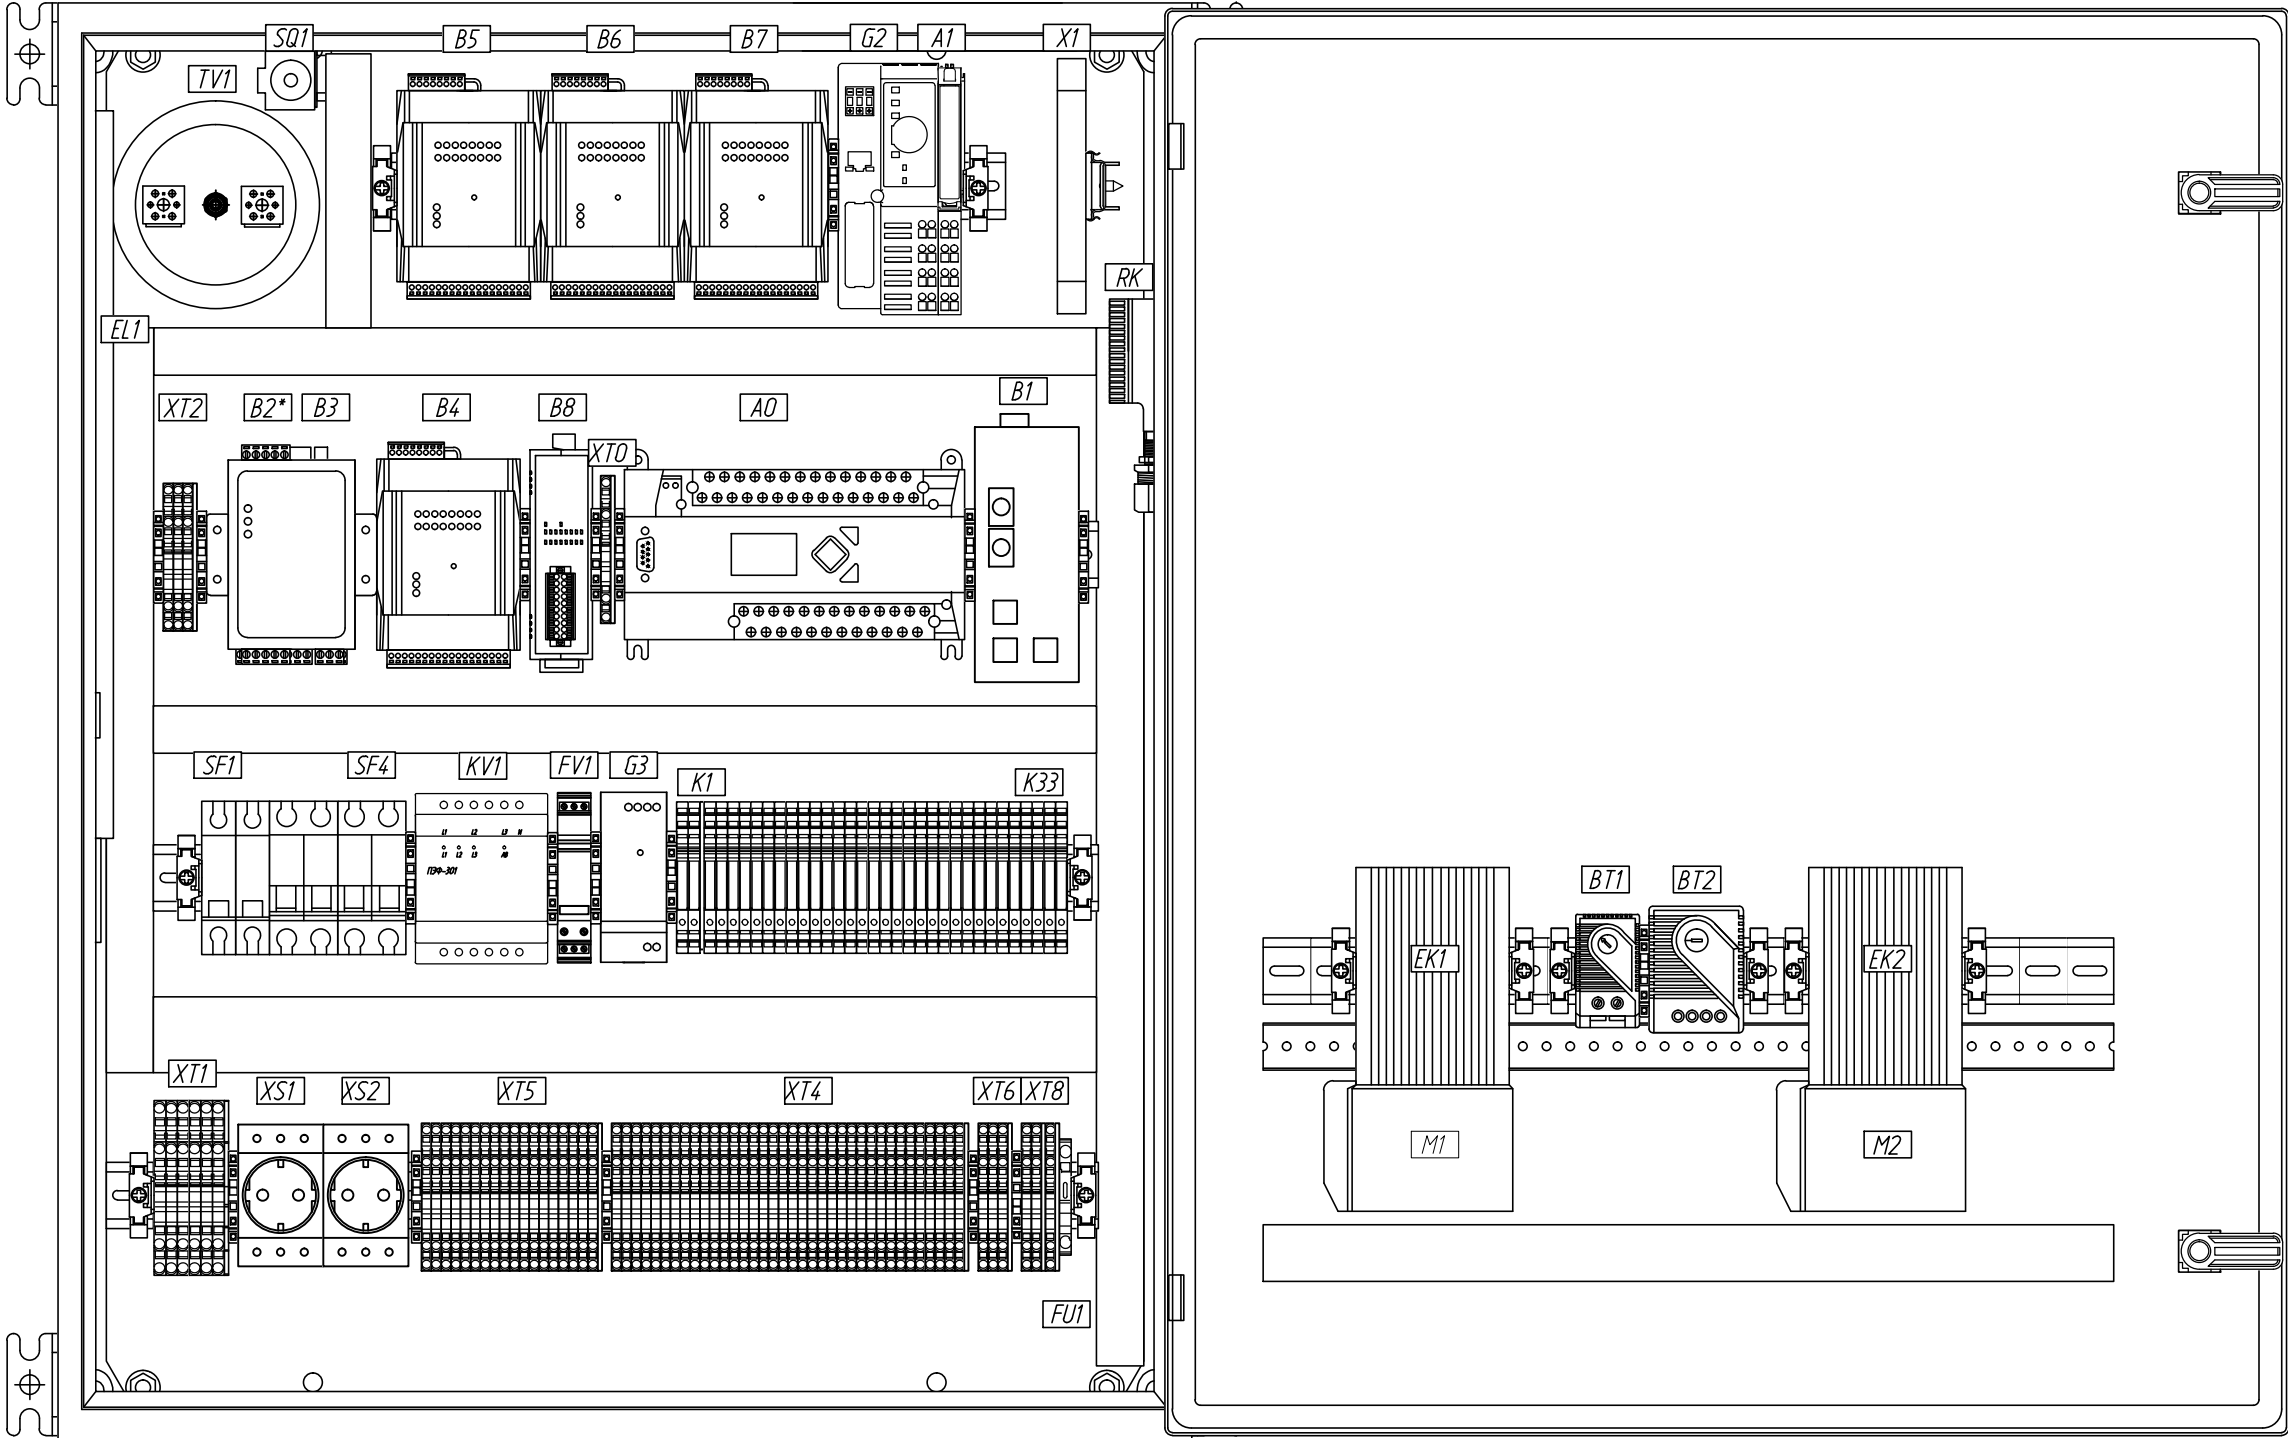

1. * Повторитель интерфейсов В2 находится перед преобразователем интерфейса В3.

					ИНТЕ.656335.001-309 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система контроля и управления (СКУ) ТДЦ-230000/330-У1 (2 шт.) Зарамагская ГЭС-1 Блок мониторинга Чертеж общего вида	Лит.	Масса	Масштаб
								1:4
						Лист 1	Листов 3	
						ЗАО ИНТЕРА		
Разраб.	Широков			10.04.18				
Пров.	Якимов			10.04.18				
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.	Одехов			10.04.18				

ИНТЕ.656335.001-309 В0

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Приборы и средства автоматизации</u>			
A0	Контроллер Micrologix 1400, Un=240VAC	1	
A1	Модуль интерфейсный, RS485	1	
B1	Промышленный коммутатор, 3 порта EtherNet 10/100 Base T, 2 порта для многомодового оптического волокна	1	
B2	Повторитель интерфейсов RS-422/485	1	
B3	Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485	1	
B4-B7	Модуль аналогового ввода, 10 каналов	4	
B8	Модуль дискретного ввода, 16 каналов	1	
G2	Модуль адаптера Ethernet	1	
<u>Электроаппаратура</u>			
BT1	Термостат	1	
BT2	Термостат	1	
EK1,EK2, M1,M2	Блок нагревателя с отопительным вентилятором, 250Вт	2	
EL1	Светильник светодиодный	1	
FU1	Клемма с рычажковым держателем предохранителя. Вставка плавкая, In=1A	1	
FV1	Устройство защиты от перенапряжений	1	
G3	Блок питания импульсный, Uin=100-240 AC, Uout=24 DC, In=1,75A	1	
K1-K33	Релейный модуль, 1 перекидной контакт (6A), Un=230 AC/DC	33	
KV1	Переключатель фаз универсальный автоматический	1	
RK	Датчик температуры	1	
SF1, SF2	Выключатель автоматический, однополюсный, переменный/постоянный ток, характеристика C, In=6A	2	
SF3	Выключатель автоматический, 2-х полюсный, переменный/постоянный ток, характеристика C, In=10A	1	
SF4	Выключатель автоматический, 2-х полюсный, переменный/постоянный ток, характеристика C, In=1A	1	
SQ1	Концевой выключатель открытия двери	1	
TV1	Трансформатор разделительный 220/220В, Pn= 0,16 кВА	1	
XS1, XS2	Розетка электрическая	2	
XT1:1-3,6	Клемма двухжарусная с пружинными зажимами, STTBS 4	4	

Инв. № подл.	309076
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Инв. № подл.	309076	Подп. и дата	10.04.18	ИНТЕ.656335.001-309 В0					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2

ИНТЕ.656335.001-309 В0

Поз.
обознач.

Наименование

Кол.

Примечание

ХТ1,5,6

Клемма двухъярусная защитного провода с пружинными зажимами,
STTBS 4-PE

2

ХТ0,ХТ2,ХТ4,
ХТ5,ХТ6,ХТ8

Клемма двухъярусная с зажимами Push-in, PTTBS 2,5

64

Х1

Сплэйс-кассета

1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

10.04.18

Инв. № подл.

309076

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ИНТЕ.656335.001-309 В0

Лист

3

Копировал

Формат

А4