
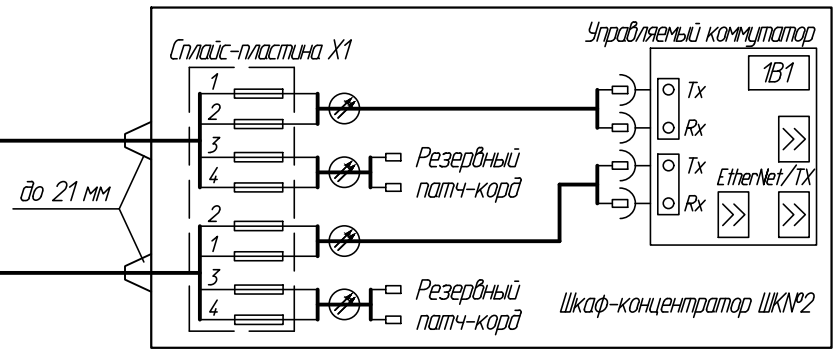
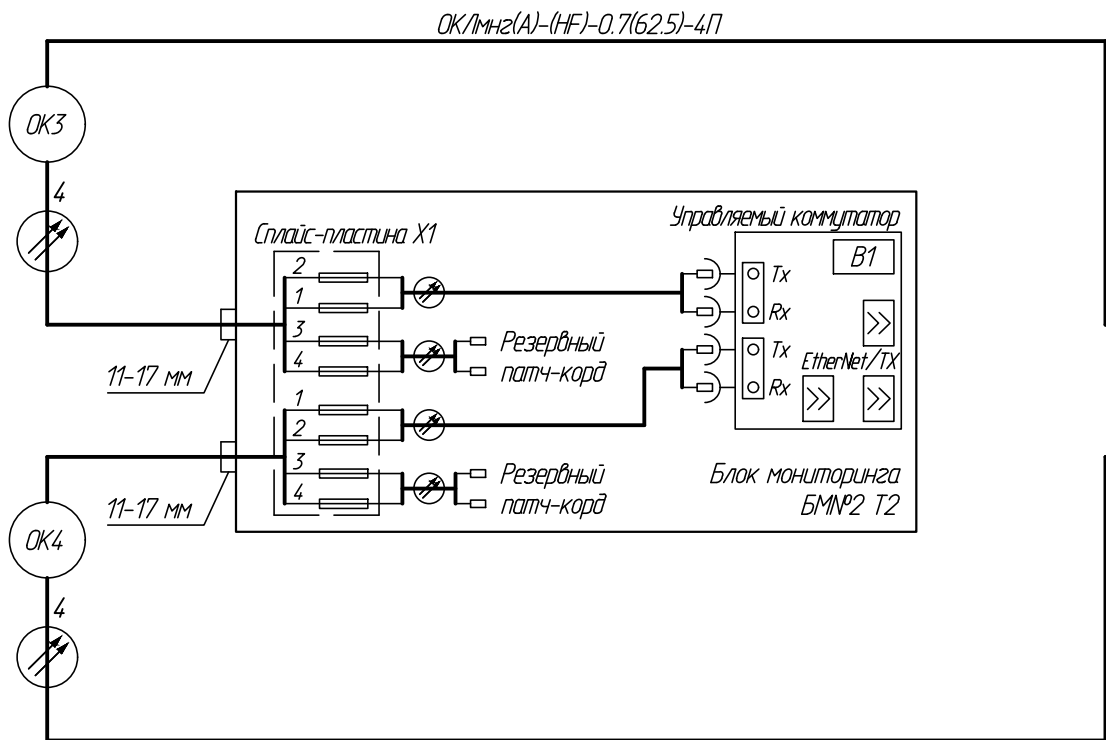
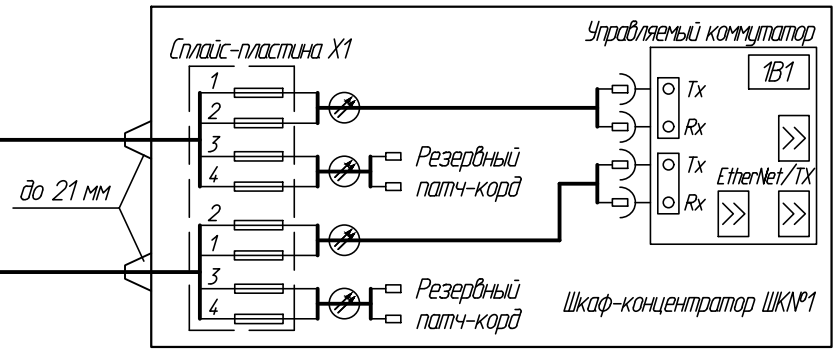


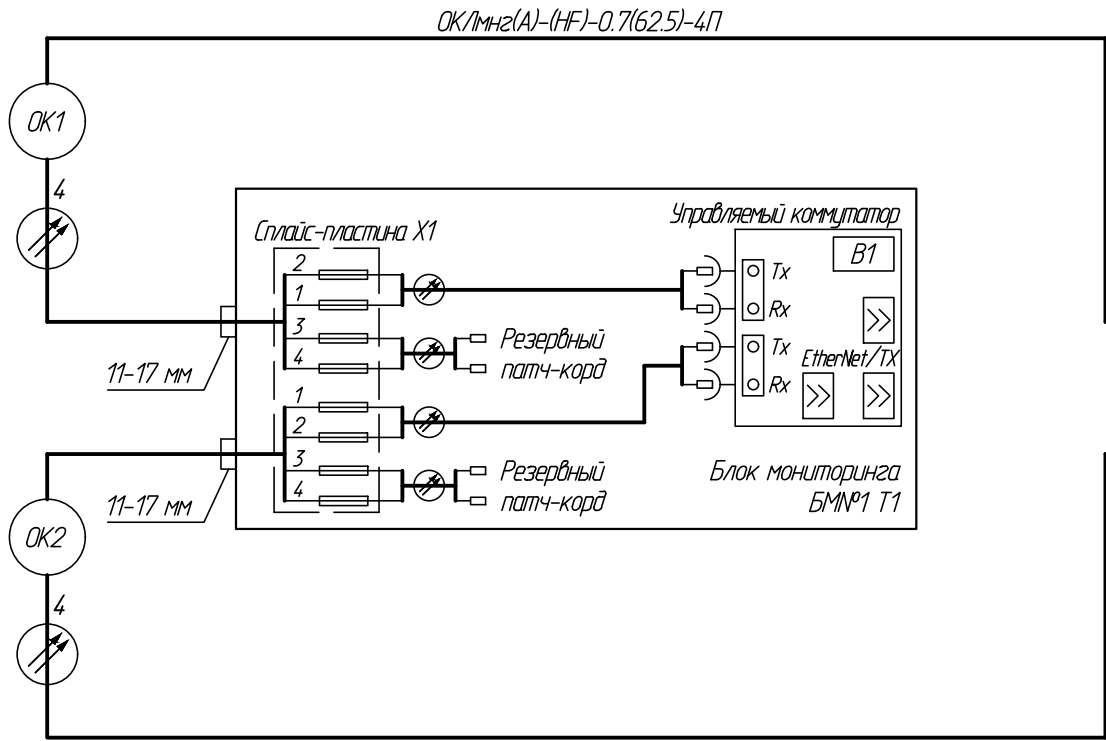

1. Указанная кабельная продукция в объеме таблицы 3 технического задания 309.03.77 ТЗ входит в комплект поставки ЗАО "Интера";
2. Незадействованные волокна оптических кабелей сварить с резервными оптическими патч-кордами согласно Инструкции по монтажу (термоусадочные гильзы для защиты сварного стыка, а также основные и резервные патч-корды от сплайс-пластин до коммутаторов БМ, ШК в комплект поставки не входят);
3. Тип оптического разъема управляемых коммутаторов БМ, ШК "SC" (тип обработки торца PC, SPC, UPC);
4. Максимальное расстояние от коммутаторов до сплайс-пластин в БМ, ШК - 1 м;
5. Длина одного сегмента оптического кабеля не более 2 км.

					ИНТЕ.656455.001-309 /15				
					Система мониторинга и диагностики ТДЦ-230000/330-У1 (2 шт.) Зарамагская ГЭС-1. Схема оптическая подключений	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		А			
Разраб.	Чедотарев			15.05.18					
Пров.	Обухов			15.05.18					
						Лист	Листов 1		
Утв.	Морозов			15.05.18		ЗАО "Интера"			