
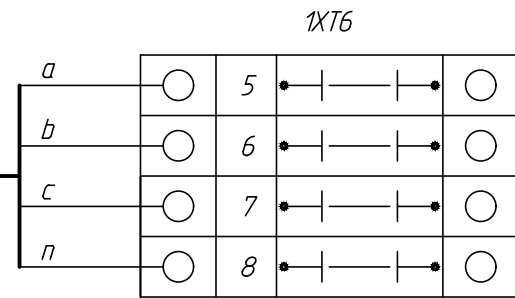
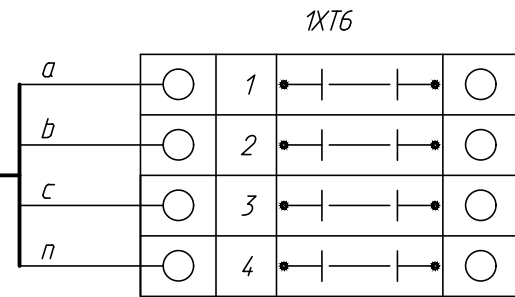




ТДЦ-230000/330-У1, Т1


Высшее напряжение (ВН)

Низшее напряжение (НН)

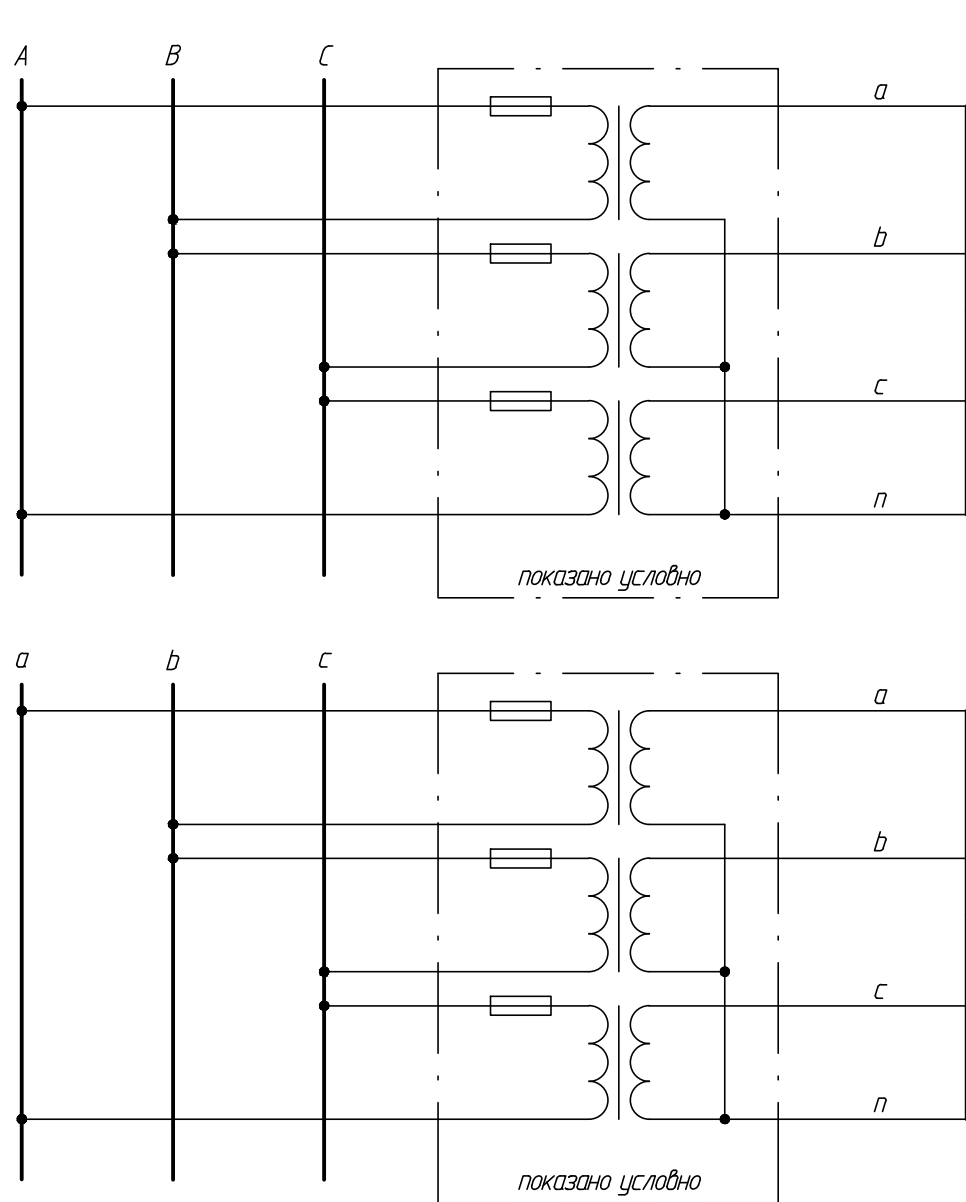

Шкаф-концентратор ШК№1

- Указанная кабельная продукция в объеме таблицы 3 технического задания 309.03.77 ТЗ входит в комплект поставки ЗАО "Интера";
- Экранирующие оболочки кабелей на стороне ШК заземлить с помощью шины заземления, согласно Инструкции по монтажу;
- Пропускная способность гермовводов ШК до 21 мм. Подключения к клеммникам пХТ5, пХТ6 0,5-6/0,5-10мм² (многожильный провод с кабельным наконечником/одножильный провод);
- Подключения к ШК№2 Т2 выполнять аналогично ШК№1 Т1, на те же клеммы.


					ИИТЕ.656455.001-309 35.1				
					Система мониторинга и диагностики ТДЦ-230000/330-У1 (2 шт.) Зарамагская ГЭС-1. Шкаф-концентратор. Схема электрическая подключений измерительных трансформаторов	Лит.	Масса		Масштаб
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата		А			
Разраб.		Чедотарев		15.05.18					
Пров.		Обухов		15.05.18					
						Лист 1		Листов 2	
Н.контр.					ЗАО "Интера"				
Утв.		Морозов		15.05.18					

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № аудл.	Подп. и дата
309136	15.05.18			

ТДЦ-230000/330-У1, Т1

11. 00000000

ТТ 880708 НН

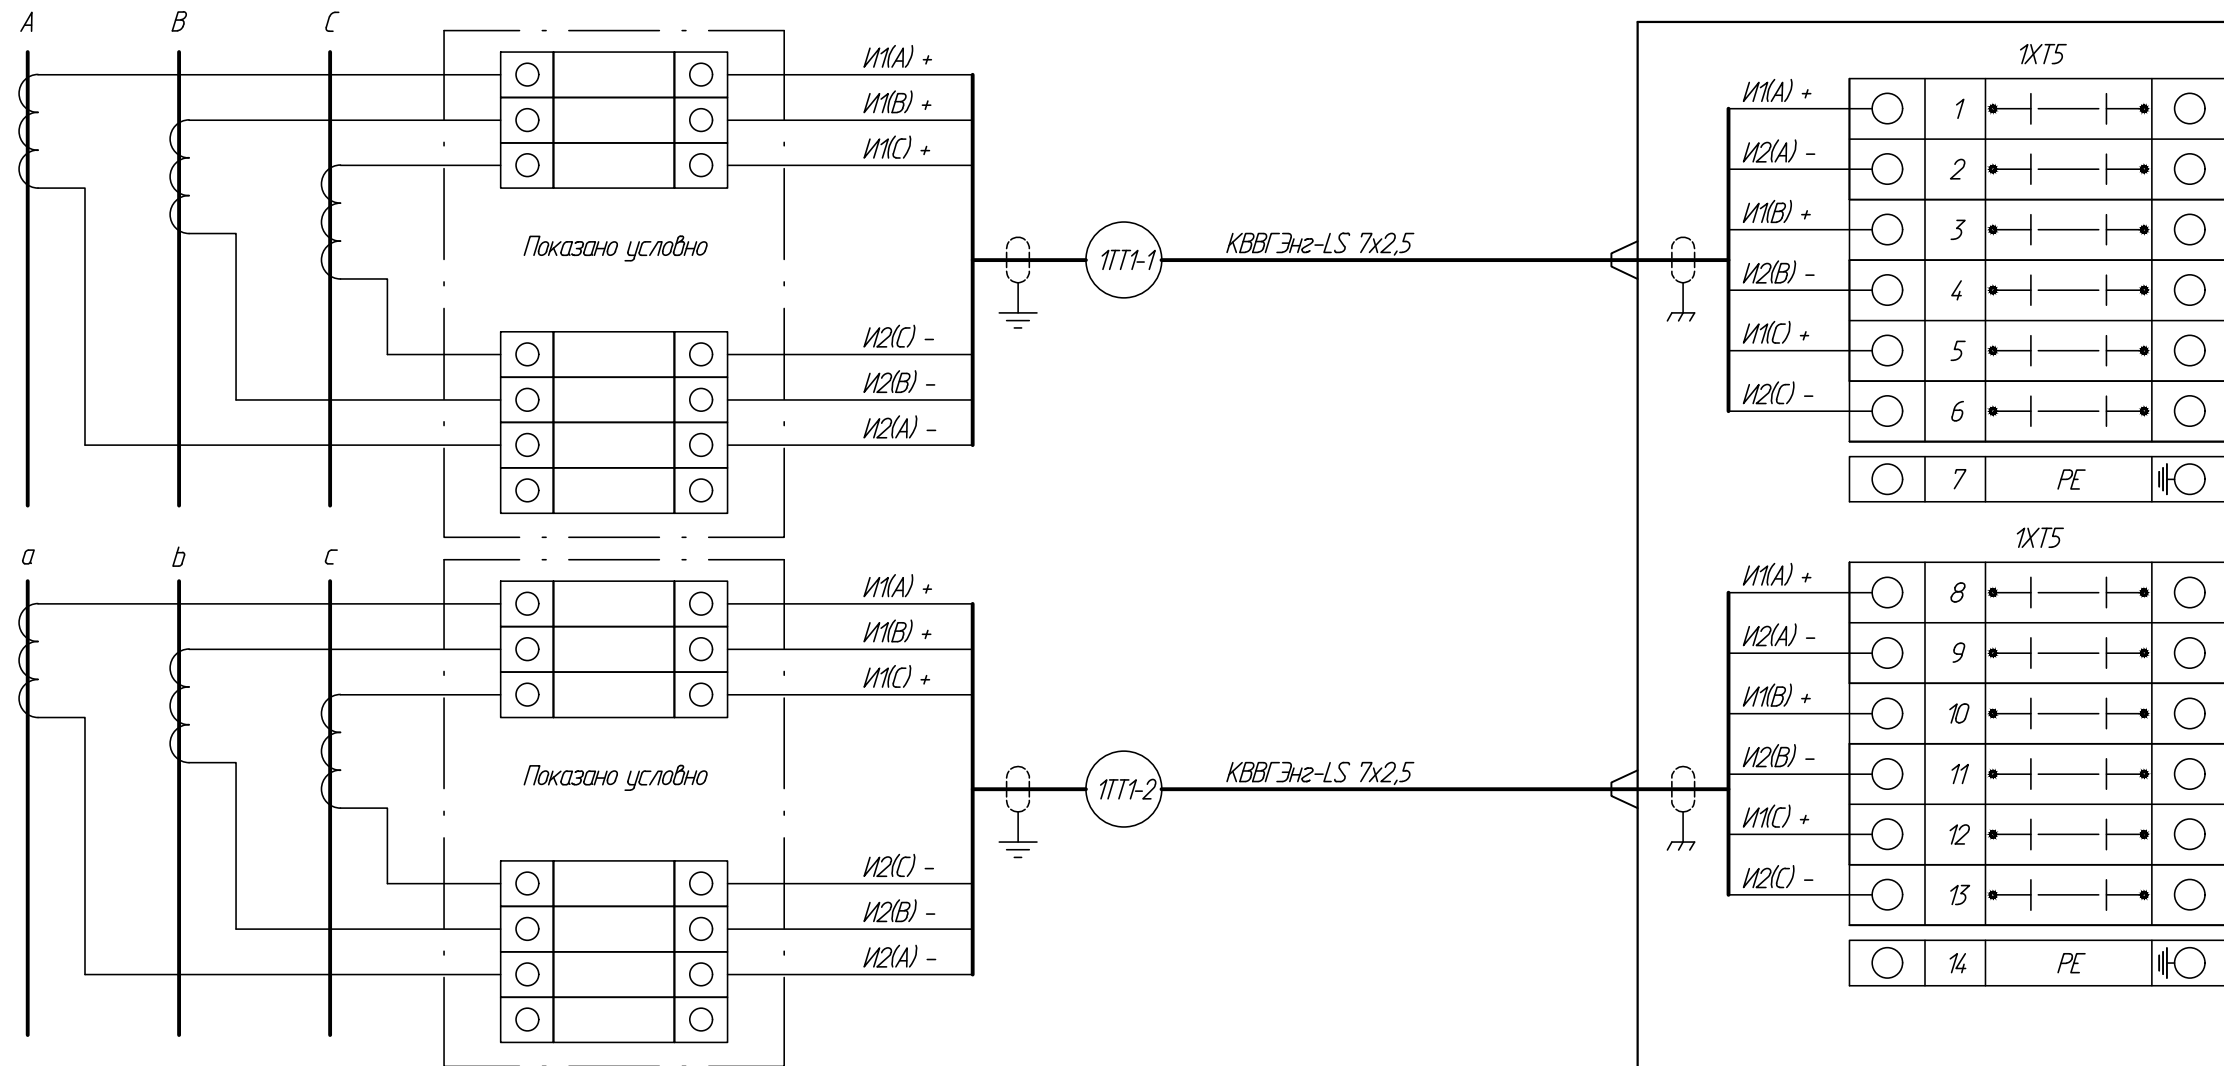

Шкаф-концентратор ШК№1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

INTE.656455.001-309 35.1

Копировал

Формат А3

АУСТ
2