
1834-20-2289.04

√Ra25 (√)

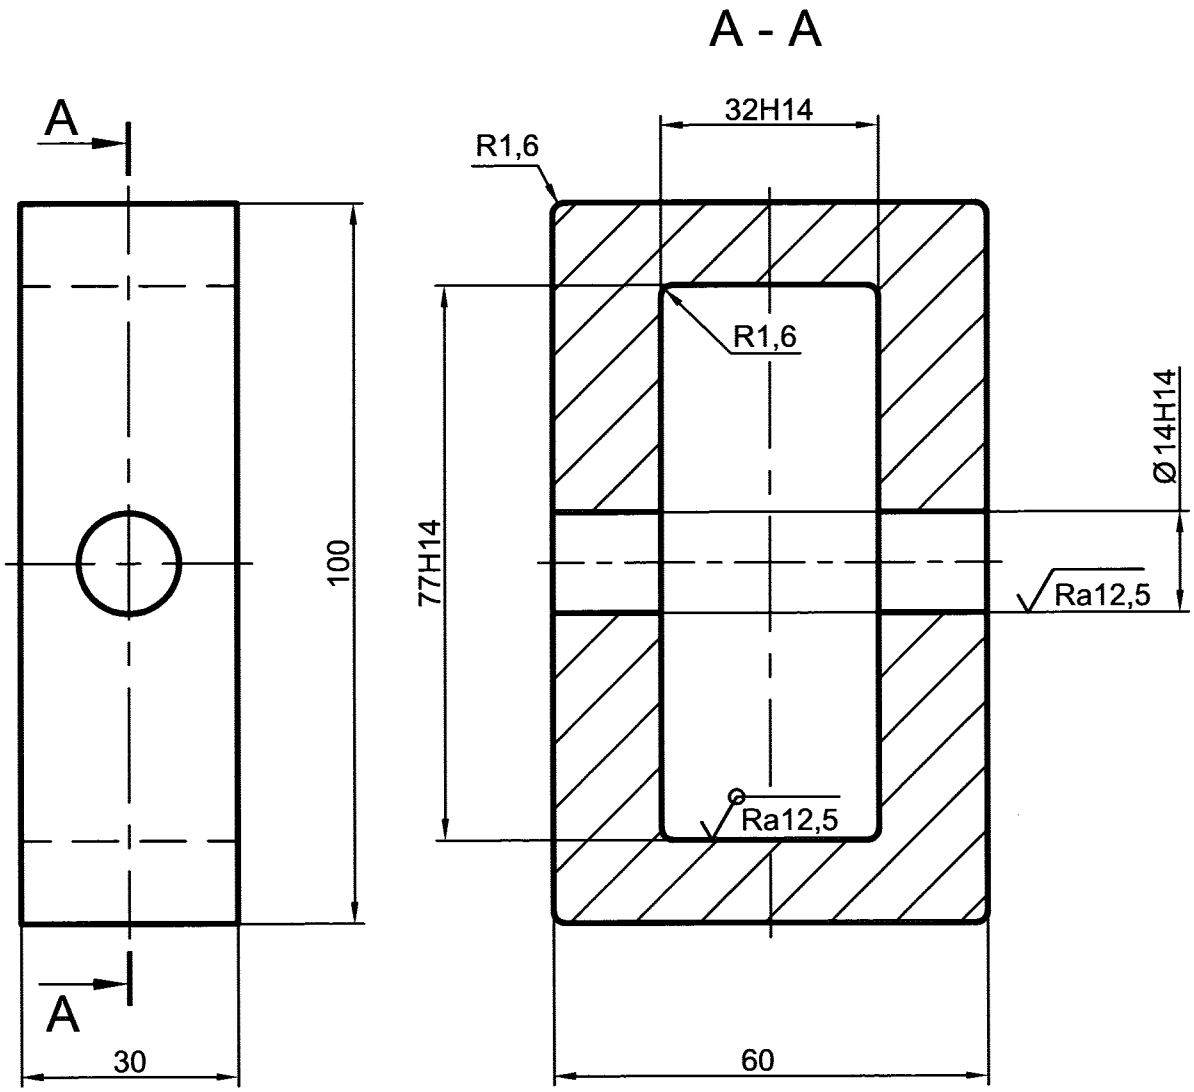

Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm\frac{IT14}{2}$.

					1834-20-2289.04		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кольцо	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Гладких		23.09		И	0,8 / 1:1
Пров.		Нюшенкова		24.09		Лист 1	Листов 1
Н.контр.		Прохорова		25.09	Ст3сп5 ГОСТ 380-2005	ОАО "Институт Гидропроект" г. Москва ОГМО 2014г.	

Формат А4

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

0 005006 614527