

1834-20-2361 СБ


План на отм. 135,100

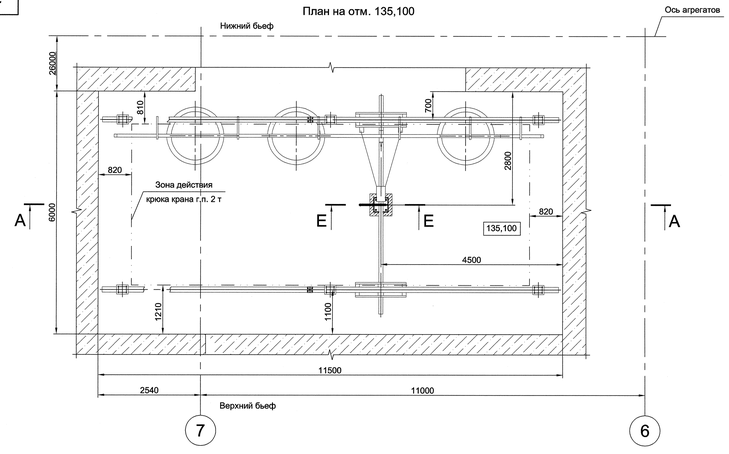


Б-Б

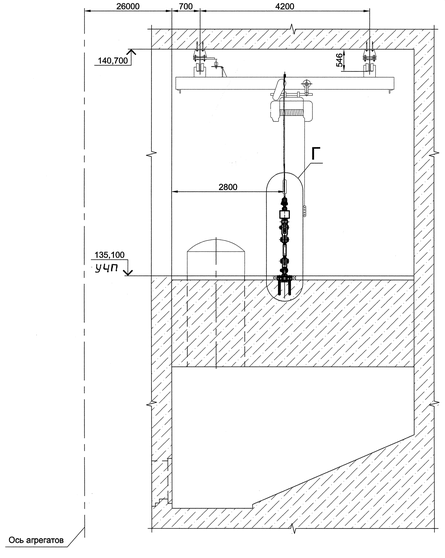


Е-Е (1:5)

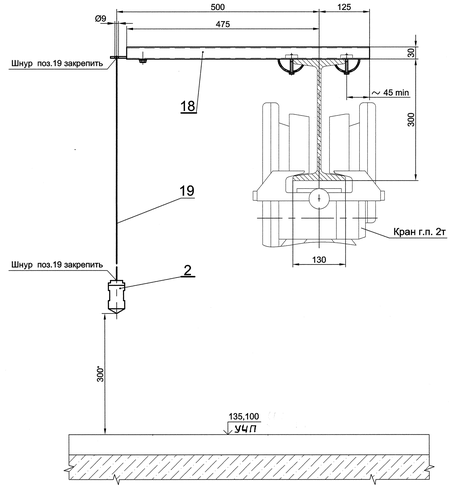


А-А

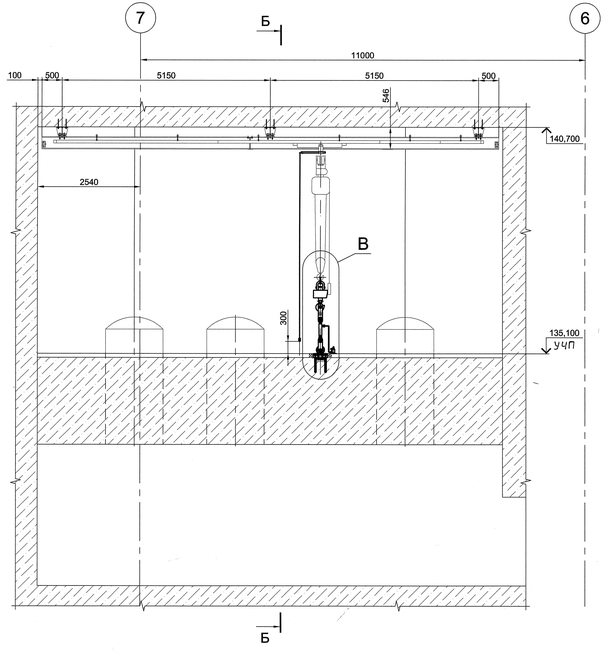


В (1:10)

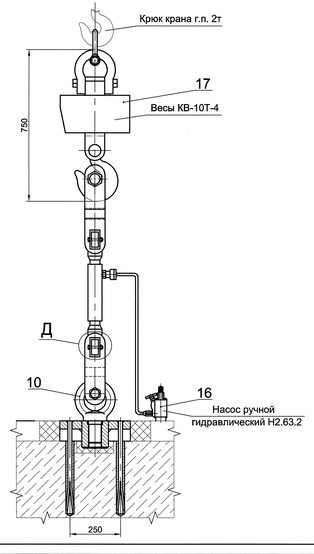

Г (1:10)

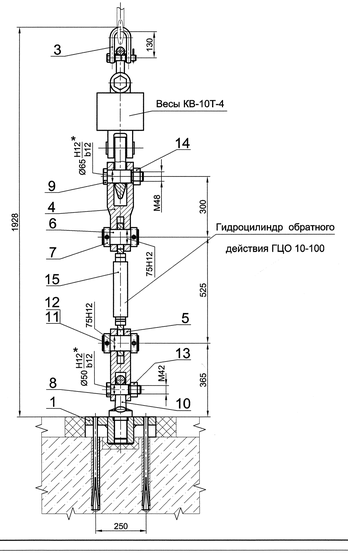

Д (1:2)



Ведомость объемов работ и материалов

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вырубка существующего чистого пола	м²	0,03	
2	Восстановление чистого пола - бетон В22,5	м³	0,02	
3	Восстановление полиуретанового покрытия предусмотренного проектом (1834-17-16): "ЭЛАКОР - эмаль" - 3 слоя "ЭЛАКОР - грунт" - 2 слоя	м²	0,2	

Условные обозначения

- вид на штрабной бетон
- штрабной бетон в разрезе

1. Изготовление, монтаж и приемка по РД 34.02.028-2007.
2. Защиту от коррозии производить в соответствии с РД ГМ-01-02.
   Система защитных покрытий по таблице 5.1.
   Площадь покрытия - 2 кв.м.
3. Испытания крана производить в соответствии с "Программой статических испытаний грузоподъемных механизмов Здания станции Загорской ГАЭС-2."
4. Рым-болт поз.10 должен быть установлен в анкере только во время испытания крана.
   После проведения испытания крана вместо рым-болта на время эксплуатации устанавливается заглушка.
5. Предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.
6. Размеры для справок кроме оговоренных *.

№ чертежа	Объект	Группа условий эксплуатации лакокрасочного покрытия	Кол.	Зам. главного инженера проекта
1834-20-2361 СБ	Загорская ГАЭС-2 на р. Кунье. Здание ГАЭС. Насосная откачки вертикального дренажа основания.	-	1	Серая

Данный комплект рабочей документации выполнен в соответствии с договором 6630 Д.С. 35Г

Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата
Разраб.		Гладких	
Пров.		Нешенкова	
Вед.инж.		Левина	
Гл. спец.		Аллилуев	
Н. контр.		Прохорова	
Утв.		Китайский	

1834-20-2361 СБ

Устройство для испытания крана электрического подвесного г.п. 2т

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	178	1:50

Лист | Листов 1

АО "Институт Гидропроект" г. Москва ОМОМР 2015 г.

Формат А2х3

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Согласовано | Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата