
Шины	Номинальное напряжение гл. цепи,В 50Гц	380/220
	Номинальный ток сборных шин, А	
	Схема первичной коммутации Оперативная маркировка выключателя или рубильника Фаза подключения однополюсного выключателя	
	Максимальный рабочий ток линии, А	
Выключатель	Тип	
	Номинальный ток, А	
	Тип расцепителя	
	Номинальный ток расцепителя/ датчика, А	
	Кривая срабатывания/кратность	
	Марка и сечение кабеля	
	Марка линии в кабельном журнале	
	Наименование присоединения	

Распределительный пункт =BHB+GH202 отм. 125.00 ось 10

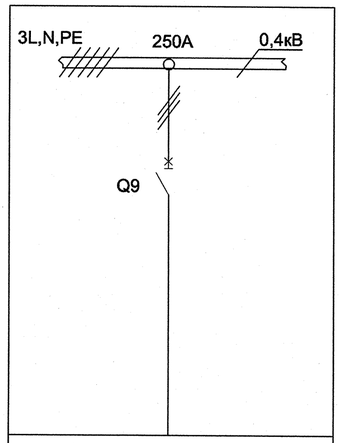

0,7
iC60H
16
TM
16
D/12
ВВГнг(А)-FRLS 5х6
25GH202 - 9
Задвижка заслона дымовых клапанов для пожаротушения


=00SGA00
+GH04

КВВГнг-FRLS 10х1,5
25GH202-16

0,37

отм. 125.00
ось 8

Распределительный пункт =BHB+GH209 отм. 149.85 ось 17

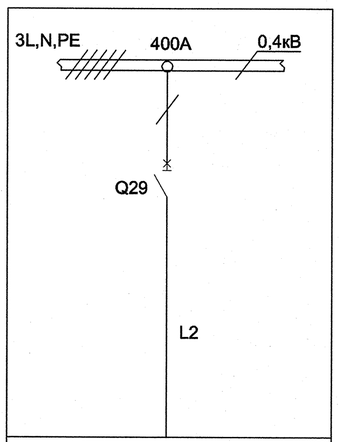

6,5
S201M
16
TM
16
C/8
ВВГнг(А)-LS 3х6
25GH209 - 28
Саморегулируемый греющий кабель для системы временного пожаротушения

Дифференциальный выключатель
DPN N Vigi
16А, кривая С
30мА, IP40

ВВГнг(А)-LS 3х2,5
25GH209-30

Соединительная коробка

Греющий кабель

отм. 149.85
ось 17
по улице

Маркировка шкафа управления / ящика	
Марка и сечение кабеля, мм 2	
Марка линии в кабельном журнале	
Мощность электроприемника, кВт	
Место установки электроприемника	

Спецификация

Поз.	Обозначение	Кол.	Масса ед.,кг	Примеч.
1	Набор для подвода питания и концевой заделки	1 шт.		ООО "Самрег"
	для греющего кабеля. CE 20-01			
2	Термостойкая стеклотканевая лента для крепления	2 рулона		ООО "Самрег"
	греющего кабеля к трубе (длина 20м), GE-66			
3	Опорный кронштейн из нержавеющей стали, JB-SB08	1 шт.		ООО "Самрег"
	для крепления термостойкой соединительной коробки			
4	Соединительная термостойкая коробка, JB-16-02	1 шт.		ООО "Самрег"
5	Выключатель дифференциальный двухполюсный,	1 шт.	0,125	фирма Schneider Electric
	на номинальный ток 16А, кривая С,			
	чувствительность 30мА, тип АС, 230В, 50Гц.			
	Степень защиты IP40,			
	DPN N Vigi кат. N 19665			
	Вспомогательные контакты сигнализации аварийного			
	отключения, каталожный N 26927			
6	Пластиковый бокс на 4 модуля для установки	1 шт.	0,3	фирма Schneider Electric
	выключателя, навесной, степень защиты IP40,			
	с клеммными блоками, с прозрачной дверью.			
	Mini Pragma кат. N MIP 12104T			

Примечание

Настоящая рабочая документация выполнена в соответствии с поз. Б.8.1 календарного плана по Д/С N25 к договору N6630

Согласовано

Взам. инв.N

Подпись и дата 29.11.12

Инв. N подл. 613464

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Солдатенков			28.11
Проверил		Генба			28.11
Зам. ГИПа		Гулиева			28.11
Нач. отд.		Галкин			29.11
Н. контроль		Сидоров			29.11.12
Утв. ГИП		Лобанов			29.11

1834 – 25 – 1118

Загорская ГАЭС-2 на р.Кунье

Здание ГАЭС. Временная насосная пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Схема электроснабжения вспомогательного электрооборудования.

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ЭТО 2012 г.

Формат А2