


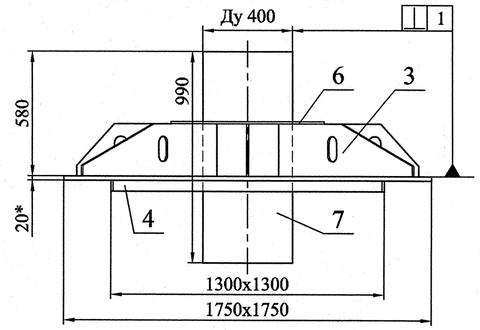


1-1 (1:10)

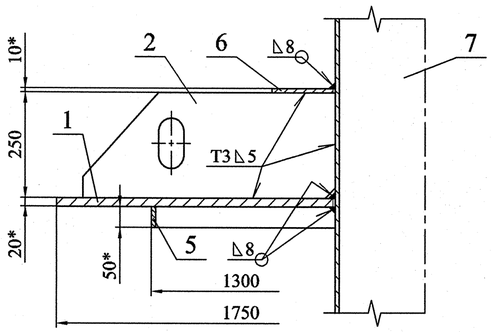


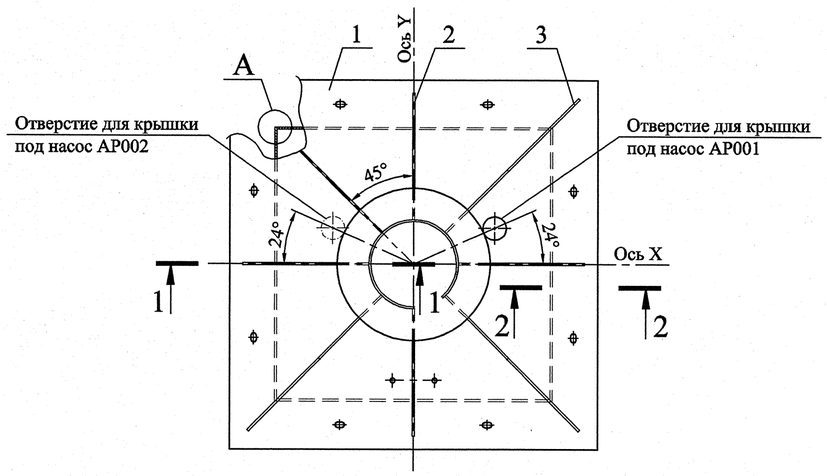

2-2 (1:2,5)

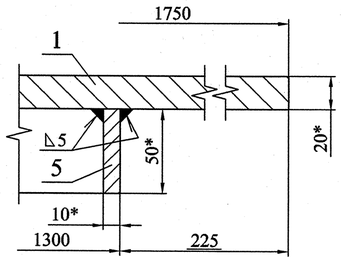


Ⓐ (1:2,5)




Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Детали			
1	1834-19-187.02.01	Крышка	1	452,1	
2		Косынка основная	4	9,8	
		Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 / Ст 3сп ГОСТ 380-2005			
3		Косынка угловая	4	13,4	
		Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 / Ст 3сп ГОСТ 380-2005			
		Ребро			
		Полоса 10х50 ГОСТ 103-2006 / Ст 3сп ГОСТ 380-2005			
4		L = 1280 мм	2	5,02	
5		L = 1300 мм	2	5,1	
6		Кольцо	1	21,3	
		Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 / Ст 3сп ГОСТ 380-2005			
		Материалы			
7		Труба 426х9 ГОСТ 8732-78 / Ст 20 ГОСТ 8731-74	0,99	92,56	м
		Электрод УОНИИ-13/45 тип Э42А Ø3 мм ГОСТ 9467-75	8,0	-	кг


Деталь поз. 2 (1:10)

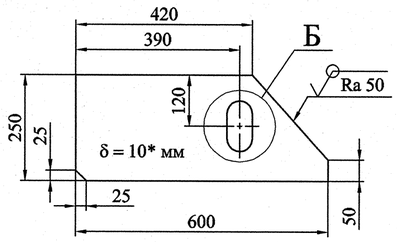


Деталь поз. 3 (1:10)

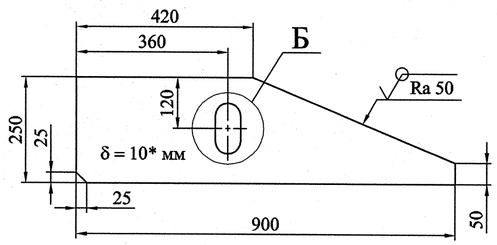


Ⓑ (1:4)

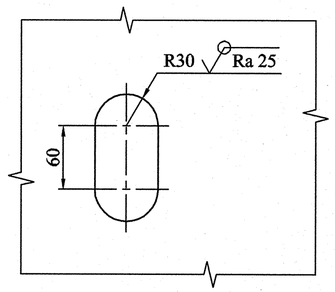

Детали поз. 4 и 5 (1:20)

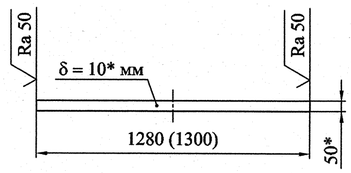

Деталь поз. 6 (1:20)

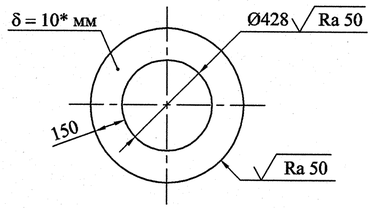

1. Для выполнения опорной крышки 1834-19-187.02.00-01 под насос АР002 деталь 1834-19-187.02.01 установить зеркально относительно оси Y.
2. После изготовления поверхность опорной крышки очистить и обезжирить. Защиту от коррозии производить в соответствии с РД ГМ-01-02. Система защитных покрытий по таблице 5.1. Группа условий эксплуатации - 4/1.
   Площадь покрытия - 10 м².
3. Кромки отверстий в деталях 2 и 3 притупить.
4. Сварку производить по ГОСТ 5264-80.
5. Предельное отклонение размеров ±IT14/2.
6. * - размеры для справок.

№ п/п	Обозначение	Примечание
1	1834-19-187.02.00	Опорная крышка (для насоса АР001)
2	1834-19-187.02.00-01	Опорная крышка (для насоса АР002)

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Шуркалов		13.12.
Пров.		Балашова		17.12
Гл. эксперт		Егунова		14.12
Н. контр.		Кузнецова		14.12
Утв.		Скосарев		17.12.12

1834-19-187.02.00

Опорная крышка
Сборочный чертёж

Стадия	Масса, кг	Масштаб
Р	684,0	1:20
Лист	Листов 1	

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ГМО 2012

Формат А2

Инв. N подл. 616323 | Подпись и дата 17.12.12 | Взам. инв. N

0 005006 163230