1 260624 875708

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-549966/102/Ю8 от 19.10.2026 г.

Заявитель: **Маркова Наталия Сергеевна**
тел. **+7()--**
Объект: **Гараж**
Адрес объекта: **142304, Московская область, муниципальный округ. Чехов, деревня. Ходаево**
Кадастровый №: **50:31:0020501:9909**
Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**; дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность 0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов **электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ**	90	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической **сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	90	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующих электрических сетей** (любых, в том числе, абонентских) **класса напряжения, указанного в заявке**	90	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	90	
Расстояние от границ территории СНТ **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**		

***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. **от** Ошибка! Источник ссылки не найден. **г.**

_____

_____,

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» _____

_____/_____

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения: _____

ВЛ-10 кВ с РП-Ходаево(ПС/220/Бугры)---проек. ТП---проек. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

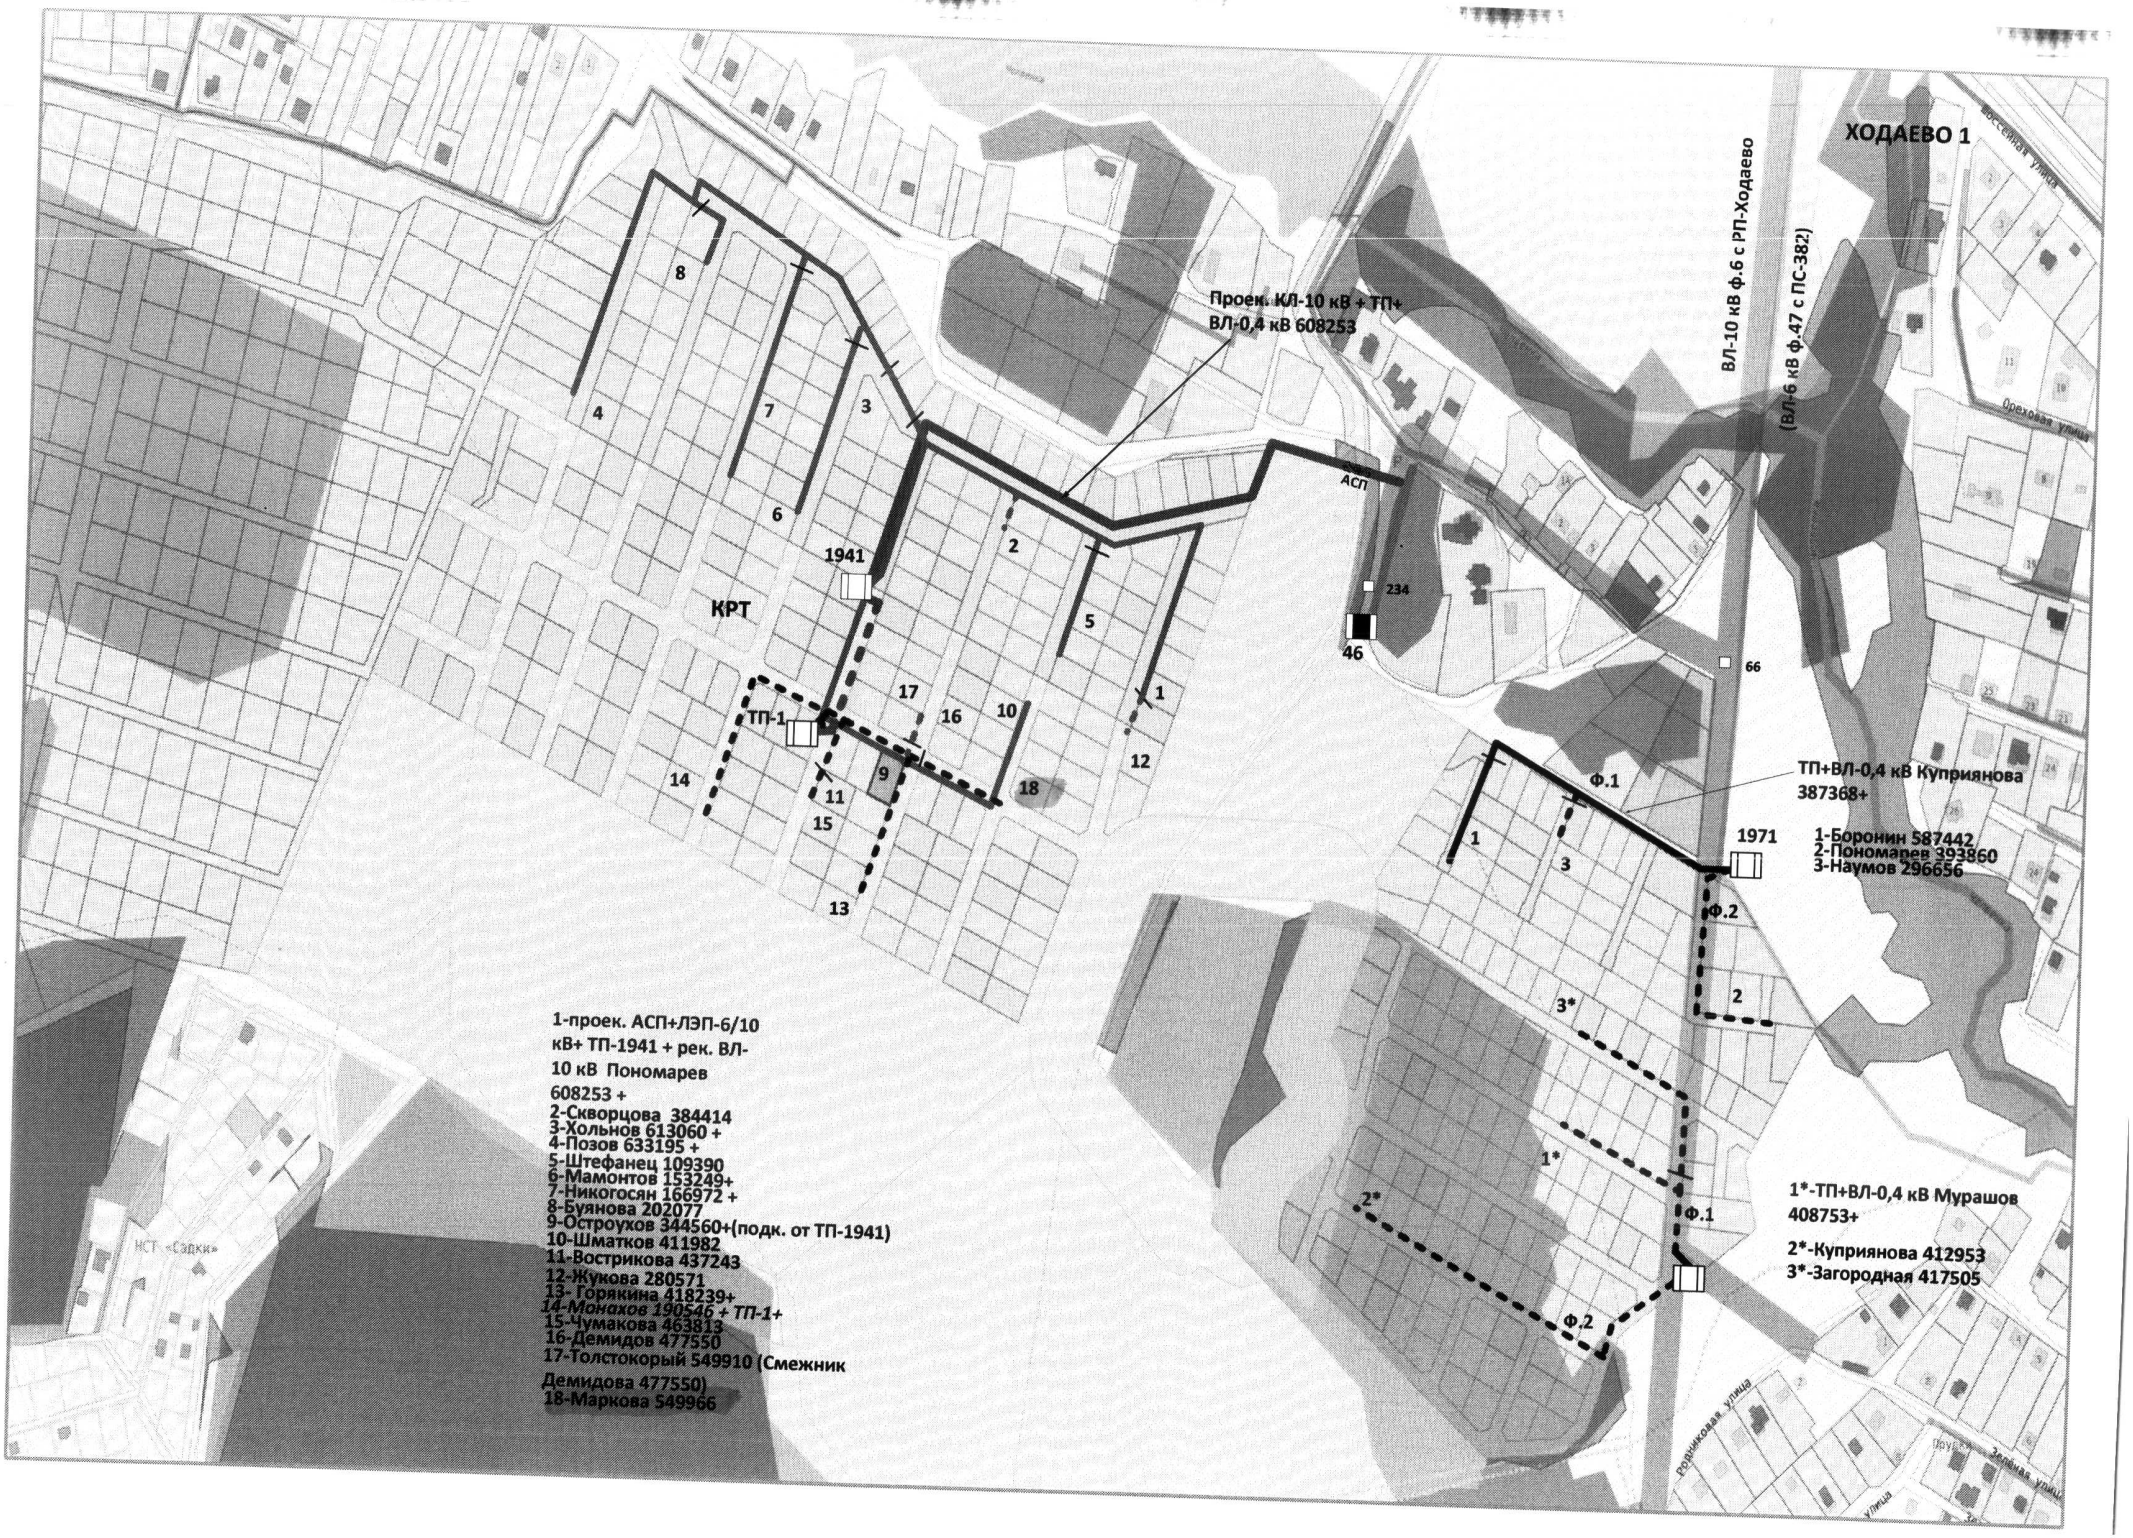
От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Горякиной 418239 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 90 м. сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, И.,О.)

Исп А.М. Учаев Подпись _____ Дата


ХОДАЕВО 1
ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-Ходаево
(ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС-382)
Проек. КЛ-10 кВ + ТП+
ВЛ-0,4 кВ 608253
АСП
234
46
66
1941
КРТ
ТП-1
1971
Ф.1
Ф.2
ТП+ВЛ-0,4 кВ Куприянова
387368+
1-Боронин 587442
2-Пономарев 393860
3-Наумов 296656
1*-ТП+ВЛ-0,4 кВ Мурашов
408753+
2*-Куприянова 412953
3*-Загородная 417505
1-проек. АСП+ЛЭП-6/10
кВ+ ТП-1941 + рек. ВЛ-
10 кВ Пономарев
608253 +
2-Скворцова 384414
3-Хольнов 613060 +
4-Позов 633195 +
5-Штефанец 109390
6-Мамонтов 153249+
7-Никогосян 166972 +
8-Буянова 202077
9-Остроухов 344560+(подк. от ТП-1941)
10-Шматков 411982
11-Вострикова 437243
12-Жукова 280571
13- Горякина 418239+
14-Монахов 190546 + ТП-1+
15-Чумакова 463813
16-Демидов 477550
17-Толстокорый 549910 (Смежник
Демидова 477550)
18-Маркова 549966
НСТ «Сэдки»
Ромашковая улица
Зеленая улица