1 260624 115347

553764

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-~~477044/102/Ю8~~ от 02.09.2026 г.

Заявитель: **Клешнев Иван Александрович**
тел. +7()--
Объект: **Строящийся жилой дом**
Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Отрадная, з/у 3**
Кадастровый №: **50:31:0010301:5609**
Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**; дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность 0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов **электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ**	130	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической **сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	130	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующих электрических сетей** (любых, в том числе, абонентских) **класса напряжения, указанного в заявке**	130	
Расстояние от границ участка заявителя **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**	130	
Расстояние от границ территории СНТ **до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке**		

***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. **от** Ошибка! Источник ссылки не найден. **г.**

_____

_____.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» _____

_____/_____

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения: _____

ПС/110/Ваулово---проек. ТП---проек. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Яшининой 301289 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 40 м. сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС) _____ (Подпись) _____ (Фамилия, И.,О.)

Исп А.М. Учаев Подпись _____ Дата

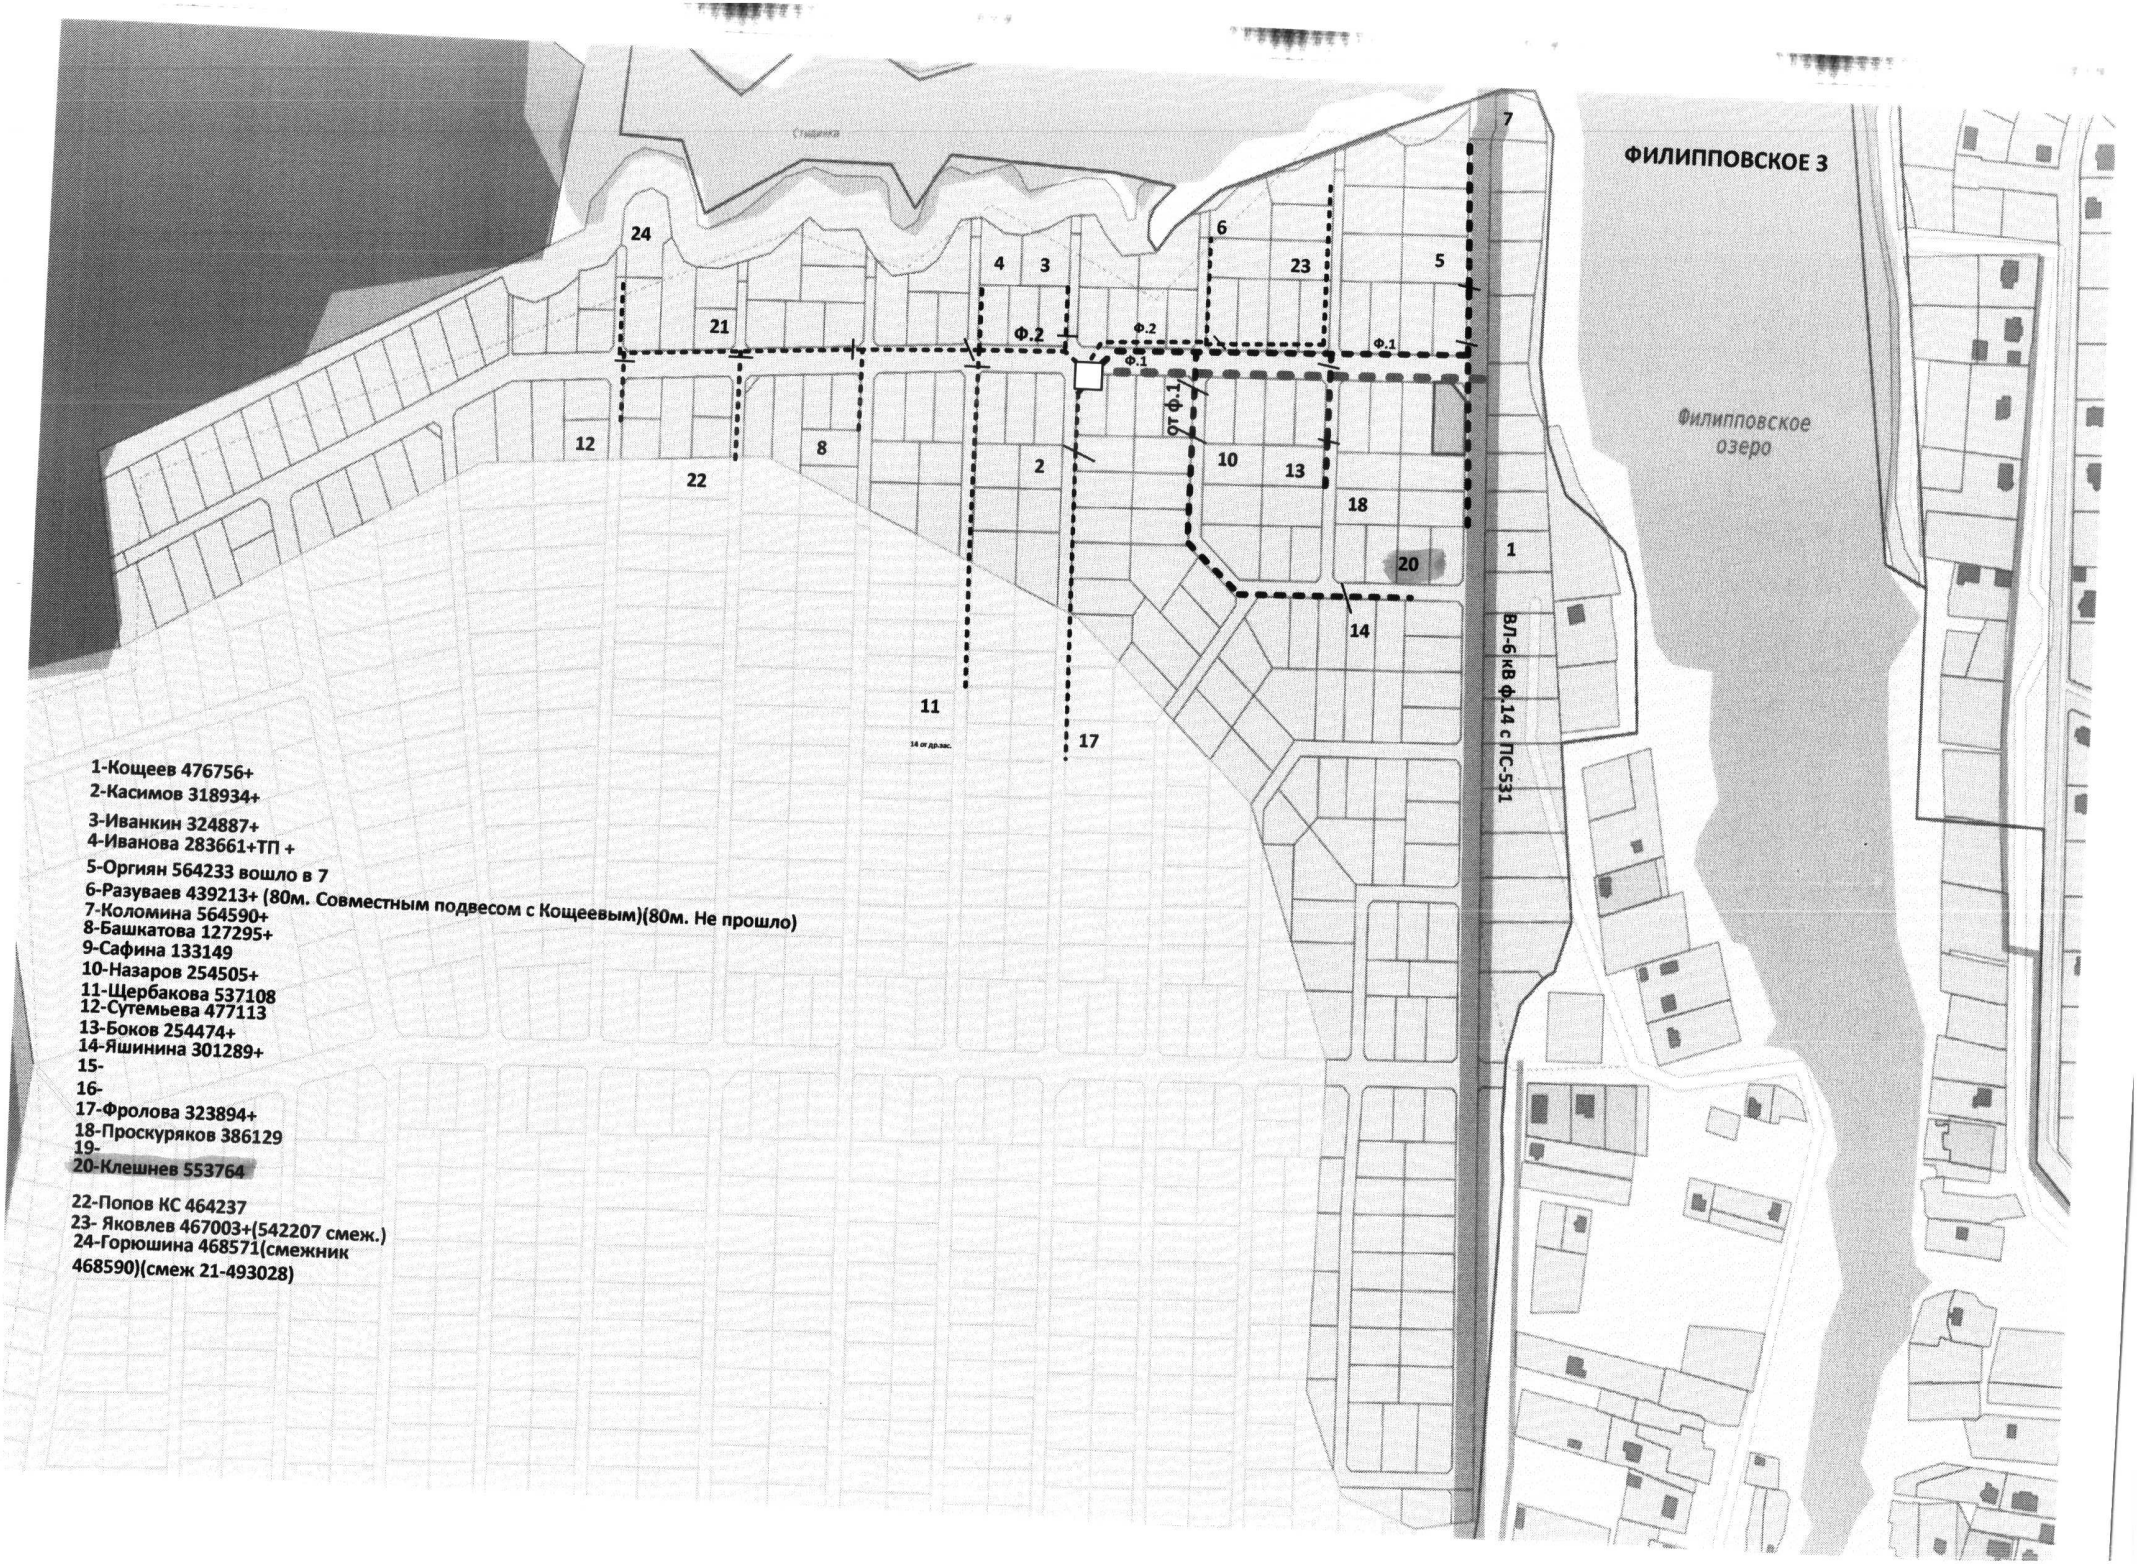

1-Кощеев 476756+
2-Касимов 318934+
3-Иванкин 324887+
4-Иванова 283661+ТП +
5-Оргиян 564233 вошло в 7
6-Разуваев 439213+ (80м. Совместным подвесом с Кощеевым)(80м. Не прошло)
7-Коломина 564590+
8-Башкатова 127295+
9-Сафина 133149
10-Назаров 254505+
11-Щербакова 537108
12-Сутемьева 477113
13-Боков 254474+
14-Яшинина 301289+
15-
16-
17-Фролова 323894+
18-Проскуряков 386129
19-
20-Клешнев 553764

22-Попов КС 464237
23- Яковлев 467003+(542207 смеж.)
24-Горюшина 468571(смежник 468590)(смеж 21-493028)