

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные	
2	Формы элементов. Внешняя прокладка кабельной линии. Разрез 1-1	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ссылочные	Наименование	Примечания
	<u>Прилагаемые документы</u>	
1103.11-25-00-ЭМ2.00	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 Настоящий комплект рабочих чертежей разработан в соответствии с Договором № 24-ККГЭС-ПНР-2024 от 27.09.2024 на тему: «Инженерные изыскания и работы по разработке новых комплектов и корректировке ранее разработанных рабочих документации по объекту «Каскад Кубанских ГЭС. ГАЗС. Комплексная реконструкция и модернизация».

2 Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ:

- ПУЭ, изд. 1 "Правила устройства электроустановок";

- СП 76.13330.2016 Электроустановочные устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.05-05.

3 Перед работой ознакомиться с планом кабеля от 1 секции шк. Ф-2 ЭР-1 (составные элементы).

4 Определить трассу прокладки трансформаторов кабеля ААБ 3х10х1х15 мм² в районе здания КТП. Точное место установки трансформаторной будки определить по плану местности.


5 Монтаж оборудования и прокладка кабелей должны производиться квалифицированным персоналом, прошедшим проверку знаний в объеме, установленном для выполнения работ и имеющих соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с документацией завода-изготовителя.

6 В настоящему комплекту рабочих чертежей разработана локальная смета 1103.11-03-01 СМЛ.01-08-458.

Файл 1103.11-25-00-ЭМ2_01-02.dwg

						1103.11-25-00-ЭМ2		
						КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС ГАЗС		
Изм.	Испол.	Лист	Всего	Подпись	Дата	Назначение реконструкции и модернизация Банк символов кабелей и жмы строительства в районе КТП	Состав	Лист
							Р	1
							2	
						Общие данные	АР "ПРОЕКТИРОВАНИЕ"	2025


ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАНА. ВНЕШНЯЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ

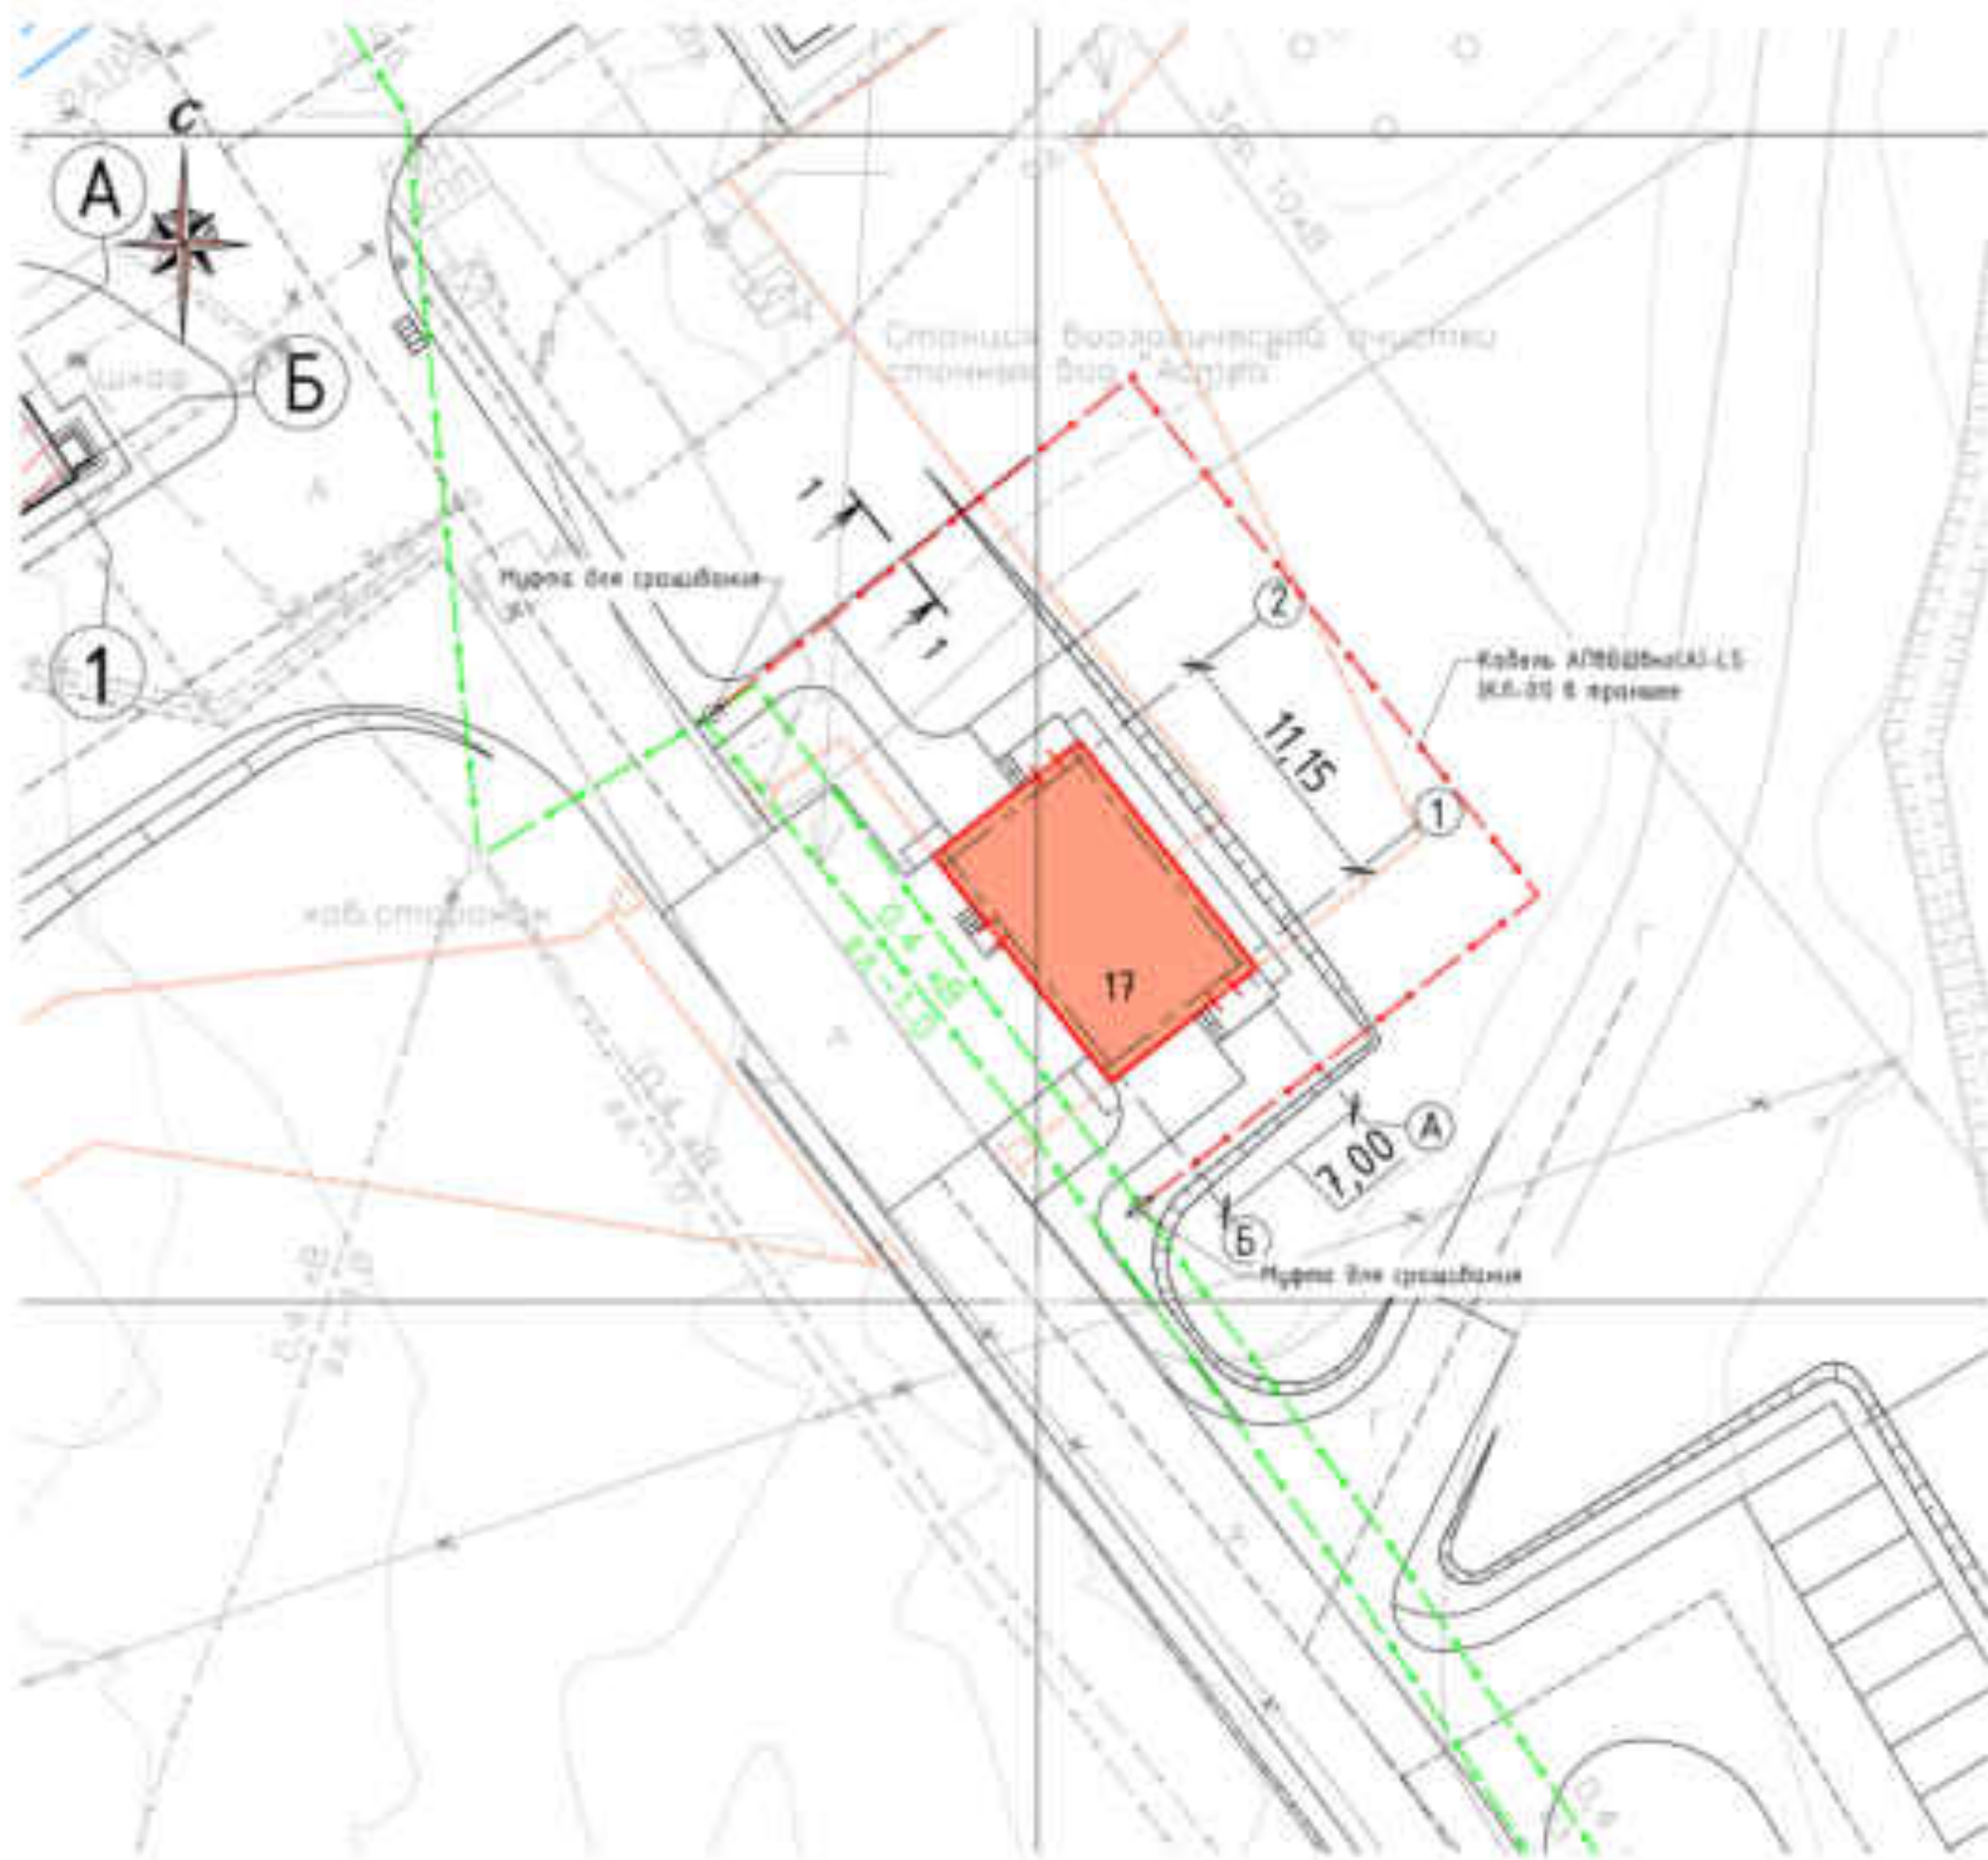

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на отчет	Наименование	Сумма в рублях
17	Здание К/П	

PA3PE3 1-1

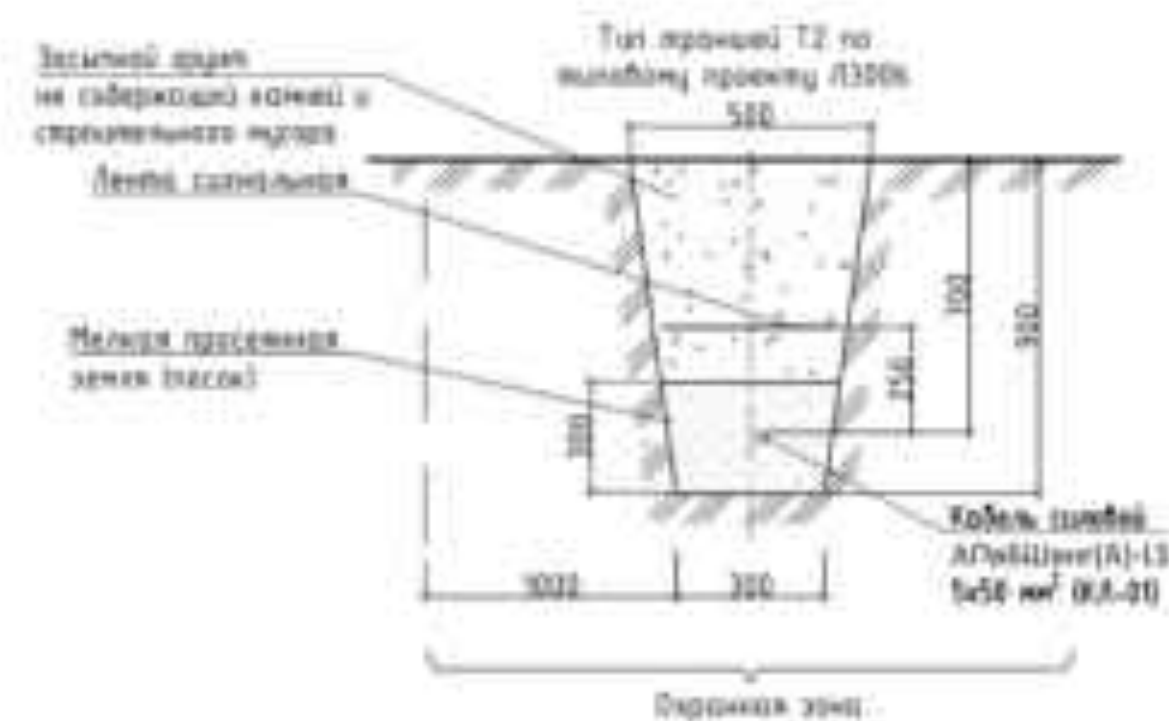

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-
 - кодировка AAG 3x50+5x25 мм² (суперпроводящая)
-
 - кодировка 4ПлБШШер(A)-LS 5x50 мм² (нормал)

						1103.1.1-25-00-ЭМ2					
						КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС					
						ГАЗС					
Имя	Фамилия	Класс	Время	Подпись	Дата				Содержание	Дата	Подпись
									Р	Т	
									ка		
									"МОСКОВСКИЙ"		
									Заказчик	ГАС	

[illegible]

¹ <http://www.fishbase.org>

Page: 00213-15-00-392.02_01.r0.dwg

						1103.1.1-25-00-ЭМ2.С0			
						КАСКАД КУБАНСКИХ ГЭС			
						ГАЗС			
Изм.	Квар.	Лист	Взм.	Табл.	Дет.	Комплексная реконструкция и модернизация	Классиф.	Лист	Листов
						Внеплановый ремонт (монтаж) системы безопасности в районе НЭП	Р		1
						Оптимизация оборудования, модернизация и монтаж	АО "РОСГОЛПРОПРОЕКТ" Белгород 2015		

Score 1