

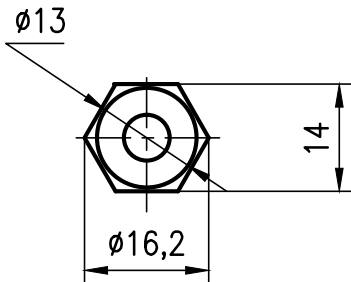
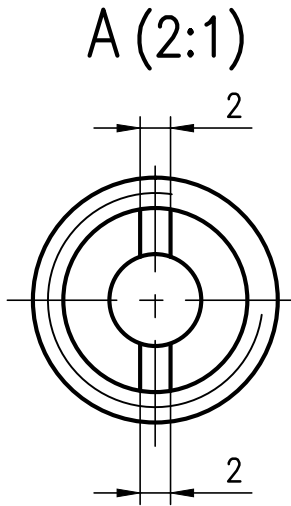


✓ Ra 12,5(✓)

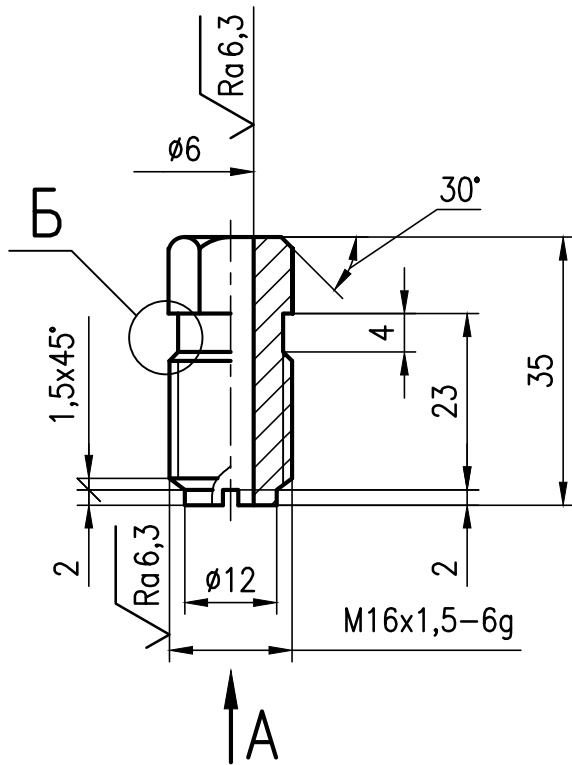

Б (2:1)

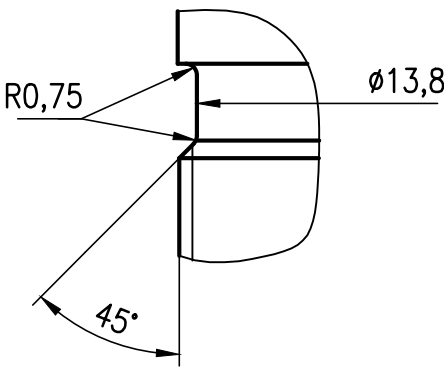

- 1 Н14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .  
2 Покрытие – Ц6.хр. ГОСТ 9.303–84.  
3 Маркировать по СТП завода–изготовителя.

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата
271ЩН 1580204.01				
Пробка				
Сталь 20–ЗГП ГОСТ 1050–2013				
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата
Разраб.	Терещенко			
Пров.	Орловский			
Т.контр.	Гребнев			
Н.контр.	Гребнев			
Утв.	Орловский			
Лист		Листов 1		
И		0,05		1:1
АО "Опытный завод Гидромонтаж"				

1 H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

2 Покрытие – Ц6.хр. ГОСТ 9.303–84.

3 Маркировать по СТП завода–изготовителя.