

78.20.47.СБ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

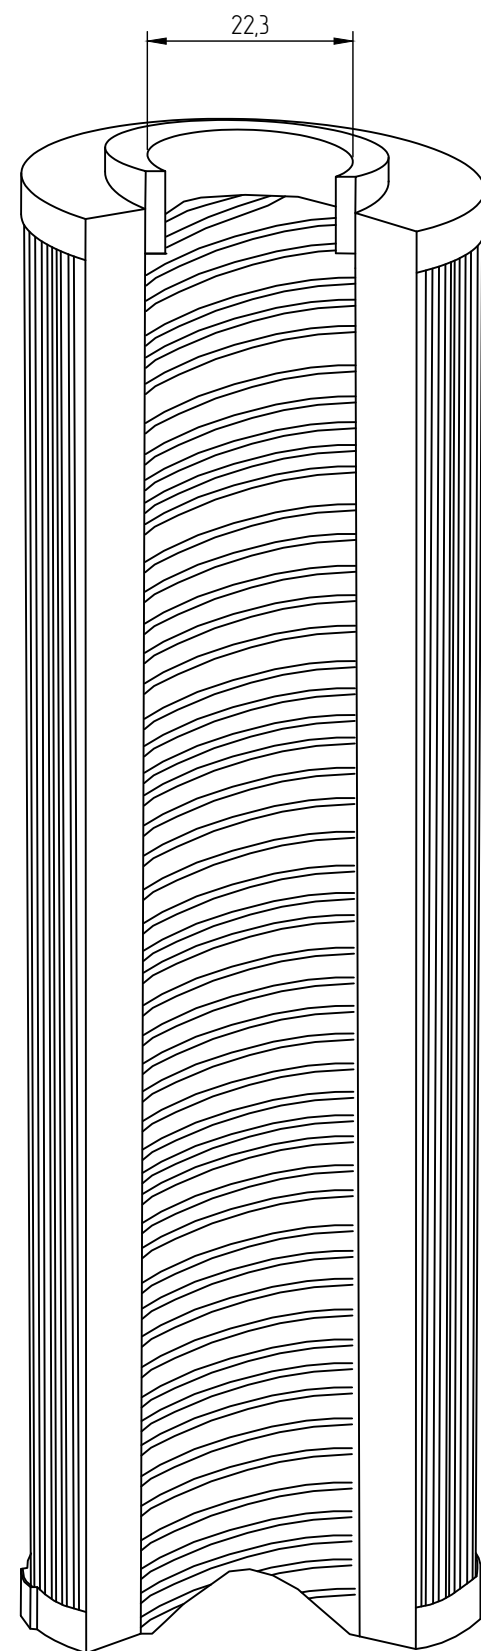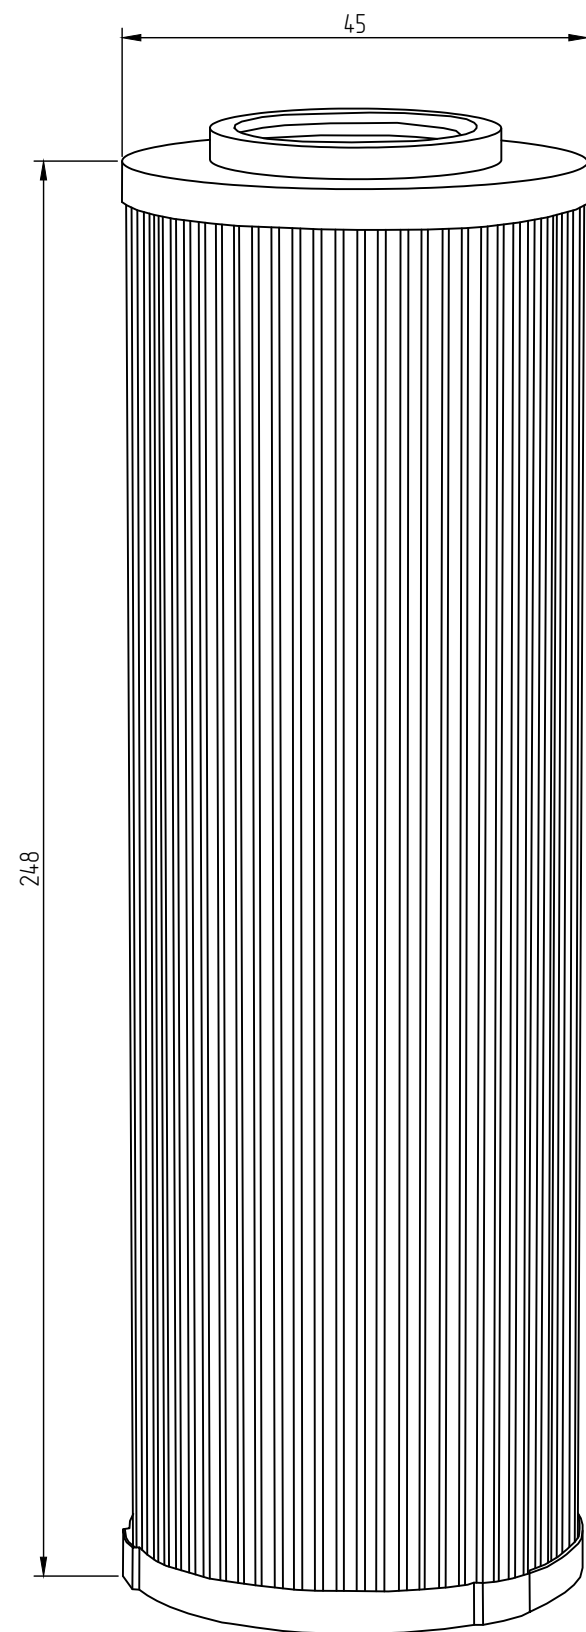

2.0100 G10-B00-O-M, тип 2 (исполнение 2)

Типоразмер по Стандарту DIN 24550 FILTER ELEMENT -0100

DPX -0100

G10 - толщина фильтрации, мкм 10 (сетка из нержавеющей стали, для многократного использования - пригодная к очистке)

B00 - макс. допустимый перепад давления на Фильтрэлементе 330 bar / (4786psi)

M -уплотнение из NBR (нитрил-бутадиенового каучука)

Направление фильтрации - исключительно снаружи внутрь

Материал корпуса фильтрэлемента - С таль луженая, алюминий луженый

Допустимый диапазон рабочих температур, С° - 40..... +100.

Рабочая жидкость - Минеральные масла.

Номинальный объемный расход в л / мин (USgpm) -8 (2.01).

|          |        |      |        |       |      |                                              |                                                              |          |         |
|----------|--------|------|--------|-------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------|
|          |        |      |        |       |      | 78.20.47.СБ                                  |                                                              |          |         |
| Изм.     | Колуч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | Фильтрозлемент DPX0100<br>2.0100 G10-B00-O-M | Лит.                                                         | Масса    | Масштаб |
| Разраб.  |        |      |        |       |      |                                              |                                                              |          |         |
| Провер.  |        |      |        |       |      |                                              |                                                              |          |         |
| Нач.ПТС. |        |      |        |       |      |                                              |                                                              |          |         |
| Зам.ГИ.  |        |      |        |       |      |                                              |                                                              |          |         |
| Утвердил |        |      |        |       |      | Бурейская ГЭС                                | Лист 1                                                       | Листов 1 |         |
|          |        |      |        |       |      |                                              | Филиал ПАО "РусГидро" -<br>Бурейская ГЭС<br>п.Талакан 2026г. |          |         |