




**РусГидро**  
Волжская ГЭС

Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»

Оперативная служба


СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГБУ 13 ОФПС ГПС  
МЧС РФ по Волгоградской области  
(договорной)

  
В.Н. Бородовицын  
«25» 01 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО  
«РусГидро»-«Волжская ГЭС»

  
О. Л. Лытиков  
«25» 01 2022 г.

**Изменение № 1**


в Инструкцию № ИППБ-79-12-004-2021  
о мерах пожарной безопасности  
в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»,  
утверждённую 02.02.2021 г.

1. Изложить пункт 1.6. в следующей редакции: «Начальник 13-го ОФПС обязан разрабатывать и согласовывать с главным инженером ГЭС оперативные планы тушения пожара на отдельных объектах и прорабатывать их с личным составом пожарной части».

2. Дополнить инструкцию Приложением №7 «Инструкция о порядке действий дежурного персонала пожарного поста при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта» следующего содержания:

**Приложение №7**

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ФГБУ 13 ОФПС ГПС  
МЧС РФ по Волгоградской области  
(договорной)

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Бородовицын  
«25» 01 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель директора –  
Главный инженер  
Филиала ПАО «РусГидро»-  
«Волжская ГЭС»

  
\_\_\_\_\_ М.И. Галкин  
«25» 01 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

о порядке действий дежурного персонала пожарного поста при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта

1. При поступлении сигнала «ПОЖАР» на пульт пожарной сигнализации ПС-1, ПС-2 или АРМ КАСПБ «Орион Про» НСС обязан:

1.1. Определить адрес срабатывания сигнализации.

1.2. Сообщить в пожарную часть по телефону 01, 23-25.

1.3. Дать команду оперативному персоналу, находящемуся на смене по соответствующему рабочему месту на осмотр оборудования (помещения).

2. Оперативный персонал, находящийся на смене, при обнаружении задымления (возгорания) обязан:

2.1. Включить систему оповещения персонала при наличии.

2.2. Убедиться в запуске системы пожаротушения при наличии.

2.3. В случае если АУПТ не запустилась:

2.3.1. проверить наличие питания на насосах пожаротушения (включенное положение автоматов);

2.3.2. при наличии питания проверить выбранный режим работы, в случае если ключ установлен в положение «Руч.» перевести в «Автомат»;

2.3.3. при наличии питания и выбранного автоматического запуска системы пожаротушения выяснить причину не запуска насосов (наличие напряжения на трансформаторных блоках, выведенное положение накладок на запуск пожаротушения для блоков и генераторов, выведенное положение ключей автоматического запуска для кабельных помещений);

2.3.4. при отсутствии запрета по любой причине на запуск АУПТ открыть задвижки направления тушения пожара, запустить пожарный насос.

2.4. При ложном срабатывании системы противопожарной защиты:

2.4.1. сообщить в пожарную часть о ложном срабатывании;

2.4.2. квитировать сигналы в соответствии с инструкциями по эксплуатации систем противопожарной защиты;

2.4.3. остановить пожарные насосы, в случае их запуска в соответствии с инструкциями по эксплуатации систем противопожарной защиты;

2.4.4. оповестить персонал ответственный за исправное состояние систем противопожарной защиты;

2.4.5. сделать запись в оперативный журнал о срабатывании противопожарной защиты.

2.5. При неисправности системы противопожарной защиты:

- 2.5.1. произвести осмотр сработавшего направления;
- 2.5.2. вывести из работы неисправную установку (устройство);
- 2.5.3. сообщить в пожарную часть о выводе противопожарной защиты;
- 2.5.4. оповестить персонал ответственный за исправное состояние систем противопожарной защиты.

3. Настоящие изменения вступают в силу с даты их утверждения.

Заместитель главного инженера  
по эксплуатации

А. В. Холодов

Начальник СОТиПК

Р. А. Башкиров

Начальник Службы РЗАиМ

Ю. А. Лобанов

Начальник ПТС


С. Ф. Гуляшов

Начальник ОС

В. В. Руденко

Начальник отделения  
профилактики пожаров 13-го ОФПС

А. С. Костяев

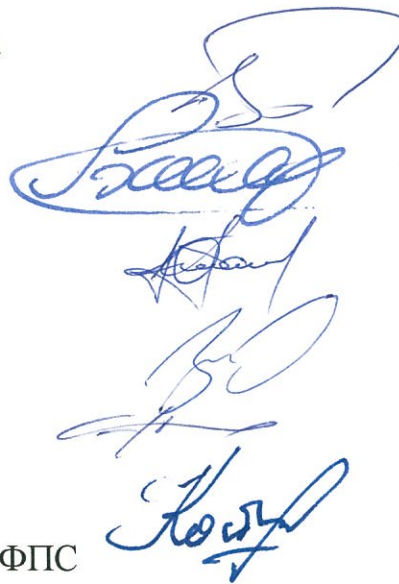

Изменение №1 в Инструкцию ИППБ-79-12-004-2021 о мерах пожарной безопасности в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»

**Лист ознакомления с изменением № 1 в Инструкцию № ИППБ-79-12-004-2021 о мерах пожарной безопасности в филиале ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», утверждённую 02.02.2021 г. (Утв. директор филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» Лытиков О. Л. 02.02.2021 г.).**

<b>№ п/п</b>	<b>Номер изменений</b>	<b>Дата внесения изменений/ дата вступления изменений в силу</b>	<b>ФИО работника, ознакомленного с изменениями</b>	<b>Должность</b>	<b>Дата ознакомления</b>	<b>Подпись работника</b>
1.	№ 1					
2.	№ 1					
3.	№ 1					
4.	№ 1					
5.	№ 1					
6.	№ 1					
7.	№ 1					
8.	№ 1					
9.	№ 1					
10.	№ 1					