



Расцех.-кол. экз.	003-3	222-2	064-2	045-2	001-2	012-2	13
Фамилия, подпись	В.З.П.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	ОРЦ-533000/500-У1
1000981	41.05.11						
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
				Документация			
A2			ВБИЕ.304136.047СБ	Сборочный чертеж			
				Сборочные единицы			
A4		1	ВБИЕ.301228.122	РАМА	1		
A4		2	ВБИЕ.301224.565	РАМА	1		
A4		3	ВБИЕ.304346.015	КАТОК	2	ЗН	
A4		4	ВБИЕ.304134.008	ПЛАНКА	2		
				Детали			
A4		5	ВБИЕ.741135.405	ПЛАСТИНА	3	ЗН	
A4		6	ВБИЕ.741184.528	ПОЛОСА	9		
A4		7	ВБИЕ.741214.750	ПЛАСТИНА	2		
A4		8	ВБИЕ.711112.925	ДИСК	2		
A4		9	ВБИЕ.715134.011	ОСЬ	2	ЗН	
A4		10	ВБИЕ.715113.008-002	ОСЬ	1	ЗН	
○ - унифицировано ● - заимствовано							
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВБИЕ.304136.047		
Разраб.				18.05.2011	КАРЕТКА ПОВОРОТНАЯ		
Н. контр.				28.05.11			
Утв.				18.05.2011			
					Лит.	Лист	Листов
						1	2

ccads


[illegible]

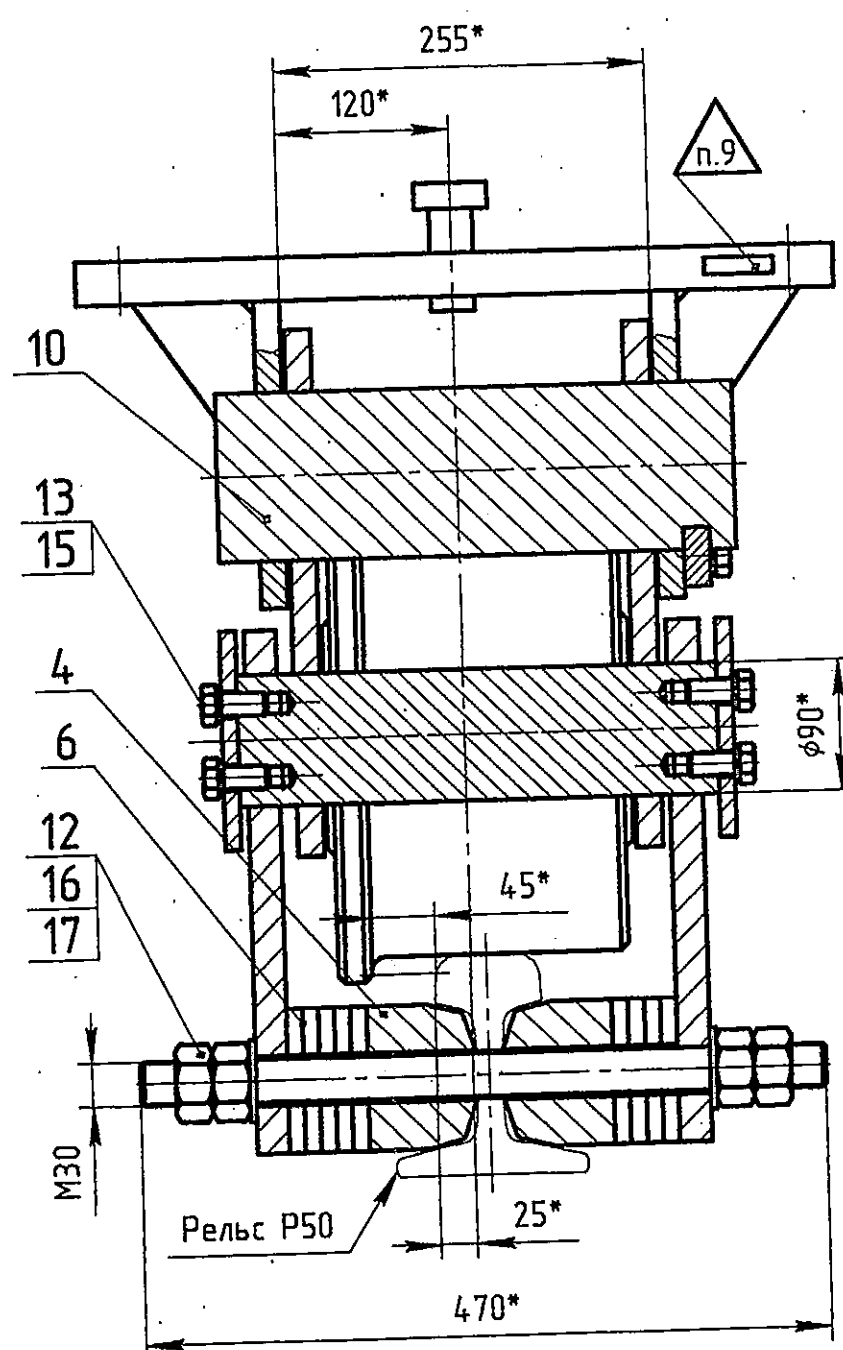

Крайнее правое положение ролика на рельсе

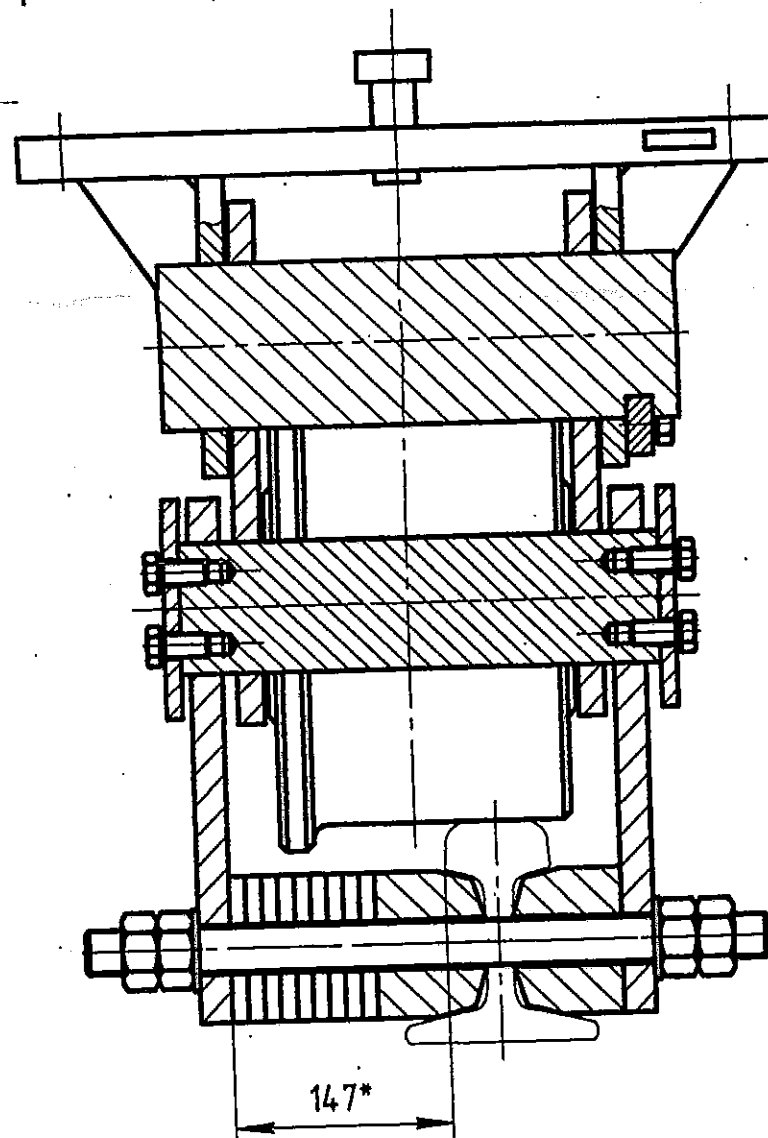

Technical drawing of a shaft with two holes. The left hole is labeled "п.6". The right hole is labeled "Ra80". The distance between the hole centers is "200±1". The shaft diameter is "φ34 +1".

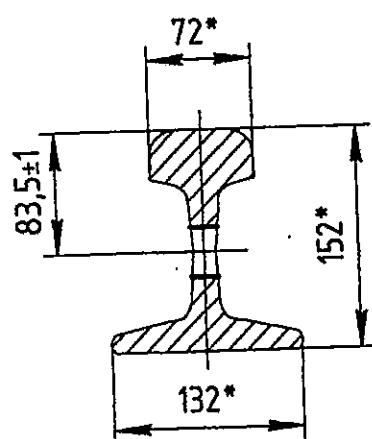

1. *Размеры для справок.
2. Каретку маркировать ударным способом с обозначением грузо-подъемности в тоннах "36т" шрифтом 10-ПРЗ ГОСТ 26.020-80.
3. Каретку маркировать номером чертежа согласно ОБВ 948.002.
4. Каретку применять для передвижения трансформаторов по путям перекачки с кривыми с минимальным радиусом 150 метров по рельсам типа Р50
5. Шпильки поз.12, гайки поз. 17, шайбы поз.16, пластины поз.4, поз.6 и поз.7 захватов каретки за рельс на время транспортирования и перекачки трансформатора демонтировать по ВД трансформатора.
6. Отверстия в рельсе для установки шпилек поз.12 выполнить по месту установки трансформатора.
7. Отверстия М16 в пластине рамы поз.1 и поз.2 смазать смазкой ЦИАТИМ-20 ГОСТ 6267-74 согласно ОБВ 919.370.
8. Технические требования по ОБВ 552.001.
9. Клеймо ОТК.
10. Каретка сейсмически устойчива от воздействий в 8 баллов по шкале MSK-64.

						ВБНЕ.304136.047СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Каретка поворотная Сборочный чертеж						
Разраб.				18.05 2011							
Н.контр.				18.05. 11							
Утв.				18.05 2011г.							
					Лист		Масса		Ма		
							528				
					Лист		Листов				