




Цени ввода питання 1

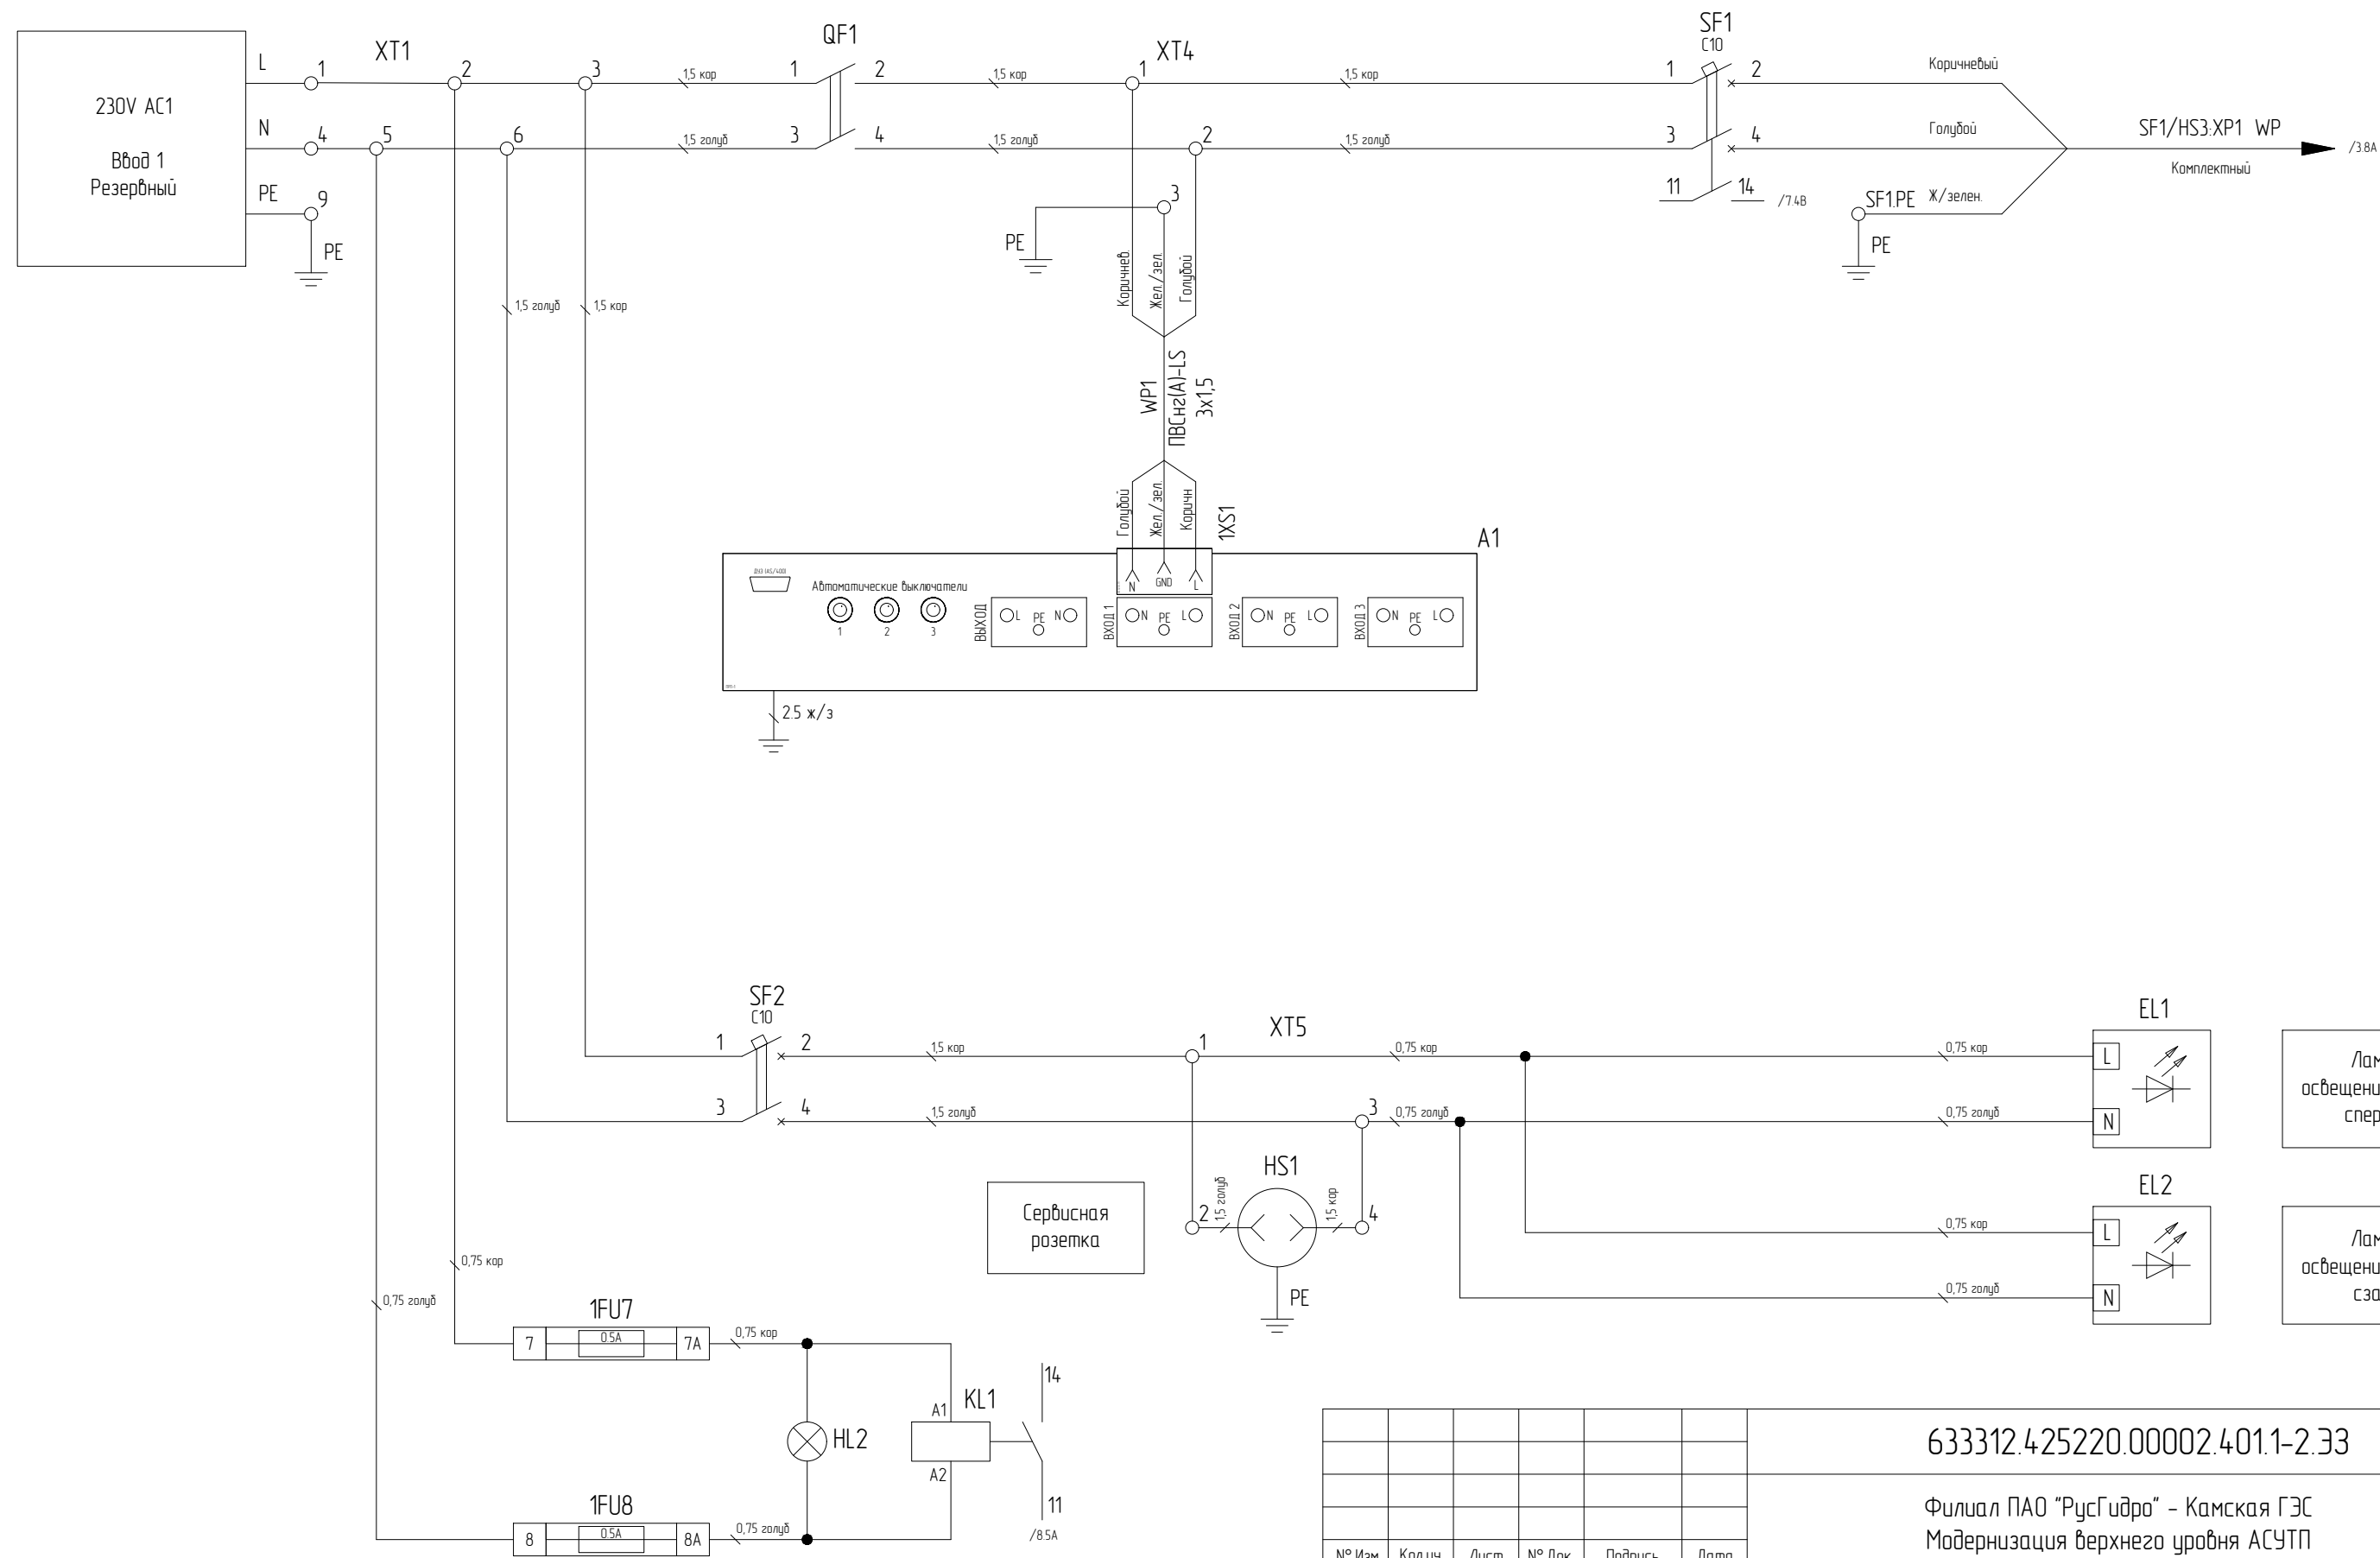



						633312.425220.00002.401.1-2.33			
						Филиал ПАО "РусГидро" – Камская ГЭС			
						Модернизация верхнего уровня АСУТП			
№ Изм	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	Задание заводу-изготовителю ШСО ЦОД2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Золотников			07.25		Р	1	7
Проверил		Карпунин			07.25				
						Схема электрическая принципиальная			
Н.контроль		Лохов			07.25				
Утвердил		Гаврилов			07.25				

Формат



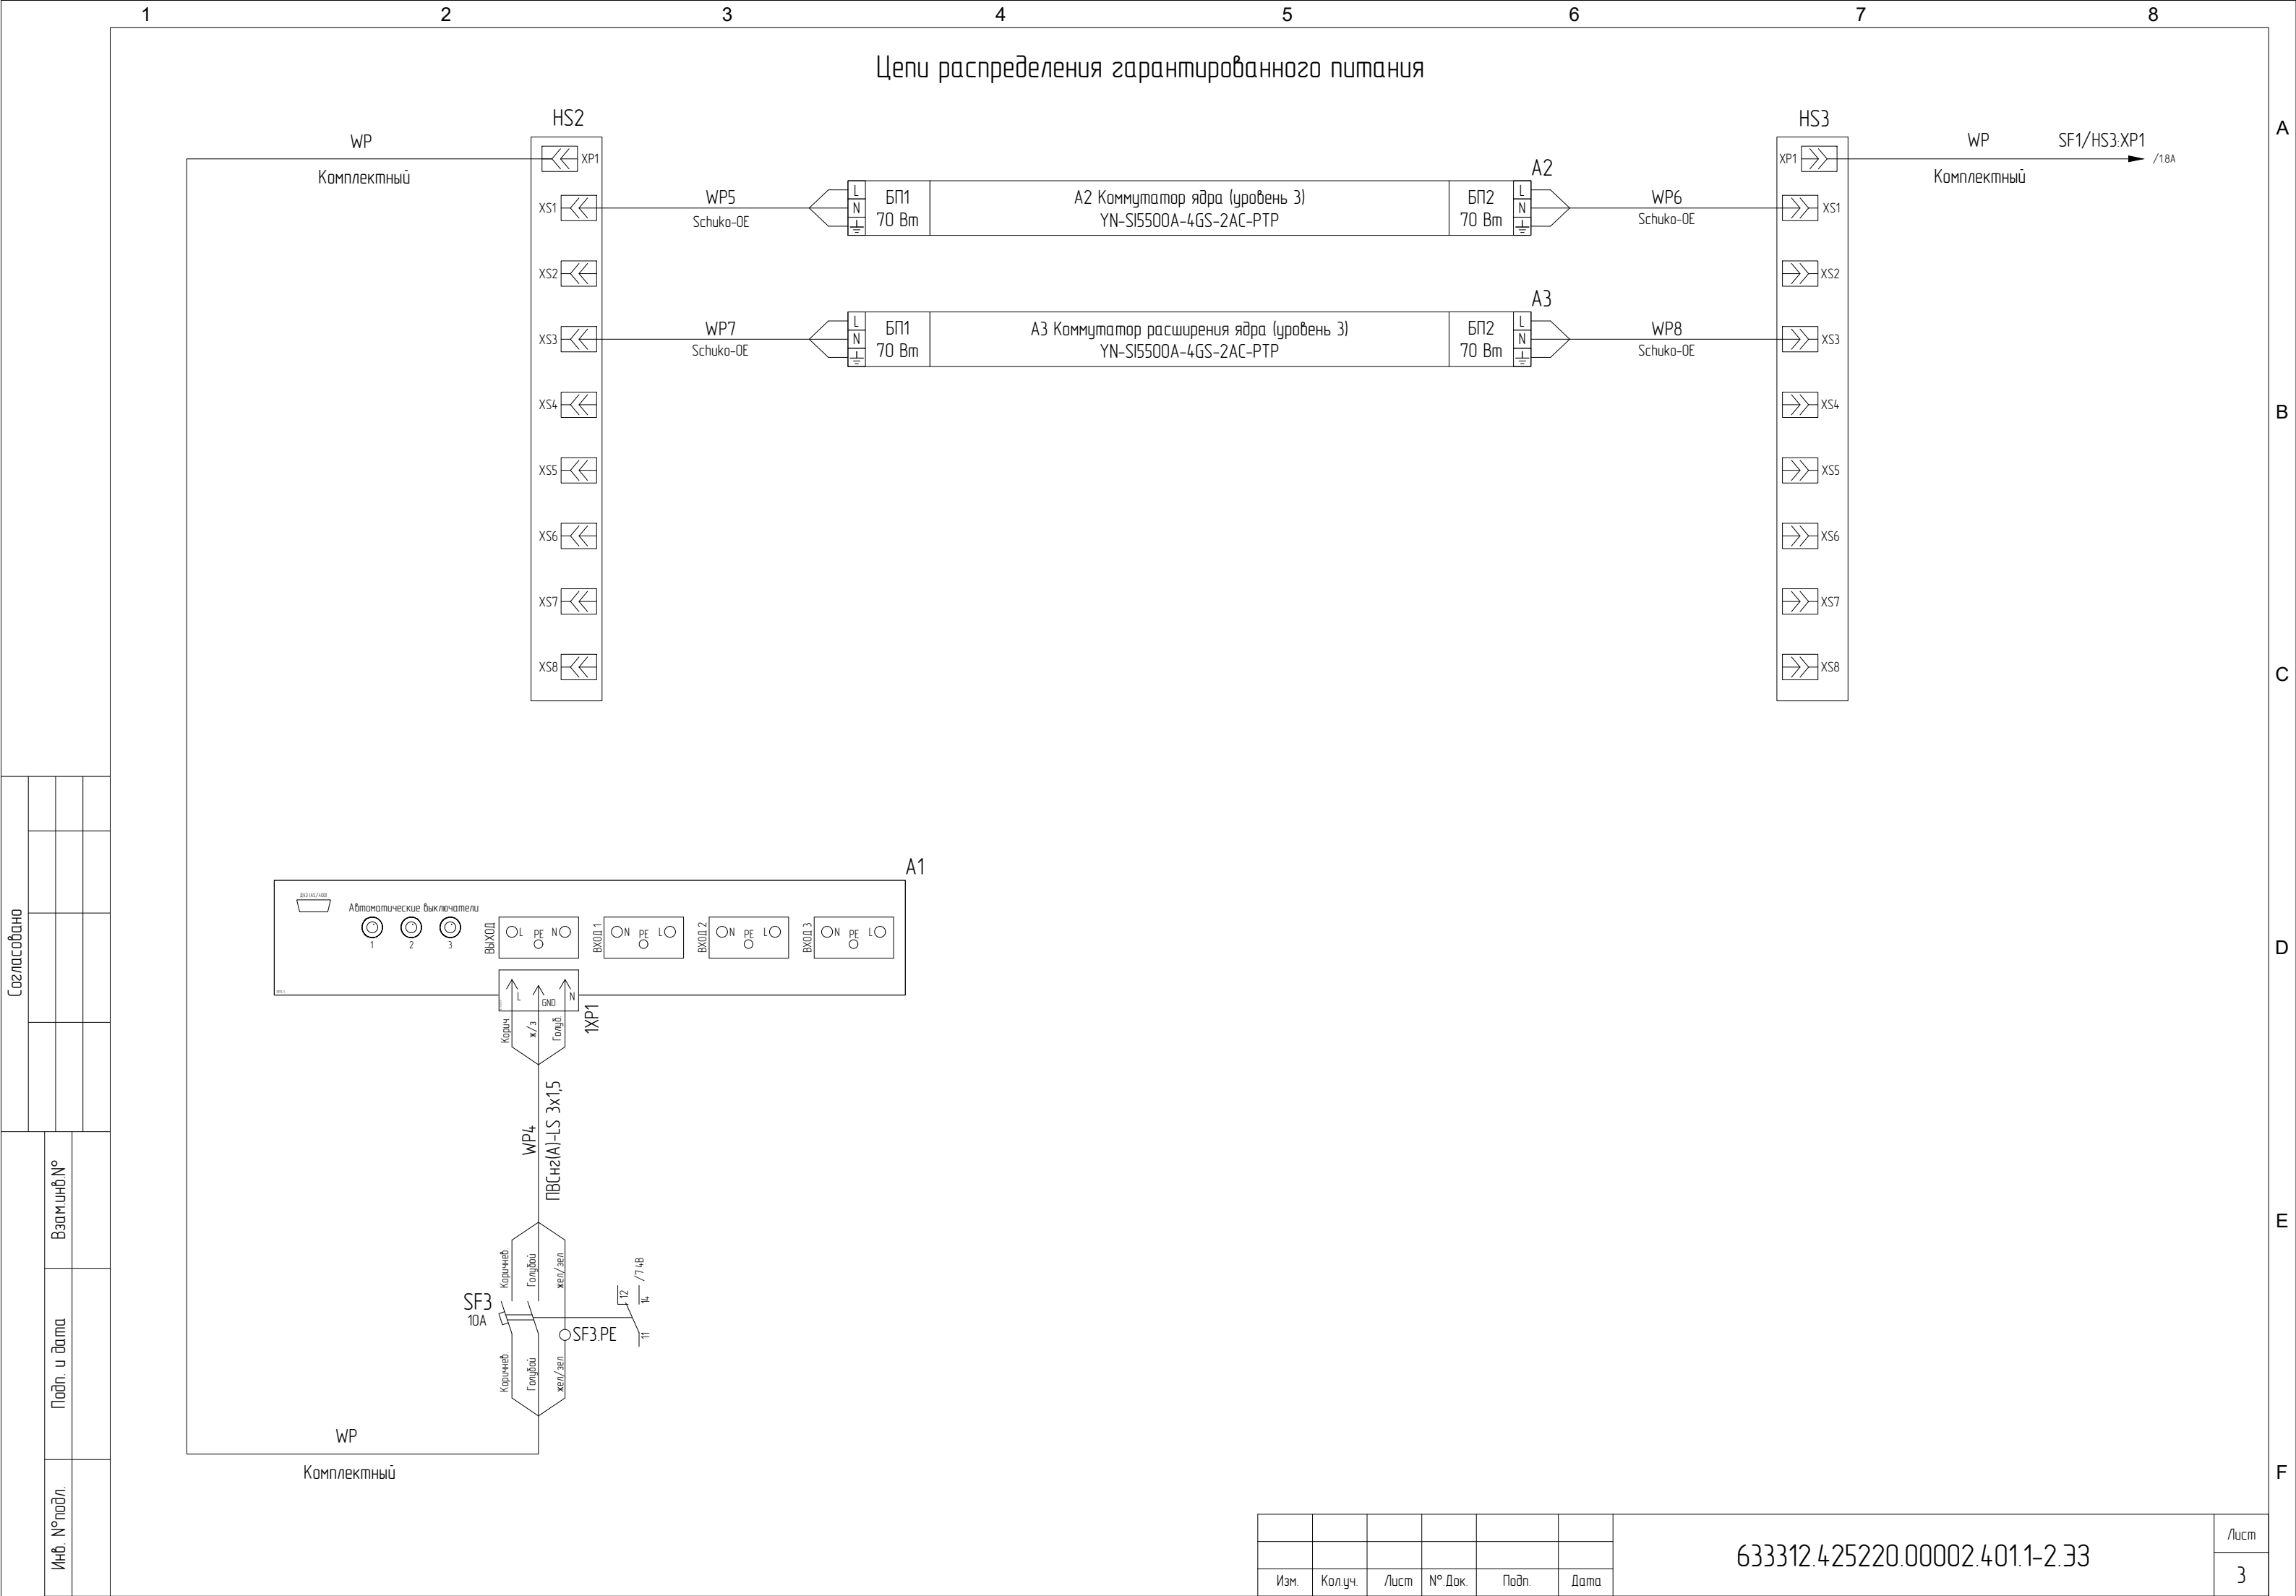

Цепи оптических связей

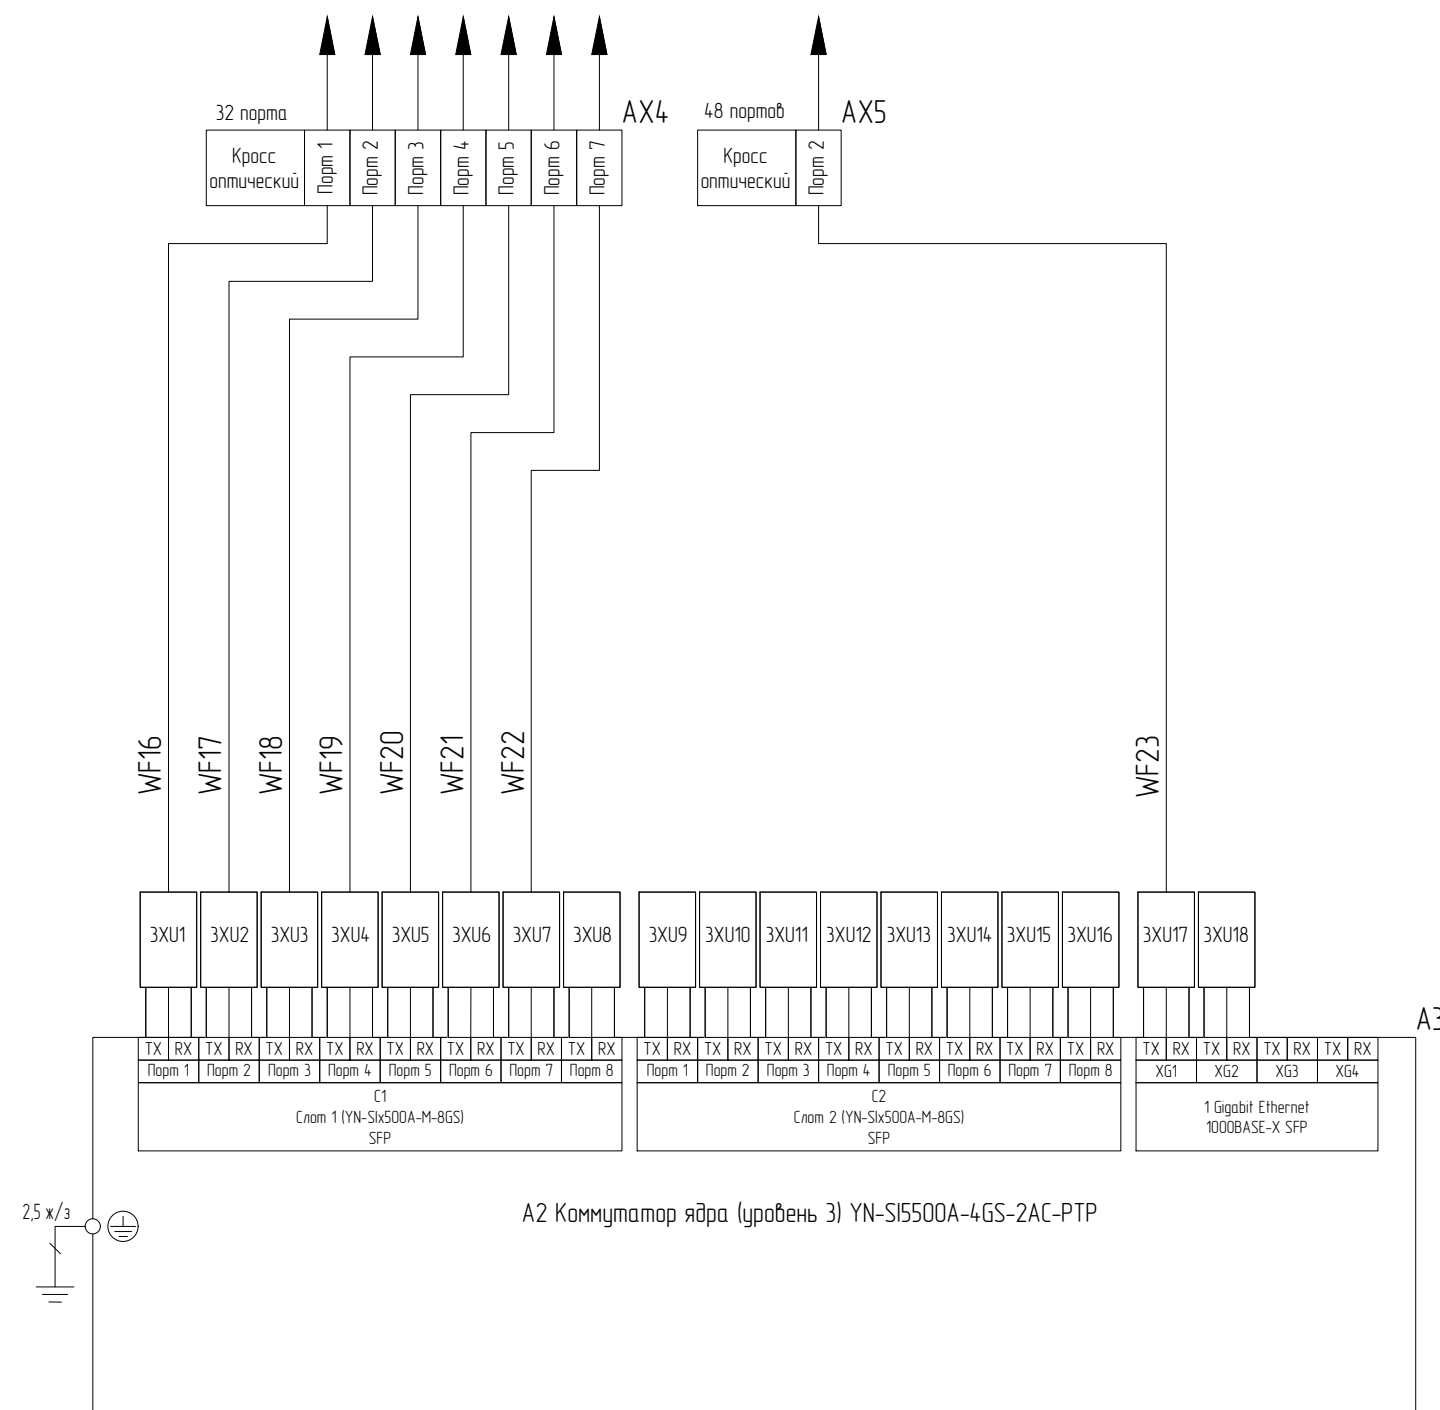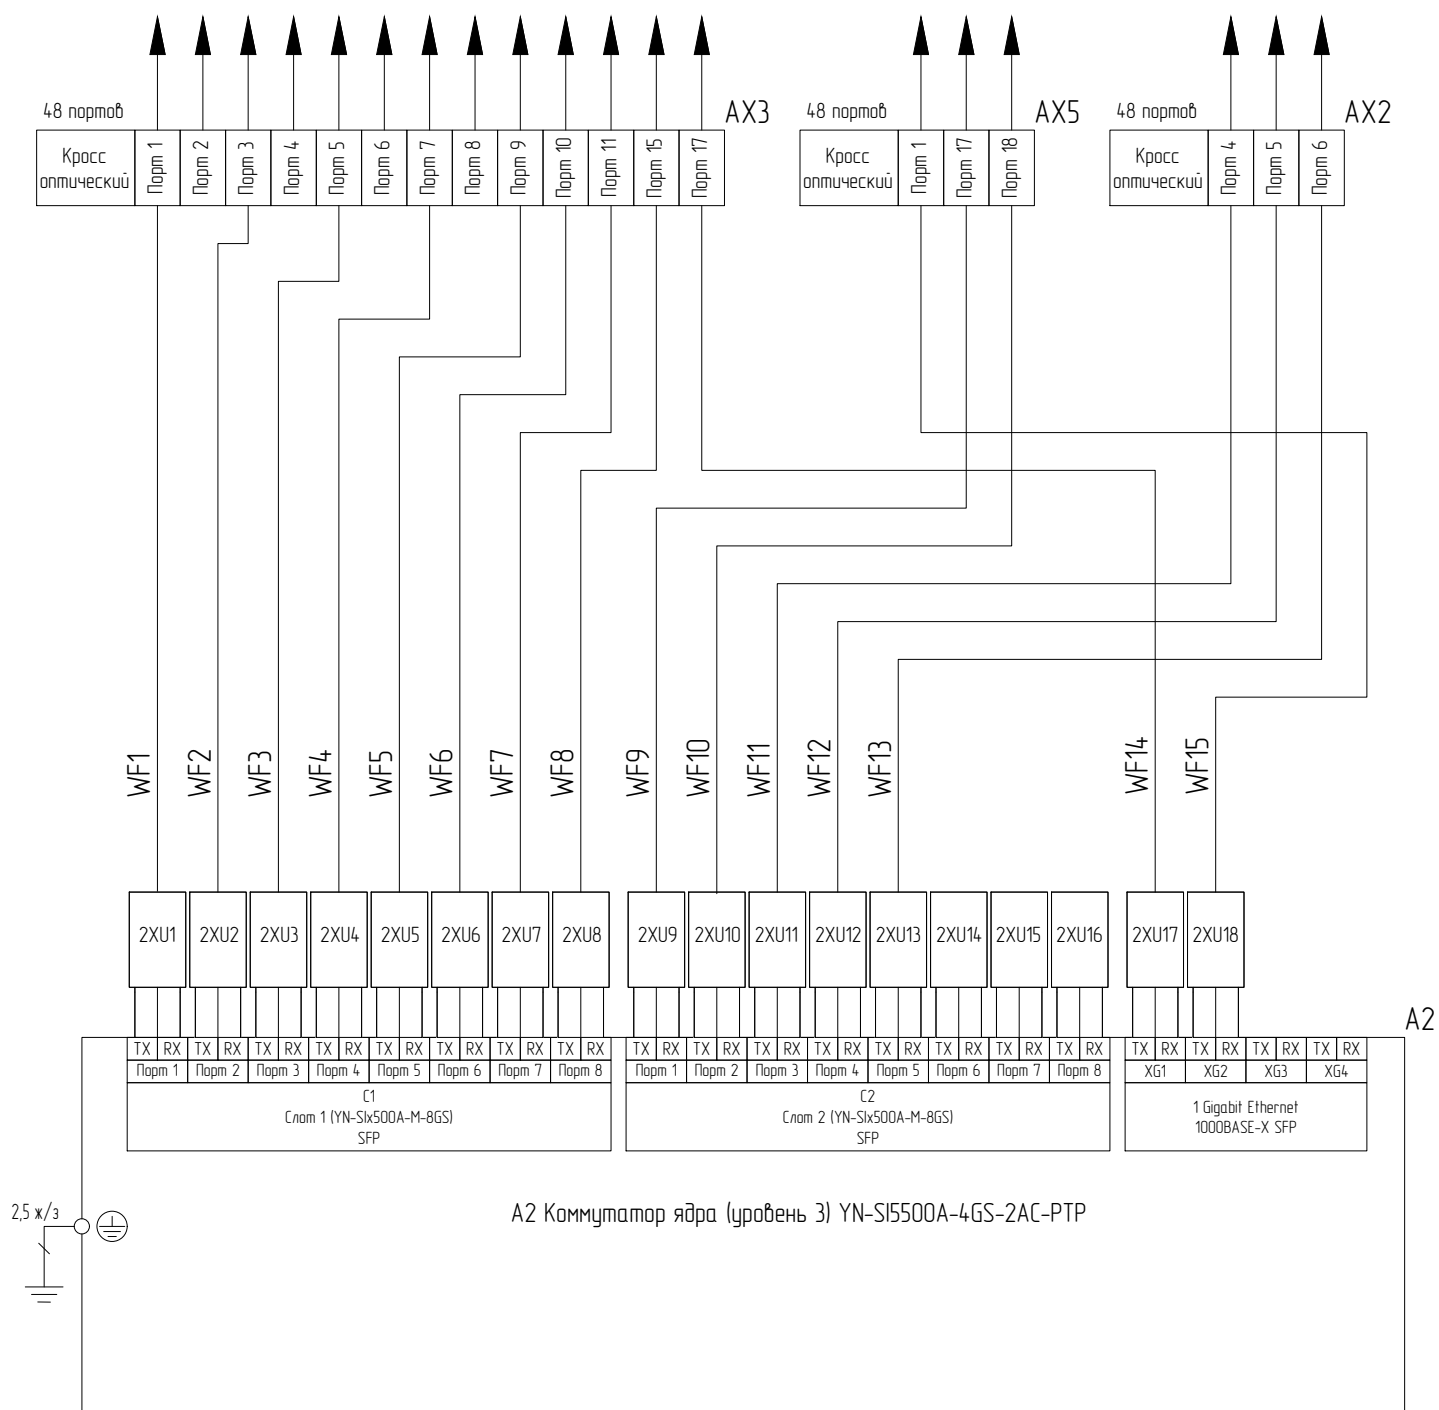

Согласовано	

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взаимный №
-------------	--------------	------------

						633312.425220.00002.401.1-2.33	Лист
							4
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата		

Транзит цепей оптических связей

Цепи интерфейсных связей

48 портов

AX1

Кросс оптический	Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8	Порт 9	Порт 10	Порт 11	Порт 12	Порт 13	Порт 14	Порт 15	Порт 16	Порт 17
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

WF24

WF25

WF26

WF27

WF28

WF29

WF30

WF31

WF32

WF33

WF34

WF35

48 портов

AX5

Кросс оптический	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 11	Порт 12	Порт 13	Порт 19	Порт 20
------------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

AX2

Кросс оптический	Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 7
------------------	--------	--------	--------	--------

EA1

Патч-панель	Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8	Порт 9	Порт 10	Порт 11	Порт 12	Порт 13	Порт 14	Порт 15	Порт 16	Порт 17	Порт 18	Порт 19	Порт 20	Порт 21	Порт 22	Порт 23	Порт 24
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

A2


A3

RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
С3 Слот 3 (YN-Six500A-M-8GE) 10/100/1000BASE-T							


A2 Коммутатор ядра (уровень 3)
YN-SI5500A-4GS-2AC-PTP

RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45
Порт 1	Порт 2	Порт 3	Порт 4	Порт 5	Порт 6	Порт 7	Порт 8
С3 Слот 3 (YN-Six500A-M-8GE) 10/100/1000BASE-T							

A2 Коммутатор ядра (уровень 3)
YN-SI5500A-4GS-2AC-PTP

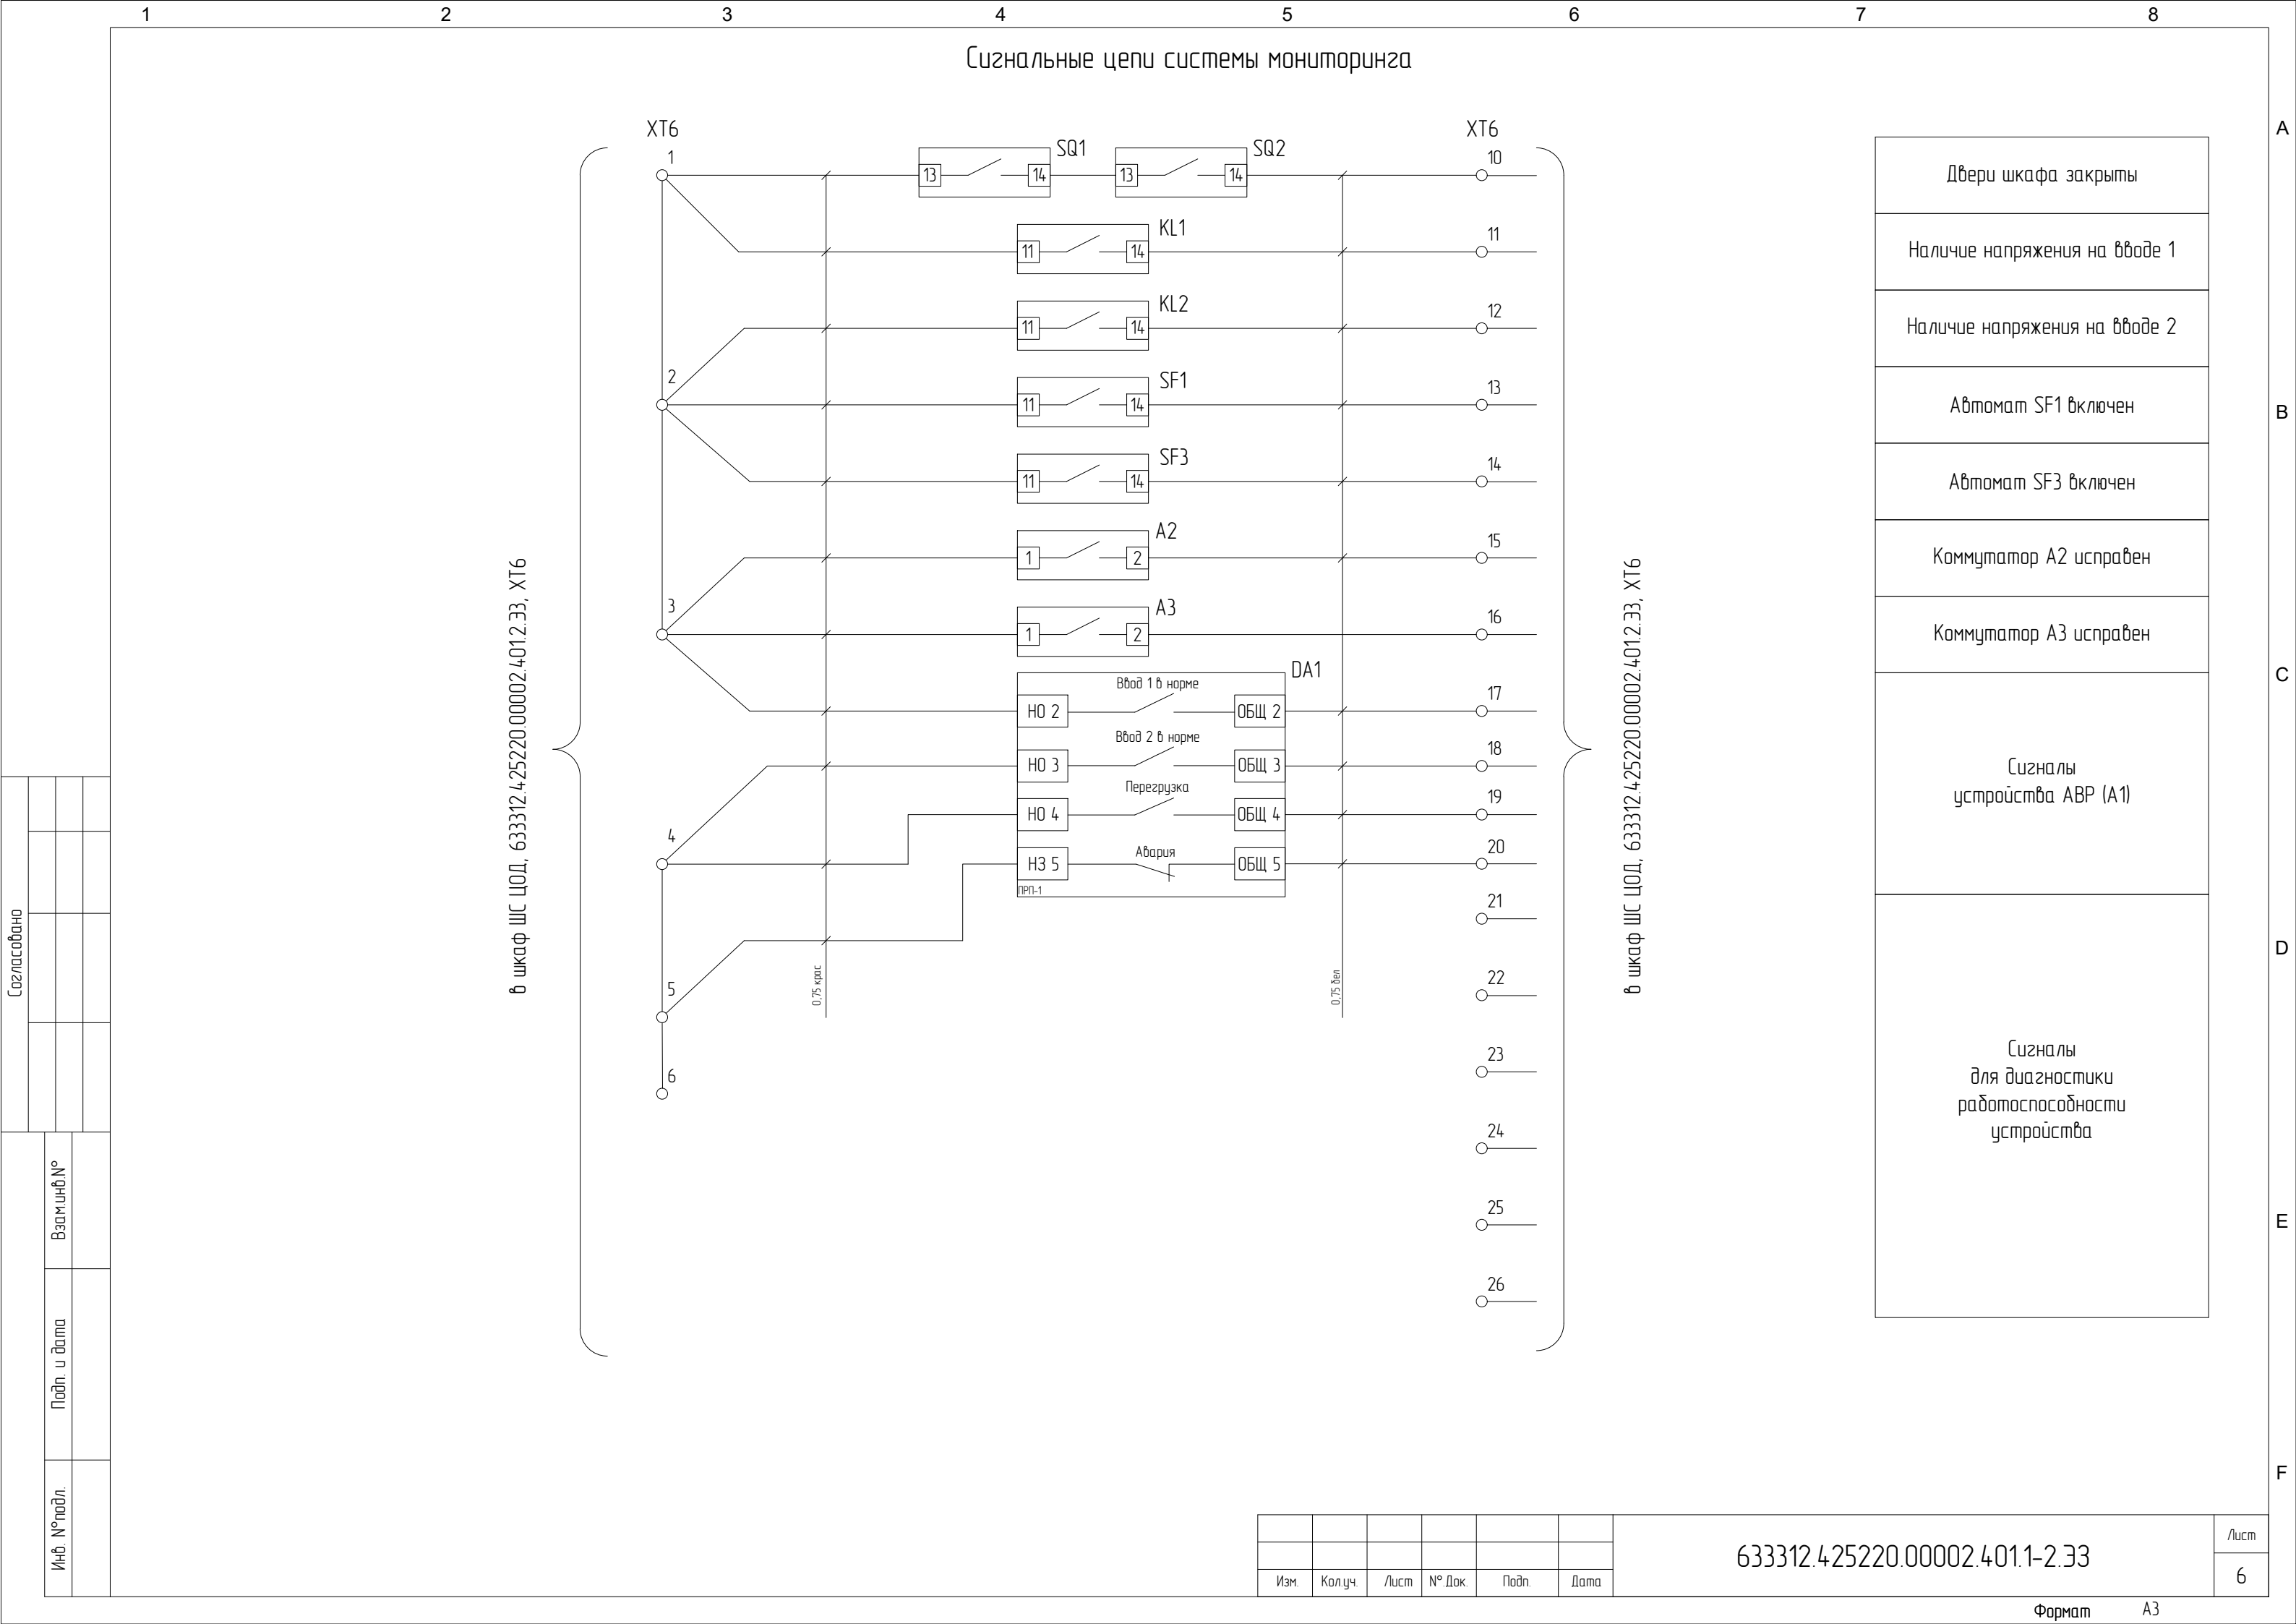

Оборудование мониторинга в шкафу

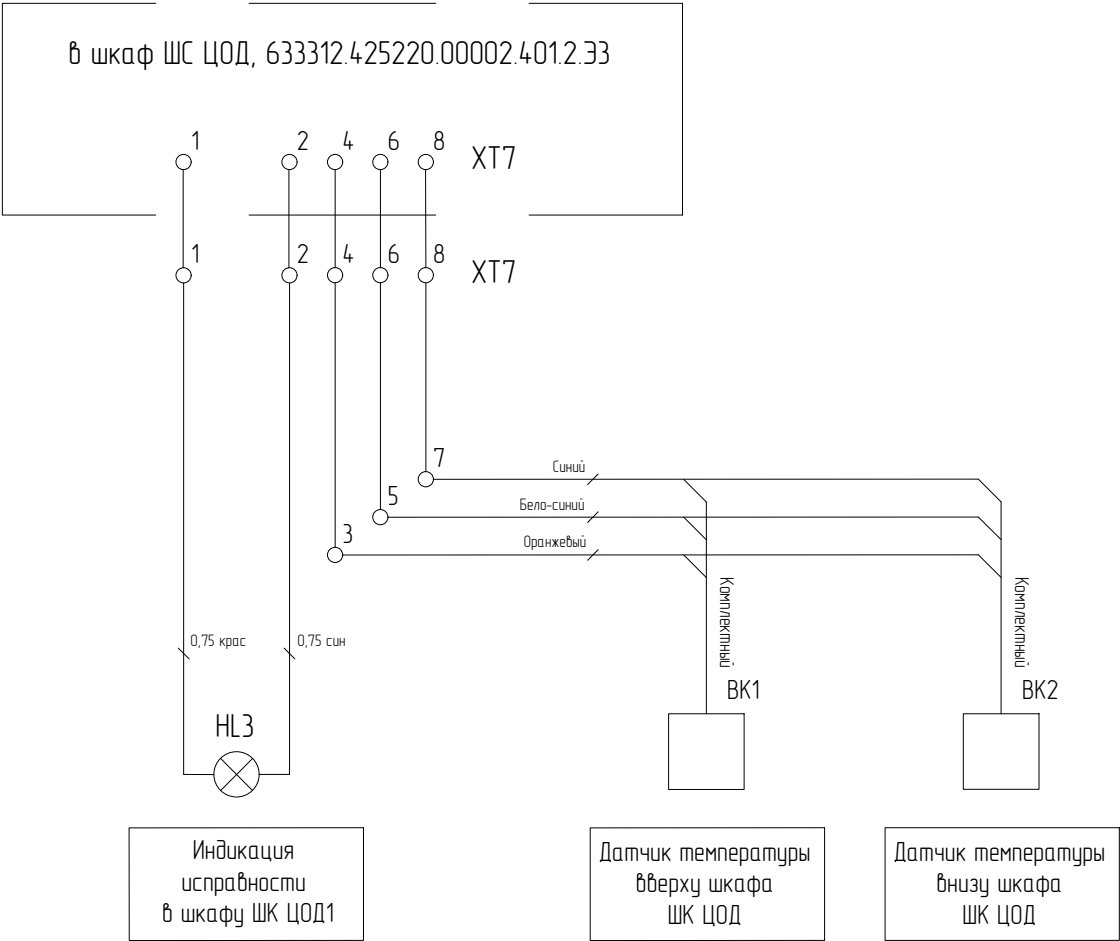

Согласовано			
Инд. №подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	