


ВЛ-6 кВ Ф.7 Касатка

РТП



5003
250

пилорама
Кневичи

Условные обозначения:



1. Трансформаторная подстанция.
2. Вертикальный заземлитель.
3. Горизонтальный заземлитель (Полосовая сталь Ст.4х40).

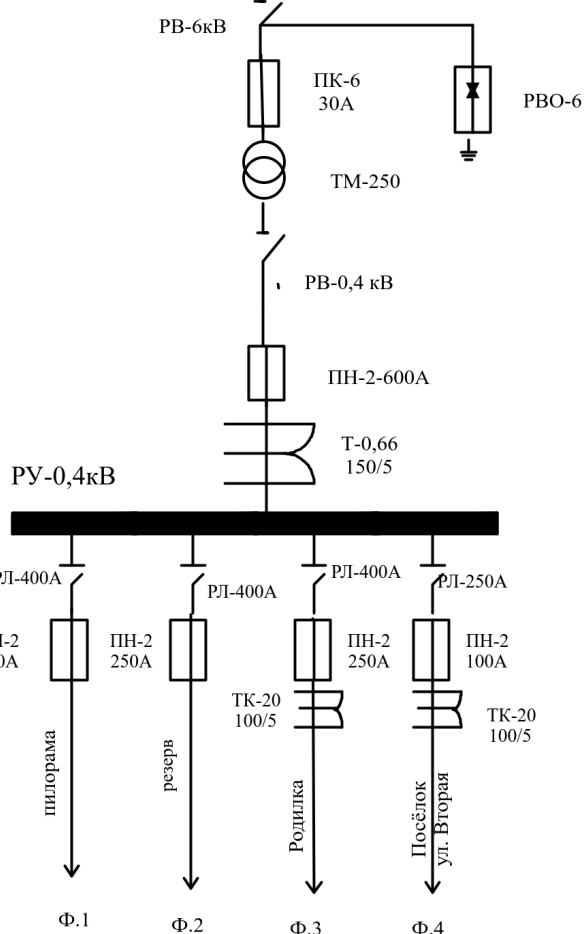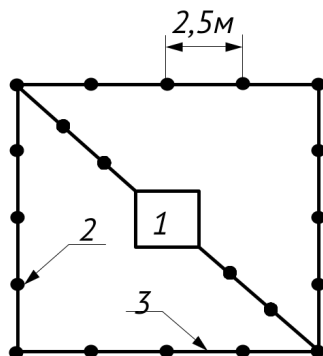

№ пп	Наименование оборудования (вновь включаемого / демонтируемого)	Место нахождения (вновь включаемого / демонтируемого)	Дата	Подпись лица внесшего изменения

Должность	ФИО	Подпись	Дата	АО «ДРСК»	СП ПЮЭС филиала «ПЭС»
Утвердил					
Главный инженер СП ПЮЭС	Артемчук А.А.		31.01.2025		
Согласовано				Главная схема КТП-5003 пилорама с. Кневичи Вводится в действие с 31.01.2025 Начальник Над.РЭС СП ПЮЭС Калоша Ф.В. 31.01.2025/_____/	
Начальник Над.РЭС	Калоша Ф.В.		31.01.2025		
Начальник службы линий	Бурков К.И.		31.01.2025		

Вводится в действие с 31.01.2025
Начальник Над.РЭС СП ПЮЭС
Калоша Ф.В.
31.01.2025/_____/