


862MB 254686ГЗ

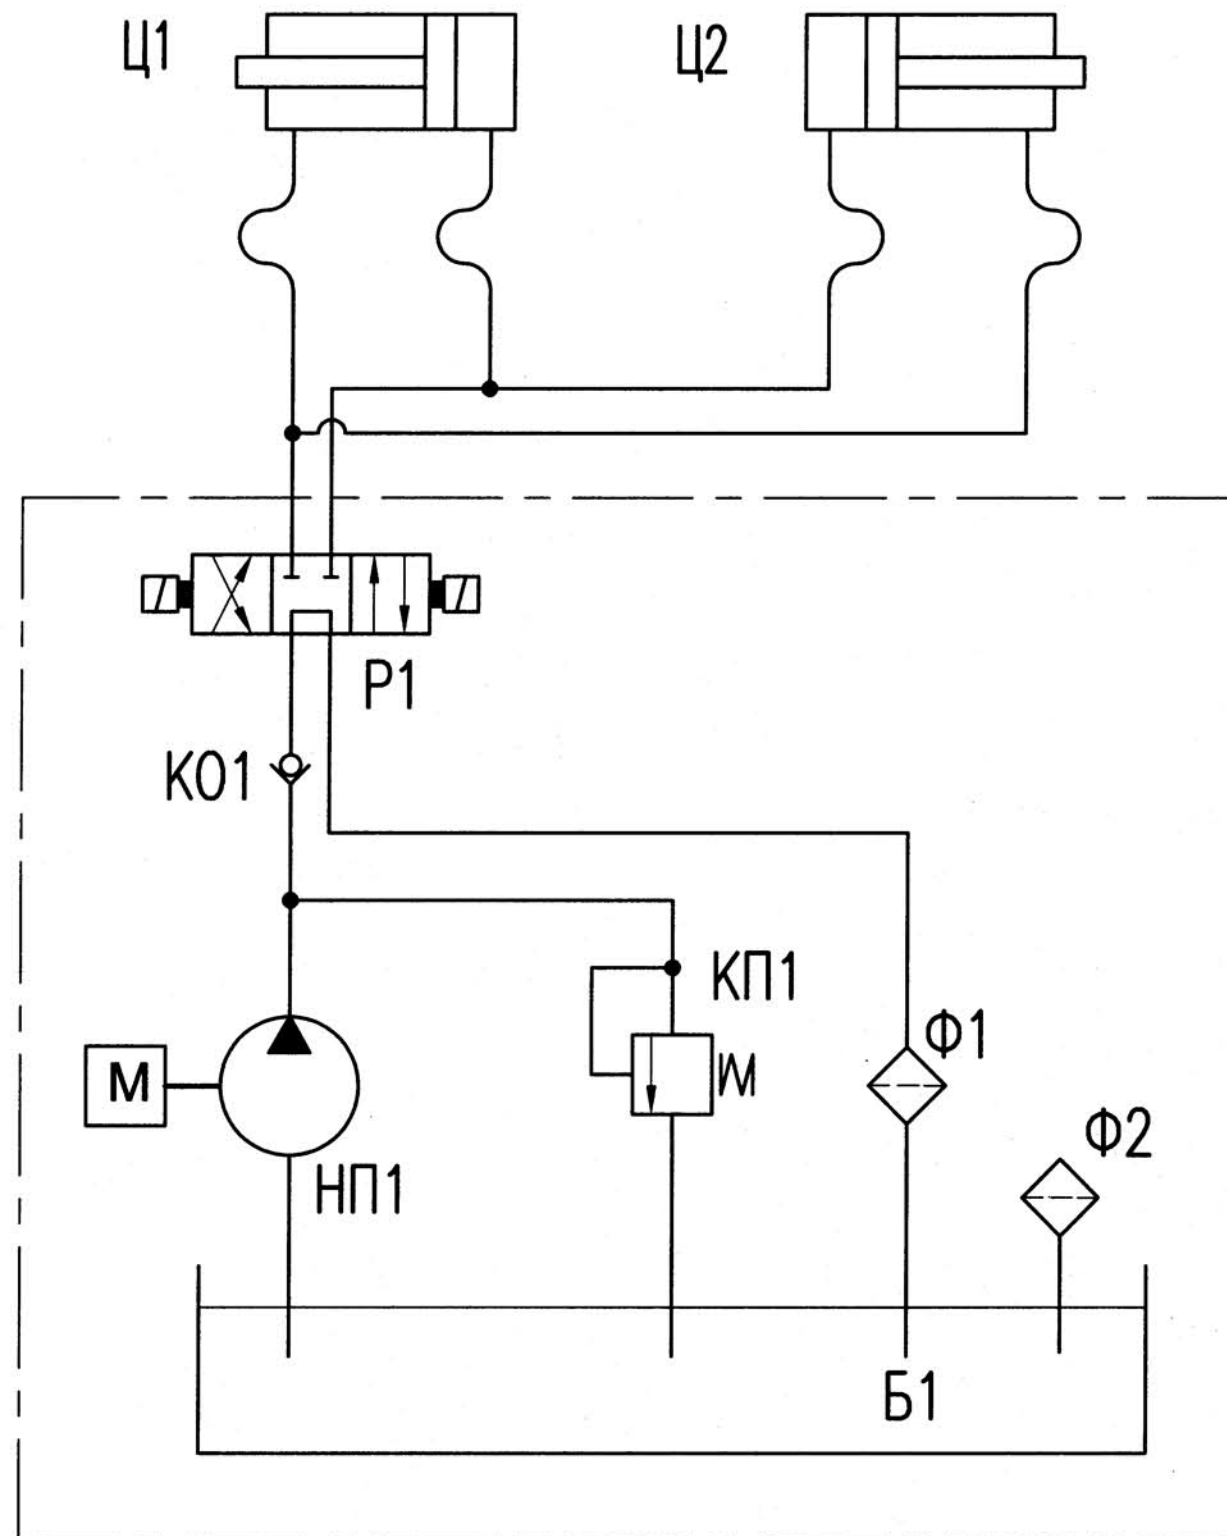

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б1	Маслобак	1	$V_{ном} = 8,4 \text{ дм}^3$; $V_{ман} = 8,3 \text{ дм}^3$
К01	Гидроклапан обратный 1МКО 10/20.УХЛ4	1	$P_{ном} = 20 \text{ МПа}$; $Q_{ном} = 40 \text{ л/мин}$
КП1	Гидроклапан предохранительный МКПВ-10/3С2Р.УХЛ4	1	$P_{ном} = 6,3 \text{ МПа}$; $Q_{ном} = 80 \text{ л/мин}$
МН1	Манометр МПЗ-У-60x1,5-У2. ОШ	1	Шкала для настройки 0...6 МПа
НП1	Насос пластинчатый регулируемый НПЛР 20/16.УХЛ4	1	$P_{ном} = 16 \text{ МПа}$; $Q_{ном} = 20 \text{ л/мин}$
Р1	Гидрораспределитель РЕ10.3-64А В220 УХЛ4	1	$P_{ном} = 35 \text{ МПа}$; $Q_{макс} = 40 \text{ л/мин}$
Ф1	Фильтр напорный 2ФГМ32-25К УХЛ4	1	$P_{ном} = 6,3 \text{ МПа}$; $Q_{ном} = 80 \text{ л/мин}$
Ф2	Фильтр воздушный (Сапун) 20 УХЛ4 (Г45-27)	1	$Q_{ном} = 0,5 \text{ м}^3/\text{мин}$; Тонкость фильтрации 25 мкм
Ц1; Ц2	Гидроцилиндр НС2С-ФР22-50/28-200-М0-11/20	2	$D_{вн} = 50 \text{ мм}$; $d_{шт} = 28 \text{ мм}$; $S_{полн.} = 200 \text{ мм}$
М	Электродвигатель АИР100L4 У3; 380В; 50Гц; IM3081;	1	$N_{дв} = 4 \text{ кВт}$; $n_{дв} = 1500 \text{ об/мин}$

Инв. N подл. Подпись и дата
Инв. N дубл. Подпись и дата
Взам. инв. N Инв. N дубл. Подпись и дата

862MB 254686ГЗ					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Балка захватная г.п. 45m Схема гидравлическая принципиальная		
Разраб.	Казаков			02.02.20			
Пров.	Тюхачев			13.02.20			
Т. контр.							
Н. контр.	Швецов			13.02.20	Лист Листов 1 АО "Трест Гидромонтаж" СПКТБ "Мосгидросталь"		
Умб.	Бушуев			18.02.20			

Формат А3