

860MB 254684ГЗ

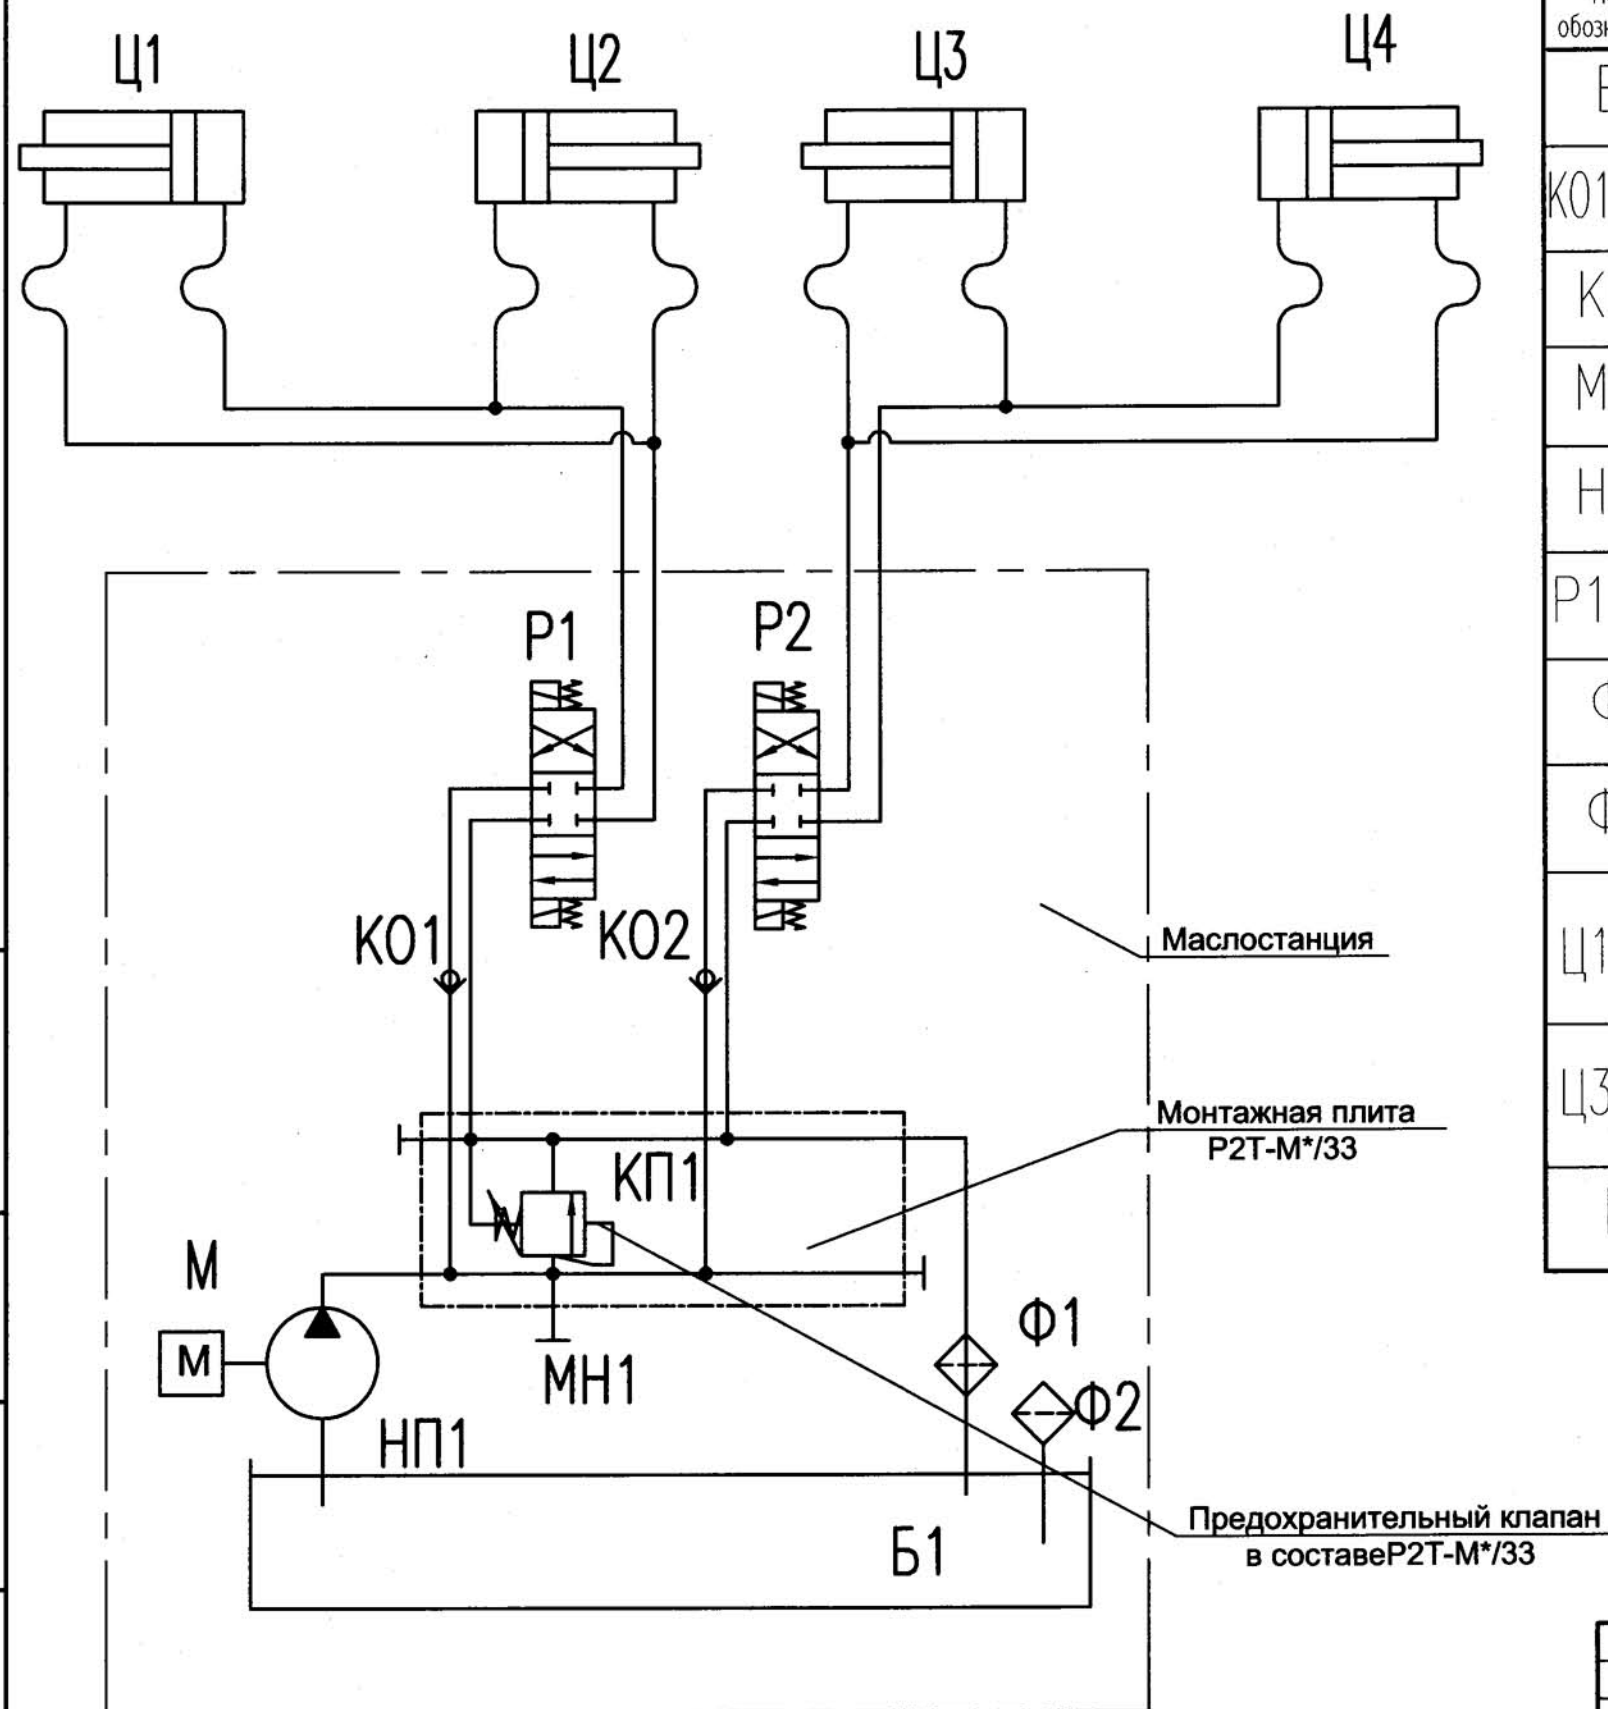


Таблица - Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б1	Маслобак	1	$V_{\text{ном}} = 84 \text{ дм}^3$; $V_{\text{ман}} = 8,3 \text{ дм}^3$
K01, K02	Клапан обратный MVR-SP/51	2	$P_{\text{макс}} = 35 \text{ МПа}$; $Q_{\text{макс}} = 50 \text{ л/мин}$
КП1	Плита монтажная со встроенным перепускным предохранительным клапаном P2T-M5/33	1	$P_{\text{макс}} = 35 \text{ МПа}$; $Q_{\text{макс}} = 50 \text{ л/мин}$
МН1	Манометр М63-250/10PF	1	Шкала для настройки $0 \dots 60 \text{ кг/см}^2$
НП1	Насос пластинчатый регулируемый НПЛР 20/16.УХЛ4	1	$P_{\text{ном}} = 16 \text{ МПа}$; $Q_{\text{ном}} = 20 \text{ л/мин}$
P1, P2	Гидрораспределитель DS3-51/11N-A230K1/CM	2	$P_{\text{макс}} = 35 \text{ МПа}$; $Q_{\text{макс}} = 100 \text{ л/мин}$
Ф1	Фильтр напорный 2ФГМ32-25К УХЛ4	1	$P_{\text{ном}} = 32 \text{ МПа}$; $Q_{\text{ном}} = 80 \text{ л/мин}$
Ф2	Фильтр воздушный (Сапун) 20 УХЛ4 (Г45-27)	1	$Q_{\text{ном}} = 0,5 \text{ м}^3/\text{мин}$; Тонкость фильтрации 25 мкм
Ц1, Ц2	Гидроцилиндр HC2C-FP22-50/28-200-M0-0-11/20 со встроенными датчиками хода штока	2	$D_{\text{вн}} = 50 \text{ мм}$; $d_{\text{шт}} = 28 \text{ мм}$; $S_{\text{полн.}} = 200 \text{ мм}$
Ц3, Ц4	Гидроцилиндр HC2C-FP22-50/28-400-M0-0-11/20 со встроенными датчиками хода штока	2	$D_{\text{вн}} = 50 \text{ мм}$; $d_{\text{шт}} = 28 \text{ мм}$; $S_{\text{полн.}} = 400 \text{ мм}$
М	Электродвигатель АИР100L4 У3; 380В; 50Гц; К3-11; IM3081	1	$N_{\text{дв}} = 4 \text{ кВт}$; $n_{\text{дв}} = 1500 \text{ об/мин}$

860MB 254684ГЗ

Балка захватная
з.п. 55т

Схема гидравлическая принципиальная

Лист. Масса. Маштаб

И.

Лист Листов 1

АО "Трест"
Гидромонтаж
СПКБ "Мосгидросталь"

Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Казаков			11.11
Пров.	Швецов			12.09
Т. контр.				
Н. контр.	Миронова			12.11
Утв.	Корольков			12.11