



860MB 888081C5


A-A
ø100

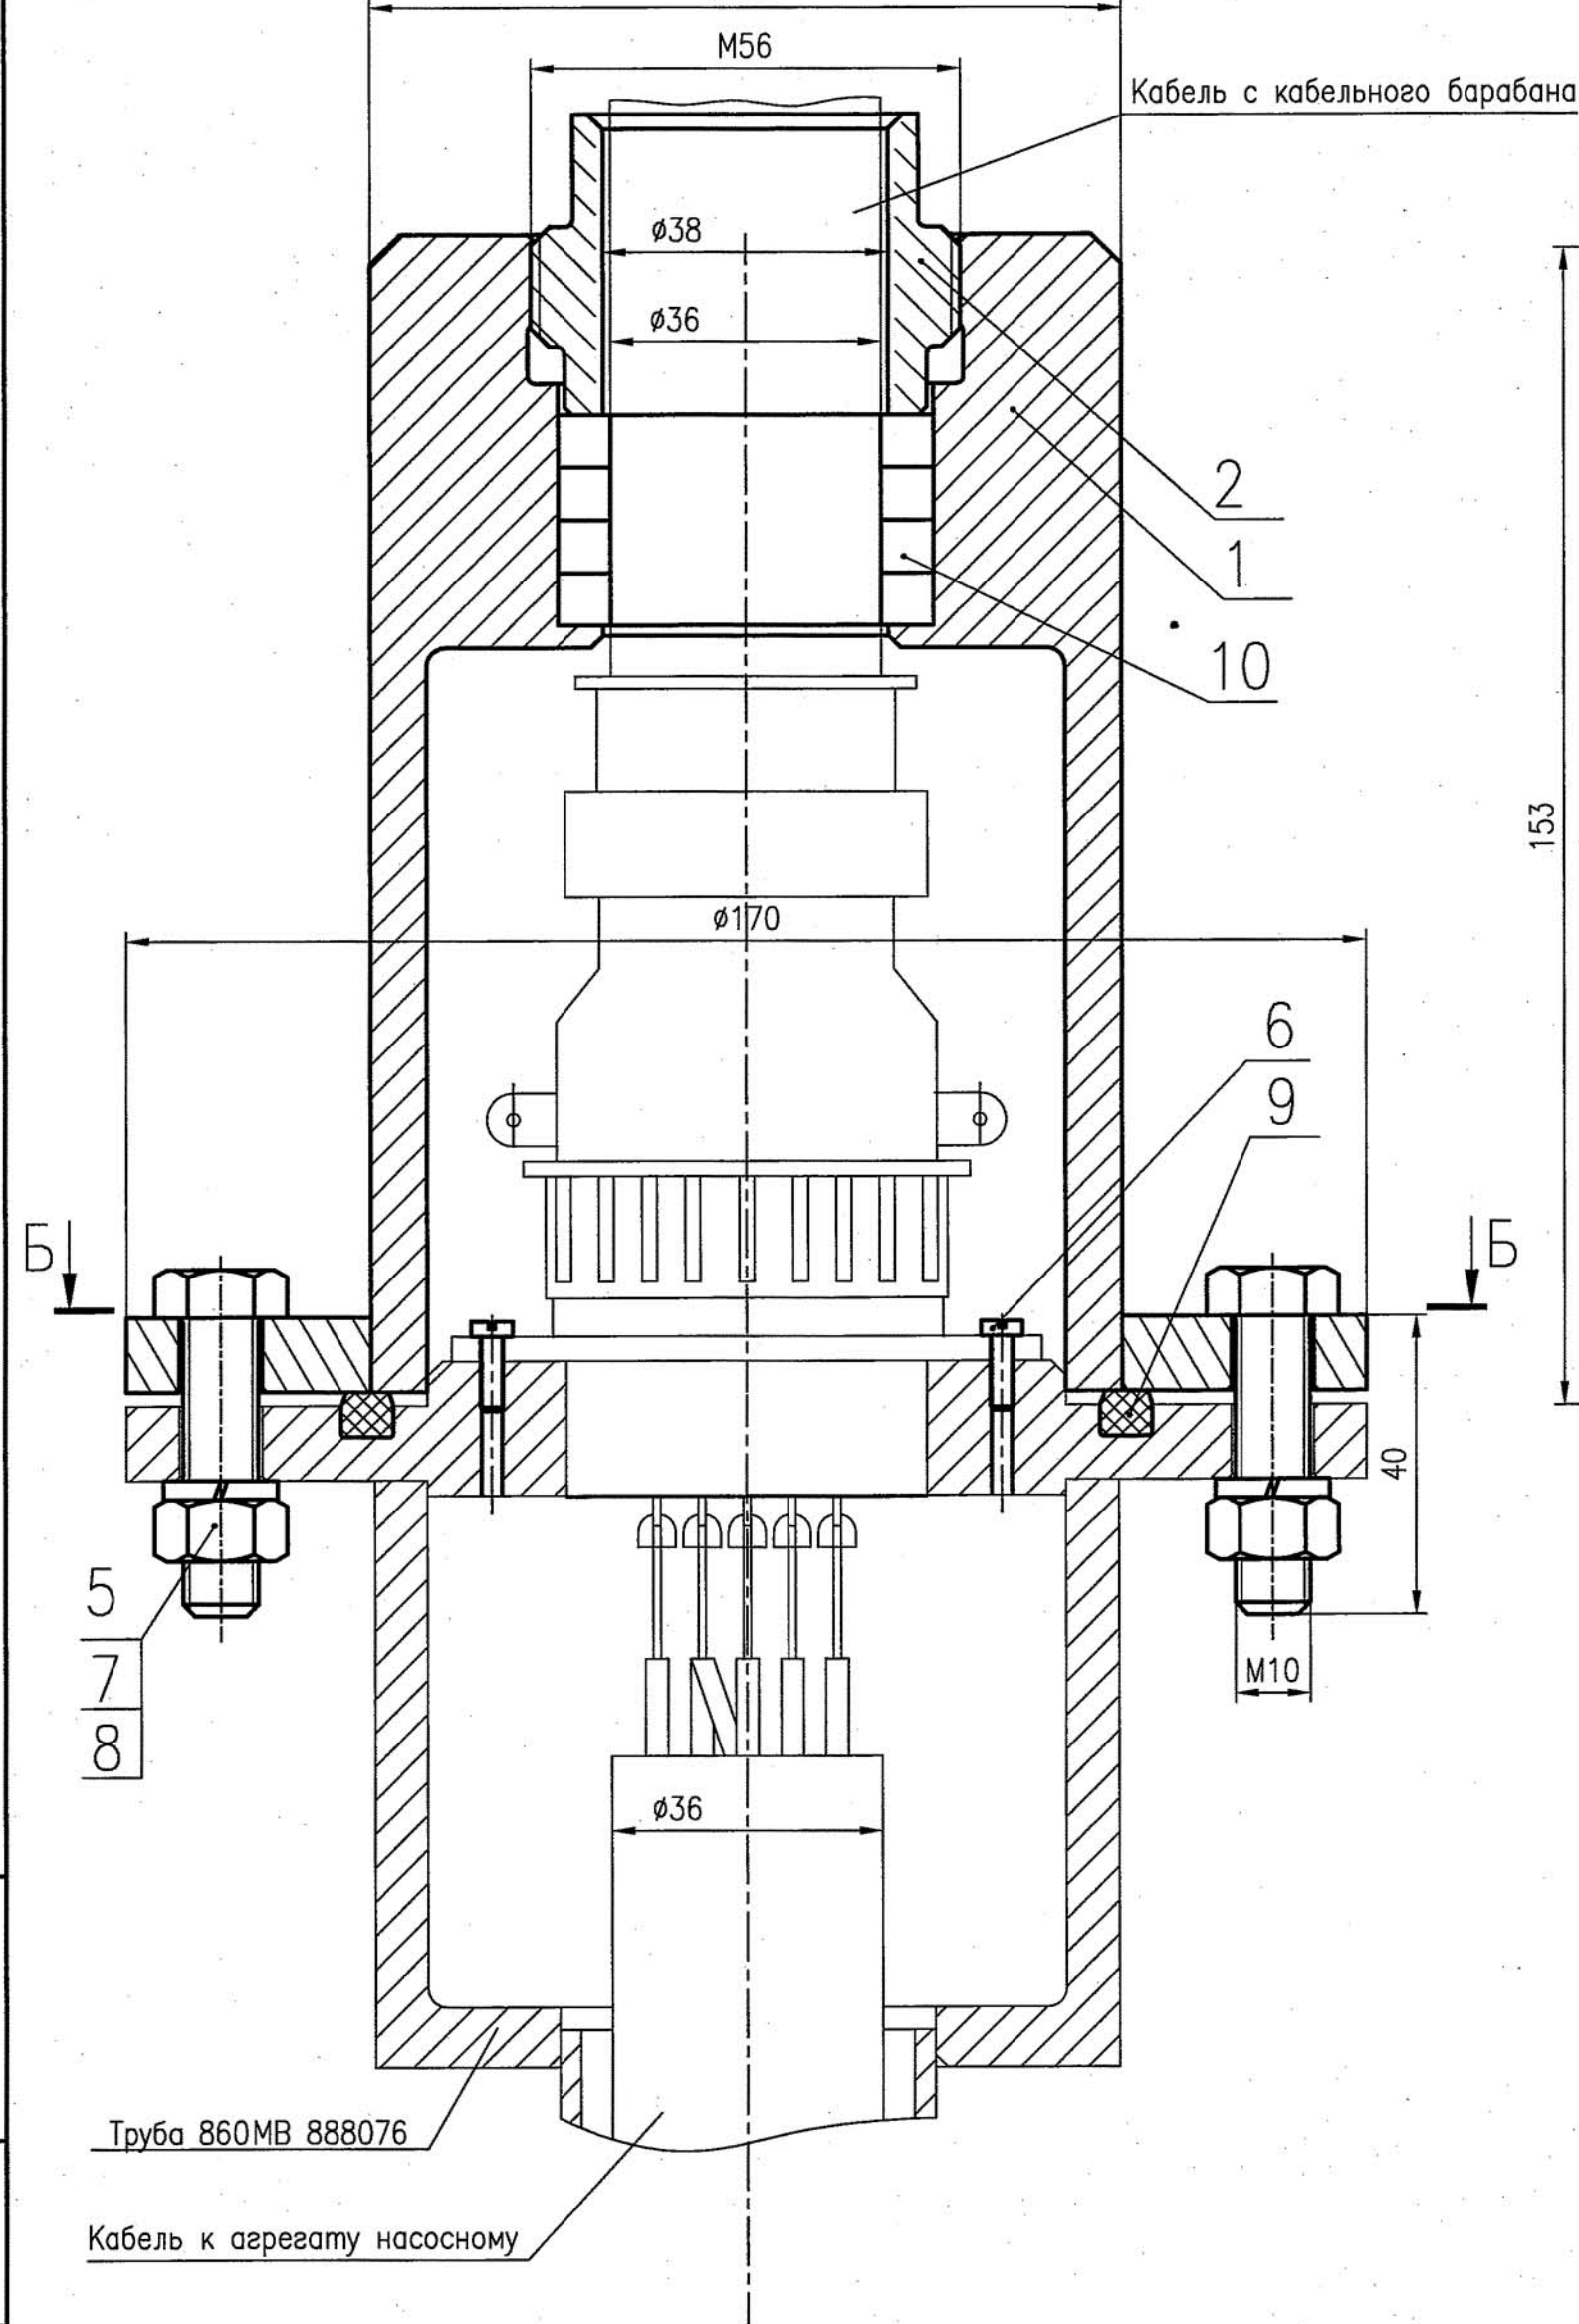


A-A
Вид с заглушкой вилки

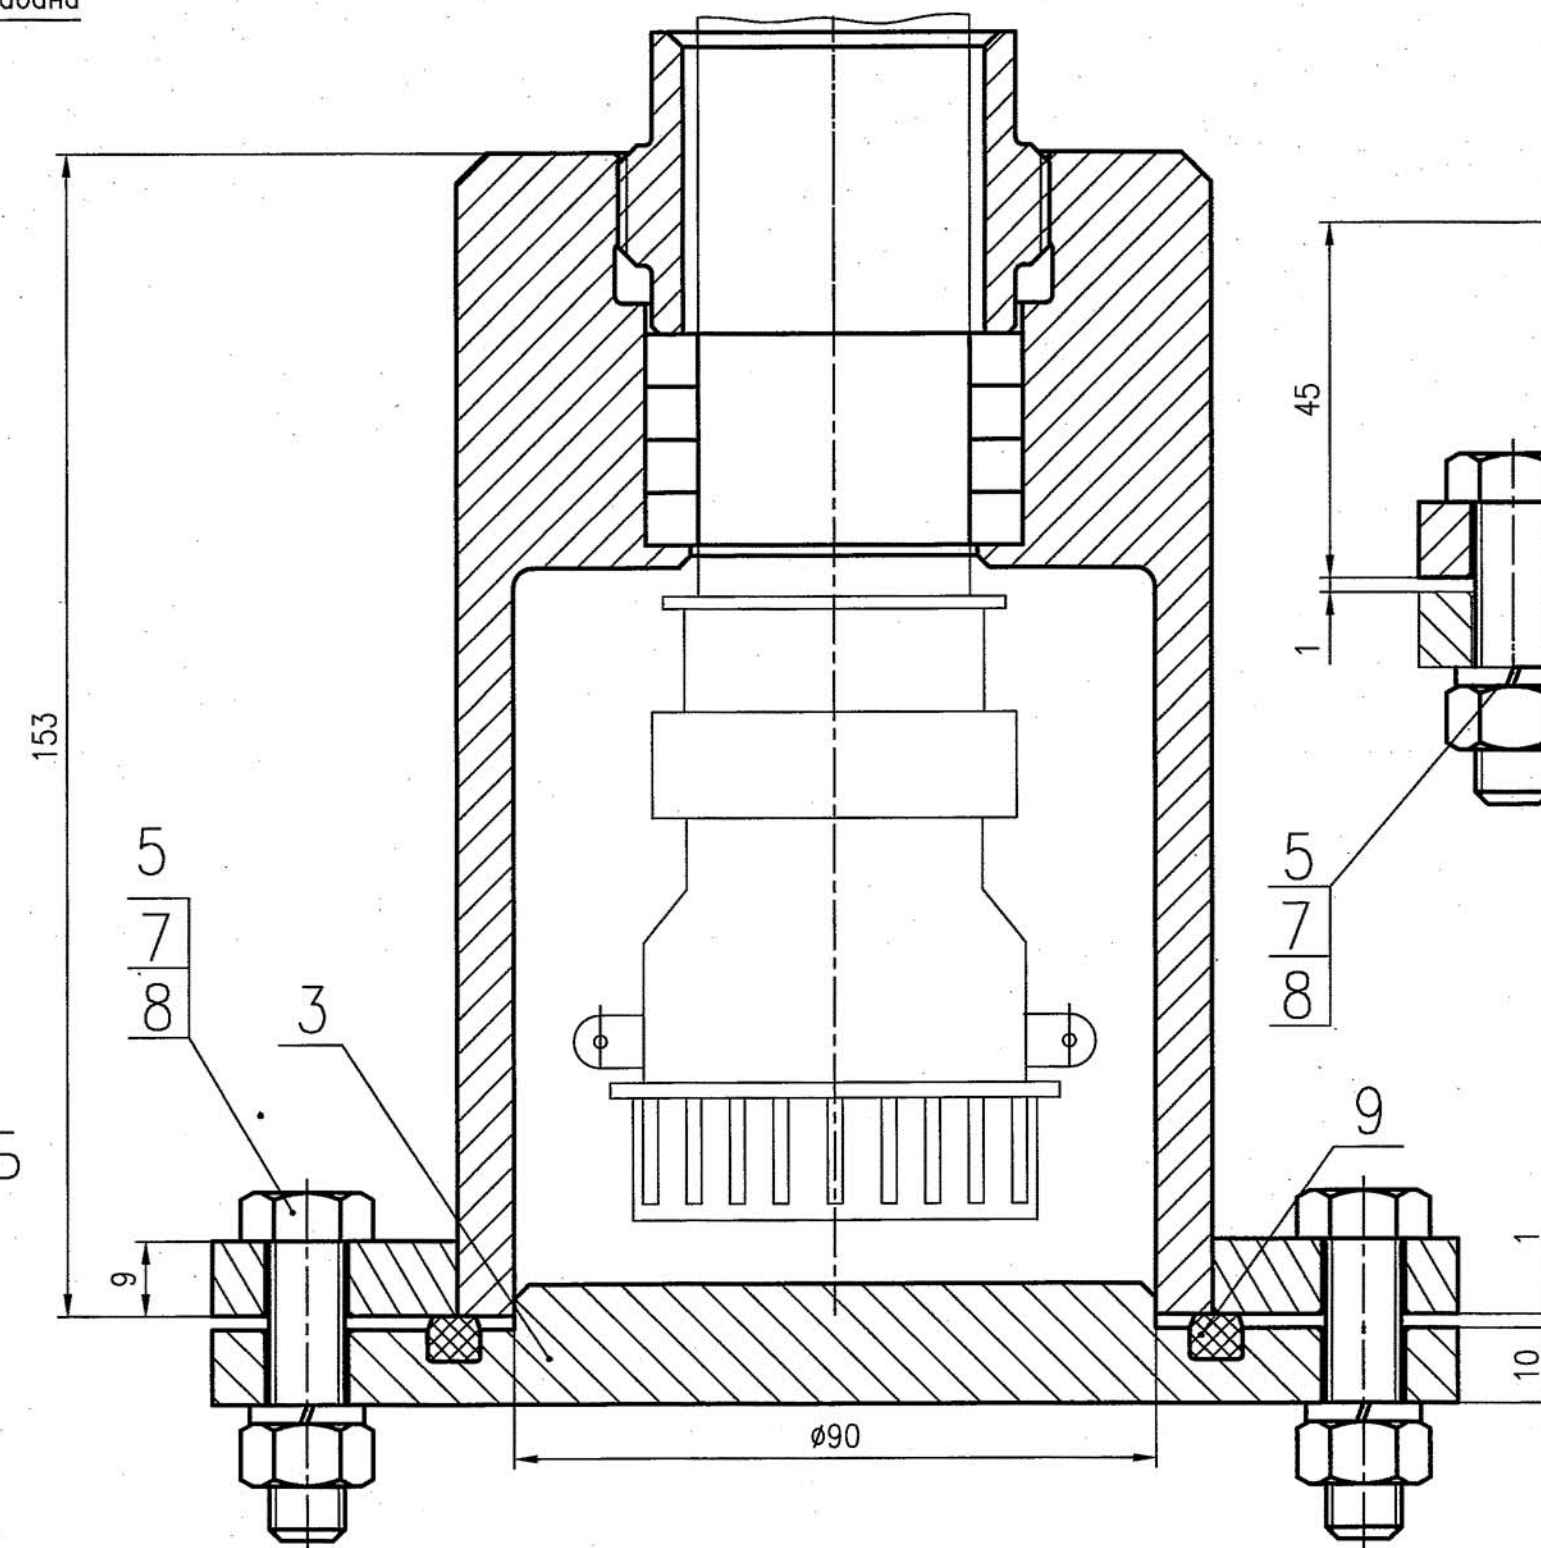

A-A
Вид с заглушкой розетки

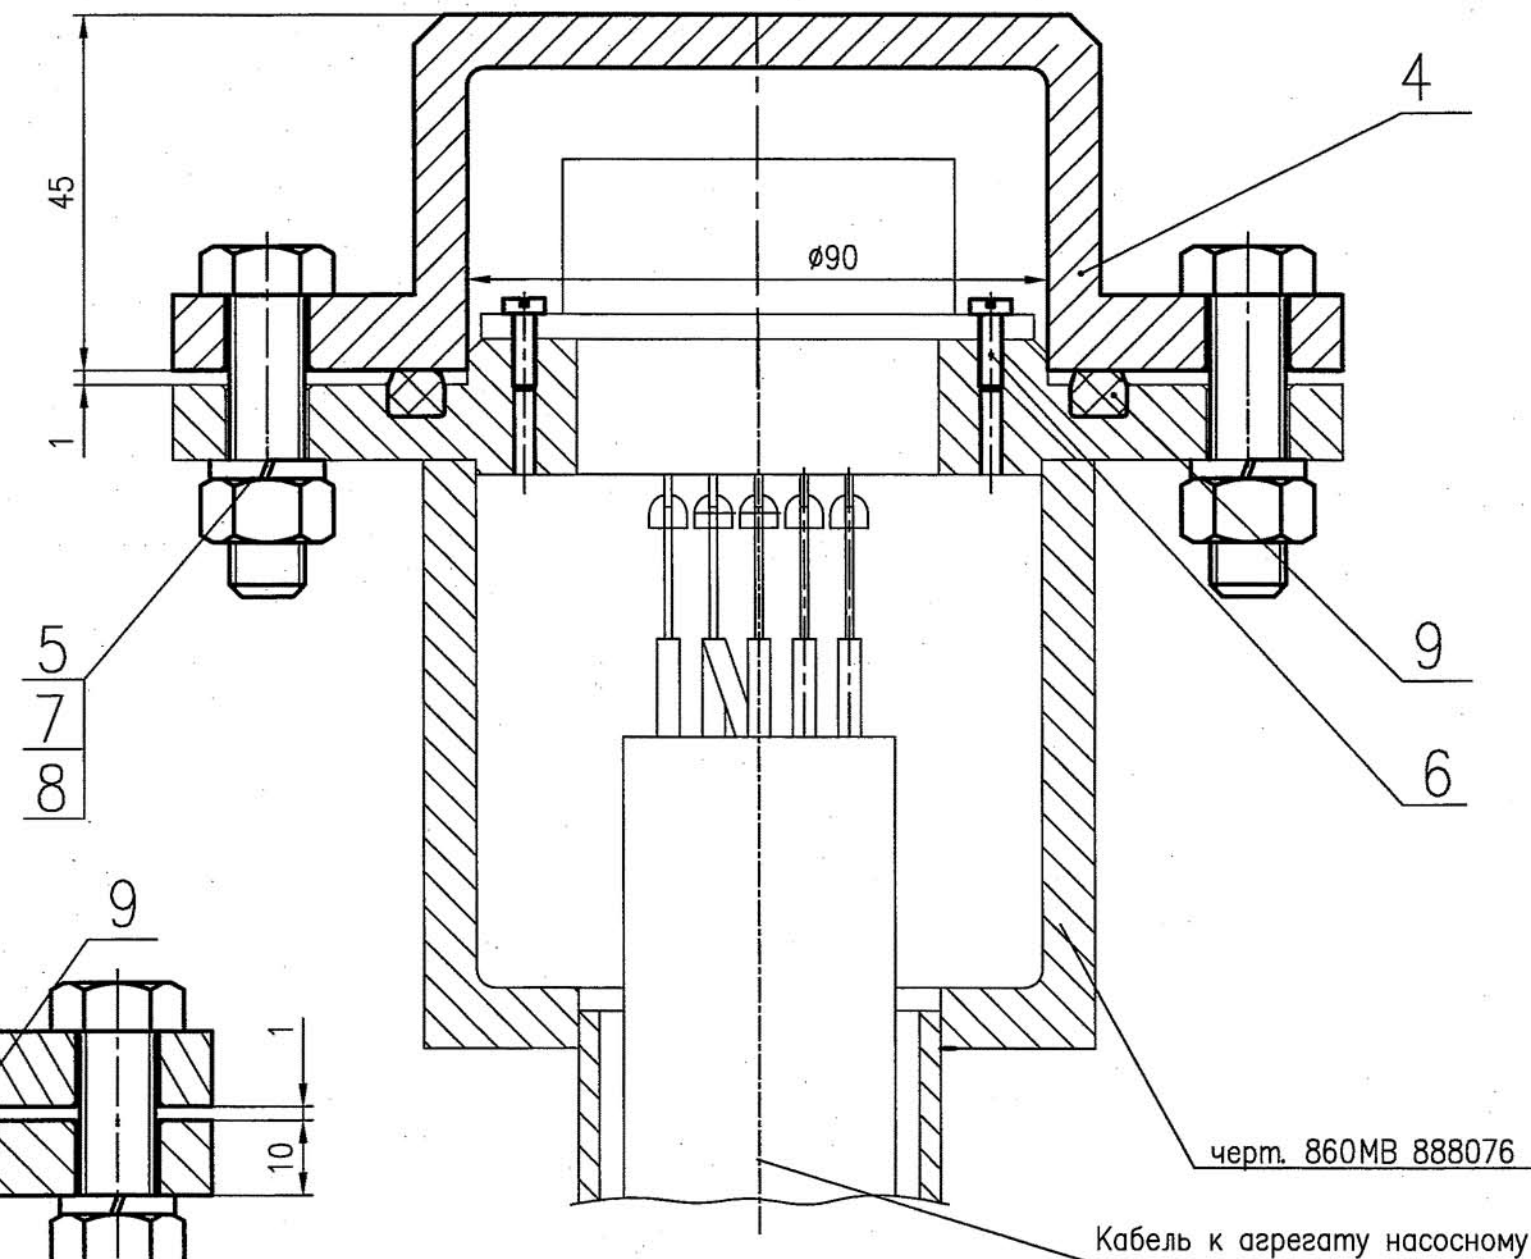

Б-Б

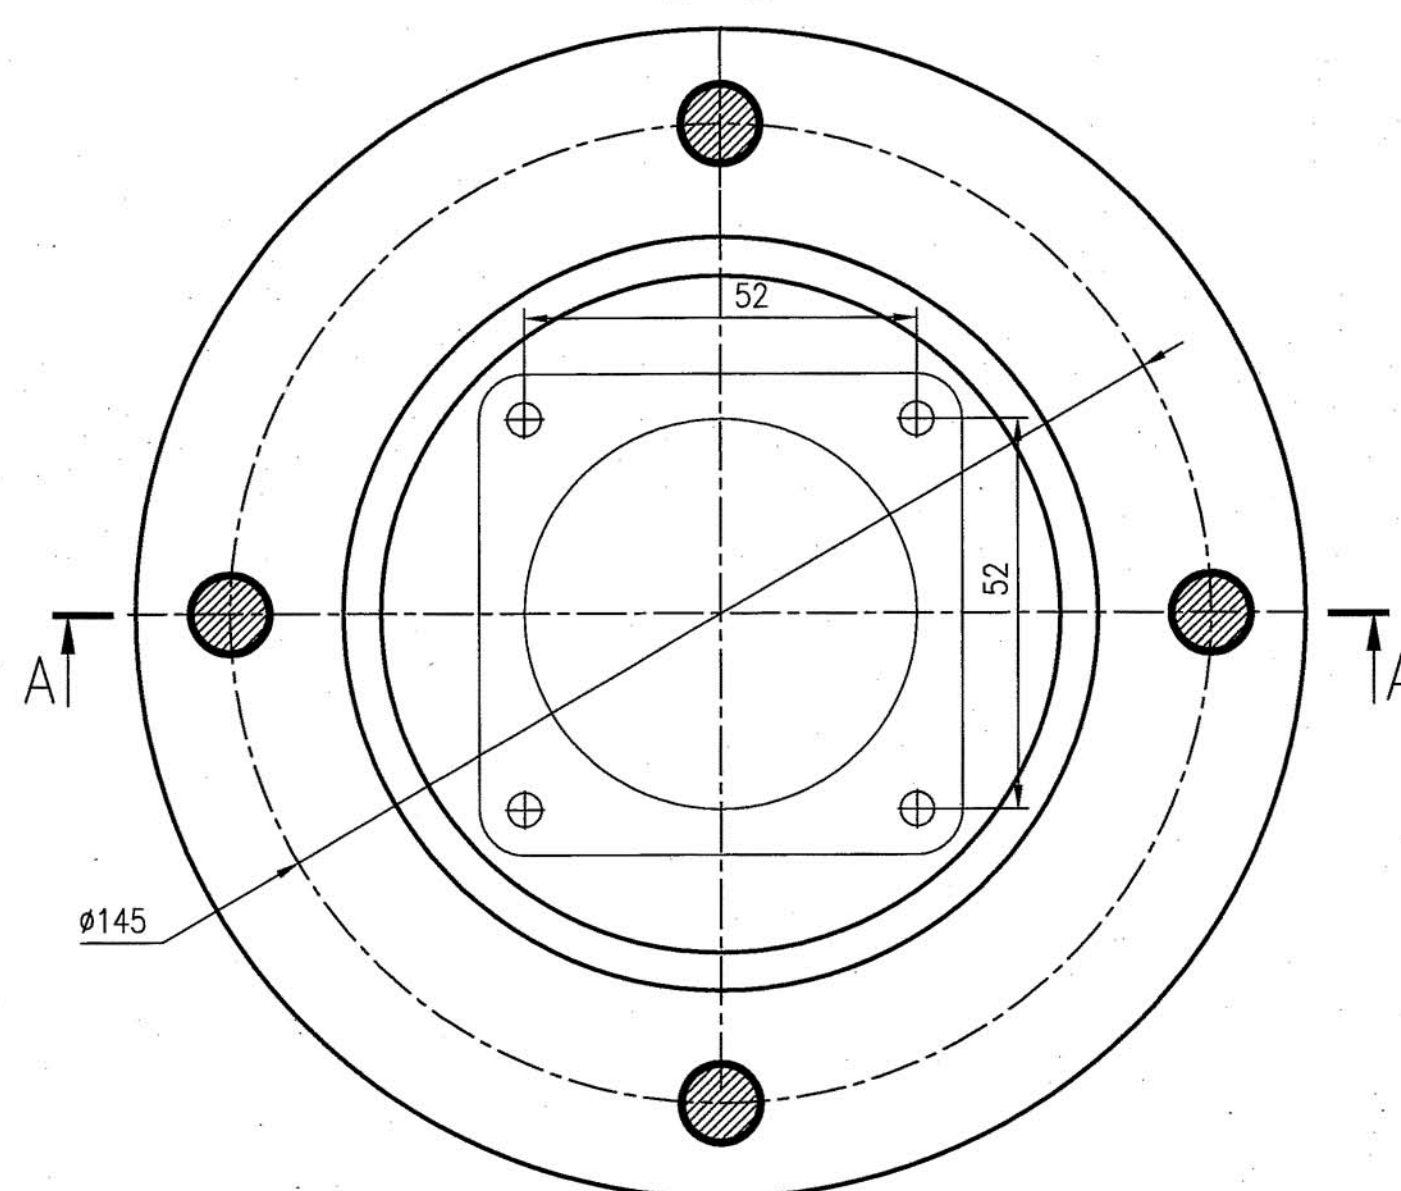

- 1 Кабель, розетка и вилка заказаны в спецификации на электрооборудование 860MB 286867.
- 2 Распайка кабеля от кабельного барабана должна производиться при монтаже захватной балки на месте эксплуатации.
- 3 Соединение разъема штепсельного производить в следующем порядке:
 - открутить втулку поз.2;
 - поднять корпус поз.1;
 - соединить розетку с вилкой;
 - опустить корпус и соединить со стаканом болтами;
 - вкрутить втулку поз 2 в корпус поз. 1.
- 4 Разъем проверить на герметичность в соответствии с Программой и методикой испытаний 860MB 254684ПМ.
- 5 Заглушки поз. 3, 4 должны быть смонтированы на свои места когда оборудование находится в расцепленном нерабочем состоянии.
- 6 Размеры для справок.

860MB 888081C5

Разъем штепсельный
герметичный

Сборочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Казачков	И.И.С	3.12.18		И	10	1:1
Пров.	Швецов	В.В.С	3.12.18				
Т. контр.							
Н. контр.	Миронова	В.В.С	3.12.18				
Утв.	Корольков	В.В.С	3.12.18				
					Лист	Листов	1
					АО "Трест" "Гидромонтаж" СПКБ "Мосгидросталь"		
					Формат А2		

Инв. № подл. Поступил и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Постр. и дата