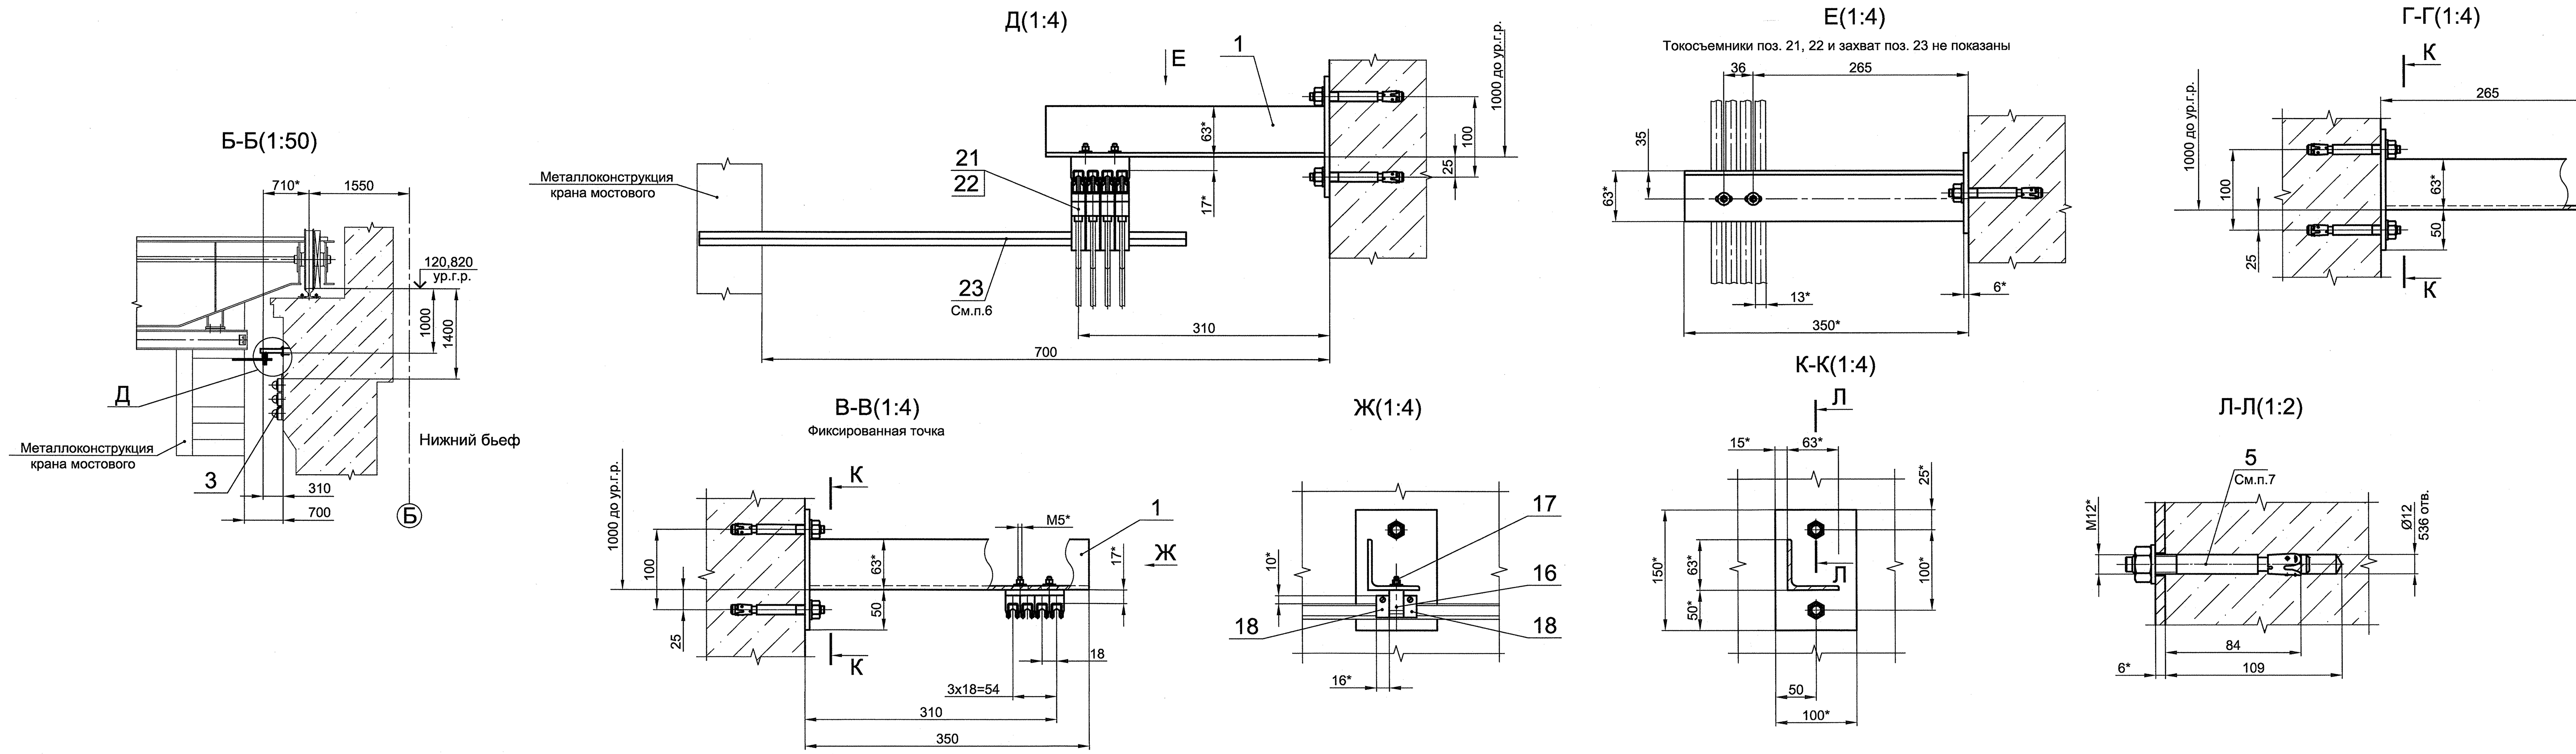

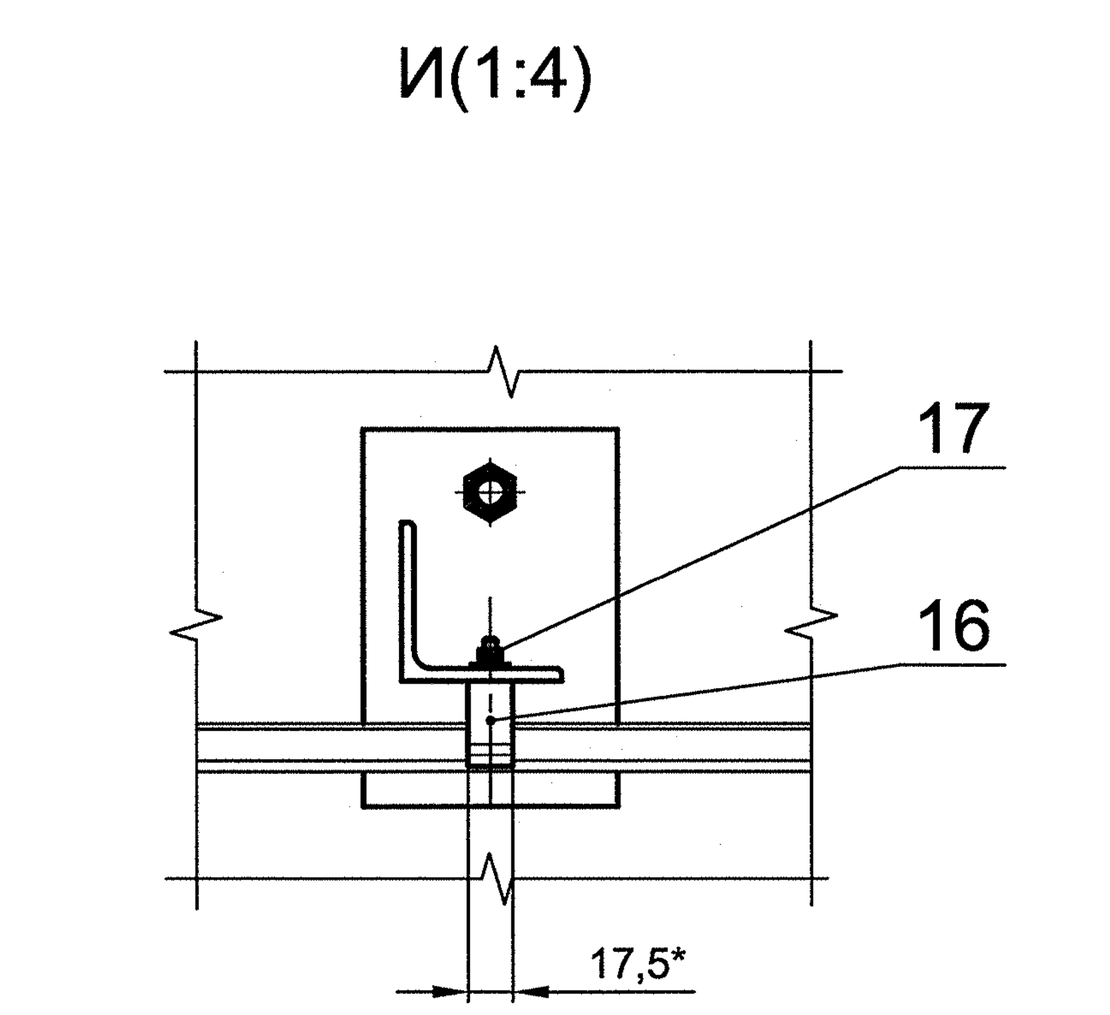

1. Изготовление, монтаж и приемка металлоконструкций по РД 34.02.028-2007.
2. Монтаж токоподвода производить согласно требованиям документа "Инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. Изолированные контактные рельсы U15-U25-U35."
3. Защиту от коррозии производить в соответствии с РД ГМ-01-02.
Система защитных покрытий по таблице 5.1. Площадь покрытия - 33 м².
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{IT14}{2}$.
5. Допускается отступление от чертежа в части расположения кронштейнов поз.1, при условии максимального шага между кронштейнами 800 мм.
6. Захват для токосъемников поз.23 крепится к металлоконструкциям крана по месту.
7. Момент затяжки анкер-шпильки поз.5 - 110 Нм.
8. При повышенной запыленности рекомендуется постоянно применять чистящие элементы RSTL15-60 SC со вставкой из скотч-брайта (установить по обе стороны токосъемников крана). При обнаружении участков с загрязнениями, которые не удаляются скотч-брайтом, рекомендуется установить чистящий элемент RSTL15-60 BZ. Постоянное применение чистящих элементов с бронзовыми вставками недопустимо.
9. На поверхности контакта между жесткими соединителями и контактными рельсами нанести тонкий слой контактной смазки CONTACTIN GM.
10. Данные о замене кабельной линии от троллеев смотри Проектную документацию (ПД) : Раздел 5, подраздел 1, Том 5, 1867.06.02-ИОС1.
11. * Размеры для справок.
12. ** Размеры уточнить по месту.
13. *** Кронштейн поз.1 установить по месту при монтаже.

Комплект	Объект	Группа условий эксплуатации лакокрасочного покрытия	Кол.	Главный инженер проекта
1867.06-20-06-000	Реконструкция Рыбинской ГЭС. Здание ГЭС. Водоприемник	1	1	Ситнин

1867.06-20-06-000 СБ

Токоподвод крана мостового г.п.2х25+3,2 т

Сборочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ролдугина		28.11
Пров.		Нюшенкова		29.11
Гл. спец.		Воронов		29.11
Н.контр.		Прохорова		30.11
Утв.		Китайский		30.11

Лит.	Масса	Масштаб
И	1040	1:200
Лист	Листов 1	

АО "Институт Гидропроект"
г. Москва ОМОМР 2018 г.

Формат А2х3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
331841				

Согласовано

0 005007 318417