

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДООУ ТПр 2982/25 дата регистрации ДООУ 29.05.2025

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоСтройГруз" телефон: +7(994)000-00-19

2. Наименование объекта: Карьер Алексеевский-2

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, Надеждинский р-н, п. Алексеевка, в 1028 м по направлению на северо-восток от ул. Ленина, д. 102, кадастровый номер земельного участка 25:10:010102:358

4. Заявленная мощность (кВт): 630

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 10 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 15 (0,4кВ)

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:


Первая точка присоединения: ПС- Раздольное-2, №ф. 10 кВ « Ф-4 », строительство ВЛ10кВ , № 73/18/1

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____ 135 _____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

1. Приемоприятия, необходимые для электроснабжения объекта:				
Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 10 кВ				
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	135
			КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одностоечная	3
		деревянные	одностоечная с 1 укосом	1
		на ж/б приставке	одностоечная с 2 укосами	
		1 укос	1	
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИПЗ 1х50	480
			В т.ч. ошиновка РЛК	18
			В т.ч. заход в ПКУ	30
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛК	2
4. Установка дополнительного оборудования				
4.1.	Установка коммерческого учета электрической энергии		ПКУ 10кВ	1

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

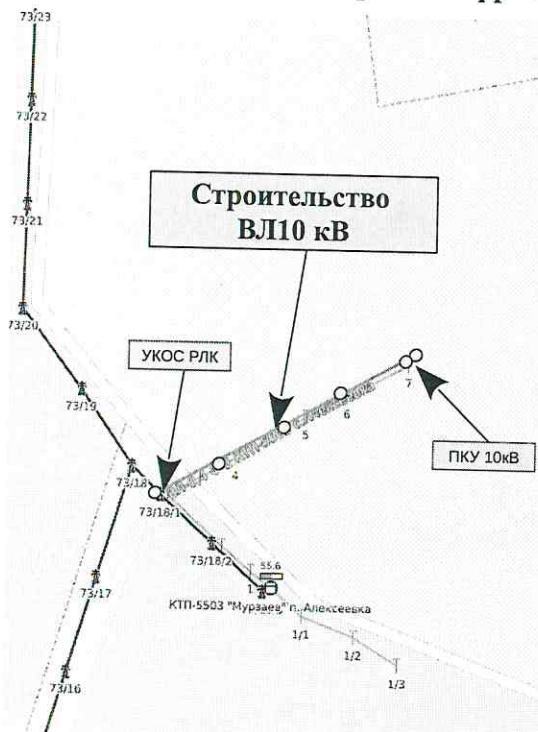

12. Примечания: Для изменения точки присоединения заявителя, требуется дополнительное строительство ВЛ10кВ от опор №73/1/1 ВЛ10кВ Ф-4 ПС Раздольное-2 с установкой РЛК и укоса, организовать коммерческий учет на проектируемой опоре ВЛ 10кВ с монтажом ПКУ10кВ.