


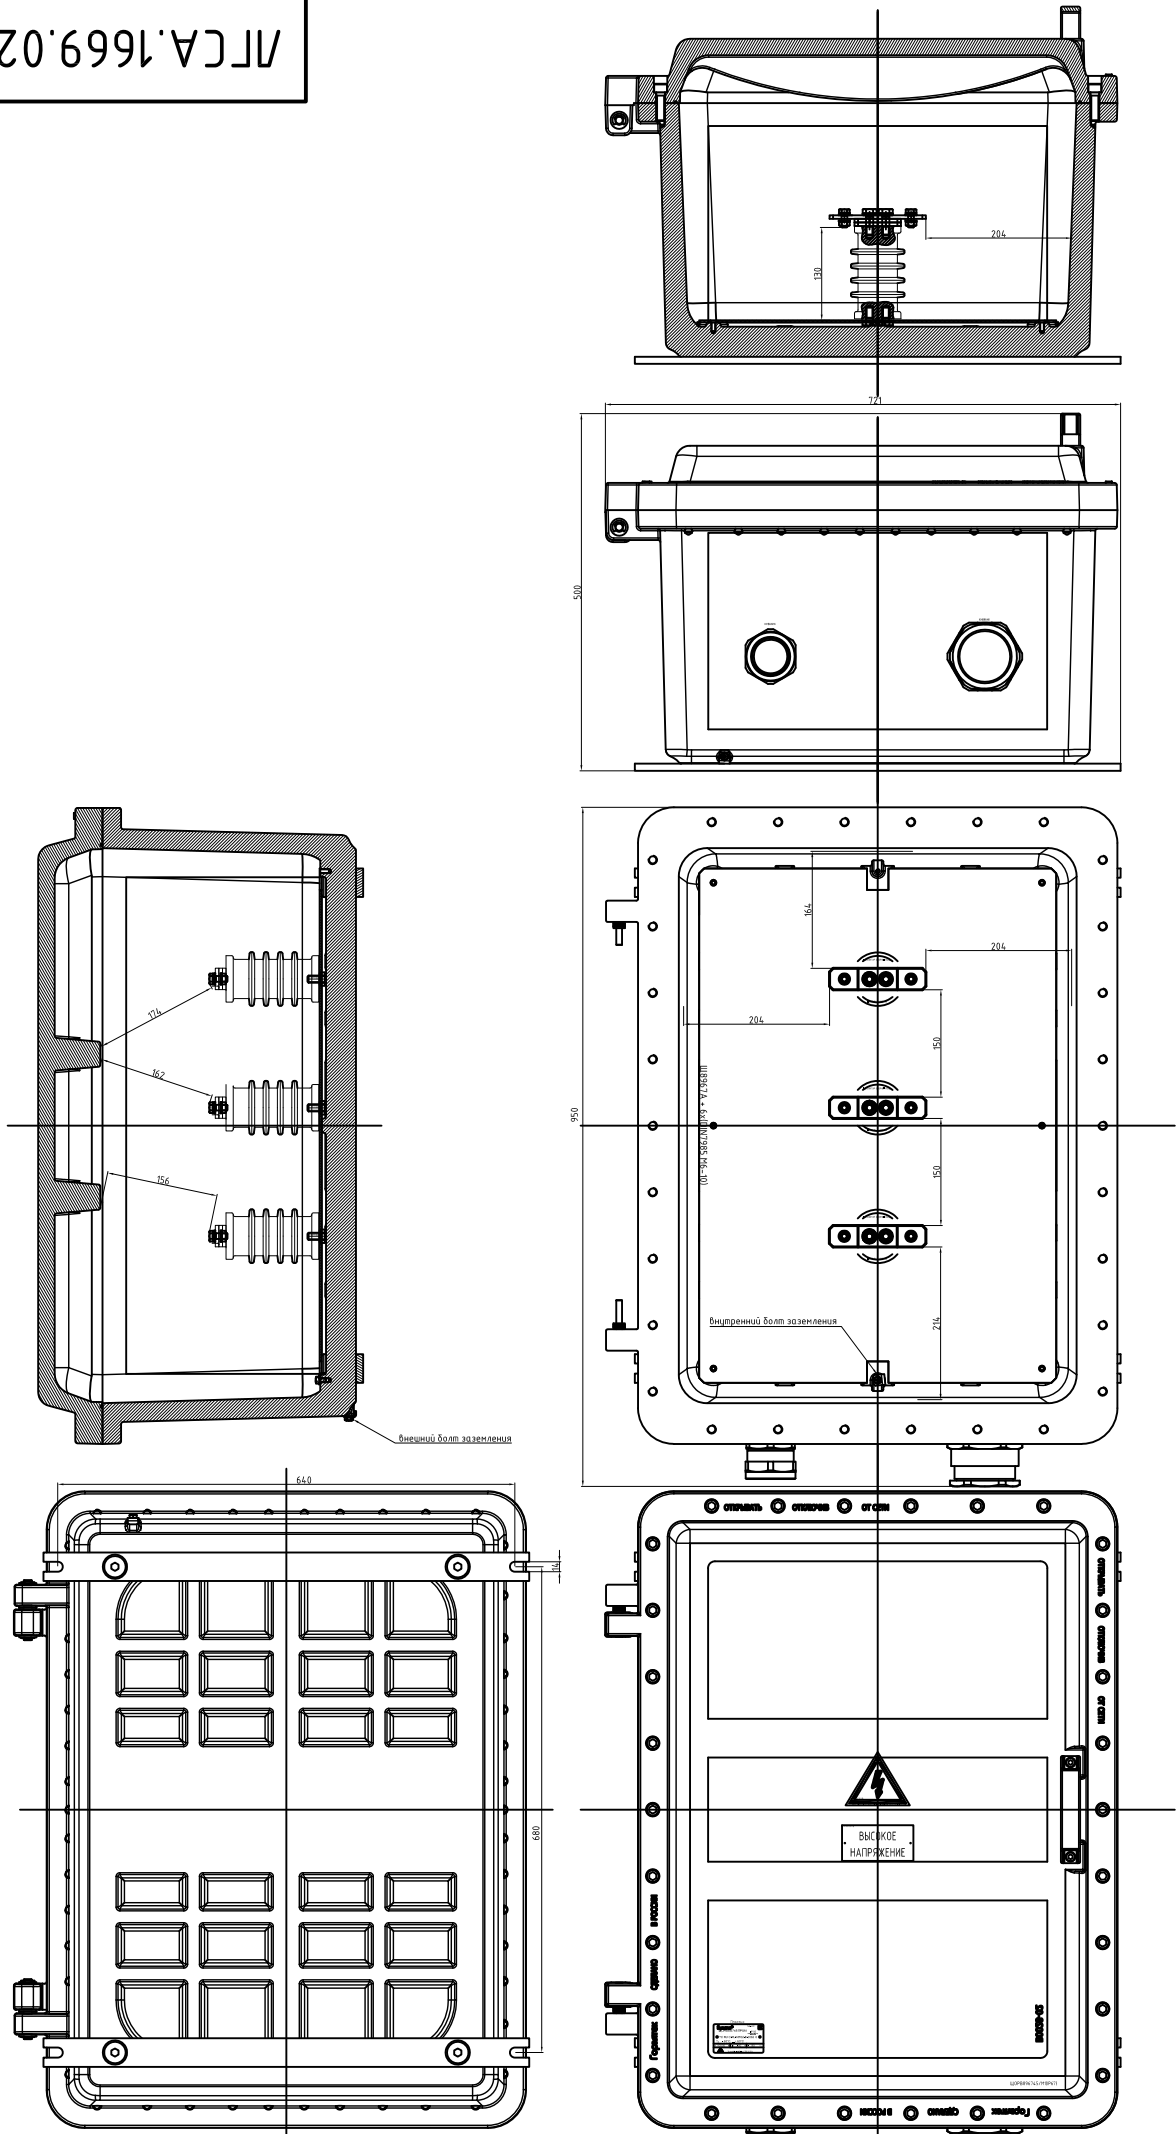

№	ПОЗ	КОЛ	№ ПО КАТ	ОПИСАНИЕ	ИЗГОТОВ
1		6	DIN933 M8x20 + 2 X DIN125 + DIN127 + DIN934	БОЛТ М8Х20 + 2 ШАЙБЫ + ШАЙБА ГРОВЕР + ГАЙКА	
2		12	DIN933 M10x20 + DIN125 + DIN127	БОЛТ М10Х20 + ШАЙБА + ШАЙБА ГРОВЕР	
3		6	DIN 934 M8	ГАЙКА DIN 934 М8	
4		6	A0077-00	ШИНА МЕДНАЯ	Горэлтех
5		3	A0077-67	ШИНА МЕДНАЯ	Горэлтех
6		1	SB0005-01	ПГ -СМАЗКА	Горэлтех
7		1	КНВ8ННК	КАБ. ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИР. КАБ. (d=63-71)	Горэлтех
8		1	ТА 100 x 50 Y/B	ШИЛЬД ПЛАСТИКОВЫЙ (ЖЕЛТЫЙ ФОН, ЧЕРНЫЕ БУКВЫ) 50 см ²	Горэлтех
9		1	ЩОРВ896745/М1(IP67)	Корпус алюминиевый	Горэлтех
10		1	ТА 75 x 95 Y/B	Знак "Опасность поражения электрическим током" по ГОСТ Р 12.4.026-2001	Горэлтех
11		1	Щ8967А + 6x(DIN7985 M6-10)	МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ С КРЕПЕЖОМ ДЛЯ КОРПУСА ЩОРВ896745	Горэлтех
12		1	КНВ6ННК	КАБ. ВВОД ДЛЯ НЕБРОНИР. КАБ. (d=39-47)	Горэлтех
13		3	ИОЭЛ 10-5-065-06	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ 10кВ	Терма

Уплотнитель IP67 не удалять.

Пластик

Горэлтех® Регламент СЕРТ EAC

ЩОРВ896745/ПРОМ IP 66

НЕВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

○ TC RU C-RU.МЛ02.В.00626 ○

Т_а - 60°C ...+ 60°C

U _n 10000 В	I _n 300 А	f 50 Гц
------------------------	----------------------	---------

⚠ Техническая поддержка +7 800 100 100 4

ЛГСА.1669.02.19.02 В0				
Дата последнего вывода на печать 26.02.2019 12:28				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Костыгов			
Пров.	Андрянов			
Т. контр.				
Н. контр.	Савельев			
Утв.	Жуков			
Корпус ЩОРВ896745/ПРОМ				
ТЗ №38609 от 25.02.2019				
Заказчик: НИИЭЛЕКТРОМАШ				
Лист 1				
Масса ~221				
Листов 1				
ГорэлтЕх				