

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

_____/ И.А. Седанов
«29» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кранов шаровых, задвижек

1. Общая часть.

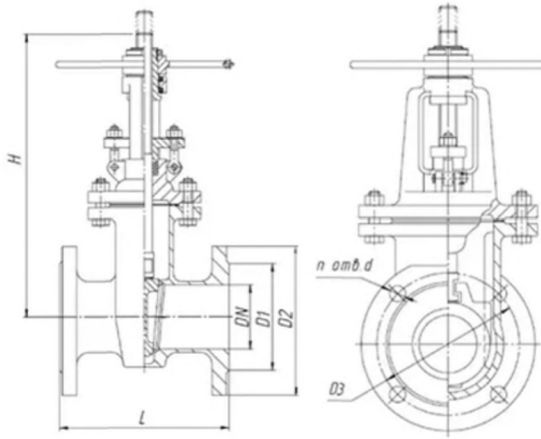
ПАО «Россети Центр» производит закупку запорной арматуры (далее – продукция) для нужд ремонтной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

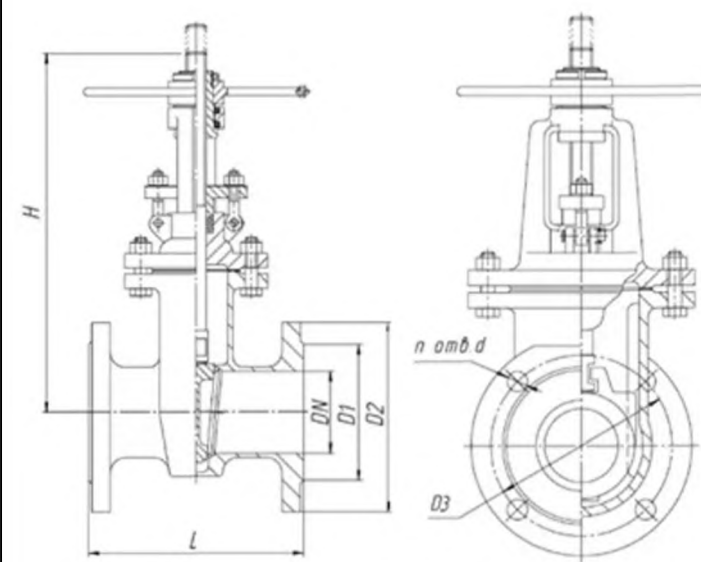
Инициатором потребности является служба эксплуатации зданий и сооружений (СЭЗиС) филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

2. Общие требования

2.1 Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

Данные поставки

№ п/п	№ материала	Краткий текст	ЕИ	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2415840	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ DN20 PN16 В-В, РЫЧ	ШТ	5	28.14.13.131	Ограничение
Тип фитинга: кран шаровый Материал: латунь Резьба: 3/4"-3/4" Тип резьбы: внутренняя-внутренняя Область применения: вода						
2	2226999	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ DN100 PN16	ШТ	2	28.14.13.120	Ограничение
		Тип задвижки: 30С41НЖ клиновая с выдвижным шпинделем и ручным управлением Присоединение: фланцевое Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" Номинальный диаметр DN: 100 мм Условное давление PN: 16 бар Материал корпуса: Углеродистая сталь Клин: необрезиненный Тип уплотнения: наплавка из нержавеющей стали Габаритные и установочные размеры: Допустимые отклонения от указанных размеров $\pm 5\%$ L (строительная длина) = 230 мм H = 420 мм D2 = 215 мм d3 = 180 мм N-D = 8-18 мм				
						

3	2349744	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ DN80 PN16	ШТ	1	28.14.13.120	Ограничение
Тип задвижки: 30С41НЖ клиновая с выдвижным шпинделем и ручным управлением Присоединение: фланцевое Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 - "А" Номинальный диаметр DN: 80 мм Условное давление PN: 16 бар Материал корпуса: Углеродистая сталь Клин: необрезиненный Тип уплотнения: наплавка из нержавеющей стали Габаритные и установочные размеры: Допустимые отклонения от указанных размеров $\pm 5\%$ L (строительная длина) = 210 мм H = 375 мм D2 = 195 мм d3 = 160 мм N-D = 4-18 мм						
4	2358646	КРАН ШАРОВОЙ STANDART 1/2" БАБОЧКА НР-НР	ШТ	10	28.14.13.131	Ограничение
Тип фитинга: кран шаровый Материал: латунь Резьба: 1/2"-1/2" Тип резьбы: наружная-наружная Область применения: вода						
5	2423318	КРАН ШАРОВОЙ STI DN15 Г/Г РЫЧАГ (или эквивалент)	ШТ	5	28.14.13.131	Ограничение
Тип фитинга: кран шаровый Материал: латунь Резьба: 1/2"-1/2" Тип резьбы: внутренняя-внутренняя Область применения: вода						
6	2420861	КРАН ШАР. 3/4" VALTECBASE VT.215.N.05 В-Н (или эквивалент)	ШТ	10	28.14.13.131	Ограничение
Тип фитинга: кран шаровый Материал: латунь Резьба: 3/4"-3/4" Тип резьбы: внутренняя-наружная Область применения: вода						

2.2. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

2.3. Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ по исполнению и безопасности.

2.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, должен составлять не менее чем 12 месяцев.

4. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции: с момента заключения Договора по 30.01.2027 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

Адрес поставки: г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149, Центральный склад.

5. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад.

Начальник СЭ ЗИС



Карелин Д.А.